230/400V, 50Hz, TN-S STELSEL
MINIMALE Ik = 6kA eff-1 sec.
FABR.: SIEMENS
TYPE: ALPHA-400
BESCHERMINGSGRAAD: IP41/IP20
UITVOERING: WAND OPBOUW
AFMETING hxbxd: 1100x800x210mm

VOEDENDE KABEL ONDER
AFGAANDE KABELS BOVEN

KAST VOORZIEN VAN 20% RESERVE RUIMTE

Groep	Omschrijving	○	TL	wcd	3f wcd	●—	VA	Gel. %	VVA
1	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		19				1215	90	1094
2	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		12				780	90	702
3	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		11				715	90	644
4	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		11				715	90	644
5	...Reserve...						0	-	0
6	...Reserve...						0	-	0
7	Verlichting gang ICT / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		4				260	90	234
8	Handendrogers / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2					2	3000	50	1500
9	...Reserve...						0	-	0
10	...Reserve...						0	-	0
11	...Reserve...						0	-	0
12	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		23				1395	90	1256
13	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			1			200	90	180
14	Verlichting trappenhuis/toiletten / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	17	19				1605	90	1445
15	Verlichting kantoor / Verlichting gangen / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	5	12				905	90	815
16	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			14			2800	50	1400
17	Wcd's en copieer / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			8			3900	50	1950
18	Wcd's en zonwering / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			18			2900	50	1450
19	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			8			1600	50	800
20	...Reserve...						0	-	0
21	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			8			1600	50	800
22	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			14			2800	50	1400
23	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			11			2200	50	1100
24	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2 / Verlichting kantoor	1	22				1490	90	1341
25	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
26	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
27	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			2			400	50	200
28	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
29	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
30	Verlichting ICT / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		8				520	90	468
31	...Reserve...						0	-	0
32	...Reserve...						0	-	0
33	...Reserve...						0	-	0
34	...Reserve...						0	-	0
35	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			15			3000	50	1500
36	...Reserve...						0	-	0
37	...Reserve...						0	-	0
38	...Reserve...						0	-	0
39	...Reserve...						0	-	0
K1	Koffie / VMvK/VD - 5 x 2.5 mm2				1		2500	50	1250
K2	VMvK/VD - 5 x 2.5 mm2						0	-	0
K3	...Reserve...						0	-	0
K4	...Reserve...						0	-	0
OSB							0	-	0

Totaal vermogen (VA): 36500
Totaal te verwachten vermogen (VVA): 22170

indien niet anders vermeld: automaten 16A/C-kar/6kA

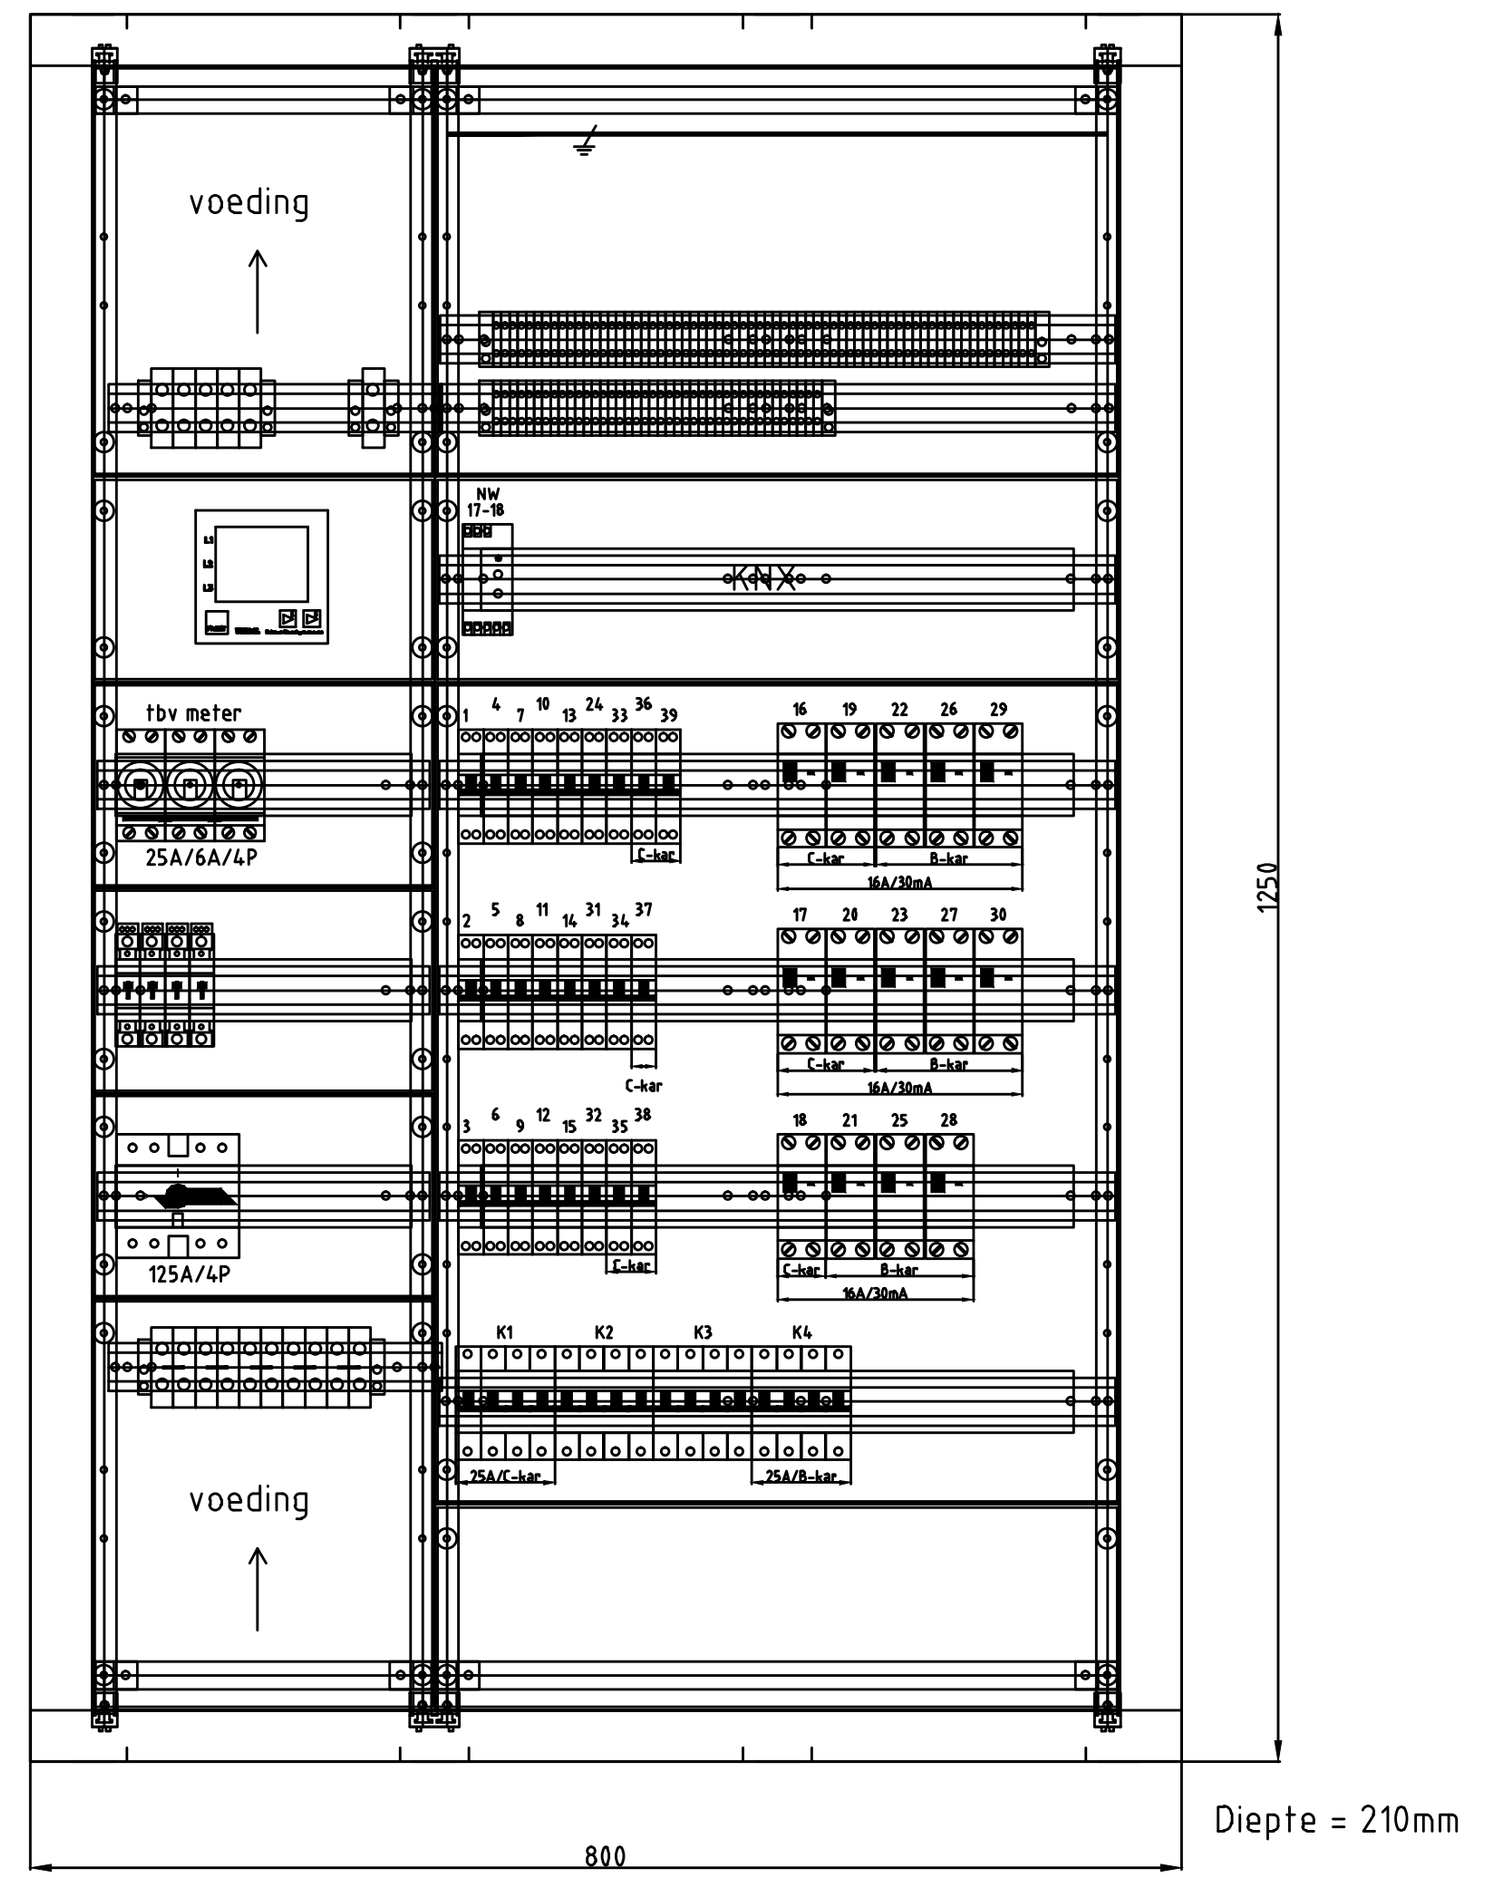

KASTAANZICHT

REVISIE

Wijz.	Datum	Get.	Omschrijving
B	02-12-2016	P.T.	Revisie

Project : Stadhuis Hoorn
Adres : Nieuwe Steen 1
Plaats : Hoorn

KLAVER TECHNISCH BEDRIJF BV
Braken 15 1713 GC OBDAM tel. 0226-451370 fax 0226-453380
Website: www.klaver-groep.nl / email: info@klaver-groep.nl

Onderdeel : INSTALLATIESCHEMA 2L2
Onderdeel : 2e VERDIEPING BOUWDEEL B
Opdr.gever: Gemeente Hoorn
Adres : Nieuwe Steen 1
Plaats : Hoorn
Uitv. : GdV
Proj.ldr. : M.W.
Wvb. : M.W.
Datum : 19-09-2014
Pad : .\E-508.dwg
Proj.nr. : 41140247
Schaal : n.v.t.
Form. : A2+
Fase: R
Tek.nr.: E-508