230/400V, 50Hz, TN-S STELSEL
MINIMALE Ik = 6kA eff-1 sec.
FABR.: SIEMENS
TYPE: ALPHA-400
BESCHERMINGSGRAAD: IP41/IP20
UITVOERING: WAND OPBOUW
AFMETING hxbxd: 1250x550x210mm

VOEDENDE KABEL ONDER
AFGAANDE KABELS BOVEN

KAST VOORZIEN VAN 20% RESERVE RUIMTE

Groep	Omschrijving	○	Fluor.	⊥	Perilex	●—	VA	Gel. %	VVA
1	Verlichting en wcd kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		19	1			1235	90	1112
2	Verlichting kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		14				565	90	509
3	handendrogers / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2					2	3000	50	1500
4	...Reserve...						0	-	0
5	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
6	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
7	...Reserve...						0	-	0
8	...Reserve...						0	-	0
9	Wcd's kantoor / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			3			600	50	300
10	...Reserve...						0	-	0
11	Verlichting trappenhuis D / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	14	12				1030	90	927
12	Verlichting en wcd trappenhuis / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	11	1	1			555	90	500
							0	90	0
13	Verlichting gang / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	4					100	90	90
14	Verlichting en wcd / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2	4	11	1			1015	90	914
15	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			10			2000	50	1000
16	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			5			1000	50	500
17	...Reserve...						0	-	0
18	Verlichting en copier / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2		22	10		1	5235	100	5235
19	Wcd's zonwering / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			9			1500	50	750
20	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			4			800	50	400
21	Wcd's zonwering / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			9			1700	-	510
22	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			5			1000	50	500
23	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			5			1000	50	500
24	handendroger / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2					1	1500	50	750
25	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			4			800	50	400
26	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			6			1200	50	600
27	Wcd's / VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2			5			1000	50	500
28	VMvK/VD - 3 x 2.5 mm2						0	-	0
29	...Reserve...						0	-	0
30	...Reserve...						0	-	0
31	...Reserve...						0	-	0
32	...Reserve...						0	-	0
33	...Reserve...						0	-	0
34	...Reserve...						0	-	0
35	...Reserve...						0	-	0
36	...Reserve...						0	-	0
37	...Reserve...						0	-	0
K1	Koffie / VMvK/VD - 5 x 2.5 mm2				1		2500	50	1250
K2	VMvK/VD - 5 x 2.5 mm2						0	-	0
K3	...Reserve...						0	-	0
							0	-	0

Totaal vermogen (VA): 29335
Totaal te verwachten vermogen (VVA): 18745

indien niet anders vermeld: automaten 16A/C-kar/6kA

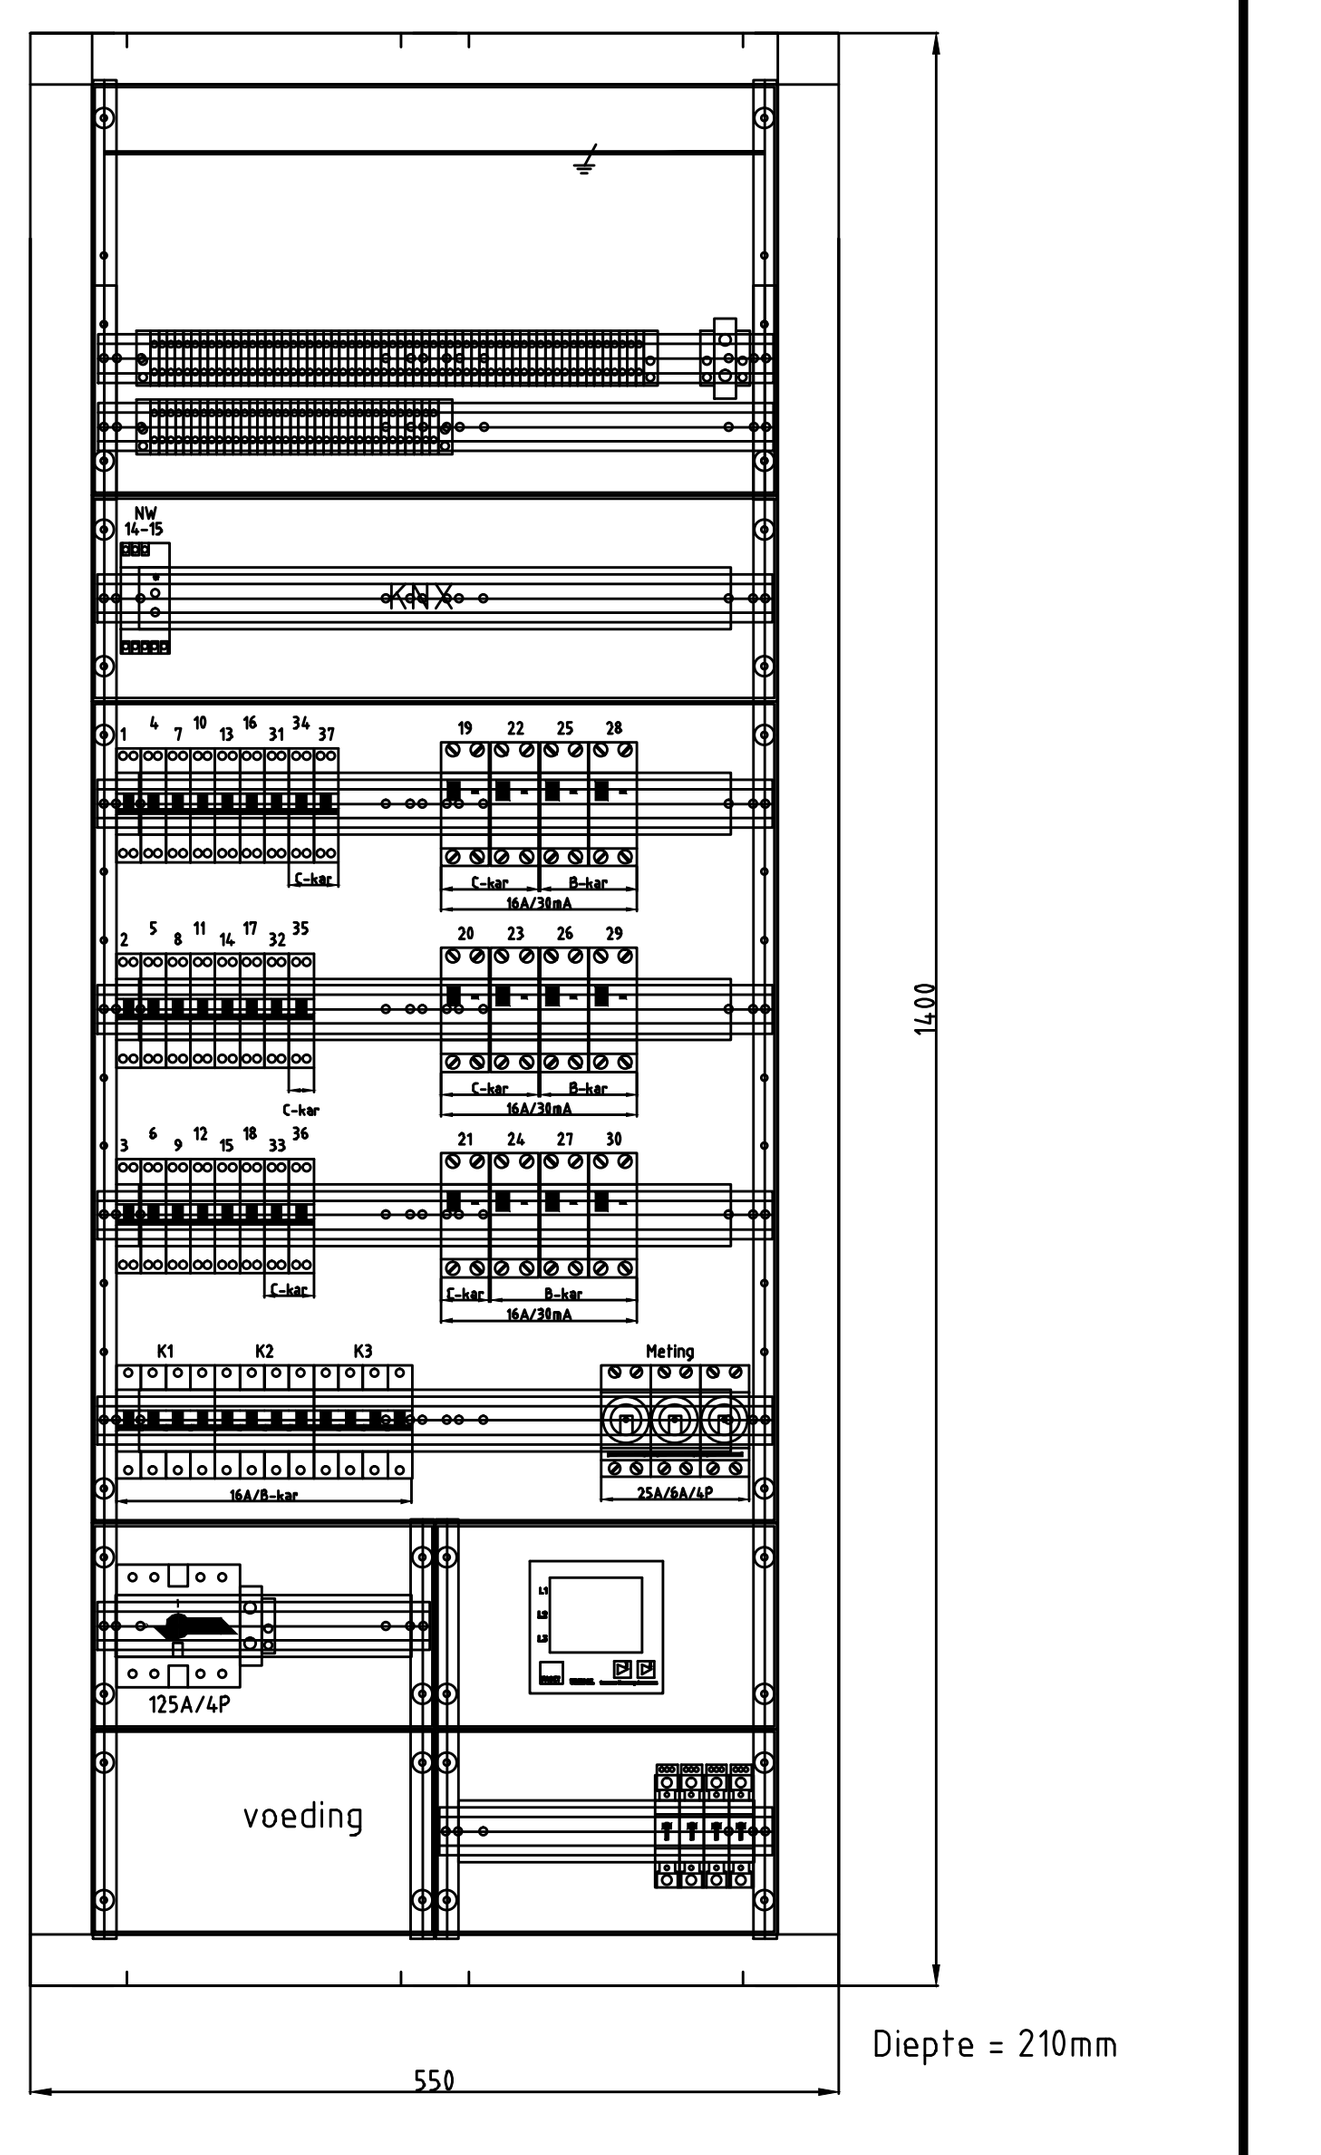

KASTAANZICHT

REVISIE

Wijz.	Datum	Get.	Omschrijving
A	25-05-2016	P.T.	Optimalisatie verlichtingsschakeling

Project : Stadhuis Hoorn
Adres : Nieuwe Steen 1
Plaats : Hoorn

Onderdeel : INSTALLATIESCHEMA 3L1
Onderdeel : 3e VERDIEPING BOUWDEEL B
Opdr.gever: Gemeente Hoorn — Proj.nr. : 41140247
Adres : Nieuwe Steen 1 — Schaal : n.v.t.
Plaats : Hoorn — Form. : A2+
Uitv. : GdV — Fase: R — Tek.nr.: E-509
Proj.ldr. : M.W.
Wvb. : M.W.
Datum : 12-03-2014
Pad : ...\E-509.dwg

KLAVER
TECHNISCH BEDRIJF BV
Braken 15 1713 GC OBDAM tel. 0226-451370 fax 0226-453380
Website: www.klaver-groep.nl / email: info@klaver-groep.nl