

Rapportage isolatieweerstand

Kastnummer : _____
 Locatie : _____
 Gemeente : _____
 Datum uitvoering : _____
 Uitgevoerd door : _____
 Gebruikte meetapparatuur : _____

Aanleiding meting


Op verzoek ☐
 Na storing ☐
 Na uitbreiding ☐
 Nieuwe installatie ☐

Alkmaar/Dijk en Waard

+350V DC COMMON -350V DC AARDE

Opmerking

	+350V DC	COMMON	-350V DC	AARDE	Opmerking
Groep 1	Ω	Ω	Ω		
Groep 2	Ω	Ω	Ω		
Groep 3	Ω	Ω	Ω		
Groep 4	Ω	Ω	Ω		
Groep 5	Ω	Ω	Ω		
Groep 6	Ω	Ω	Ω		
Groep 7	Ω	Ω	Ω		
Groep 8	Ω	Ω	Ω		
Groep 9	Ω	Ω	Ω		
Groep 10	Ω	Ω	Ω		

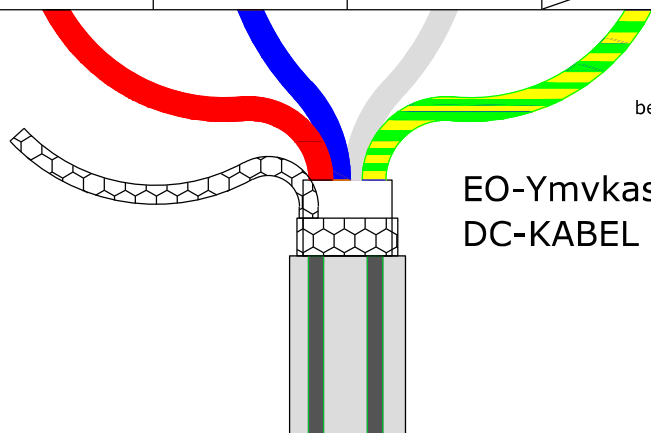

beproevingsspanning 500V DC met losgenomen belasting

EO-Ymvdash 4 aders
DC-KABEL

Meetrapport afgeven bij beheerder

Onderwerp:
Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022
Meetrapport isolatieweerstand (bijlage 5)

Auteur: PDJ

Status: Concept

Controle: PDJ

Formaat: A4

A4

Datum: 06-09-2022

Schaal: n.v.t.