


Kavel C3 - Calamiteitenbestrijding Waterverontreinigingen (VWM)

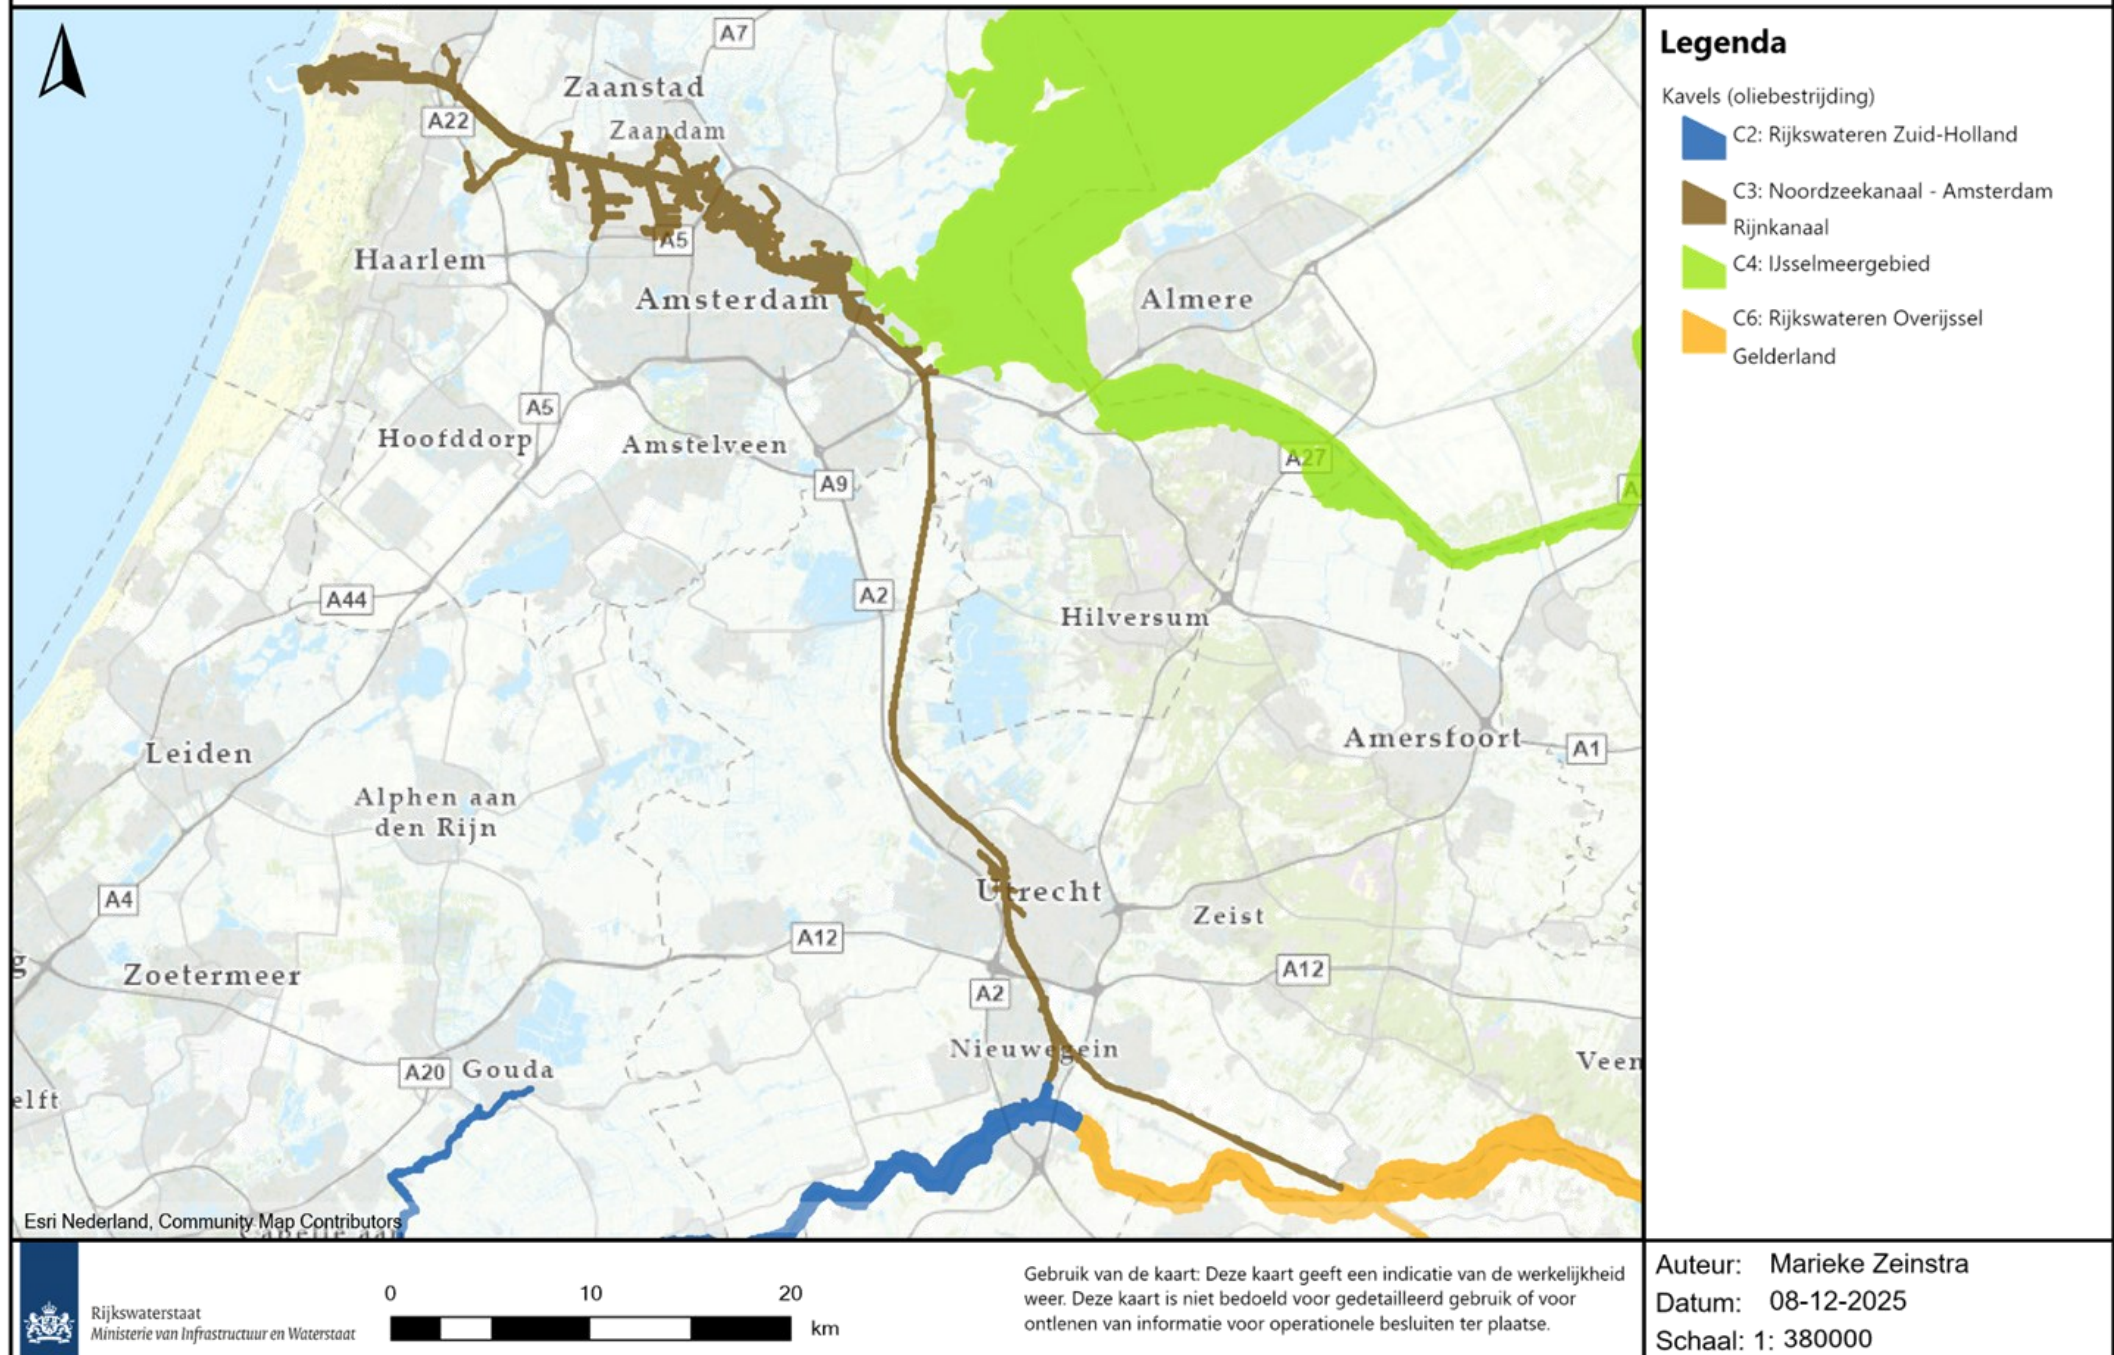

A. Toelichting kaart

Deze overeenkomst geldt op de aangeduide watersystemen op de kaart (zie legenda), inclusief de voorhavens van de sluizen grenzend aan dit kavel; o.a. de Oranjesluis (IJzijde), de prinses Irenesluis (ARK-zijde) en de prinses Beatrixsluis (Lek-kanaal-zijde).

Aan de westkant van het kavel ligt de grens:

- ter hoogte van de Havenlichten op het Oude Noorder- & Zuiderhoofd te IJmuiden.

B. Lokale (werk-)afspraken en afbakening

Niet van toepassing

C. Beschrijving Watersystemen, Ruimingscapaciteit en Streeftijden

Watersysteem	Gecontracteerde ruimingscapaciteit ¹ [m³] & Opruimtijd [uur]	Streefwaarden [uur]		
		Verkenning & Verificatie	Opkomst Beperken	Opkomst Ruimen
Noordzeekanaal West (tot zijkanaal C)	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Noordzeekanaal Oost (vanaf zijkanaal C)	500 m3 in 48 uur	1	2	3
het IJ	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Amsterdam Rijnkanaal	380 m3 in 48 uur	1	4	6
Lekkanaal	380 m3 in 48 uur	1	4	6

¹ Gecontracteerde ruimingscapaciteit: Het volume dat de opdrachtnemer dient te kunnen ruimen (met gebruikmaking van o.a. het door RWS ter beschikking gestelde materieel), conform de werkpakketten.