


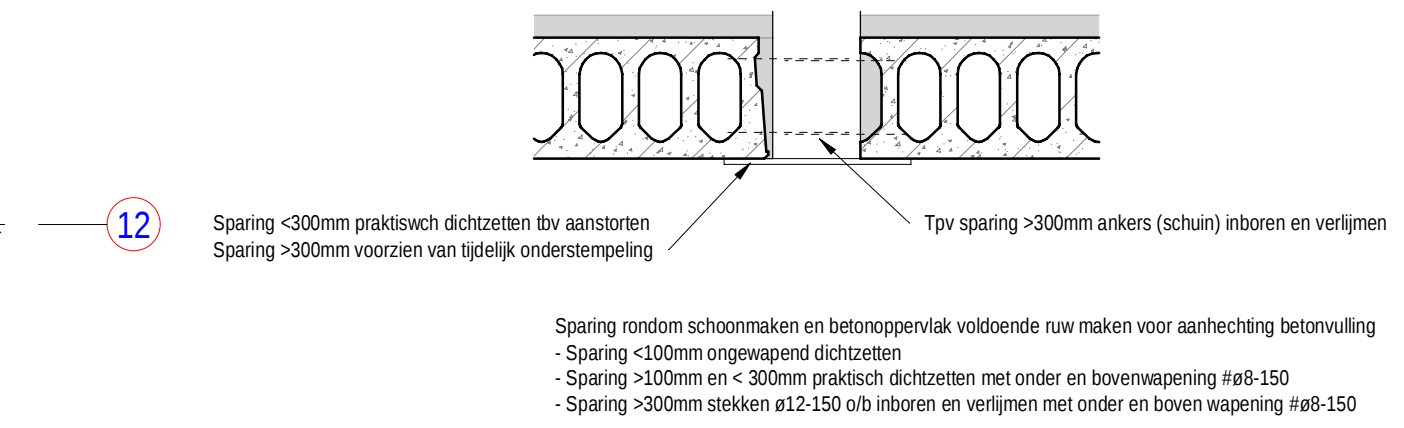

Neodoverstort dmv steek afkoper:

Neodoverstort dmv "brievenbus":

Weergave op plattegrond: NO β...

Weergave op plattegrond: NO ...X...

Staalwalriet S355. (tenzij anders aangegeven)

Boutkwaliteit 8.8, anders 4.6 (volgens detailberekening leverancier)

Staalconstructie volgens NEN-EN 1993. Vervanging volgens NEN-EN 1090.

Werktekeningen en detailberekeningen (verbindingen en verankeringen) door derden.

Hoofdraagconstructie is exclusief hulpstaal ten behoeve van o.a. bouwkundige elementen / dak en gevelsystemen.

Staalconstructie conserveren volgens bestek, staal in contact met buitenlucht terminste thermisch verzinken.

Staalconstructie voldoende brandwerend bekleden.

Staalwalriet kokers en buizen S275 HF. Warmgewalste kokers en buizen toepassen. (tenzij anders aangegeven)

- Kalkzandsteenwanden: kwaliteit min. CS12 (tenzij anders aangegeven), druksterkte mortel 12,5 N/mm² (lijmen)
Niet aangegeven lateien t.p.v. deuren, ramen etc. zijn niet vloerdragend. (lateien volgens opgave leverancier)
Zelfdragende lateien in buitenbladen boven gevelsparingen niet aangegeven. (lateien volgens opgave leverancier)

- In de plengrand aangegroeit hoogstammet is bovenkant constructieve vloer (ruisdist eventuele draagvlo.) t.o.p. pvi.
- Voor deels als detailbouw.
- Op plattegronden uitstakende elementen zijn op de vloer boven.
- Deze rekening is met geklink als werkterring.
- Werkterring(en) in beschikking vloeren en aanduidt te veranderen door de vloer.
- Samen en lagere / laatste in / vloeren in overleg met vloer - wand leverancier. (Let op: storbeelting op bovenliggende vloeren)
- Brandwerend volgens vervoersbepaling bouwvoorschrift en bouwvoorschrift. (Staken onderdelen brandwerend bekleden/brandwerend)
- Alle staalconstructies volgens brandwerend behoeften
- Bovenstakende dakconstructie minimaal 17cm
- Dakplaten voorzien van voldoende noodafvoer, opgegeven pvi is indicatief. Exacte positie in overleg met architectaannemer.
- Dakplaten van lagere / vloeren en kolonnen worden van ingebouwd in vloeren
- Opgegeven van lagere onderdelen met krimpmaat minimaal 15 cm omhoog / t.o.p. de rand.
- Gevelvloeren volgens opgegeven leverancier
- Gevelvloeren in metselwerk volgens leverancier (gevel-)vloeren en in overleg met leveranciervloer.

BK	Betonruider (i/hw)	BPV	Breedteplaatvoeder	PBK	Prefab betonruider
BK	Betonkolom (i/hw)	BPV	Kanaalplaatvoeder	PBV	Prefab betonkolom
BW	Betonwand (i/hw)	KPV(i)	Kanaalplaatvoeder geïsoleerd	PBW	Prefab betonwand
SF	Strokenfundering (i/hw)	SW	Stabiliteitswand		
		LW	Dragend k-steen lijmwand		
		ULT	Underlayment	VS	Versterkte strook (vg uwerking leverancier)

Ordercode	min. Beton-klasse	Mix-klasse	Positie	Beton-klasse	Mix-klasse	Positie	Beton-klasse	Mix-klasse	Positie	Beton-klasse
Pervorm	C20/25	XC4	onder	35	XC4	zijkant	35	XC3	boven	35
Forum	C20/25	XC4	onder	35	XC4	zijkant	35	XC3	boven	35
Opstarten	C20/25	XC4	onder	30	XC4	zijkant	30	XC1	boven	25
Vog liegende grondslag	C30/37	XC4	onder	30	XC4	zijkant	30	XC1	boven	25
Vog liegende grond plat	algemeen	XC4	-	-	-	-	-	-	-	-

Tertijt op beklemmer anderszins aangegeven.				2m
Betonopbrengst niet langer dan steurpunt.		2m laag onder	2m laag onder	verklaring (→ haak): Tertijt (→ haak) 2m
Uitvoeren volgens NEN 1376 en NEN 206-1, NEN 8005.		2m laag boven	2m laag onder	

6-4-2025 14:33:17