

Aanbod noodzakelijke geluidwerende voorzieningen

1e verdieping





zuidoostgevel



zuidwestgevel





noordwestgevel

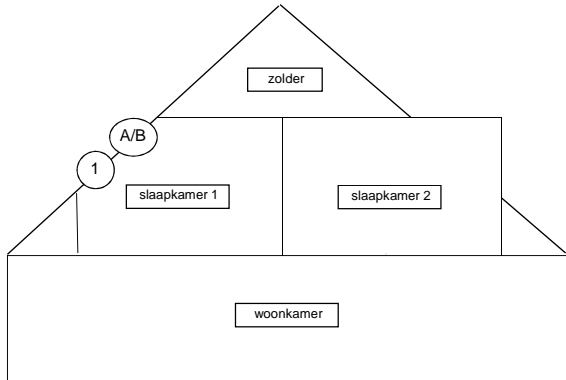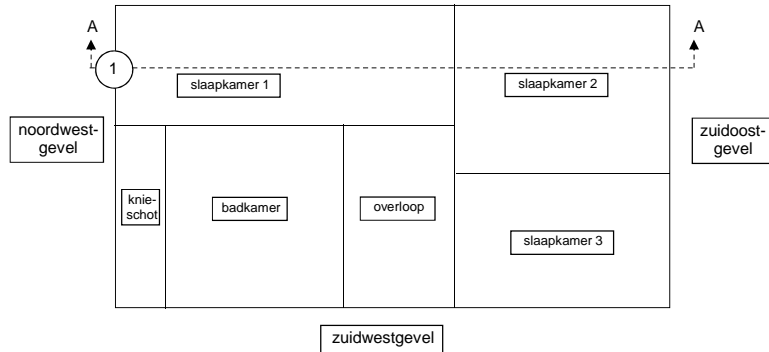

doorsnede A-A

Slaapkamer 1					
plaats	code	toelichting	code	aantal	afmetingen
1	Da03	nieuw dakraam		1	1,34 * 0,72 m
	Bz06	zonwering op schuine dak de- en hermonteren		2	-
A	Cb14	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking in overleg		1	4,98 m2
Schuine dak van binnenuit isoleren: isolatiemateriaal aanbrengen over 50% van het dakoppervlak in dambordpatroon					
B	Eb20a	mechanisch ventilatierooster op knieschot		1	-
	Eb16	ventilatierooster op dakraam (vervanging van bestaande rooster)		1	0,9 m1



Overige ruimtes
Overige verblijfsruimtes worden niet geïsoleerd, omdat deze ruimten in de bestaande situatie al voldoen aan de eisen.