

Aanbod noodzakelijke geluidwerende voorzieningen



2e verdieping



zuidoost- en noordoostgevel



noordwestgevel

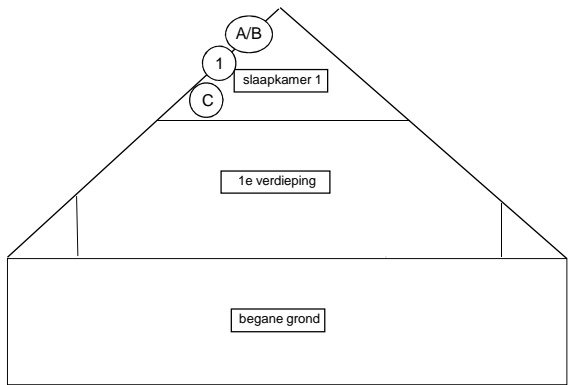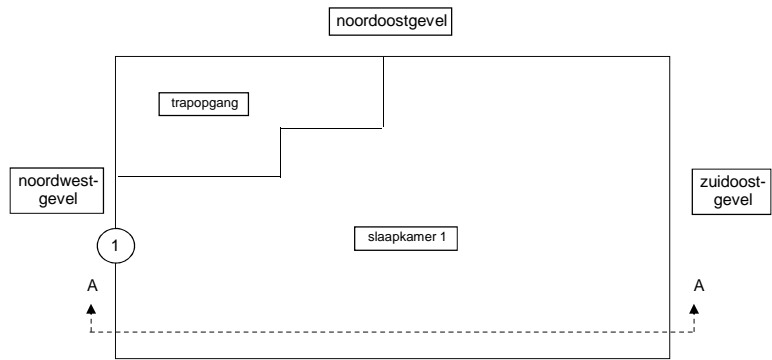

doorsnede A-A

| Slaapkamer 1 | | | | | |
|--|--------|---------|---|--------|---------------|
| | plaats | code | toelichting code | aantal | afmetingen |
| | 1 | Da03 | nieuw dakraam | 1 | 1,34 * 0,73 m |
| | | Bz06 | zonwering, vitrage etc de- en hermonteren | 1 | - |
| | A | Cb17 | schuine dak van binnenuit isoleren | 1 | 16,69 m2 |
| <div>Schuine dak van binnenuit isoleren: isolatiemateriaal aanbrengen over 50% van het dakoppervlak in dambordpatroon</div> <div>Let op: knieschot demonteren en ook achter knieschot isolatiepakket aanbrengen.</div> | | | | | |
| | | E01 | radiator de- en hermonteren | 1 | - |
| | B | Eb12(5) | ventilatiooroster door schuine dak (type 5) | 2 | - |
| | C | Lb03 | nieuw knieschot incl deurtje | 1 | 6,76 m2 |
| Overige ruimtes | | | | | |
| Overige verblijfsruimtes worden niet geïsoleerd, omdat deze ruimten in de bestaande situatie al voldoen aan de eisen. | | | | | |