

Vabi Elements

Gebouwsimulatie

26173-20260216.vp

Chaam kindcentrum

Projectnummer: 26173

Berekend op: 12/03/2026 12:57

Gemaakt met:

Vabi Elements 3.12.2.94
Vabi rekenkern Gebouwsimulatie versie 3.6.14

Projectgegevens

Algemeen

Naam project Chaam kindcentrum
Projectnummer 26173
Omschrijving
Adres

Opdrachtgever
Adviseur De Installatiedesk

Klimaatbestand

Klimaatbestand NEN5060 ref:2018 TO1 zeer streng
Startdatum 1-1-1906
Einddatum 31-12-1906
Aantal rekendagen [-] 365
Vakantie- en feestdagen Geen vakantie- en feestdagen opgegeven

Uitgangspunten

Grondreflectie zonnestraling (uit klimaatbestand) [-] 0,2
Gerekend met beschaduwing door eigen gebouw Ja
Gerekend met beschaduwing door gebouwdelen Ja
Gerekend met beschaduwing door verzonken ramen Nee
Gerekend met beschaduwing door omliggende gebouwen Nee
Gerekend met beschaduwing door luifels Ja
Te openen ramen Afwezig

Installatiegegevens

Warmte- en koudeopwekking

Opwekkingsconfiguratie Onbepaald

Warmteopwekker Aanwezig
Koudeopwekker Aanwezig

Centrale installatie

Luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3/h

<i>Centrale luchtbehandelingsinstallatie</i>	Aanwezig
<i>Regeling variabel volumesysteem</i>	Afwezig
<i>Mechanische ventilatie</i>	In onbalans

Luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3/h

<i>Centrale luchtbehandelingsinstallatie</i>	Aanwezig
<i>Regeling variabel volumesysteem</i>	Afwezig
<i>Mechanische ventilatie</i>	In onbalans

Luchtbehandeling LBK S 3950 m3/h


<i>Centrale luchtbehandelingsinstallatie</i>	Aanwezig
<i>Regeling variabel volumesysteem</i>	Afwezig
<i>Mechanische ventilatie</i>	In onbalans

Lokale installatie


<i>Lokale klimaatinstallatie</i>	Afwezig
----------------------------------	---------

Plattegronden

Plattegrond hoogte 0 mm

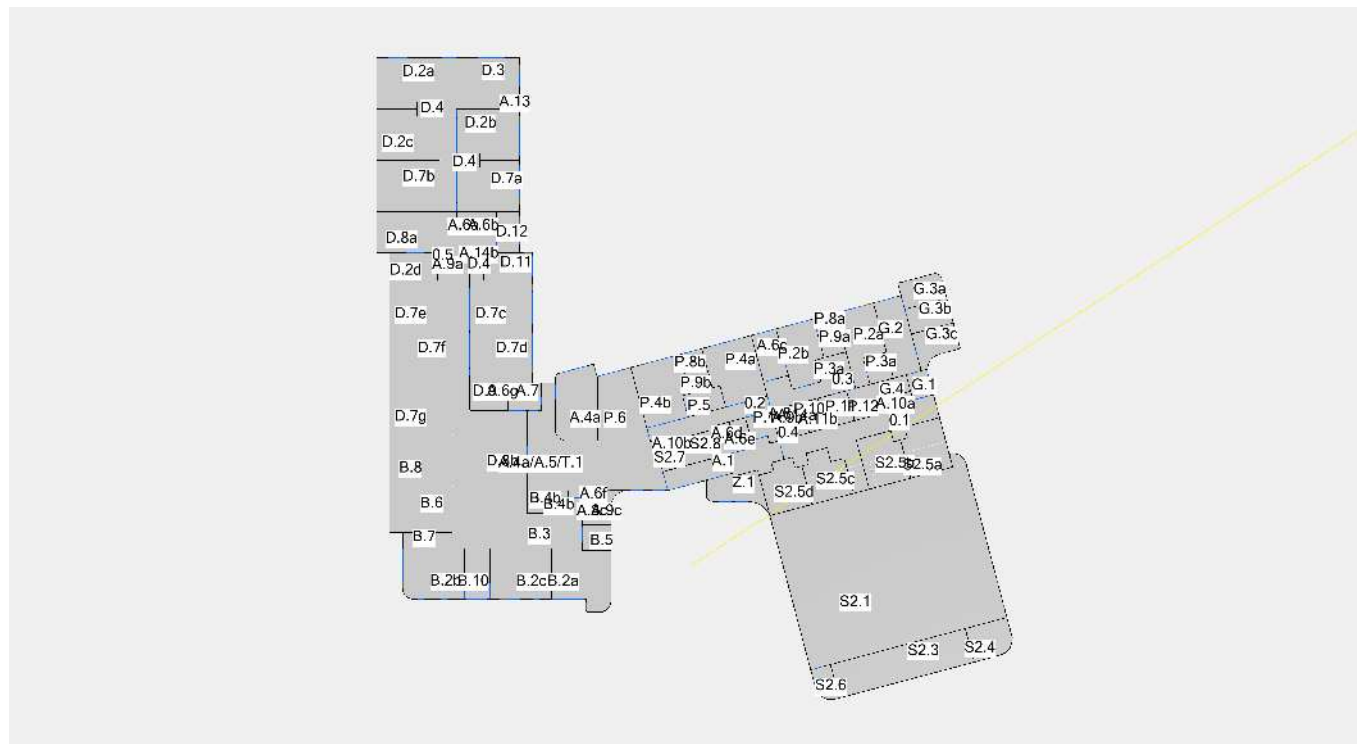

Plattegrond hoogte 4029 mm

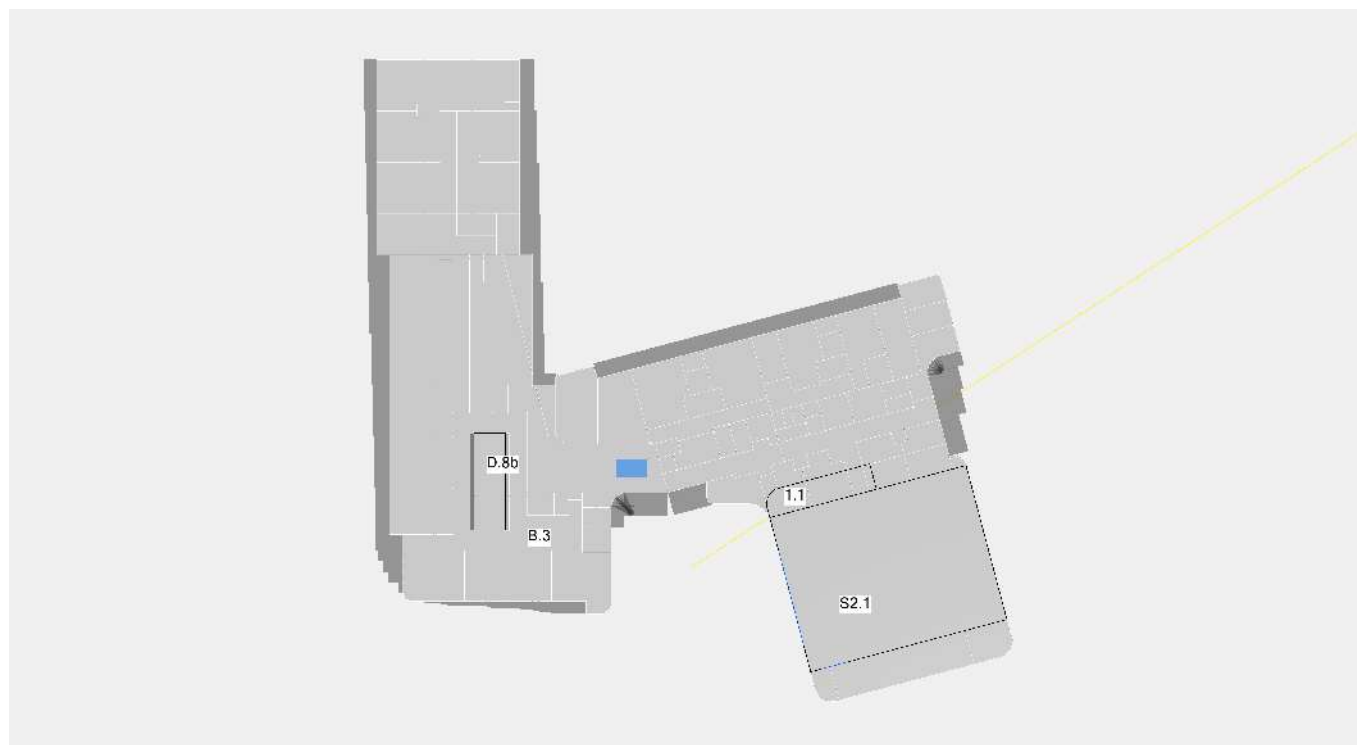

Totalen

Temperatuurstatistieken

#	Naam ruimte	T1 [°C]	TO >T1 telper. [h]	T2 [°C]	TO >T2 telper. [h]	GTO over [h]	GTO onder [h]	Max. lucht- tmp. telper. [°C]	Max. comf- tmp. telper. [°C]	Min. lucht- tmp. telper. [°C]	Min. comf- tmp. telper. [°C]
0.1	Entree	25,0	0	28,0	0	0	3913	23,2	23,2	20,2	20,2
0.2	Gang	25,0	0	28,0	0	0	3196	23,6	23,6	20,3	20,2
0.3	Gang	25,0	0	28,0	0	0	4630	22,2	22,4	20,0	20,1
0.4	Patchkast	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
0.5	schacht	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
1.1	Technische ruimte	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
A.1	Hoofdentree	25,0	0	28,0	0	0	3004	24,5	24,6	20,1	20,1
A.4a	Teamkamer dicht	25,0	0	28,0	0	0	4917	22,8	23,5	19,8	20,0
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookate- lier/bibliotheek ruimte	25,0	0	28,0	0	0	1796	24,8	25,2	20,7	20,7
A.6a	Spreekkamers	25,0	0	28,0	0	0	2593	23,0	23,2	20,5	20,5
A.6b	Spreekkamers	25,0	0	28,0	0	0	2639	23,2	23,4	20,4	20,4
A.6c	Spreekkamers	25,0	1	28,0	0	0	1655	25,2	25,3	20,8	20,8
A.6d	Spreekkamers	25,0	0	28,0	0	0	5349	22,9	23,0	19,3	19,4
A.6e	Spreekkamers	25,0	0	28,0	0	0	5138	22,9	23,0	19,3	19,5
A.6g	Berging i.p.v spreekkamers	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
A.7	Administratie/concie- rge	25,0	0	28,0	0	0	2927	24,0	24,0	19,6	19,5
A.8	Repro 1/3	25,0	0	28,0	0	0	4888	22,8	22,8	19,1	19,1
A.8c	Repro	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
A.9a	Toilet personeel	25,0	0	28,0	0	0	1058	24,4	24,4	19,8	19,6
A.9b	Toilet personeel	25,0	0	28,0	0	0	5032	22,8	22,7	18,9	18,8
A.9c	Toilet personeel	25,0	12	28,0	0	0	5051	25,3	25,2	18,0	18,0
A.10a	Sanitaire algemeen	25,0	0	28,0	0	0	3738	23,8	23,7	19,4	19,3
A.10b	Sanitaire algemeen	25,0	0	28,0	0	0	3889	23,8	23,8	19,1	18,9
A.11b	Miva	25,0	0	28,0	0	0	4759	23,3	23,2	18,8	18,7
A.13	Buiten toilet	25,0	20	28,0	0	0	5148	25,6	25,6	18,0	17,5
A.14a	Werkkast	25,0	0	28,0	0	0	4996	22,8	22,7	18,9	18,8
A.14b	Berging i.p.v werkkast	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	25,0	0	28,0	0	0	1592	24,7	25,1	21,1	21,0
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	25,0	0	28,0	0	0	1608	24,7	25,2	21,1	21,0
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	25,0	0	28,0	0	0	1152	24,5	25,0	21,2	21,0
B.3	Leerplein Beekdal	25,0	0	28,0	0	0	1287	24,9	25,4	21,1	21,0
B.4b	Sanitaire unit	25,0	6	28,0	0	0	972	25,2	25,1	20,1	19,8
B.4b	Sanitaire unit	25,0	6	28,0	0	0	971	25,2	25,1	20,0	19,8
B.5	Directie kamer/IB	25,0	0	28,0	0	0	1678	24,6	24,8	19,7	19,0

#	Naam ruimte	T1 [°C]	TO >T1 telper. [h]	T2 [°C]	TO >T2 telper. [h]	GTO over [h]	GTO onder [h]	Max. lucht- tmp. telper. [°C]	Max. comf- tmp. telper. [°C]	Min. lucht- tmp. telper. [°C]	Min. comf- tmp. telper. [°C]
B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	25,0	0	28,0	0	0	1362	24,7	25,2	21,2	21,0
B.7	Berging algemeen	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
B.8	Multifunctionele groepsruimte	25,0	0	28,0	0	0	1343	24,7	25,1	21,2	21,0
B.10	RT ruimte	25,0	14	28,0	0	0	926	25,7	26,0	21,3	21,0
D.2a	Groepsruimte 1/2	25,0	1	28,0	0	0	1532	25,1	25,6	21,1	21,0
D.2b	Groepsruimte 1/2	25,0	0	28,0	0	0	1520	24,4	24,8	21,2	21,0
D.2c	Groepsruimte 1/2	25,0	0	28,0	0	0	1278	25,0	25,5	21,2	21,0
D.2d	Inclusieruimte	25,0	1	28,0	0	0	1296	25,1	25,2	21,3	21,0
D.3	Leerplein onderbouw	25,0	0	28,0	0	0	1875	24,6	25,1	21,1	21,1
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	25,0	0	28,0	0	0	1406	24,4	24,4	19,3	19,1
D.4	Sanitaire unit onderbouw	25,0	0	28,0	0	0	1186	25,0	25,0	19,7	19,4
D.4	Sanitaire unit onderbouw	25,0	0	28,0	0	0	1244	24,8	24,7	19,7	19,5
D.7a	Groepsruimte 3	25,0	0	28,0	0	0	1538	24,4	24,7	21,2	21,0
D.7b	Groepsruimte 3/4	25,0	1	28,0	0	0	1218	25,1	25,6	21,2	21,0
D.7c	Groepsruimte 4	25,0	0	28,0	0	0	1537	24,4	24,7	21,2	21,0
D.7d	Groepsruimte 5	25,0	0	28,0	0	0	1649	24,3	24,6	21,1	21,0
D.7e	Groepsruimte 6	25,0	0	28,0	0	0	1532	24,3	24,7	21,2	21,0
D.7f	Groepsruimte 7	25,0	0	28,0	0	0	1508	24,4	24,7	21,2	21,0
D.7g	Groepsruimte extra	25,0	0	28,0	0	0	1388	24,5	24,9	21,2	21,0
D.8a	Leerplein bovenbouw	25,0	0	28,0	0	0	1623	24,4	24,6	21,1	21,1
D.8b	Leerplein bovenbouw	25,0	88	28,0	0	0	1040	26,0	26,6	21,1	21,0
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	25,0	53	28,0	0	2	1120	25,8	25,7	19,9	19,5
D.11	Directie kamer	25,0	0	28,0	0	0	2291	24,7	24,8	19,4	18,3
D.12	Werkruimte +IB	25,0	0	28,0	0	0	2798	24,7	24,8	18,8	17,2
G.1	Entree	25,0	0	28,0	0	0	3300	24,4	24,4	19,9	20,0
G.2	Ontvangst/boxenruim te	25,0	0	28,0	0	0	4093	23,2	23,6	20,3	20,6
G.3a	Spreekkamer GGD	25,0	0	28,0	0	0	3734	23,9	24,2	20,2	20,4
G.3b	Spreekkamer GGD	25,0	0	28,0	0	0	2645	23,9	24,0	20,7	20,8
G.3c	Spreekkamer GGD	25,0	0	28,0	0	0	3868	23,9	24,0	20,3	20,5
G.4	Berging	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
P.1	Entree	25,0	0	28,0	0	0	4640	22,7	22,8	19,8	19,8
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	25,0	0	28,0	0	0	2687	24,1	24,5	20,8	20,9
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	25,0	0	28,0	0	0	2565	24,2	24,6	20,8	20,9
P.3a	Slaapkamers 0-2	25,0	0	28,0	0	0	20709	24,3	24,3	19,5	19,8
P.3a	Slaapkamers 0-2	25,0	0	28,0	0	0	21423	24,0	23,9	19,6	19,8
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	25,0	0	28,0	0	0	2718	23,8	24,3	20,8	20,9
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	25,0	0	28,0	0	0	2711	23,8	24,3	20,7	20,9
P.5	Slaapkamer 2-4	25,0	0	28,0	0	0	18824	24,9	24,8	19,9	20,2

#	Naam ruimte	T1 [°C]	TO >T1 telper. [h]	T2 [°C]	TO >T2 telper. [h]	GTO over [h]	GTO onder [h]	Max. lucht- tmp. telper. [°C]	Max. comf- tmp. telper. [°C]	Min. lucht- tmp. telper. [°C]	Min. comf- tmp. telper. [°C]
P.6	Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso	25,0	0	28,0	0	0	2212	24,1	24,6	20,9	21,1
P.8a	keuken/pantry	25,0	133	28,0	0	43	2150	27,1	27,1	19,9	20,1
P.8b	keuken/pantry	25,0	102	28,0	0	20	2217	26,8	26,8	20,0	20,1
P.9a	Sanitaire unit	25,0	0	28,0	0	0	1390	24,1	24,1	20,5	20,4
P.9b	Sanitaire unit	25,0	0	28,0	0	0	1228	23,9	23,9	20,5	20,4
P.10	Wasruimte	25,0	0	28,0	0	0	4903	22,7	22,7	19,0	18,9
P.11	Berging	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
P.12	Slaapkamer	25,0	0	28,0	0	0	19813	24,6	24,5	19,5	20,0
S2.1	Gymzaal	25,0	121	28,0	0	0	8106	26,2	26,3	19,8	20,0
S2.3	Berging sportmaterialen gymzaal	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
S2.4	Berging tbv.speellokaal	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	25,0	0	28,0	0	0	3796	23,6	23,9	19,8	20,0
S2.5b	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	25,0	0	28,0	0	0	3358	24,2	24,0	20,5	20,8
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	25,0	0	28,0	0	0	3686	23,9	23,8	20,3	20,4
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	25,0	0	28,0	0	0	3526	23,8	23,9	20,0	20,1
S2.6	Docentenruimte	25,0	0	28,0	0	0	9099	23,8	23,8	19,2	20,0
S2.7	Werkkast	25,0	0	28,0	0	0	4198	24,3	24,2	18,5	18,4
S2.8	Technische ruimte	25,0	0	28,0	0	0	0	---	---	---	---
Z.1	Werkruimte zorg	25,0	0	28,0	0	0	5607	24,0	24,4	17,3	15,9

Energiestatistieken

#	Naam ruimte	Verw. energie [kWh]	Verw. vermogen [W]	Verw. vermogen datum	Koel. energie [kWh]	Koel. vermogen [W]	Koel. vermogen datum
0.1	Entree	796	1274	7-2-1906 00:00	0	0	1-1-1906 01:00
0.2	Gang	166	623	5-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
0.3	Gang	140	1752	5-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
0.4	Patchkast	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	1-1-1906 01:00
0.5	schacht	0	0	30-1-1906 01:00	0	0	1-1-1906 01:00
1.1	Technische ruimte	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	1-1-1906 02:00
A.1	Hoofdentree	2167	3701	20-12-1906 20:00	0	0	2-1-1906 09:00
A.4a	Teamkamer dicht	1147	1371	4-2-1906 08:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookate lier/bibliotheek ruimte	2020	8495	5-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.6a	Spreekkamers	81	404	8-1-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.6b	Spreekkamers	110	409	8-1-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.6c	Spreekkamers	586	1457	5-11-1906 05:00	108	462	14-8-1906 19:00
A.6d	Spreekkamers	9	160	8-1-1906 05:00	0	0	19-5-1906 09:00
A.6e	Spreekkamers	4	123	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00

#	Naam ruimte	Verw. energie [kWh]	Verw. vermogen [W]	Verw. vermogen datum	Koel. energie [kWh]	Koel. vermogen [W]	Koel. vermogen datum
A.6g	Berging i.p.v spreekkamers	0	0	28-2-1906 09:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.7	Administratie/concie rge	119	891	5-2-1906 05:00	38	313	23-7-1906 16:00
A.8	Repro 1/3	0	0	12-1-1906 17:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.8c	Repro	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	27-1-1906 09:00
A.9a	Toilet personeel	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	5-1-1906 01:00
A.9b	Toilet personeel	0	0	20-1-1906 18:00	0	0	11-1-1906 09:00
A.9c	Toilet personeel	296	246	4-2-1906 08:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.10a	Sanitaire algemeen	0	0	11-3-1906 04:00	0	0	11-1-1906 09:00
A.10b	Sanitaire algemeen	0	0	8-5-1906 17:00	0	0	28-2-1906 09:00
A.11b	Miva	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	5-3-1906 17:00
A.13	Buiten toilet	287	270	4-2-1906 08:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.14a	Werkkast	0	0	8-12-1906 04:00	0	0	1-1-1906 01:00
A.14b	Berging i.p.v werkkast	0	0	21-3-1906 17:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	4061	3080	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	3663	2934	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	2512	2915	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.3	Leerplein Beekdal	2079	5952	8-1-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.4b	Sanitaire unit	0	0	1-1-1906 03:00	0	0	15-1-1906 09:00
B.4b	Sanitaire unit	0	0	1-1-1906 01:00	0	0	16-1-1906 17:00
B.5	Directie kamer/IB	537	806	5-2-1906 05:00	37	395	23-7-1906 16:00
B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	2526	2763	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.7	Berging algemeen	3	63	8-1-1906 04:00	0	0	1-1-1906 02:00
B.8	Multifunctionele groepsruimte	2411	3034	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
B.10	RT ruimte	839	1240	8-1-1906 05:00	0	0	23-2-1906 01:00
D.2a	Groepsruimte 1/2	3712	2934	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.2b	Groepsruimte 1/2	2917	2906	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.2c	Groepsruimte 1/2	2374	2901	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.2d	Inclusieruimte	867	1248	8-1-1906 05:00	0	0	1-1-1906 04:00
D.3	Leerplein onderbouw	3860	5359	5-2-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	2	50	8-1-1906 04:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0	6	8-1-1906 04:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0	4	8-1-1906 04:00	0	0	18-1-1906 01:00
D.7a	Groepsruimte 3	2928	2906	12-11-1906 05:00	0	0	3-1-1906 05:00
D.7b	Groepsruimte 3/4	2313	3036	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.7c	Groepsruimte 4	2951	3041	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.7d	Groepsruimte 5	3057	3039	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.7e	Groepsruimte 6	2675	3024	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.7f	Groepsruimte 7	2617	3025	12-11-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00
D.7g	Groepsruimte extra	2474	3033	12-11-1906 05:00	0	0	21-3-1906 17:00
D.8a	Leerplein bovenbouw	2072	5754	8-1-1906 05:00	0	0	17-2-1906 17:00
D.8b	Leerplein	2683	6213	8-1-1906 05:00	0	0	1-1-1906 01:00

#	Naam ruimte	Verw. energie [kWh]	Verw. Verw. vermogen vermogen [W] datum	Koel. energie [kWh]	Koel. Koel. vermogen vermogen [W] datum
	bovenbouw				
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	0	10 8-1-1906 04:00	0	0 1-1-1906 01:00
D.11	Directie kamer	1175	1488 5-2-1906 05:00	25	410 23-7-1906 16:00
D.12	Werkrumte +IB	970	1110 5-2-1906 05:00	13	294 23-7-1906 16:00
G.1	Entree	942	1450 11-1-1906 20:00	0	0 9-2-1906 19:00
G.2	Ontvangst/boxenruim te	683	4714 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 01:00
G.3a	Spreekkamer GGD	1931	2960 1-1-1906 20:00	40	402 19-7-1906 19:00
G.3b	Spreekkamer GGD	511	1422 5-11-1906 05:00	15	293 23-7-1906 16:00
G.3c	Spreekkamer GGD	1869	3220 1-1-1906 01:00	25	360 19-7-1906 17:00
G.4	Berging	0	0 16-3-1906 01:00	0	0 1-1-1906 01:00
P.1	Entree	96	258 1-10-1906 05:00	0	1 6-4-1906 12:00
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	867	4857 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 01:00
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	958	4777 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 01:00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0	0 1-1-1906 03:00	144	155 8-8-1906 17:00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0	0 1-1-1906 03:00	146	156 8-8-1906 17:00
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	1017	6433 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 03:00
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	1017	6426 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 01:00
P.5	Slaapkamer 2-4	0	0 1-1-1906 01:00	238	234 8-8-1906 17:00
P.6	Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso	729	6347 5-11-1906 05:00	0	0 1-1-1906 03:00
P.8a	keuken/pantry	653	927 11-1-1906 20:00	0	0 17-2-1906 17:00
P.8b	keuken/pantry	651	971 19-12-1906 20:00	0	0 12-4-1906 02:00
P.9a	Sanitaire unit	16	209 5-11-1906 05:00	0	0 23-2-1906 01:00
P.9b	Sanitaire unit	9	178 12-11-1906 05:00	0	0 20-1-1906 17:00
P.10	Wasruimte	0	0 1-1-1906 02:00	0	0 3-5-1906 09:00
P.11	Berging	0	0 7-2-1906 01:00	0	0 1-7-1906 01:00
P.12	Slaapkamer	0	0 20-1-1906 17:00	464	472 8-8-1906 17:00
S2.1	Gymzaal	21257	20794 4-2-1906 07:00	0	0 1-1-1906 01:00
S2.3	Berging sportmaterialen gymzaal	0	0 1-1-1906 02:00	0	0 1-1-1906 03:00
S2.4	Berging tbv.speellokaal	0	0 1-1-1906 03:00	0	0 1-1-1906 01:00
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	17	845 4-2-1906 07:00	0	0 1-1-1906 01:00
S2.5b	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0	0 10-1-1906 01:00	0	0 28-2-1906 09:00
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0	0 3-1-1906 09:00	0	0 12-1-1906 17:00
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	1	360 8-1-1906 08:00	0	0 10-1-1906 01:00
S2.6	Docentenruimte	1653	1540 1-1-1906 01:00	0	0 1-1-1906 01:00
S2.7	Werkkast	0	0 1-1-1906 01:00	0	0 1-1-1906 01:00
S2.8	Technische ruimte	0	0 1-1-1906 01:00	0	0 1-1-1906 01:00
Z.1	Werkrumte zorg	1375	1783 8-1-1906 05:00	115	910 6-8-1906 15:00
Naam		Warmte-	Maximum Datum	Koude-	Maximum Datum

luchtbehandeling	levering verw. batt. [kWh]	warmte- maximum afgifte warmteafgifte verw. batt. verw. batt. [W]	levering koel. batt. [kWh]	koude- maximum afgifte koudeafgifte koel. batt. koel. batt. [W]
LBK B+D 22150 m3/h	7289	31063 2-1-1906 09:00	69752	147895 8-8-1906 17:00
LBK P+G 10225 m3/h	6841	20956 2-1-1906 07:00	35043	66097 8-8-1906 17:00
LBK S 3950 m3/h	6621	9799 4-2-1906 09:00	16099	26311 8-8-1906 17:00
Naam project	Warmte- levering [kWh]	Maximum Datum warmte- maximum afgifte warmteafgifte [W]	Koude- levering [kWh]	Maximum Datum koude- maximum afgifte koudeafgifte [W]
Chaam kindcentrum	123210	147510 2-1-1906 05:00	122302	244530 8-8-1906 17:00

Overzicht van alle ruimten

Resultaten voor ruimte 0.1 - Entree

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	88,90
<i>Volume [m³]</i>	224,02
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	20,0	5-11-1906 07:00	23,2	27-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	11-3-1906 12:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,2	12-11-1906 08:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,2	6-2-1906 08:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3913	0	3913
-0.2 > PMV > 0.2	3119	0	3119
-0.5 > PMV > 0.5	2616	0	2616
-0.7 > PMV > 0.7	1225	0	1225

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	67	102	2-1-1906 07:00	554	364	26-7-1906 19:00
Afgifte 1	796	1274	7-2-1906 00:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	863	1274	7-2-1906 00:00	554	---	26-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven**Bouwdelen**

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	80,50	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	18,78	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	8,01	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	2,94	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	16,25	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,84	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	21,46	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,70	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,11	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,68	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,76	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	20,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	18,05	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,85	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	21,84	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
systeemwand							
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	80,50	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	11,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	0,58	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	9,23	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,81	---
1.20 Vloer - Tussen, beton met plenum	Plafond	Ruimte	---	---	0	8,41	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,81	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	8,41	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	4,77	0,95
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	18	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte 0.2 - Gang

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	39,63
<i>Volume [m³]</i>	97,63
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	20,0	5-11-1906 07:00	23,7	23-7-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	28-10-1906 17:00	23,6	23-7-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,3	5-11-1906 08:00	23,6	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,2	19-3-1906 08:00	23,6	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3196	0	3196
-0.2 > PMV > 0.2	3088	0	3088
-0.5 > PMV > 0.5	2319	0	2319
-0.7 > PMV > 0.7	639	0	639

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	18	34	12-1-1906 06:00	199	124	24-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	166	623	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	185	623	5-11-1906 05:00	199	---	24-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	22,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	2,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	4,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	17,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	18,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	23,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,61	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	15,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	2,03	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	152	90	1,27	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	131	90	0,40	---
2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	39,63	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	39,63	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,91	1,18
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	4,67	0,93
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag	Schakelniveau nacht
--------------	-------------------	------------	----------------------	------------------------

[illegible]

Resultaten voor ruimte 0.3 - Gang

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	34,78
<i>Volume [m³]</i>	85,79
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,8	10-10-1906 07:00	23,3	22-7-1906 21:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	17-2-1906 14:00	23,3	22-7-1906 21:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,0	2-4-1906 17:00	22,2	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	2-4-1906 17:00	22,4	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4630	0	4630
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	3100	0	3100
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1027	0	1027

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	57	120	9-1-1906 05:00	652	420	23-7-1906 05:00
<i>Afgifte 1</i>	140	1752	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	197	1752	5-11-1906 05:00	652	---	23-7-1906 05:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	7,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	6,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	3,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	15,54	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,67	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	1,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	12,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,67	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,65	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,68	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	4,35	---
2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	34,78	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	34,78	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,42	1,08
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,75	0,55
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	4,77	0,95

Zonwering

[illegible]

Resultaten voor ruimte 0.4 - Patchkast

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	7,83
<i>Volume [m³]</i>	21,35
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	23,3	27-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	0	0	0
-0.2 > PMV > 0.2	0	0	0
-0.5 > PMV > 0.5	0	0	0
-0.7 > PMV > 0.7	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,67	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	7,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	6,26	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,65	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	18,78	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	7,83	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	7,83	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte 0.5 - schacht

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	1,49
<i>Volume [m³]</i>	3,65
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,3	8-1-1906 04:00	24,6	27-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,3	8-1-1906 04:00	24,6	27-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	3,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	3,12	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	1,49	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	1,49	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte 1.1 - Technische ruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Technische ruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	55,80
<i>Volume [m³]</i>	170,77
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	10,8	7-2-1906 09:00	25,5	26-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	11,4	7-2-1906 09:00	25,4	26-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.10 sport -dak - Plat, (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	55,78	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	283	90	1,36	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	271	90	1,33	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	262	90	1,23	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	251	90	1,90	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	236	90	2,02	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	222	90	1,77	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	212	90	1,98	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	5,90	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	48,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	283	90	0,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	262	90	0,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	251	90	0,13	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	236	90	0,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	271	90	0,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	59,95	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	236	90	0,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	222	90	0,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	212	90	0,14	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	0,37	---
1.20 Moer - Tussen, beton met plenum	Vloer	Ruimte	---	---	180	21,50	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	0,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	1,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	1,53	---
1.20 Vloer - Tussen, beton met plenum	Vloer	Ruimte	---	---	180	22,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	0,58	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
1.20 Moer - Tussen, beton met plenum	Vloer	Ruimte	---	---	180	8,41	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	0,27	---
1.20 Moer - Tussen, beton met plenum	Vloer	Ruimte	---	---	180	3,82	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	14,23	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.1 - Hoofdentree

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	52,43
<i>Volume [m³]</i>	126,93
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,9	4-2-1906 07:00	25,3	22-7-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 15:00	25,2	22-7-1906 13:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,1	20-12-1906 19:00	24,5	23-7-1906 16:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	4-1-1906 19:00	24,6	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	3004	0	3004
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2839	0	2839
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2026	0	2026
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	857	0	857

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	65	104	2-1-1906 07:00	602	425	13-8-1906 10:00
<i>Afgifte 1</i>	2167	3701	20-12-1906 20:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2232	3701	20-12-1906 20:00	602	---	13-8-1906 10:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	9,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	7,90	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	8,91	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	27,19	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,92	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,93	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	4,52	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,82	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	4,52	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,83	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,92	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,76	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	3,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,60	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	2,06	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	12,51	---
2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	52,43	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	52,43	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	11,69	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,25	1,05

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	108	90	12,30	4,31

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.4a - Teamkamer dicht

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	58,54
<i>Volume [m³]</i>	165,84
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	11-9-1906 06:00	26,0	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	28-10-1906 15:00	25,8	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,8	10-10-1906 08:00	22,8	23-7-1906 16:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	5-11-1906 08:00	23,5	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4917	0	4917
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2041	0	2041
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1317	0	1317

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	175	657	1-2-1906 06:00	3781	2259	24-7-1906 17:00
<i>Afgifte 1</i>	1147	1371	4-2-1906 08:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1321	1371	4-2-1906 08:00	3781	---	24-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	38,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	27,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	187	90	2,70	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	165	90	2,40	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	142	90	3,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	14,40	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	58,54	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	58,54	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	14,25	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	274	90	1,09	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	252	90	1,29	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	4,30	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	0,38	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	5,14	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,53	0,51
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	2,53	0,51
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,65	2,68
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	18	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte A.4a/A.5/T.1 - Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	157,45
<i>Volume [m³]</i>	457,36
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,7	10-10-1906 07:00	27,1	21-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	17-11-1906 10:00	27,1	21-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,7	10-10-1906 08:00	24,8	23-7-1906 16:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,7	5-11-1906 08:00	25,2	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1796	0	1796
-0.2 > PMV > 0.2	2919	0	2919
-0.5 > PMV > 0.5	1101	0	1101
-0.7 > PMV > 0.7	569	0	569

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	165	696	2-1-1906 07:00	5250	3086	23-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	2020	8495	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2186	8495	5-11-1906 05:00	5250	---	23-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	31,28	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	0,41	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	41,19	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	9,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,92	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	311	90	1,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	25,90	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,70	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	354	90	1,25	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	342	90	1,24	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	332	90	1,27	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	311	90	0,40	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	4,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	16,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	20,55	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	7,02	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	27,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	7	90	2,70	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	345	90	2,40	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	322	90	3,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	14,40	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	157,45	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	15,40	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	5,78	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	110,32	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	4,70	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	---	0	10,75	3,76
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	4,44	0,89
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,53	0,51
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	4,44	0,89
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	4,71	0,94
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	1,61	0,32
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,53	0,51
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,53	0,51
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	5,40	1,89
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	5,40	1,89
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	303	90	2,55	0,89

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6a - Spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	8,56
<i>Volume [m³]</i>	23,69
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,6	8-1-1906 04:00	23,6	28-7-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,6	8-1-1906 04:00	23,6	28-7-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,5	5-11-1906 09:00	23,0	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,5	5-11-1906 09:00	23,2	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2593	0	2593
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2292	0	2292
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1055	0	1055
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	973	0	973

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	457	223	26-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	81	404	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	81	404	8-1-1906 05:00	457	---	26-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	9,54	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,10	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	12,01	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	8,56	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	8,56	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6b - Spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	8,40
<i>Volume [m³]</i>	23,25
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	17,6	8-1-1906 04:00	23,8	28-7-1906 21:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,7	8-1-1906 04:00	23,8	28-7-1906 21:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,4	5-11-1906 09:00	23,2	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	5-11-1906 09:00	23,4	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	2639	0	2639
-0.2 > PMV > 0.2	2325	0	2325
-0.5 > PMV > 0.5	1127	0	1127
-0.7 > PMV > 0.7	962	0	962

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	10	8-1-1906 05:00	453	228	26-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	110	409	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	110	419	8-1-1906 05:00	453	---	26-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	6,53	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	11,78	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	8,40	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	8,40	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	5,25	1,05

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6c - Spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	24,31
<i>Volume [m³]</i>	67,49
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,8	10-10-1906 07:00	27,1	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 15:00	27,0	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,8	10-10-1906 08:00	25,2	4-5-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,8	10-10-1906 08:00	25,3	4-5-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		1	1
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1655	0	1655
-0.2 > PMV > 0.2	2803	7	2810
-0.5 > PMV > 0.5	1013	0	1013
-0.7 > PMV > 0.7	442	0	442

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	32	120	2-1-1906 07:00	860	502	14-8-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	586	1457	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	108	462	14-8-1906 19:00
<i>Totaal</i>	617	1457	5-11-1906 05:00	968	964	14-8-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,65	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	28,02	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	28,02	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	24,31	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	24,31	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	9,90	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	0,90	0,18
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	0,90	0,18
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	5,54	1,94

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6d - Spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	10,22
<i>Volume [m³]</i>	28,55
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,1	8-1-1906 04:00	23,2	22-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,1	8-1-1906 04:00	23,2	22-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	11-10-1906 08:00	22,9	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,4	5-11-1906 08:00	23,0	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5349	0	5349
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2122	0	2122
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1428	0	1428

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	20	63	5-3-1906 08:00	361	218	13-8-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	9	160	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	29	215	8-1-1906 05:00	361	---	13-8-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	16,62	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,82	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	18,64	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	2,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,07	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	10,22	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	10,22	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,25	1,05

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6e - Spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	10,23
<i>Volume [m³]</i>	28,58
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	11-10-1906 08:00	23,2	23-7-1906 00:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,5	8-1-1906 04:00	23,2	23-7-1906 00:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	11-10-1906 08:00	22,9	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,5	11-10-1906 08:00	23,0	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5138	0	5138
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1941	0	1941
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1406	0	1406

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	16	63	8-1-1906 08:00	365	217	23-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	4	123	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	20	128	8-1-1906 05:00	365	---	23-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	4,52	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	18,64	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,08	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	10,23	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	10,23	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,25	1,05

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.6g - Berging i.p.v spreekkamers

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	8,36
<i>Volume [m³]</i>	23,03
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,6	8-1-1906 04:00	25,4	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,6	8-1-1906 04:00	25,3	23-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	9,43	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	16,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	16,28	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	9,43	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	8,36	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	8,36	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.7 - Administratie/concierge

<i>Gebruiksfunctie</i>	Kantoorfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	18,05
<i>Volume [m³]</i>	50,04
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	16,4	5-2-1906 04:00	25,4	22-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	16,5	5-2-1906 04:00	25,4	22-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,6	5-11-1906 08:00	24,0	15-6-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,5	12-11-1906 08:00	24,0	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2927	0	2927
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2937	0	2937
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1811	0	1811
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	858	0	858

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	30	66	6-2-1906 19:00	475	268	5-7-1906 10:00
<i>Afgifte 1</i>	119	891	5-2-1906 05:00	38	313	23-7-1906 16:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	149	947	5-2-1906 05:00	514	548	23-7-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	7,66	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	16,28	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	7,02	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	14,83	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	16,49	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	18,05	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	3,15	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	1,56	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	1,61	0,32
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	1,61	0,32
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	303	90	2,38	0,83

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte A.8 - Repro 1/3

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	3,74
<i>Volume [m³]</i>	10,06
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,7	8-1-1906 04:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,7	8-1-1906 04:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,1	8-1-1906 08:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,1	8-1-1906 08:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	4888	0	4888
-0.2 > PMV > 0.2	3132	0	3132
-0.5 > PMV > 0.5	2824	0	2824
-0.7 > PMV > 0.7	1904	0	1904

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	6,26	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	6,28	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	3,74	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	3,74	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.8c - Repro

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	5,61
<i>Volume [m³]</i>	15,44
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,1	8-1-1906 04:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,1	8-1-1906 04:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	11,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	11,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,75	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	5,61	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	5,61	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.9a - Toilet personeel

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,38
<i>Volume [m³]</i>	17,43
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,3	8-1-1906 04:00	24,4	27-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,3	8-1-1906 04:00	24,4	27-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,8	8-1-1906 09:00	24,4	27-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,6	8-1-1906 09:00	24,4	27-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1058	0	1058
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1917	0	1917
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	805	0	805
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	174	0	174

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,33	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,33	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,38	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,38	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.9b - Toilet personeel

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	3,20
<i>Volume [m³]</i>	8,49
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,5	8-1-1906 04:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	18,9	8-1-1906 08:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,8	8-1-1906 08:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5032	0	5032
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2848	0	2848
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1955	0	1955

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,36	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	3,20	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	3,20	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.9c - Toilet personeel

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	5,47
<i>Volume [m³]</i>	13,57
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	31-3-1906 10:00	25,3	26-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,9	4-2-1906 13:00	25,2	26-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	3-1-1906 09:00	25,3	26-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,0	16-1-1906 15:00	25,2	26-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		12	12
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5051	0	5051
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2069	41	2110
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1807	0	1807
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1571	0	1571

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	296	246	4-2-1906 08:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	296	246	4-2-1906 08:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	11,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,53	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	5,47	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	5,47	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	11,78	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.10a - Sanitaire algemeen

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	7,48
<i>Volume [m³]</i>	20,42
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,9	8-1-1906 04:00	23,8	26-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,9	8-1-1906 04:00	23,7	26-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,4	8-1-1906 08:00	23,8	26-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,3	8-1-1906 08:00	23,7	26-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	3738	0	3738
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3042	0	3042
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2394	0	2394
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1258	0	1258

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,51	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,45	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	16,25	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	2,94	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	16,25	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	7,48	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	7,48	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.10b - Sanitaire algemeen

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,82
<i>Volume [m³]</i>	18,62
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	23,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	23,8	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,1	8-1-1906 08:00	23,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,9	8-1-1906 08:00	23,8	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3889	0	3889
-0.2 > PMV > 0.2	2996	0	2996
-0.5 > PMV > 0.5	2344	0	2344
-0.7 > PMV > 0.7	1395	0	1395

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	8,93	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,13	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	15,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	2,03	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,70	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	174	90	1,25	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	162	90	1,24	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,82	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,82	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.11b - Miva

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	5,58
<i>Volume [m³]</i>	15,18
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,2	8-1-1906 04:00	23,3	27-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,2	8-1-1906 04:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	18,8	8-1-1906 08:00	23,3	27-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,7	8-1-1906 08:00	23,2	27-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	4759	0	4759
-0.2 > PMV > 0.2	3127	0	3127
-0.5 > PMV > 0.5	2653	0	2653
-0.7 > PMV > 0.7	1757	0	1757

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,65	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	2,52	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,18	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,07	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	5,58	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	5,58	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.13 - Buiten toilet

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	2,61
<i>Volume [m³]</i>	6,21
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	1-11-1906 03:00	26,0	19-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,5	2-1-1906 07:00	25,9	19-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	3-1-1906 12:00	25,6	26-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,5	2-1-1906 09:00	25,6	26-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		20	20
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5148	0	5148
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2089	56	2145
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1808	0	1808
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1559	0	1559

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	287	270	4-2-1906 08:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	287	270	4-2-1906 08:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	5,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,78	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	2,61	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	2,61	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	2,91	---
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.14a - Werkkast

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	4,29
<i>Volume [m³]</i>	11,62
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	18,9	8-1-1906 08:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,8	8-1-1906 08:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4996	0	4996
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2839	0	2839
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1917	0	1917

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	7,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	2,52	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	7,18	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	4,29	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	4,29	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	1,12
<i>Volume [m³]</i>	2,62
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,6	8-1-1906 04:00	24,6	27-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,7	8-1-1906 04:00	24,5	27-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	2,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	2,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,35	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	1,12	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	1,12	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,57
<i>Volume [m³]</i>	175,46
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,8	5-1-1906 21:00	26,3	21-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	19-2-1906 01:00	26,2	21-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,1	29-10-1906 16:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	29-1-1906 11:00	25,1	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1592	0	1592
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2064	0	2064
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1050	0	1050
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	435	0	435

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	74	5-2-1906 05:00	5563	2956	26-7-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	4061	3080	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	4061	3152	5-2-1906 05:00	5563	---	26-7-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

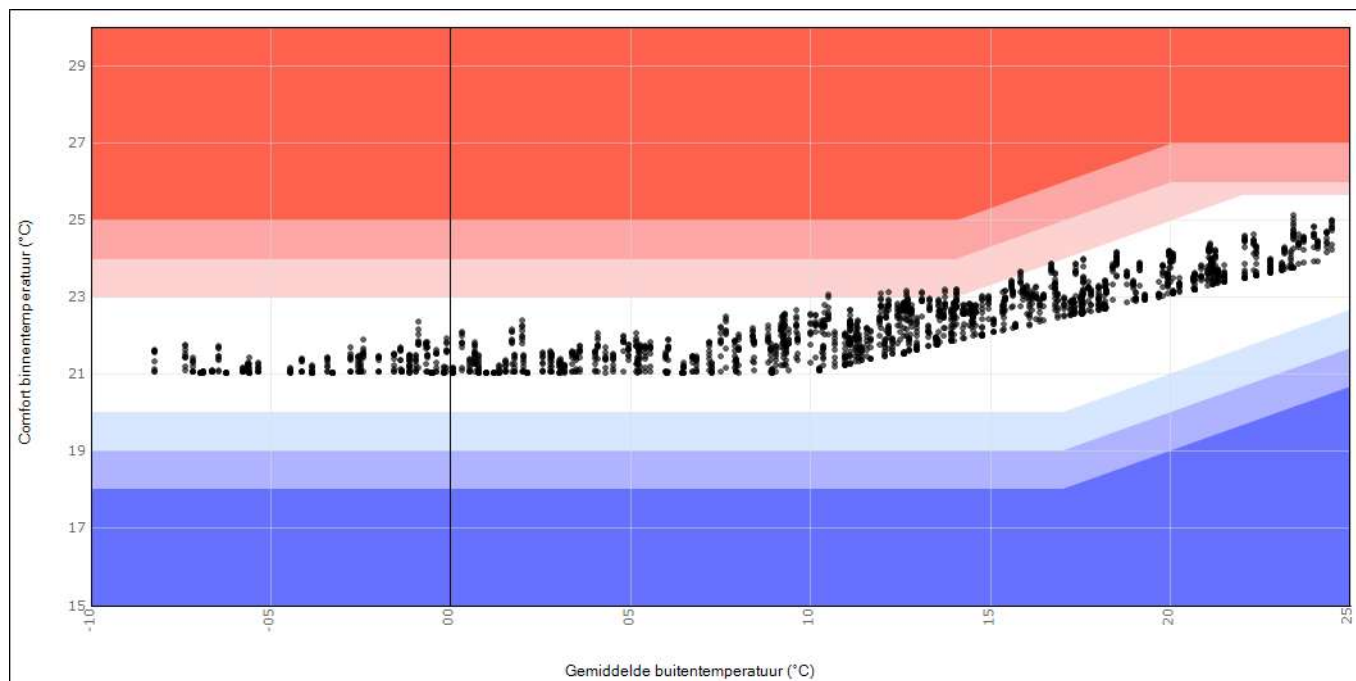

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	30,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	17,27	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	1,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	12,27	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	63,57	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,57	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	9,73	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	99	90	1,63	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	84	90	2,30	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	68	90	1,96	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	55	90	1,33	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	49	90	0,99	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	29,20	---
4.07 Wand - Buiten, HSB	Wand	Buitenlucht	---	123	90	11,96	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
(Rc=4.7)							
4.07 Wand - Buiten, HSB	Wand	Buitenlucht	---	213	90	5,14	---
(Rc=4.7)							
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	3,75	0,75
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	0,81	0,28
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	0,81	0,28
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,53
<i>Volume [m³]</i>	209,98
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,7	1-1-1906 21:00	26,3	21-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	30-12-1906 11:00	26,2	21-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,1	23-4-1906 09:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	19-11-1906 10:00	25,2	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1608	0	1608
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2016	0	2016
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1038	0	1038
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	465	0	465

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	51	3-12-1906 05:00	5581	2938	26-7-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	3663	2934	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	3664	2973	3-12-1906 05:00	5581	---	26-7-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

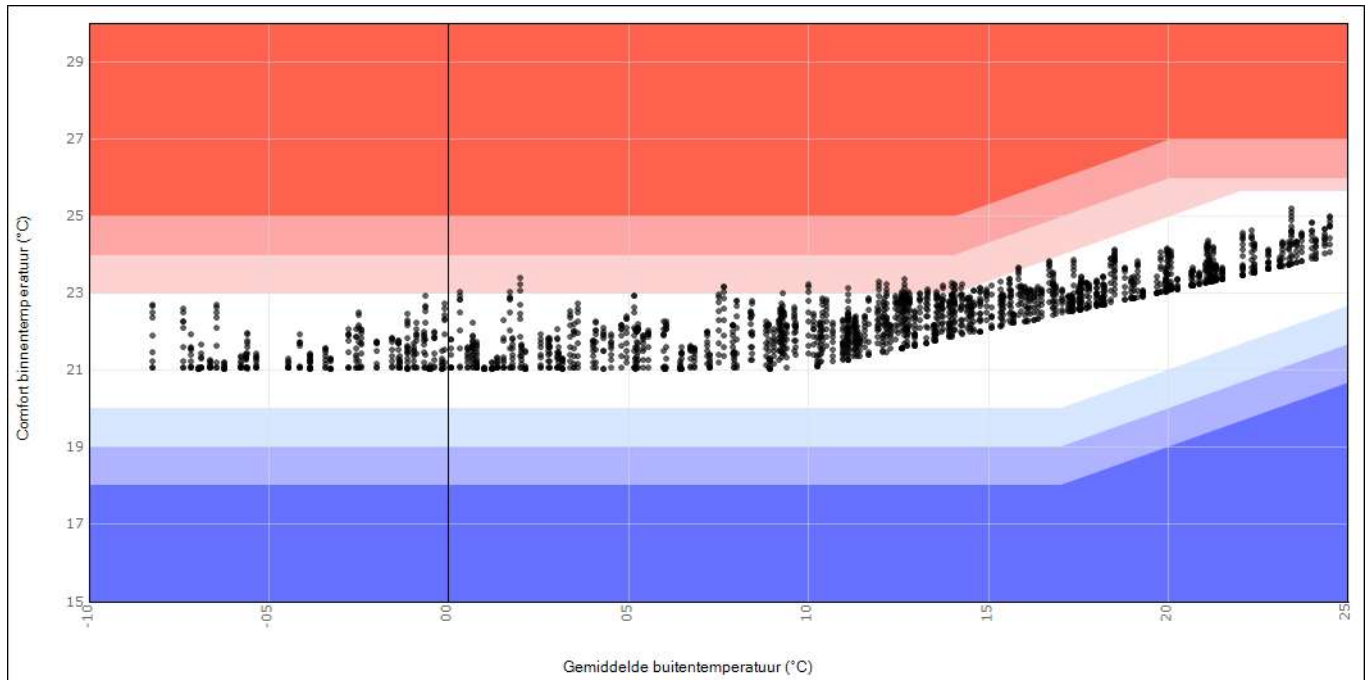

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	18,69	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	25,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	12,83	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	60,53	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,53	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	29,90	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	14,29	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	194	90	1,65	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	175	90	1,79	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	158	90	1,53	---
4.07 Wand - Buiten, HSB	Wand	Buitenlucht	---	139	90	2,58	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
(Rc=4.7)							
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	4,97	0,99
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,89	0,58
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	0,81	0,28
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	0,81	0,28
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,70
<i>Volume [m³]</i>	214,60
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	3-1-1906 01:00	26,2	21-7-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	17-12-1906 04:00	26,2	21-7-1906 13:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 12:00	24,5	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	8-1-1906 10:00	25,0	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1152	0	1152
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1878	0	1878
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	781	0	781
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	328	0	328

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5785	2896	26-7-1906 12:00
<i>Afgifte 1</i>	2512	2915	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2512	2915	12-11-1906 05:00	5785	---	26-7-1906 12:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

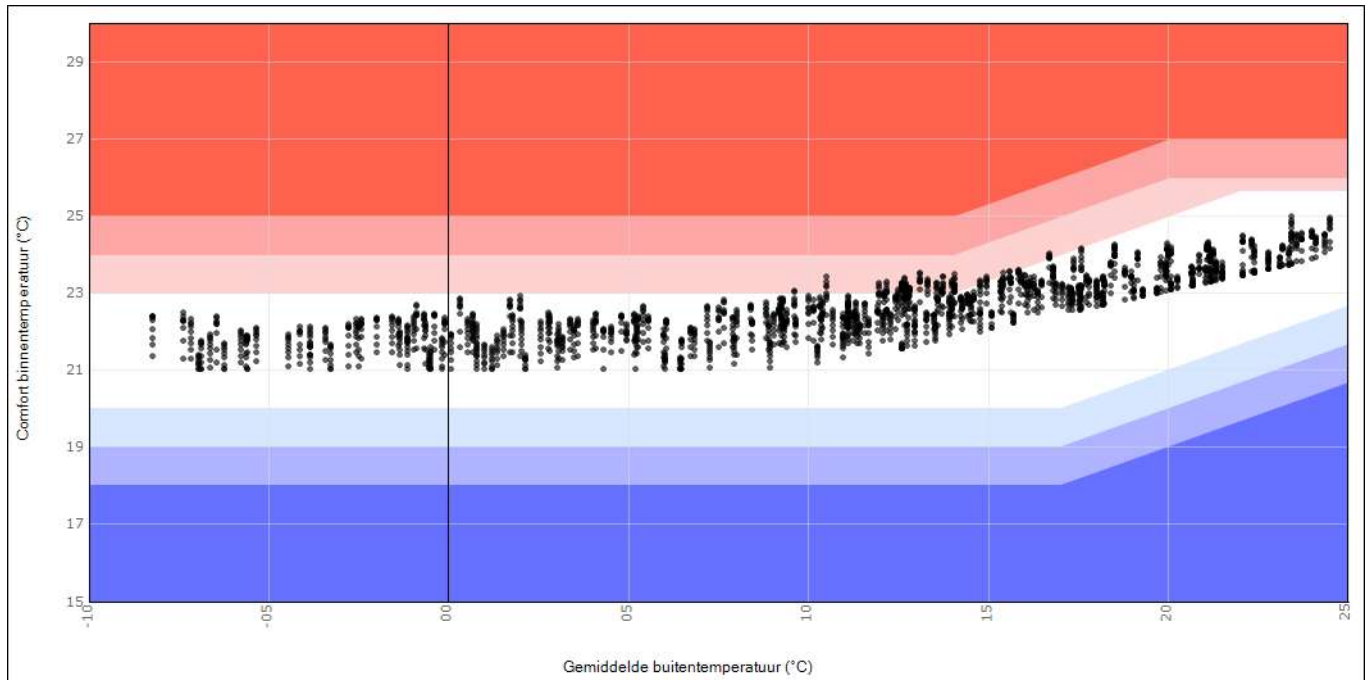

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	25,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	28,11	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	30,33	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	60,70	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,70	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	28,66	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	4,97	0,99
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	3,76	1,31
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	123	90	1,78	0,62

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	123	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	127,95
<i>Volume [m³]</i>	445,77
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,0	3-2-1906 21:00	28,8	21-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	24-12-1906 04:00	28,7	21-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,1	14-11-1906 09:00	24,9	23-7-1906 14:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	10-12-1906 10:00	25,4	23-7-1906 14:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1287	0	1287
-0.2 > PMV > 0.2	1977	0	1977
-0.5 > PMV > 0.5	929	0	929
-0.7 > PMV > 0.7	268	0	268

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	6012	3166	2-7-1906 16:00
<i>Afgifte 1</i>	2079	5952	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2079	5952	8-1-1906 05:00	6012	---	2-7-1906 16:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	45,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	9,74	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	28,11	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	11,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	11,40	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	10,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	9,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	16,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	11,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,56	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	12,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	4,18	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	15,27	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	12,27	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	127,95	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,84	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	4,75	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	4,09	---
dakopstand (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	2,96	---
dakopstand (Rc=6.3)	Hel. dak	Buitenlucht	---	33	57	4,70	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	5,13	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	5,13	---
dakopstand (Rc=6.3)	Hel. dak	Buitenlucht	---	213	57	4,67	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	28,16	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	73,28	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	0,77	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	2,79	0,56
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,89	0,58
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,89	0,58
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	303	90	4,44	0,89
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	213	90	5,01	1,00
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	123	90	3,75	0,75
Dubbelglas							
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	---	0	17,67	6,18

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte B.4b - Sanitaire unit

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	11,98
<i>Volume [m³]</i>	33,87
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,5	8-1-1906 04:00	25,2	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,5	8-1-1906 04:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,1	8-1-1906 09:00	25,2	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,8	8-1-1906 09:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		6	6
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	972	0	972
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1714	22	1736
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	733	0	733
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	166	0	166

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	2,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	16,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	11,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,66	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	16,10	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	9,25	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	11,98	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	2,73	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte B.4b - Sanitaire unit

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,20
<i>Volume [m³]</i>	17,08
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,6	8-1-1906 04:00	25,2	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,6	8-1-1906 04:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,0	8-1-1906 09:00	25,2	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,8	8-1-1906 09:00	25,1	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		6	6
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	971	0	971
-0.2 > PMV > 0.2	1722	21	1743
-0.5 > PMV > 0.5	738	0	738
-0.7 > PMV > 0.7	157	0	157

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	9,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,66	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,33	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,20	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,20	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte B.5 - Directie kamer/IB

<i>Gebruiksfunctie</i>	Kantoorfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	14,55
<i>Volume [m³]</i>	39,48
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	temperatuur	12,6	5-2-1906 04:00	27,2	22-7-1906 13:00
	Comforttemperatuur	12,7	5-2-1906 04:00	27,1	22-7-1906 13:00
	Buitenluchttemperatuur	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	temperatuur	19,7	12-11-1906 09:00	24,6	8-8-1906 12:00
	Comforttemperatuur	19,0	5-2-1906 09:00	24,8	3-7-1906 09:00
	Buitenluchttemperatuur	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1678	0	1678
-0.2 > PMV > 0.2	1961	6	1967
-0.5 > PMV > 0.5	1192	0	1192
-0.7 > PMV > 0.7	306	0	306

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	9	186	5-2-1906 05:00	771	432	1-8-1906 16:00
Afgifte 1	537	806	5-2-1906 05:00	37	395	23-7-1906 16:00
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	546	991	5-2-1906 05:00	808	738	23-7-1906 16:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	11,40	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	17,27	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	1,29	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	14,55	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	14,55	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	9,68	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,79	0,56
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	5,79	2,03

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	57,35
<i>Volume [m³]</i>	192,25
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	6-1-1906 02:00	26,2	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	7-1-1906 17:00	26,1	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	14-11-1906 09:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	25,2	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1362	0	1362
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1794	2	1796
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	888	0	888
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	413	0	413

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	2	1-1-1906 18:00	5753	2827	25-7-1906 17:00
<i>Afgifte 1</i>	2526	2763	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2526	2763	12-11-1906 05:00	5753	---	25-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

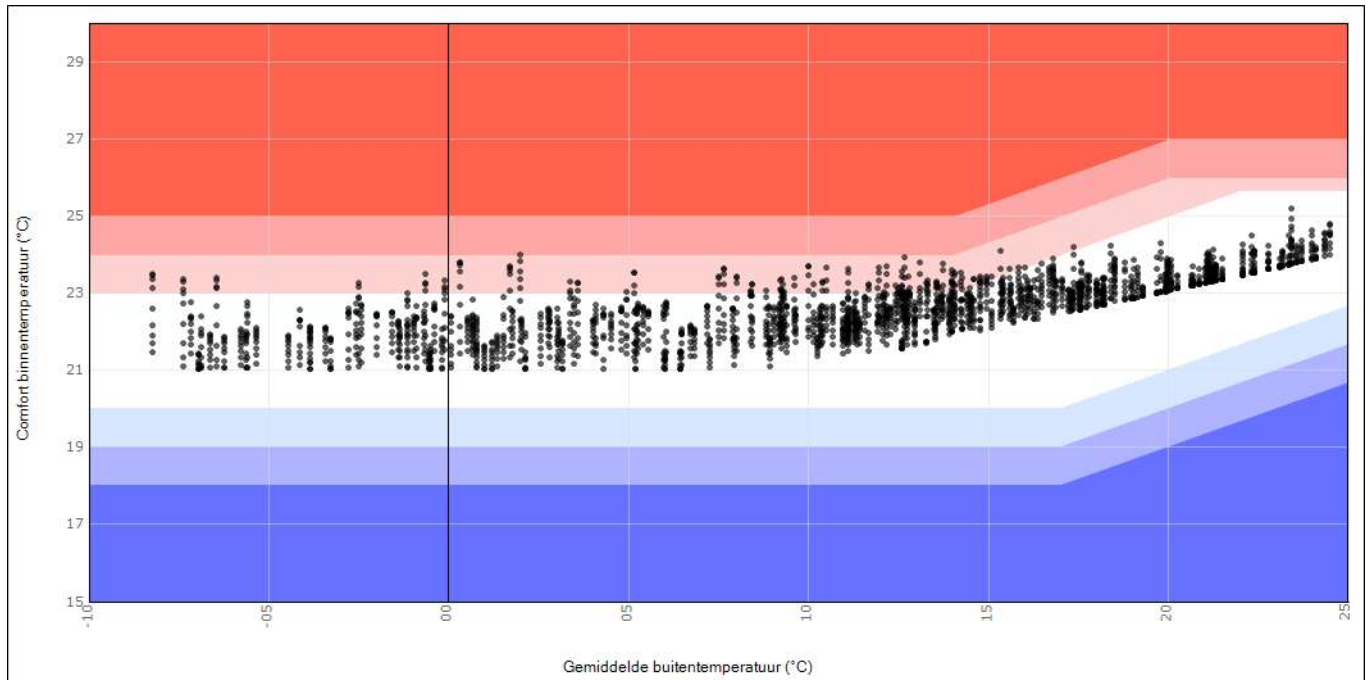

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	2,63	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	18,69	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	15,27	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,81	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	57,35	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	16,40	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	8,14	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	42,92	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	14,43	---
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	5,01	1,00
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
Dubbelglas							
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)		Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.7 - Berging algemeen

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	9,91
<i>Volume [m³]</i>	26,57
<i>Tijdschema teluren</i>	Geen teluren
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	15,0	23-12-1906 18:00	25,2	26-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	15,1	8-1-1906 04:00	25,1	26-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	3	63	8-1-1906 04:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	3	63	8-1-1906 04:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	9,74	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	18,69	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	18,69	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	9,91	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	9,91	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	9,74	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	214,33
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	temperatuur	17,9	2-1-1906 02:00	26,1	21-7-1906 19:00
	Comforttemperatuur	18,1	7-1-1906 17:00	26,0	21-7-1906 19:00
	Buitenluchttemperatuur	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	temperatuur	21,2	12-11-1906 11:00	24,7	8-8-1906 17:00
	Comforttemperatuur	21,0	12-11-1906 11:00	25,1	8-8-1906 17:00
	Buitenluchttemperatuur	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1343	0	1343
-0.2 > PMV > 0.2	1779	3	1782
-0.5 > PMV > 0.5	880	0	880
-0.7 > PMV > 0.7	406	0	406

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	0	---	---	5809	2898	27-7-1906 07:00
Afgifte 1	2411	3034	12-11-1906 05:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	2411	3034	12-11-1906 05:00	5809	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

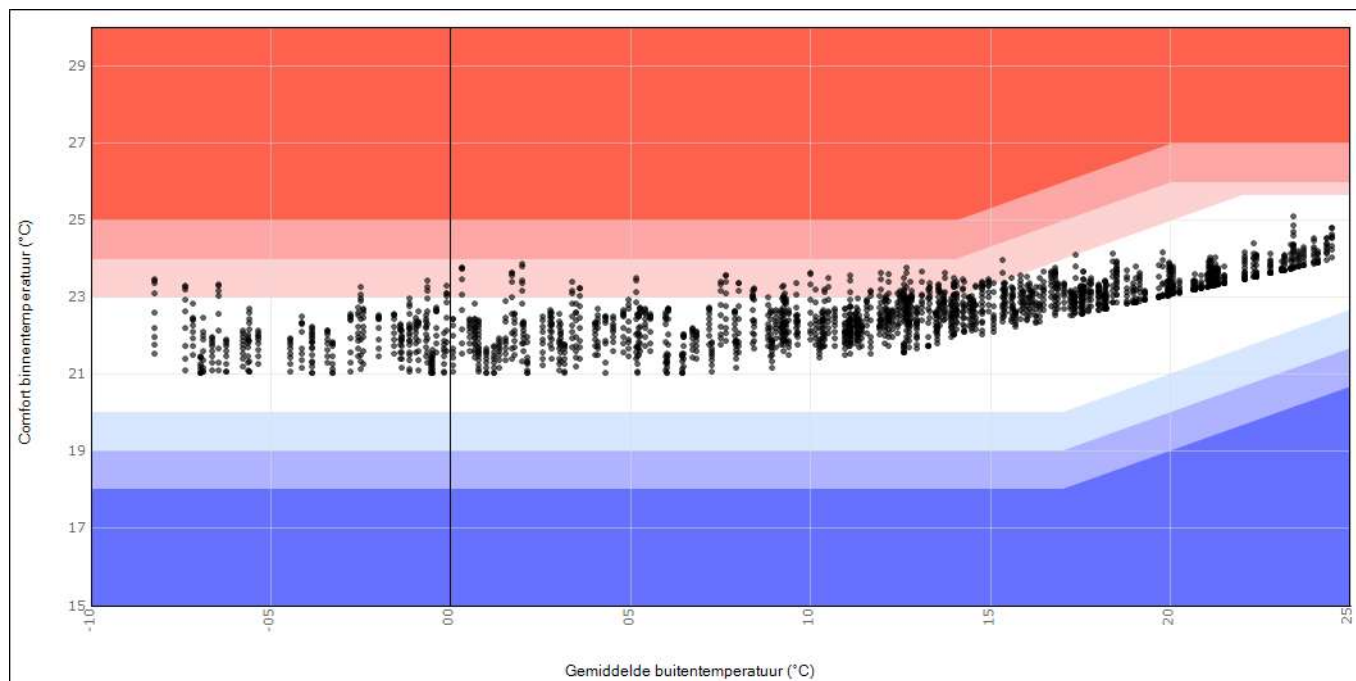

ATG rekenmethode

Frisse Scholen 2021

ATG klassetype

Bèta

ATG klasse

Klasse B

ATG uren onder klasse [h]

0

ATG uren boven klasse [h]

0

ATG uren buiten klasse [h]

0

ATG percentage buiten klasse [%]

0,00

ATG voldoet

Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,81	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	47,54	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte B.10 - RT ruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	25,78
<i>Volume [m³]</i>	71,60
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,0	2-1-1906 00:00	28,0	21-7-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	19-11-1906 04:00	27,9	21-7-1906 13:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,3	12-11-1906 11:00	25,7	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	19-11-1906 10:00	26,0	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		14	14
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	926	0	926
-0.2 > PMV > 0.2	1757	13	1770
-0.5 > PMV > 0.5	688	0	688
-0.7 > PMV > 0.7	164	0	164

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	5	8-1-1906 05:00	1688	907	24-7-1906 17:00
<i>Afgifte 1</i>	839	1240	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	839	1246	8-1-1906 05:00	1688	---	24-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

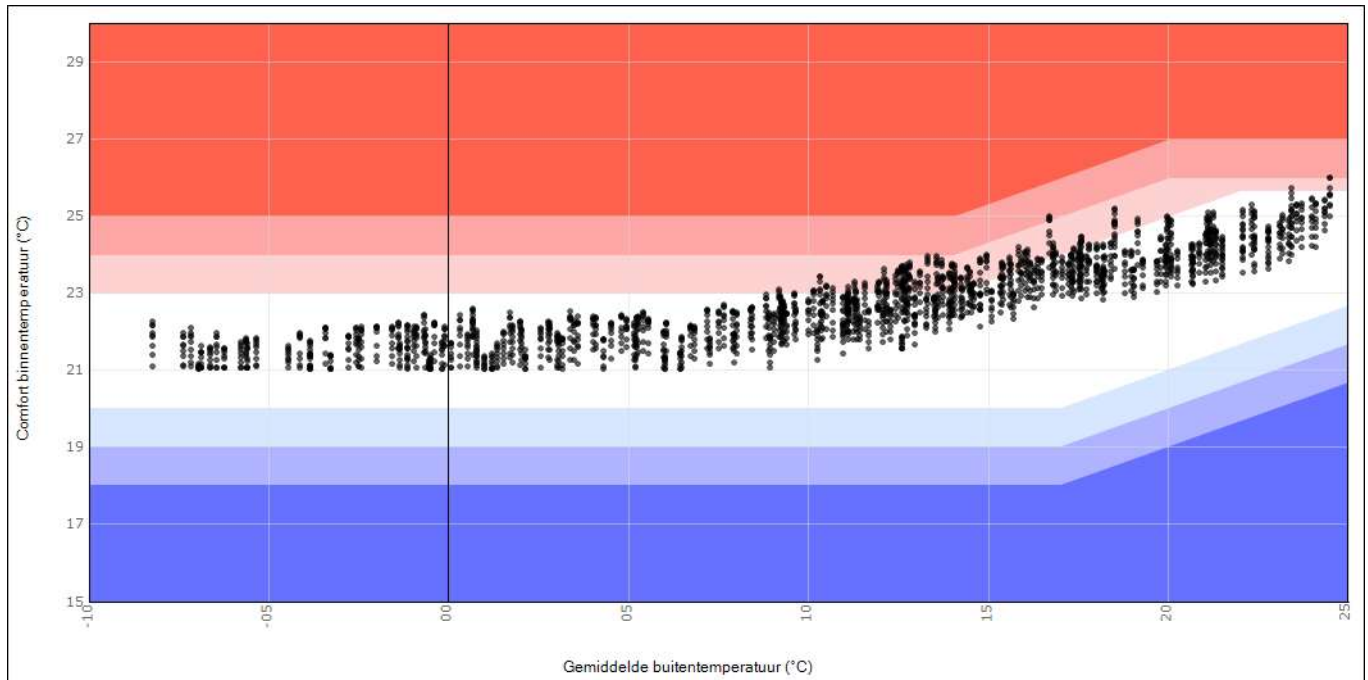

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	4
ATG uren buiten klasse [h]	4
ATG percentage buiten klasse [%]	0,17
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	25,36	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	25,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	10,25	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	25,78	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	25,78	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	9,82	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	4,97	0,99
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	4,97	0,99
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,89	0,58
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	123	90	5,79	2,03

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,42
<i>Volume [m³]</i>	199,80
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,8	2-1-1906 21:00	27,8	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	30-12-1906 12:00	27,7	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,1	12-11-1906 13:00	25,1	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	25,6	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		1	1
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1532	0	1532
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1993	6	1999
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1025	0	1025
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	388	0	388

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	78	3-12-1906 05:00	5636	3024	19-7-1906 17:00
<i>Afgifte 1</i>	3712	2934	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	3713	3003	3-12-1906 05:00	5636	---	19-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

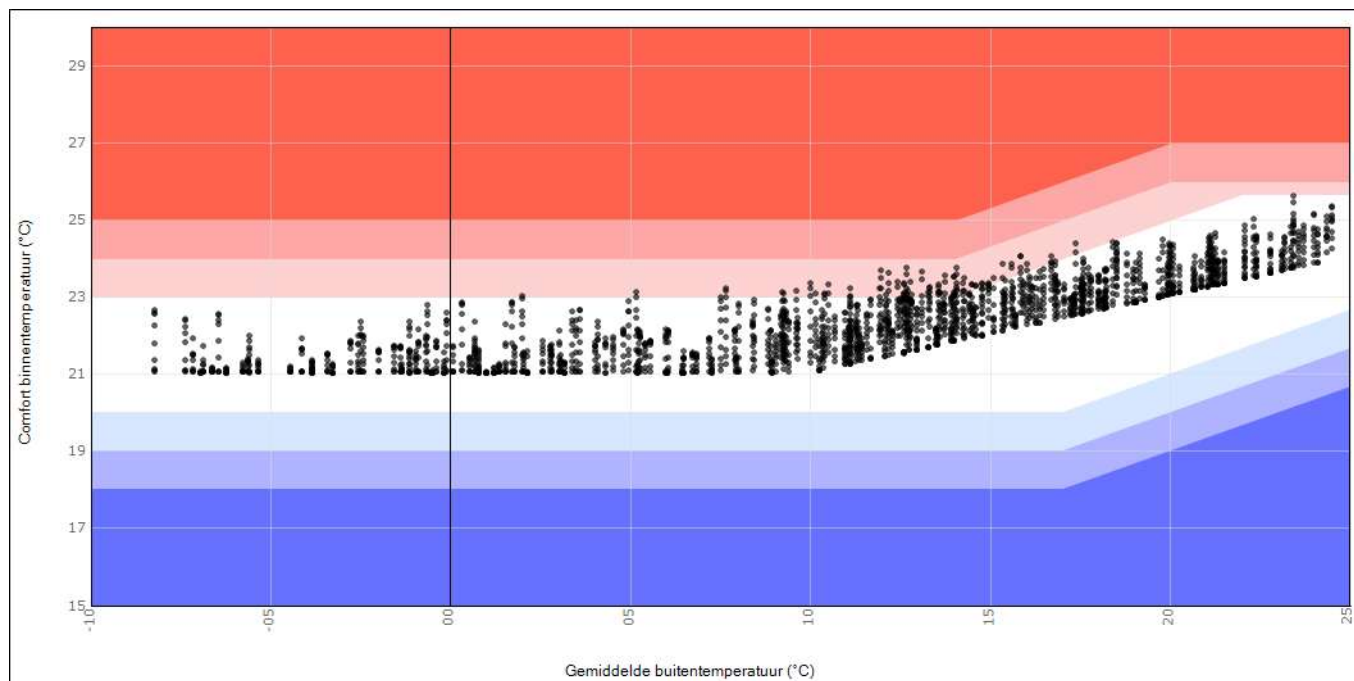

ATG rekenmethode

Frisse Scholen 2021

ATG klassetype

Bèta

ATG klasse

Klasse B

ATG uren onder klasse [h]

0

ATG uren boven klasse [h]

0

ATG uren buiten klasse [h]

0

ATG percentage buiten klasse [%]

0,00

ATG voldoet

Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	18,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,71	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	24,10	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	46,60	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,42	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	32,03	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	13,82	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	303	90	5,79	2,03
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,42
<i>Volume [m³]</i>	204,55
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	6-1-1906 02:00	25,5	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	29-1-1906 04:00	25,5	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 13:00	24,4	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	24,8	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1520	0	1520
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2086	0	2086
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	963	0	963
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	499	0	499

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5634	2886	27-7-1906 07:00
<i>Afgifte 1</i>	2917	2906	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2917	2906	12-11-1906 05:00	5634	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

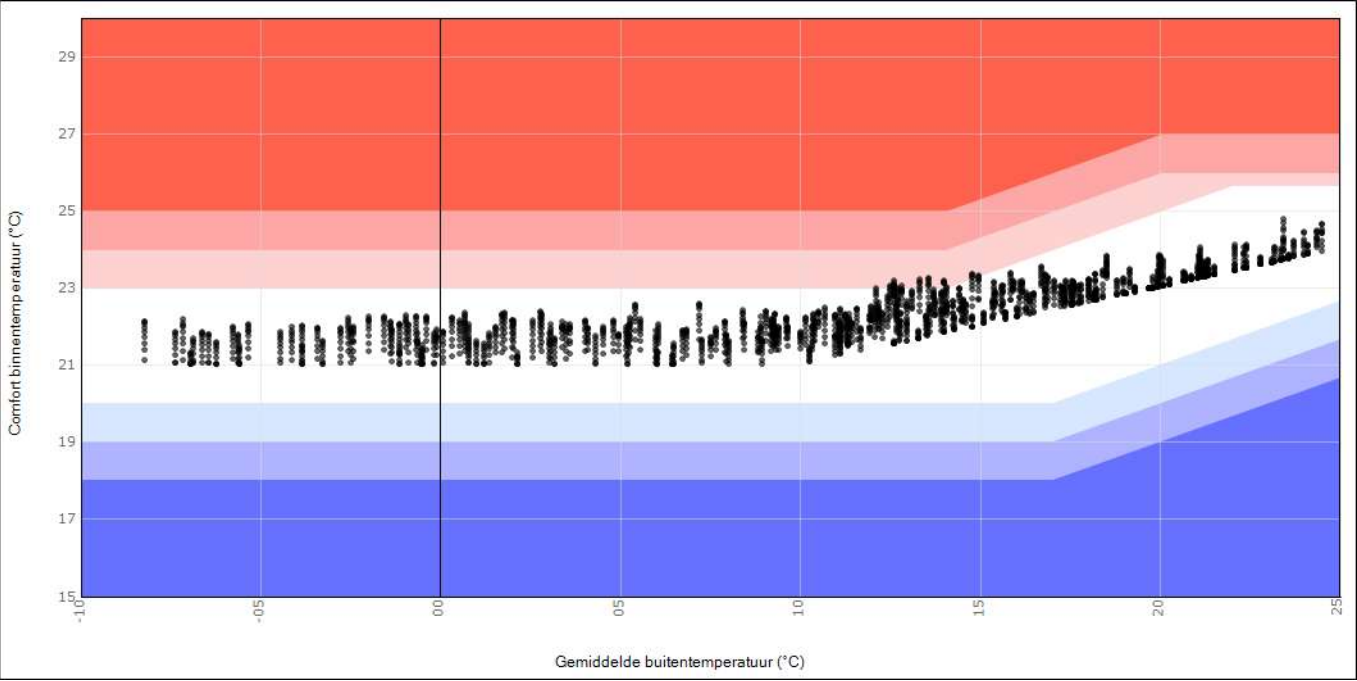

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	18,04	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	29,03	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	24,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,71	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	46,61	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,42	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	19,40	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	13,82	---
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
Dubbelglas							
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)		Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,42
<i>Volume [m³]</i>	214,16
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	17,9	4-2-1906 21:00	26,4	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	7-1-1906 17:00	26,3	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 11:00	25,0	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	25,5	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1278	0	1278
-0.2 > PMV > 0.2	1750	8	1758
-0.5 > PMV > 0.5	842	0	842
-0.7 > PMV > 0.7	371	0	371

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	0	---	---	5838	2914	19-7-1906 17:00
Afgifte 1	2374	2901	12-11-1906 05:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	2374	2901	12-11-1906 05:00	5838	---	19-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

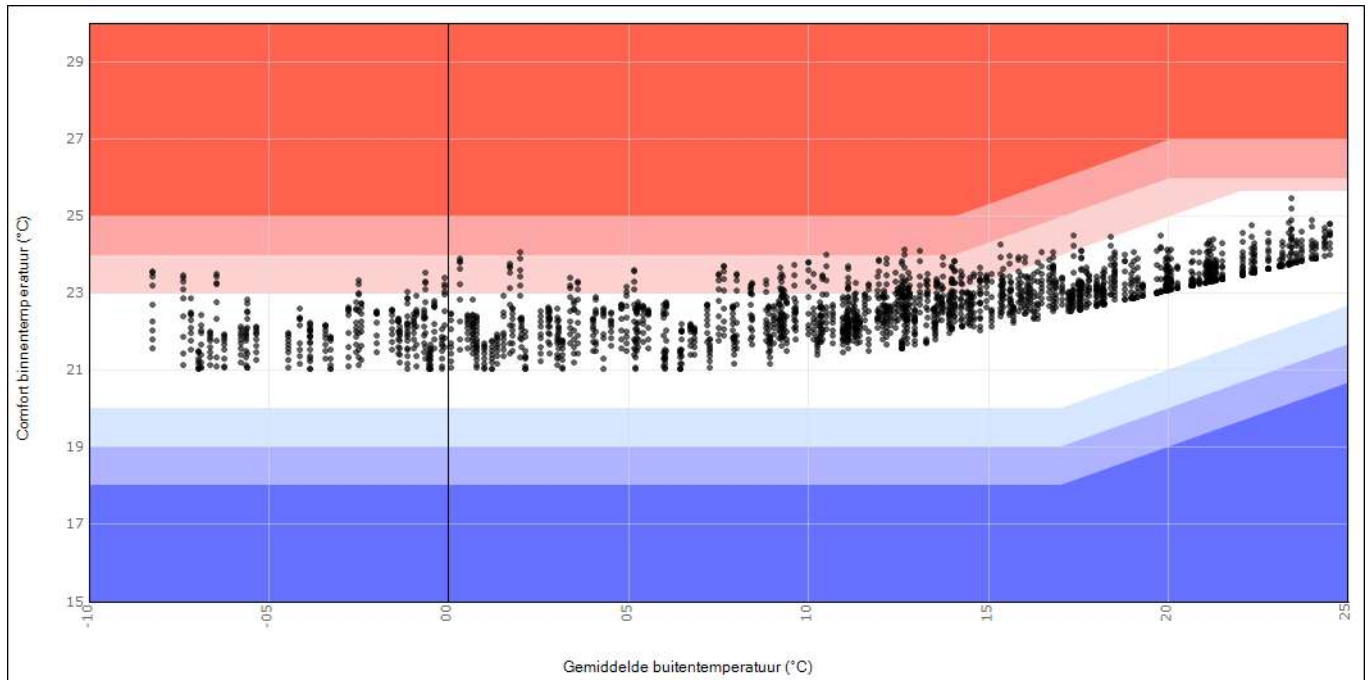

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	4
ATG uren buiten klasse [h]	4
ATG percentage buiten klasse [%]	0,17
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	18,04	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,82	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,18	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	24,10	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	13,82	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,42	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	46,60	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.2d - Inclusieruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	26,01
<i>Volume [m³]</i>	72,81
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,0	11-2-1906 02:00	25,3	28-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	7-1-1906 17:00	25,3	28-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,3	12-11-1906 11:00	25,1	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	3-12-1906 11:00	25,2	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		1	1
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1296	0	1296
-0.2 > PMV > 0.2	1786	12	1798
-0.5 > PMV > 0.5	882	0	882
-0.7 > PMV > 0.7	324	0	324

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	1664	863	26-7-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	867	1248	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	867	1248	8-1-1906 05:00	1664	---	26-7-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

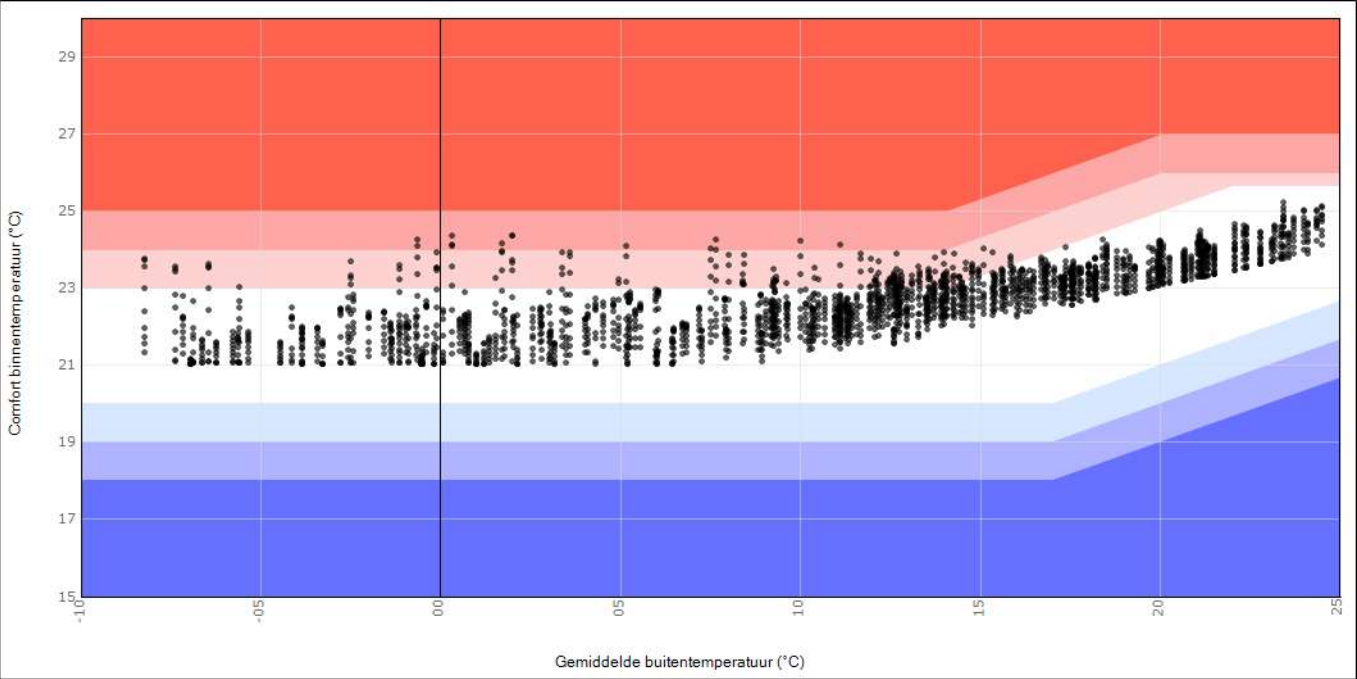

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	14
ATG uren buiten klasse [h]	14
ATG percentage buiten klasse [%]	0,61
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	29,02	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	3,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	23,05	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	26,01	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	26,01	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	10,82	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	5,97	1,19
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	5,64	1,97

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.3 - Leerplein onderbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	112,76
<i>Volume [m³]</i>	336,52
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	1-1-1906 01:00	26,7	26-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	12-11-1906 04:00	26,6	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,1	29-10-1906 17:00	24,6	23-7-1906 16:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,1	16-3-1906 09:00	25,1	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1875	0	1875
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2156	0	2156
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1247	0	1247
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	472	0	472

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5658	3045	26-7-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	3860	5359	5-2-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	3860	5359	5-2-1906 05:00	5658	---	26-7-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	5,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	10,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	18,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	18,04	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	29,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	18,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	18,04	---
2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	34,55	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	112,76	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	18,91	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	36,52	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	44,95	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	33,26	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	3,93	1,37
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	33	90	2,55	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	303	90	7,65	2,68
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	303	90	3,93	1,37

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,36
<i>Volume [m³]</i>	17,37
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	7-1-1906 22:00	24,4	27-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	24,4	27-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	8-1-1906 09:00	24,4	27-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,1	8-1-1906 09:00	24,4	27-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1406	0	1406
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1954	0	1954
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	979	0	979
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	338	0	338

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	2	50	8-1-1906 04:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2	50	8-1-1906 04:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,99	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,99	---
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,36	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,36	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,24
<i>Volume [m³]</i>	21,39
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	8-1-1906 03:00	25,1	21-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	25,0	21-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,7	8-1-1906 09:00	25,0	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,4	8-1-1906 09:00	25,0	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1186	0	1186
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1822	24	1846
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	865	0	865
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	247	0	247

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	6	8-1-1906 04:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	6	8-1-1906 04:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	4,18	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,24	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,24	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	6,24
<i>Volume [m³]</i>	17,17
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	8-1-1906 03:00	24,8	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	24,7	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,7	8-1-1906 09:00	24,8	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,5	8-1-1906 09:00	24,7	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1244	0	1244
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1892	14	1906
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	919	0	919
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	231	0	231

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	4	8-1-1906 04:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	4	8-1-1906 04:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,71	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,71	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	6,24	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	6,24	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte D.7a - Groepsruimte 3

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	60,42
<i>Volume [m³]</i>	204,54
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,0	3-2-1906 05:00	25,4	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	12-11-1906 04:00	25,3	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 13:00	24,4	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1538	0	1538
-0.2 > PMV > 0.2	2084	0	2084
-0.5 > PMV > 0.5	966	0	966
-0.7 > PMV > 0.7	512	0	512

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	0	---	---	5626	2853	27-7-1906 07:00
Afgifte 1	2928	2906	12-11-1906 05:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	2928	2906	12-11-1906 05:00	5626	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

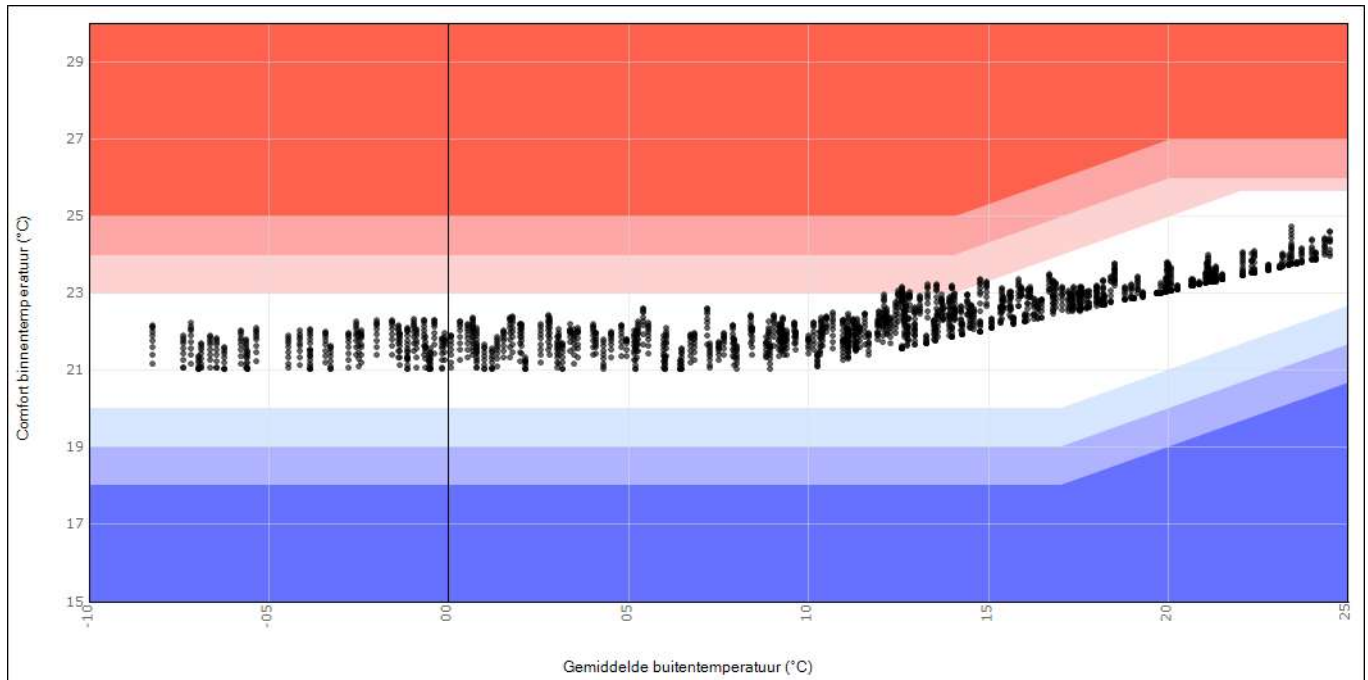

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	14,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	18,04	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	11,78	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	12,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,71	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	24,10	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	46,60	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	60,42	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	19,40	---

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	13,82	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,54
<i>Volume [m³]</i>	225,49
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	3-1-1906 04:00	26,7	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	24-12-1906 04:00	26,6	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 11:00	25,1	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	25,6	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		1	1
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1218	0	1218
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1739	9	1748
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	808	0	808
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	346	0	346

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5870	2972	19-7-1906 17:00
<i>Afgifte 1</i>	2313	3036	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2313	3036	12-11-1906 05:00	5870	---	19-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

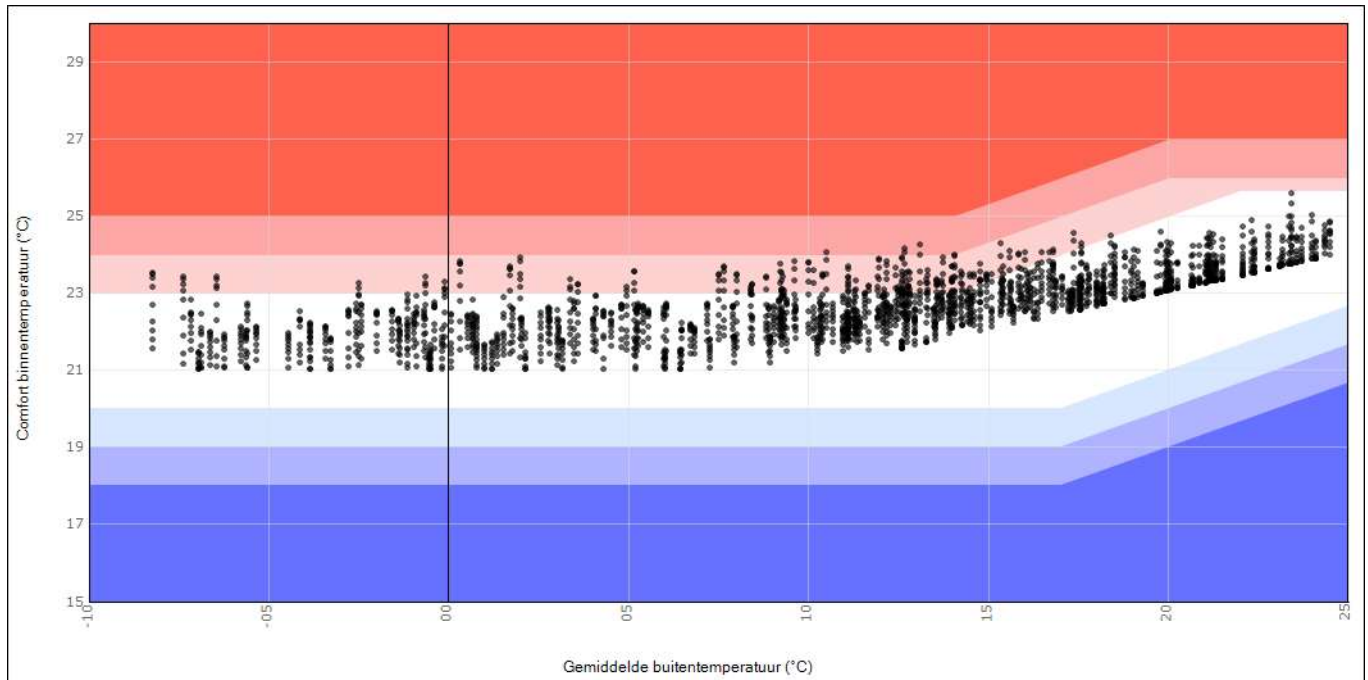

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	4
ATG uren buiten klasse [h]	4
ATG percentage buiten klasse [%]	0,17
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,82	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,82	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,98	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,54	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	47,56	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7c - Groepsruimte 4

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	217,11
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	3-1-1906 00:00	25,4	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	29-1-1906 04:00	25,3	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 13:00	24,4	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 10:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1537	0	1537
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2081	0	2081
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	970	0	970
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	503	0	503

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5649	2869	27-7-1906 07:00
<i>Afgifte 1</i>	2951	3041	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2951	3041	12-11-1906 05:00	5649	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

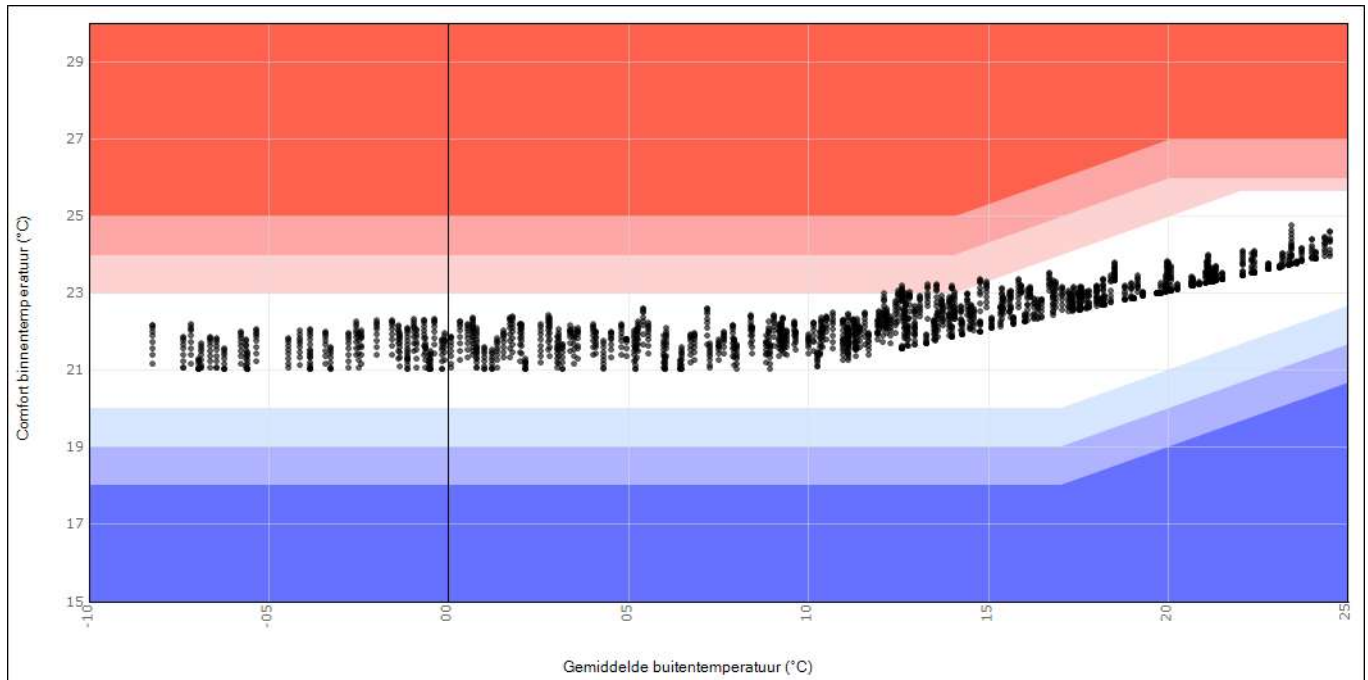

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	29,46	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
2.13 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	30,93	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	19,40	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	16,60	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7d - Groepsruimte 5

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	218,24
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	temperatuur	17,9	3-1-1906 00:00	25,0	28-7-1906 17:00
	Comforttemperatuur	18,1	29-1-1906 04:00	25,0	28-7-1906 17:00
	Buitenluchttemperatuur	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	temperatuur	21,1	23-4-1906 10:00	24,3	8-8-1906 17:00
	Comforttemperatuur	21,0	12-11-1906 11:00	24,6	8-8-1906 17:00
	Buitenluchttemperatuur	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1649	0	1649
-0.2 > PMV > 0.2	2110	0	2110
-0.5 > PMV > 0.5	1003	0	1003
-0.7 > PMV > 0.7	576	0	576

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	0	---	---	5614	2875	24-7-1906 09:00
Afgifte 1	3057	3039	12-11-1906 05:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	3057	3039	12-11-1906 05:00	5614	---	24-7-1906 09:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

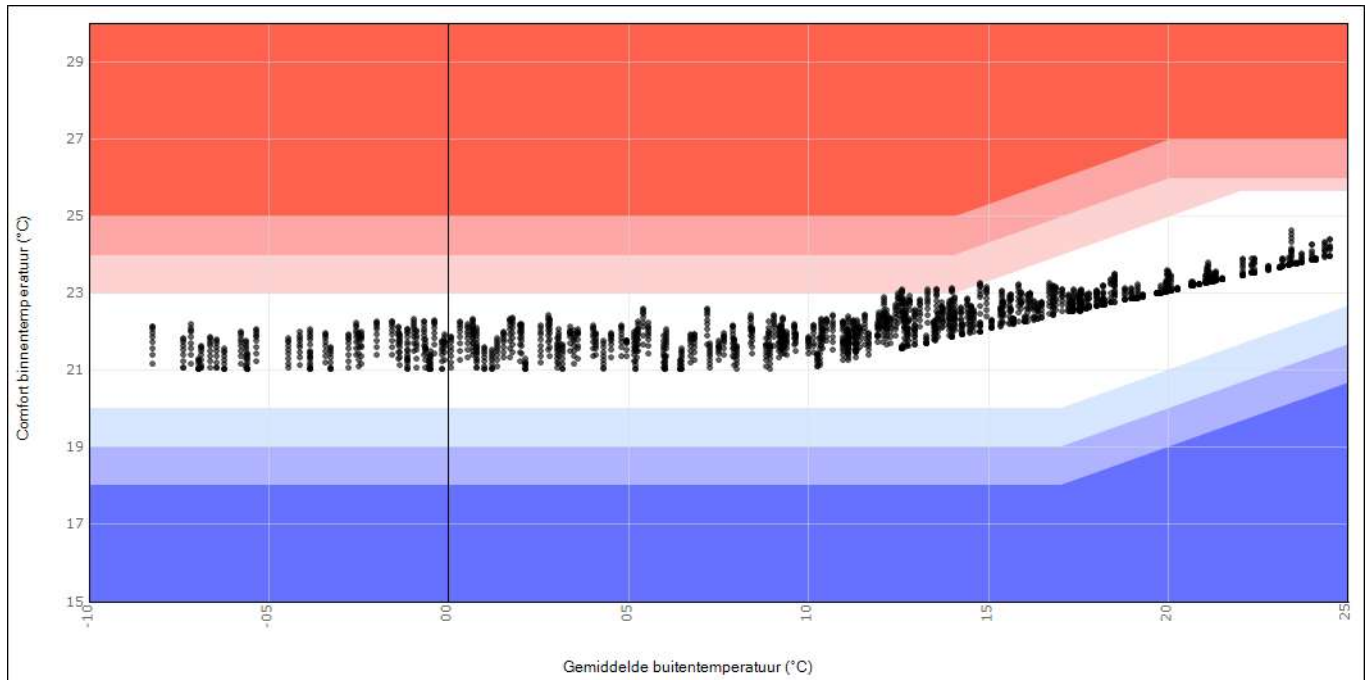

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klassetype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	14,83	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	9,43	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,55	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
2.13 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	43,62	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	19,40	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	3,92	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)		Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7e - Groepsruimte 6

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	214,29
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	17,9	1-1-1906 02:00	25,1	28-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	24-12-1906 04:00	25,0	28-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,2	23-4-1906 09:00	24,3	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	24-12-1906 10:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1532	0	1532
-0.2 > PMV > 0.2	1868	0	1868
-0.5 > PMV > 0.5	935	0	935
-0.7 > PMV > 0.7	549	0	549

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5722	2880	24-7-1906 09:00
<i>Afgifte 1</i>	2675	3024	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2675	3024	12-11-1906 05:00	5722	---	24-7-1906 09:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

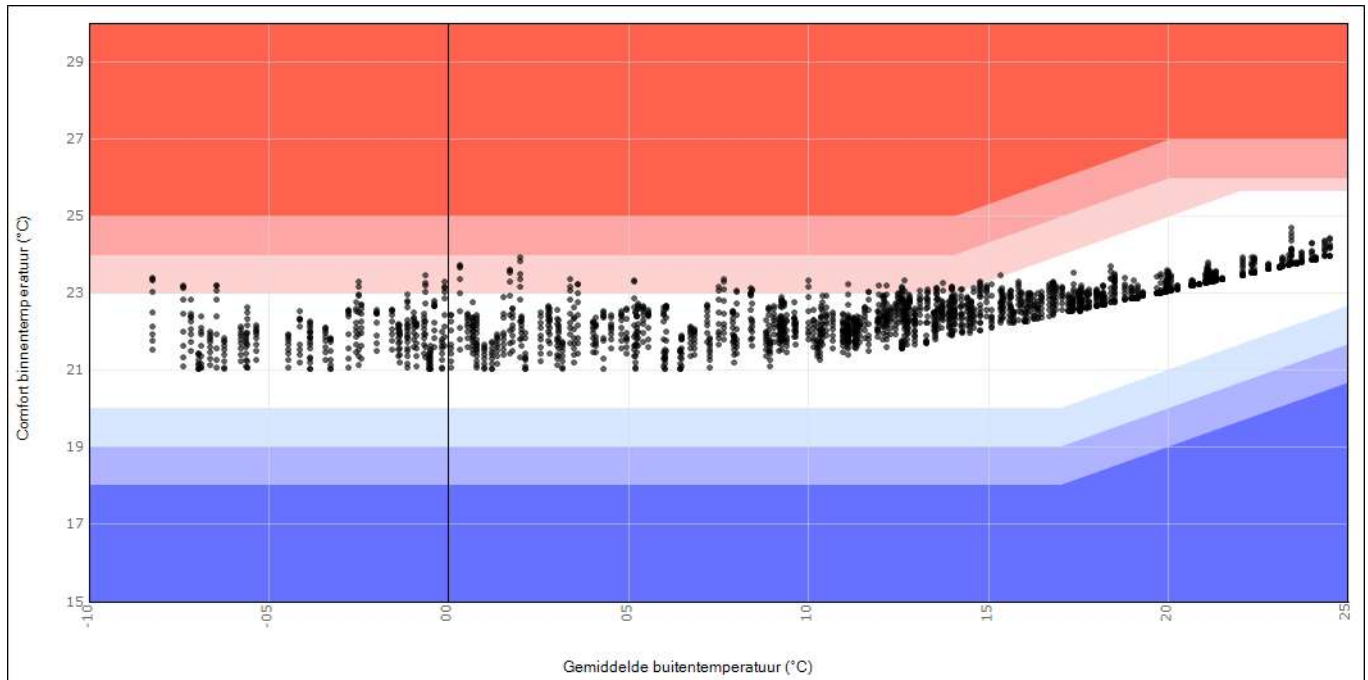

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	29,02	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	47,53	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7f - Groepsruimte 7

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	214,33
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	1-1-1906 02:00	25,1	28-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	7-1-1906 17:00	25,1	28-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 11:00	24,4	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	3-12-1906 10:00	24,7	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1508	0	1508
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1843	0	1843
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	931	0	931
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	528	0	528

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5742	2875	24-7-1906 09:00
<i>Afgifte 1</i>	2617	3025	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2617	3025	12-11-1906 05:00	5742	---	24-7-1906 09:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

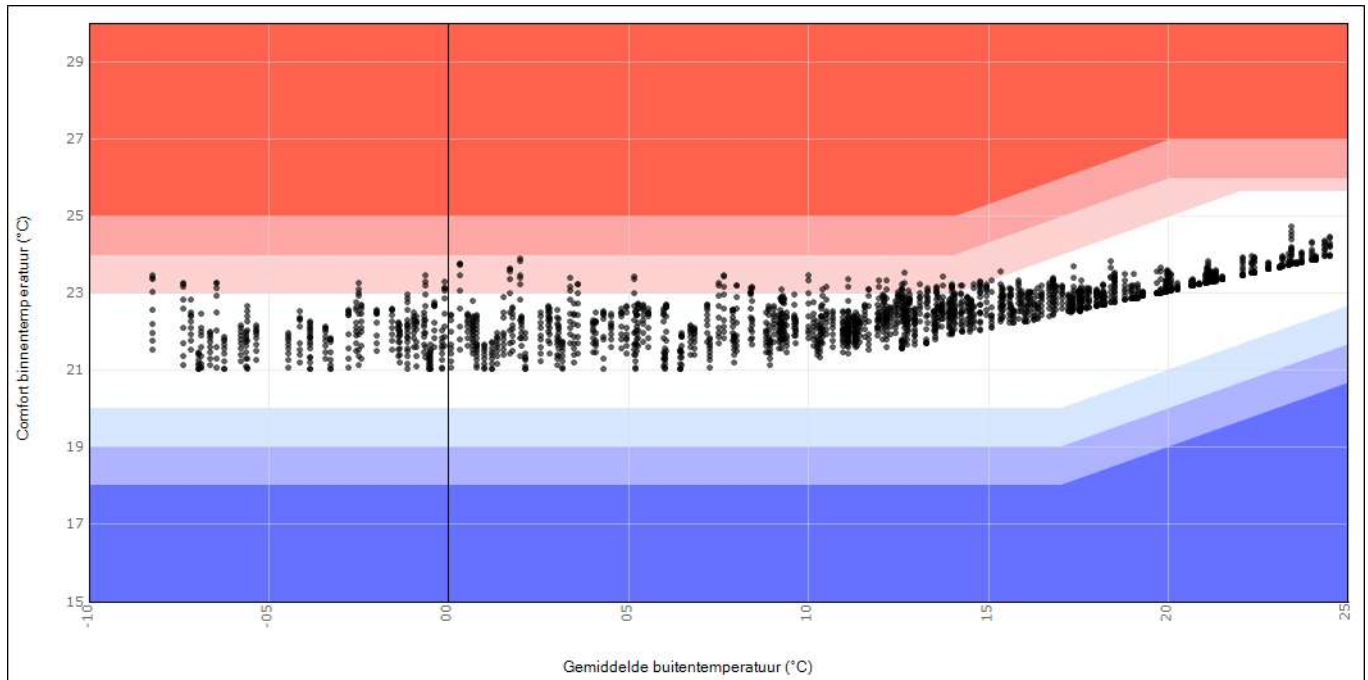

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	47,53	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U=2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.7g - Groepsruimte extra

<i>Gebruiksfunctie</i>	Onderwijsfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	63,52
<i>Volume [m³]</i>	214,31
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,9	2-1-1906 02:00	25,8	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	7-1-1906 17:00	25,7	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	21,2	12-11-1906 11:00	24,5	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,0	12-11-1906 11:00	24,9	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode


	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1388	0	1388
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1800	0	1800
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	896	0	896
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	435	0	435

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5787	2887	27-7-1906 07:00
<i>Afgifte 1</i>	2474	3033	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2474	3033	12-11-1906 05:00	5787	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

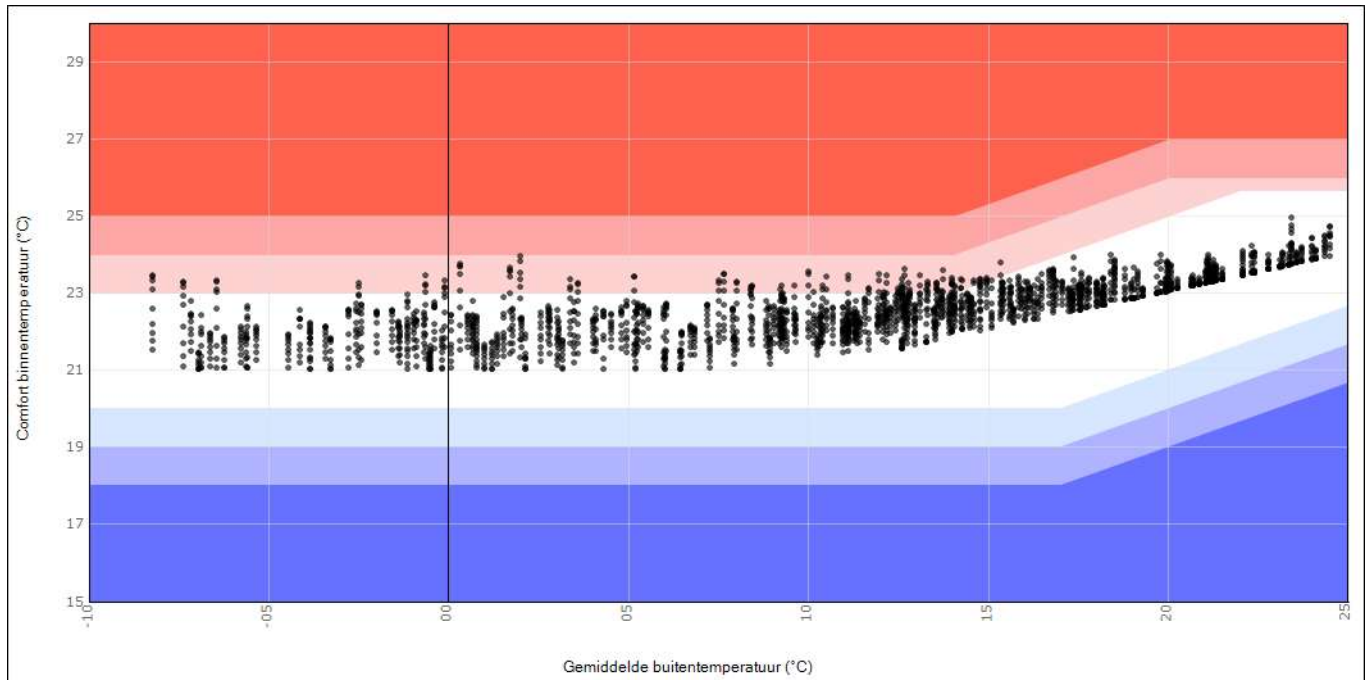

ATG rekenmethode	Frisse Scholen 2021
ATG klasstype	Bèta
ATG klasse	Klasse B
ATG uren onder klasse [h]	0
ATG uren boven klasse [h]	0
ATG uren buiten klasse [h]	0
ATG percentage buiten klasse [%]	0,00
ATG voldoet	Ja

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	37,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,81	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	63,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,40	---
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	47,54	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,99	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	8,90	3,11
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U=2)	Deur	Buitenlucht	---	213	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	123,52
<i>Volume [m³]</i>	337,54
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,0	4-2-1906 09:00	26,0	26-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	10-12-1906 02:00	25,7	26-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	21,1	12-11-1906 13:00	24,4	8-8-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,1	13-11-1906 09:00	24,6	8-8-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1623	0	1623
-0.2 > PMV > 0.2	2064	0	2064
-0.5 > PMV > 0.5	1007	0	1007
-0.7 > PMV > 0.7	547	0	547

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	5792	2933	27-7-1906 07:00
<i>Afgifte 1</i>	2072	5754	8-1-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	2072	5754	8-1-1906 05:00	5792	---	27-7-1906 07:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	23,05	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	9,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	5,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	10,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	5,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	3,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	2,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,99	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	6,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	9,54	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	13,10	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	37,82	---
2.12 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	43,86	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	123,52	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	19,75	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	7,71	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	41,62	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	38,05	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	5,97	1,19
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	213	90	4,93	1,73

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.8b - Leerplein bovenbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie overige typen
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	133,00
<i>Volume [m³]</i>	527,00
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	temperatuur	18,0	21-12-1906 03:00	33,2	10-6-1906 17:00
	Comforttemperatuur	18,1	4-2-1906 11:00	32,8	10-6-1906 17:00
	Buitenluchttemperatuur	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	temperatuur	21,1	12-11-1906 12:00	26,0	23-7-1906 10:00
	Comforttemperatuur	21,0	26-11-1906 11:00	26,6	2-7-1906 15:00
	Buitenluchttemperatuur	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		88	88
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1040	0	1040
-0.2 > PMV > 0.2	1749	56	1805
-0.5 > PMV > 0.5	801	0	801
-0.7 > PMV > 0.7	129	0	129

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
Centraal	0	---	---	6339	3689	2-7-1906 16:00
Afgifte 1	2683	6213	8-1-1906 05:00	0	---	---
Afgifte 2	0	---	---	0	---	---
Totaal	2683	6213	8-1-1906 05:00	6339	---	2-7-1906 16:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	45,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	2,36	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	9,43	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,55	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	16,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	41,19	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	7,66	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	2,63	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	22,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	5,53	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	133,00	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	75,32	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	8,84	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	8,84	---
dakopstand (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	4,26	---
dakopstand (Rc=6.3)	Hel. dak	Buitenlucht	---	33	57	8,86	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	9,68	---
dakopstand (Rc=6.3)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	9,68	---
dakopstand (Rc=6.3)	Hel. dak	Buitenlucht	---	213	57	8,82	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	9,13	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	4,44	0,89
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	33	90	2,53	0,51
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	1,61	0,32
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	6,17	1,23
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	4,77	0,95
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	---	0	34,64	12,12

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	12,01
<i>Volume [m³]</i>	33,56
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	25,8	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	25,7	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,9	8-1-1906 09:00	25,8	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,5	8-1-1906 09:00	25,7	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		53	53
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	1120	2	1122
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	1582	118	1700
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	779	2	781
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	298	0	298

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	10	8-1-1906 04:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	10	8-1-1906 04:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	13,55	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	16,28	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	33	90	16,28	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	13,55	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,01	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	12,01	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte D.11 - Directie kamer

<i>Gebruiksfunctie</i>	Kantoorfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	26,40
<i>Volume [m³]</i>	73,08
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	11,7	5-2-1906 04:00	26,1	21-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	11,9	5-2-1906 04:00	26,1	21-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,4	12-11-1906 09:00	24,7	8-8-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,3	5-2-1906 09:00	24,8	23-7-1906 11:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2291	0	2291
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2155	0	2155
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1419	0	1419
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	548	0	548

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	9	211	5-2-1906 05:00	753	441	6-8-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	1175	1488	5-2-1906 05:00	25	410	23-7-1906 16:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1183	1699	5-2-1906 05:00	777	774	26-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	14,03	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	29,46	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	2,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,99	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	5,25	---
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,22	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	26,40	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	10,67	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	303	90	5,16	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	14,18	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	303	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	5,79	2,03
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U=2)	Deur	Buitenlucht	---	303	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte D.12 - Werkruimte +IB

<i>Gebruiksfunctie</i>	Kantoorfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	18,86
<i>Volume [m³]</i>	51,26
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 08-17_ Onder met dagonderwijs
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	10,2	5-2-1906 04:00	26,1	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	10,4	5-2-1906 04:00	26,1	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	18,8	5-2-1906 09:00	24,7	8-8-1906 14:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,2	5-2-1906 09:00	24,8	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 09:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	2798	0	2798
-0.2 > PMV > 0.2	2208	0	2208
-0.5 > PMV > 0.5	1588	0	1588
-0.7 > PMV > 0.7	735	0	735

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	20	275	5-2-1906 05:00	699	437	17-7-1906 16:00
<i>Afgifte 1</i>	970	1110	5-2-1906 05:00	13	294	23-7-1906 16:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	991	1385	5-2-1906 05:00	712	683	26-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	14,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	13,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	9,12	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	303	90	14,03	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	18,86	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	18,86	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	33	90	16,60	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	213	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	33	90	5,54	1,94
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	33	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.1 - Entree

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	10,94
<i>Volume [m³]</i>	28,98
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,5	6-2-1906 20:00	24,8	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	18-4-1906 00:00	24,8	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,9	2-1-1906 10:00	24,4	19-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	11-1-1906 19:00	24,4	26-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3300	0	3300
-0.2 > PMV > 0.2	2907	0	2907
-0.5 > PMV > 0.5	2218	0	2218
-0.7 > PMV > 0.7	924	0	924

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	942	1450	11-1-1906 20:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	942	1450	11-1-1906 20:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,59	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,51	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,19	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	8,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	3,85	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	10,94	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	10,94	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	9,99	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	31	90	2,04	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	4,77	0,95
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	3,72	1,30

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Gezondheidszorgfunctie overig
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	44,03
<i>Volume [m³]</i>	125,95
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	11-9-1906 07:00	25,4	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 13:00	25,3	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,3	23-4-1906 10:00	23,2	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,6	23-4-1906 09:00	23,6	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4093	0	4093
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3131	0	3131
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1538	0	1538
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1273	0	1273

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	78	350	7-2-1906 07:00	2450	1487	23-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	683	4714	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	761	4714	5-11-1906 05:00	2450	---	23-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,59	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	12,96	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	16,23	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	30,49	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	7,99	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	20,37	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,99	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	44,03	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	44,03	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	11,46	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	4,77	0,95
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	5,79	2,03

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

<i>Gebruiksfunctie</i>	Gezondheidszorgfunctie overig
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	22,89
<i>Volume [m³]</i>	58,88
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,3	1-1-1906 20:00	26,1	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	16-9-1906 00:00	26,0	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,2	1-1-1906 19:00	23,9	11-5-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	1-1-1906 19:00	24,2	19-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	3734	0	3734
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3085	0	3085
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1884	0	1884
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	872	0	872

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	66	145	2-1-1906 07:00	723	465	11-5-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	1931	2960	1-1-1906 20:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	40	402	19-7-1906 19:00
<i>Totaal</i>	1997	2960	1-1-1906 20:00	763	862	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,99	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	23,68	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	22,89	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	22,89	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	7,71	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	10,88	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	352	90	1,77	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	336	90	0,92	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	319	90	0,96	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	305	90	1,03	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	22,16	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	2,25	0,79
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	0,81	0,28

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

<i>Gebruiksfunctie</i>	Gezondheidszorgfunctie overig
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	21,95
<i>Volume [m³]</i>	60,33
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,8	10-10-1906 07:00	25,2	22-7-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	2-4-1906 01:00	25,1	22-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,7	10-10-1906 08:00	23,9	27-7-1906 10:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,8	11-10-1906 08:00	24,0	23-7-1906 09:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2645	0	2645
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3060	0	3060
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1359	0	1359
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	793	0	793

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	33	120	2-1-1906 07:00	788	462	4-7-1906 13:00
<i>Afgifte 1</i>	511	1422	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	15	293	23-7-1906 16:00
<i>Totaal</i>	543	1422	5-11-1906 05:00	803	674	23-7-1906 16:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	12,96	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	23,65	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	23,68	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	21,95	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	21,95	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	12,37	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	2,25	0,79
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	0,81	0,28

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

<i>Gebruiksfunctie</i>	Gezondheidszorgfunctie overig
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	25,06
<i>Volume [m³]</i>	66,27
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,4	4-2-1906 07:00	25,4	21-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	16-9-1906 01:00	25,3	21-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,3	1-1-1906 19:00	23,9	8-8-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,5	1-1-1906 19:00	24,0	23-7-1906 16:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3868	0	3868
-0.2 > PMV > 0.2	3085	0	3085
-0.5 > PMV > 0.5	1941	0	1941
-0.7 > PMV > 0.7	923	0	923

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	63	141	2-1-1906 07:00	722	467	6-8-1906 13:00
<i>Afgifte 1</i>	1869	3220	1-1-1906 01:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	25	360	19-7-1906 17:00
<i>Totaal</i>	1932	3220	1-1-1906 01:00	747	812	19-7-1906 17:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	20,37	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	3,85	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	23,65	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	25,06	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	25,06	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	13,71	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	31	90	0,71	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	47	90	2,55	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	63	90	2,45	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	75	90	2,29	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	90	90	2,25	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	102	90	2,11	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	11,11	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	2,25	0,79
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	108	90	1,86	0,65

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte G.4 - Berging

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	9,02
<i>Volume [m³]</i>	25,24
<i>Tijdschema teluren</i>	Geen teluren
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,1	8-1-1906 04:00	23,6	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,1	8-1-1906 04:00	23,5	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	7,99	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,19	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	16,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,19	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	8,26	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	9,02	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	9,02	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte P.1 - Entree

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Verkeersruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	13,84
<i>Volume [m³]</i>	38,78
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,5	5-11-1906 07:00	23,2	23-7-1906 00:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,6	5-11-1906 07:00	23,1	23-7-1906 00:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,8	5-11-1906 08:00	22,7	23-7-1906 17:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,8	5-11-1906 08:00	22,8	23-7-1906 17:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	4640	0	4640
-0.2 > PMV > 0.2	3132	0	3132
-0.5 > PMV > 0.5	2926	0	2926
-0.7 > PMV > 0.7	1522	0	1522

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	21	32	3-1-1906 07:00	168	111	23-7-1906 05:00
<i>Afgifte 1</i>	96	258	1-10-1906 05:00	0	1	6-4-1906 12:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	116	258	1-10-1906 05:00	168	111	23-7-1906 05:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,67	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,92	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,93	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	4,52	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,97	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,83	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	13,84	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	13,84	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,25	1,05
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,25	1,05

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	46,96
<i>Volume [m³]</i>	132,79
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,6	10-10-1906 07:00	26,1	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 13:00	25,9	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,8	4-10-1906 08:00	24,1	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,9	25-4-1906 08:00	24,5	8-8-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2687	0	2687
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3029	0	3029
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1291	0	1291
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	977	0	977

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	77	386	7-2-1906 07:00	2848	1749	19-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	867	4857	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	944	4857	5-11-1906 05:00	2848	---	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	30,49	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	9,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	12,13	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	13,76	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	14,46	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,56	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,01	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	46,96	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	46,96	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	13,80	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	288	90	2,55	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,12	2,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	43,89
<i>Volume [m³]</i>	124,30
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	10-10-1906 07:00	26,4	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 13:00	26,3	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,8	4-10-1906 08:00	24,2	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,9	25-4-1906 08:00	24,6	8-8-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2565	0	2565
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3024	0	3024
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1246	0	1246
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	937	0	937

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	75	383	7-2-1906 07:00	2855	1760	19-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	958	4777	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1033	4777	5-11-1906 05:00	2855	---	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	5,41	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	9,66	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,08	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,56	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	1,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	12,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,67	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	28,02	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	43,89	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	43,89	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	13,71	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,75	0,55
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	0,90	0,18
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	288	90	2,55	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,12	2,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	12,78
<i>Volume [m³]</i>	35,75
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	0,80

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,6	5-10-1906 07:00	24,3	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,0	5-10-1906 07:00	24,3	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	4-10-1906 08:00	24,3	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,8	4-10-1906 08:00	24,3	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	20709	0	20709
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	3132	0	3132
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	3132	0	3132

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	7	126	8-1-1906 05:00	1231	504	23-5-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	144	155	8-8-1906 17:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	7	---	8-1-1906 05:00	1375	643	23-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	16,23	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	8,26	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	6,19	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	13,76	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	14,46	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,78	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	12,78	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	12,62
<i>Volume [m³]</i>	35,71
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	0,80

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,6	5-10-1906 07:00	24,0	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,0	5-10-1906 07:00	23,9	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,6	4-10-1906 08:00	24,0	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,8	4-10-1906 08:00	23,9	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	21423	0	21423
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	3132	0	3132
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	3132	0	3132

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	13	148	8-1-1906 05:00	1203	519	23-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	146	156	8-8-1906 17:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	13	---	8-1-1906 05:00	1349	663	23-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,68	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,41	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	9,66	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	12,13	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,67	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,62	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	12,62	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,42	1,08

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	59,41
<i>Volume [m³]</i>	169,67
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,5	10-10-1906 07:00	25,8	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 13:00	25,8	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,8	23-4-1906 09:00	23,8	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,9	23-4-1906 09:00	24,3	8-8-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	2718	0	2718
-0.2 > PMV > 0.2	3051	0	3051
-0.5 > PMV > 0.5	1281	0	1281
-0.7 > PMV > 0.7	1030	0	1030

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	96	502	7-2-1906 07:00	3882	2304	19-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	1017	6433	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1113	6433	5-11-1906 05:00	3882	---	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,68	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,51	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	28,02	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,80	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	18,75	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	59,41	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	59,41	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	21,05	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	0,90	0,18
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	4,67	0,93
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,12	2,49
5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	288	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	59,06
<i>Volume [m³]</i>	169,12
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,5	10-10-1906 07:00	25,9	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 13:00	25,8	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,7	23-4-1906 09:00	23,8	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,9	23-4-1906 09:00	24,3	8-8-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	2711	0	2711
-0.2 > PMV > 0.2	3044	0	3044
-0.5 > PMV > 0.5	1279	0	1279
-0.7 > PMV > 0.7	1030	0	1030

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	96	501	2-1-1906 07:00	3887	2305	19-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	1017	6426	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1113	6426	5-11-1906 05:00	3887	---	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,51	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	37,61	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	17,33	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	59,06	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	59,06	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	20,87	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	108	90	5,91	1,18
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,12	2,49
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U=2)	Deur	Buitenlucht	---	288	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	16,88
<i>Volume [m³]</i>	48,11
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	0,80

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,9	5-10-1906 07:00	24,9	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,3	5-11-1906 07:00	24,8	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,9	4-10-1906 08:00	24,9	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,2	4-10-1906 08:00	24,8	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	18824	0	18824
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	3132	0	3132
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	3132	0	3132

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	8	146	8-1-1906 05:00	1740	697	23-5-1906 15:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	238	234	8-8-1906 17:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	8	---	8-1-1906 05:00	1978	913	23-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,80	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,69	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	23,35	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	16,88	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	16,88	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	58,99
<i>Volume [m³]</i>	169,63
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	10-10-1906 07:00	26,2	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-11-1906 17:00	26,1	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,9	4-10-1906 08:00	24,1	8-8-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	21,1	4-10-1906 08:00	24,6	8-8-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2212	0	2212
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2560	0	2560
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1185	0	1185
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	829	0	829

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	86	474	7-2-1906 07:00	4173	2373	19-7-1906 19:00
<i>Afgifte 1</i>	729	6347	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	815	6347	5-11-1906 05:00	4173	---	19-7-1906 19:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	37,61	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,61	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	131	90	1,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	123	90	25,90	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	213	90	38,71	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	58,99	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	58,99	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	10,99	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	123	90	4,77	0,95
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	7,12	2,49
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U=2)	Deur	Buitenlucht	---	288	90	2,55	---

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.8a - keuken/pantry

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	7,12
<i>Volume [m³]</i>	18,15
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	1-1-1906 20:00	28,7	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	1-1-1906 20:00	28,6	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,9	2-1-1906 10:00	27,1	19-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	1-1-1906 19:00	27,1	19-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		133	133
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2150	43	2193
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2470	184	2654
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1570	34	1604
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	412	9	421

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	653	927	11-1-1906 20:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	653	927	11-1-1906 20:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,68	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,08	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	7,12	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	7,12	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	10,72	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	2,97	1,04

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.8b - keuken/pantry

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	7,44
<i>Volume [m³]</i>	19,06
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	1-1-1906 20:00	28,4	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	1-1-1906 20:00	28,2	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,0	2-1-1906 09:00	26,8	19-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	20-12-1906 19:00	26,8	19-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		102	102
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	2217	20	2237
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2511	155	2666
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	1625	16	1641
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	420	0	420

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	651	971	19-12-1906 20:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	651	971	19-12-1906 20:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,69	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,51	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,51	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	7,44	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	7,44	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	10,72	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	198	90	2,47	0,49
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	18	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	288	90	2,97	1,04

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.9a - Sanitaire unit

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	10,85
<i>Volume [m³]</i>	30,18
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	20,0	5-11-1906 07:00	24,1	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	5-11-1906 02:00	24,1	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,5	5-11-1906 08:00	24,1	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	5-11-1906 08:00	24,1	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1390	0	1390
-0.2 > PMV > 0.2	2959	0	2959
-0.5 > PMV > 0.5	1110	0	1110
-0.7 > PMV > 0.7	147	0	147

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	16	209	5-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	16	209	5-11-1906 05:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,68	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,56	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,68	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,56	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	10,85	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	10,85	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte P.9b - Sanitaire unit

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Toilet
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	10,70
<i>Volume [m³]</i>	29,75
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	20,0	5-11-1906 07:00	24,0	22-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	19-3-1906 07:00	23,9	22-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,5	5-11-1906 08:00	23,9	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	5-11-1906 08:00	23,9	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	1228	0	1228
-0.2 > PMV > 0.2	3003	0	3003
-0.5 > PMV > 0.5	986	0	986
-0.7 > PMV > 0.7	127	0	127

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	9	178	12-11-1906 05:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	9	178	12-11-1906 05:00	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,69	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,35	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,35	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	13,69	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	10,70	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	10,70	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte P.10 - Wasruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	4,64
<i>Volume [m³]</i>	12,67
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,4	8-1-1906 04:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,5	8-1-1906 04:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,0	8-1-1906 08:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,9	8-1-1906 08:00	22,7	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4903	0	4903
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2855	0	2855
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1867	0	1867

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,47	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,46	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	10,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	10,07	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	4,64	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	4,64	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte P.11 - Berging

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	18,30
<i>Volume [m³]</i>	52,11
<i>Tijdschema teluren</i>	Geen teluren
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	18,7	8-1-1906 04:00	22,9	23-7-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,7	8-1-1906 04:00	22,8	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	0	0	0
-0.2 > PMV > 0.2	0	0	0
-0.5 > PMV > 0.5	0	0	0
-0.7 > PMV > 0.7	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,46	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	10,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	18,64	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	15,54	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	18,05	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	18,30	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	18,30	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte P.12 - Slaapkamer

<i>Gebruiksfunctie</i>	Bijeenkomstfunctie kinderopvang
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	21,12
<i>Volume [m³]</i>	60,26
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	0,80

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,7	5-10-1906 07:00	24,6	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	19,1	5-10-1906 07:00	24,5	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,5	12-9-1906 14:00	24,6	30-11-1906 19:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	11-9-1906 12:00	24,5	30-11-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	19813	0	19813
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3132	0	3132
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	3132	0	3132
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	3132	0	3132

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	10	172	8-1-1906 05:00	1491	639	23-5-1906 14:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	464	472	8-8-1906 17:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	10	---	8-1-1906 05:00	1955	993	25-5-1906 13:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,45	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	10,19	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	6,19	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	18,64	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	9,03	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	3,12	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	20,81	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	21,12	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	21,12	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte S2.1 - Gymzaal

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	638,86
<i>Volume [m³]</i>	4590,44
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	19,7	18-4-1906 06:00	26,2	21-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-2-1906 11:00	26,3	21-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	19,8	18-4-1906 08:00	26,2	21-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	4-2-1906 11:00	26,3	21-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		121	121
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	8106	0	8106
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	5070	13	5083
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	4087	0	4087
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	3031	0	3031

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	1438	1559	4-2-1906 18:00	14500	7554	21-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	21257	20794	4-2-1906 07:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	22696	20794	4-2-1906 07:00	14500	---	21-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	83,87	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	24,77	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	24,22	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	25,91	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	9,81	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	24,61	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	9,23	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	636,04	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	91,44	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	20,00	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	1,56	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	1,27	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	0,49	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	95,44	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	95,74	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	80,71	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	288	90	47,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	59,95	---
2.10 sport -dak - Plat, (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	636,06	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	2,82	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	308	90	1,74	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	0,69	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	2,82	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	336	90	1,57	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	323	90	1,76	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	348	90	1,54	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	0	90	2,64	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	296	90	2,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	7,56	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	46,66	---
6.02 Binnenraam - hout	Raam	Ruimte	---	108	90	2,47	0,49

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
Dubbelglas							
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	0,81	0,28
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	0,81	0,28
5.01 Deur - Buiten geïsoleerd (U= 2)	Deur	Buitenlucht	---	18	90	2,55	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	108	90	3,00	1,05
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	108	90	3,08	1,08
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	108	90	1,51	0,53
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	198	90	8,40	2,94
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	198	90	12,88	4,51
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	198	90	12,88	4,51

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Resultaten voor ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	95,18
<i>Volume [m³]</i>	266,69
<i>Tijdschema teluren</i>	Geen teluren
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	15,5	7-2-1906 08:00	28,2	26-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	15,7	9-1-1906 08:00	28,0	26-7-1906 21:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	170	453	29-7-1906 00:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	170	---	29-7-1906 00:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	83,87	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	20,88	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	20,79	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	95,18	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	95,18	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	83,87	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	28,33
<i>Volume [m³]</i>	75,32
<i>Tijdschema teluren</i>	Geen teluren
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	14,7	7-2-1906 08:00	30,2	26-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	15,2	7-2-1906 08:00	30,1	26-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	17	72	7-2-1906 09:00	646	240	26-7-1906 20:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	17	---	7-2-1906 09:00	646	---	26-7-1906 20:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	---

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	20,88	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	25,91	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	28,33	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	28,33	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	12,01	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	16,23	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	97	90	3,45	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	81	90	2,38	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	69	90	2,05	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	53	90	2,45	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	40	90	3,23	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	18	90	0,81	0,28

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	42,08
<i>Volume [m³]</i>	114,05
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,8	4-2-1906 08:00	24,0	26-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	5-1-1906 08:00	24,0	26-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,8	4-2-1906 08:00	23,6	21-7-1906 20:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	5-1-1906 08:00	23,9	21-7-1906 20:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3796	0	3796
-0.2 > PMV > 0.2	3540	0	3540
-0.5 > PMV > 0.5	2289	0	2289
-0.7 > PMV > 0.7	1285	0	1285

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	1	41	4-2-1906 09:00	3093	1030	21-7-1906 20:00
<i>Afgifte 1</i>	17	845	4-2-1906 07:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	18	845	4-2-1906 07:00	3093	---	21-7-1906 20:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,85	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	21,84	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	19,63	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	19,63	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	14,94	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	1,56	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	7,56	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	24,61	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,81	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	22,44	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	22,45	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	18	90	7,26	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	41,31
<i>Volume [m³]</i>	116,17
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	20,5	27-8-1906 08:00	24,2	2-3-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,8	27-8-1906 08:00	24,0	2-3-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	20,5	27-8-1906 08:00	24,2	2-3-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,8	27-8-1906 08:00	24,0	2-3-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	3358	0	3358
-0.2 > PMV > 0.2	2516	0	2516
-0.5 > PMV > 0.5	2190	0	2190
-0.7 > PMV > 0.7	954	0	954

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	3389	1004	28-7-1906 21:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	3389	---	28-7-1906 21:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	19,24	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,04	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,84	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	21,46	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,29	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	19,24	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	1,27	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	0,27	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	20,00	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	18,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,81	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	18,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	4,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,81	---
1.20 Voer - Tussen, beton met plenum	Plafond	Ruimte	---	---	0	3,82	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	3,82	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	37,28
<i>Volume [m³]</i>	113,70
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	20,3	27-8-1906 08:00	23,9	26-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	10-1-1906 08:00	23,9	26-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,3	27-8-1906 08:00	23,9	17-9-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,4	10-1-1906 08:00	23,8	17-9-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	3686	0	3686
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2932	0	2932
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2249	0	2249
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1303	0	1303

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	3190	1007	28-7-1906 21:00
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	3190	---	28-7-1906 21:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	15,20	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	8,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,70	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,11	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,75	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	8,36	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,04	---
1.03 Voer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	15,20	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	1,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	24,22	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	14,80	---
1.20 Vloer - Tussen, beton met plenum	Plafond	Ruimte	---	---	0	22,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,81	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	22,08	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

<i>Gebruiksfunctie</i>	Sportfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	39,53
<i>Volume [m³]</i>	120,06
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	20,0	8-1-1906 08:00	24,1	22-7-1906 23:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	8-1-1906 07:00	24,1	22-7-1906 23:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	20,0	8-1-1906 08:00	23,8	17-9-1906 22:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,1	8-1-1906 08:00	23,9	28-7-1906 22:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	3526	0	3526
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3189	0	3189
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2205	0	2205
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1181	0	1181

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	10	7-1-1906 09:00	3184	1032	21-7-1906 22:00
<i>Afgifte 1</i>	1	360	8-1-1906 08:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1	360	8-1-1906 08:00	3184	---	21-7-1906 22:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	5,49	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	9,08	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	13,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	91	90	0,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	103	90	0,10	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	82	90	0,09	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	71	90	0,13	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	56	90	0,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	56	90	0,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	42	90	0,12	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	32	90	0,14	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,15	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	0,23	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	1,03	---
1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	39,53	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	4,29	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	6,68	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,07	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,33	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	7,90	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	8,08	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,31	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	24,77	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	14,80	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	5,87	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	0,70	---
1.20 Vloer - Tussen, beton met plenum	Plafond	Ruimte	---	---	0	21,50	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.6 - Docentenruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	12,72
<i>Volume [m³]</i>	30,99
<i>Tijdschema teluren</i>	7d 08-22_ Sport
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
Totale periode	<i>temperatuur</i>	19,1	1-1-1906 01:00	23,9	27-7-1906 00:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	1-1-1906 01:00	23,9	27-7-1906 00:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
Telperiode	<i>temperatuur</i>	19,2	4-2-1906 08:00	23,8	20-7-1906 08:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	20,0	15-6-1906 21:00	23,8	20-7-1906 08:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
TO > 25,0		0	0
TO > 28,0		0	0
GTO (weeguren)	9099	0	9099
-0.2 > PMV > 0.2	5410	0	5410
-0.5 > PMV > 0.5	5028	0	5028
-0.7 > PMV > 0.7	3506	0	3506

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	86	88	4-2-1906 09:00	431	256	19-7-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	1653	1540	1-1-1906 01:00	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1739	1540	1-1-1906 01:00	431	---	19-7-1906 18:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	20,79	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	9,81	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	12,72	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	12,72	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	108	90	2,83	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	198	90	10,69	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	186	90	2,77	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	175	90	1,88	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	163	90	1,97	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	149	90	2,18	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	136	90	2,23	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	121	90	3,43	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	2,47	0,49
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Raam	Buitenlucht	---	198	90	0,81	0,28

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.01 Raam - Alu, HR++ glas	Geen	---	---	---

Resultaten voor ruimte S2.7 - Werkkast

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Overig
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	4,77
<i>Volume [m³]</i>	12,75
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	18,0	8-1-1906 04:00	24,3	23-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,1	8-1-1906 04:00	24,2	23-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	18,5	8-1-1906 08:00	24,3	23-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	18,4	8-1-1906 08:00	24,2	23-7-1906 18:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	4198	0	4198
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	2872	0	2872
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2301	0	2301
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	1536	0	1536

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	9,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	8,93	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	9,81	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	8,91	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	4,77	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	4,77	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte S2.8 - Technische ruimte

<i>Gebruiksfunctie</i>	Overig
<i>Ruimtetype</i>	Technische ruimte
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	22,73
<i>Volume [m³]</i>	64,77
<i>Tijdschema teluren</i>	Leeg tijdschema
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,70
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	17,7	8-1-1906 04:00	23,4	23-7-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	17,8	8-1-1906 04:00	23,3	23-7-1906 19:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Comforttemperatuur</i>	---	---	---	---
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	---	---	---	---

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	0	0	0
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	0	0	0
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	0	0	0
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	0	0	0

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 1</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	0	---	---	0	---	---

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

<i>ATG rekenmethode</i>	Geen zomercomfort volgens ATG opgegeven
-------------------------	--

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	9,83	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	16,62	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	198	90	6,78	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	5,13	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	22,09	---
3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	108	90	27,19	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	22,73	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	22,73	---

Zonwering

Geen ramen aanwezig.

Resultaten voor ruimte Z1 - Werkruimte zorg

<i>Gebruiksfunctie</i>	Kantoorfunctie
<i>Ruimtetype</i>	Verblijfsgebied
<i>Vloeroppervlakte [m²]</i>	30,58
<i>Volume [m³]</i>	80,05
<i>Tijdschema teluren</i>	5d 07-19_ KDV+GGD
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,50
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,90
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Temperatuurstatistieken

	Type	Min. [°C]	Datum min.	Max. [°C]	Datum max.
<i>Totale periode</i>	<i>temperatuur</i>	10,6	4-2-1906 07:00	29,2	12-8-1906 13:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	10,9	8-1-1906 04:00	29,3	12-8-1906 13:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-18,8	4-2-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00
<i>Telperiode</i>	<i>temperatuur</i>	17,3	8-1-1906 08:00	24,0	11-5-1906 18:00
	<i>Comforttemperatuur</i>	15,9	8-1-1906 08:00	24,4	6-8-1906 15:00
	<i>Buitenluchttemperatuur</i>	-15,8	2-1-1906 08:00	35,5	19-7-1906 17:00

Temperatuuroverschrijding in telperiode

	Onder- schrijding [h]	Over- schrijding [h]	Totaal [h]
<i>TO > 25,0</i>		0	0
<i>TO > 28,0</i>		0	0
<i>GTO (weeguren)</i>	5607	0	5607
<i>-0.2 > PMV > 0.2</i>	3078	2	3080
<i>-0.5 > PMV > 0.5</i>	2523	0	2523
<i>-0.7 > PMV > 0.7</i>	2006	0	2006

Energiestatistieken

Afgifte	Energie verwarming [kWh]	Vermogen verwarming [W]	Datum vermogen verwarming	Energie koeling [kWh]	Vermogen koeling [W]	Datum vermogen koeling
<i>Centraal</i>	87	363	8-1-1906 05:00	683	471	11-5-1906 18:00
<i>Afgifte 1</i>	1375	1783	8-1-1906 05:00	115	910	6-8-1906 15:00
<i>Afgifte 2</i>	0	---	---	0	---	---
<i>Totaal</i>	1462	2147	8-1-1906 05:00	798	1353	6-8-1906 15:00

Comfortgegevens

De comfortgegevens zijn volgens het opgegeven zomercomfort bij de ruimte-eisen.

ATG rekenmethode

Geen zomercomfort volgens ATG
opgegeven

Bouwdelen

Omschrijving	Soort	Keer- zijde	Temp. keerz. [°C]	Oriën. [°]	Hell. [°]	Opp. [m²]	Koz. opp. [m²]
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,15	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	13,01	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	3,25	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	13,60	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	2,06	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	288	90	12,51	---
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Dak	Buitenlucht	---	---	0	30,58	---
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vloer	Kruipruimte	15	---	180	30,58	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	182	90	1,61	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	162	90	1,23	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	143	90	0,98	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	127	90	2,53	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	123	90	10,32	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	136	90	3,71	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	148	90	2,68	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	160	90	2,64	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	169	90	1,77	---
4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	176	90	3,63	---
4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)	Wand	Buitenlucht	---	213	90	10,18	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	5,87	---
3.01 Wand - Binnen, systeemwand	Wand	Ruimte	---	18	90	0,37	---
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Raam	Ruimte	---	288	90	5,25	1,05
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	123	90	5,40	1,89
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Raam	Buitenlucht	---	123	90	5,40	1,89

Zonwering

Omschrijving	Type zonwering	Schakeling	Schakelniveau dag [W/m²]	Schakelniveau nacht [W/m²]
6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas	Geen	---	---	---
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open
6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering	Buiten	Automatisch	250	Continu open

Jaaroverzichten

Jaar 1

Jaaroverzichten per ruimte

Ruimte 0.1 - Entree

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten- temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,2	20,7	19	224	0	-1	0	0	0	117
2	40	0,5	20,2	20,7	12	179	0	-5	0	0	1	102
3	66	6,6	20,2	20,7	6	73	0	-21	0	0	1	112
4	153	13,0	20,3	21,4	1	3	0	-49	0	0	2	107
5	141	14,9	20,7	22,2	0	0	0	-71	0	0	2	117
6	168	16,7	21,0	22,3	0	0	0	-76	0	0	2	107
7	187	22,3	21,5	23,2	0	0	0	-106	0	0	2	112
8	144	19,3	21,2	22,9	0	0	0	-97	0	0	2	117
9	96	15,7	20,7	21,9	0	0	0	-67	0	0	2	102
10	59	11,4	20,2	21,0	1	21	0	-45	0	0	1	117
11	21	5,8	20,2	20,8	7	73	0	-15	0	0	0	112
12	14	-1,2	20,2	20,7	21	222	0	-1	0	0	0	107

Ruimte 0.2 - Gang

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten- temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,3	21,2	5	43	0	-1	0	0	1	52
2	40	0,5	20,3	21,2	3	34	0	-2	0	0	1	45
3	66	6,6	20,3	21,3	2	15	0	-8	0	0	2	50
4	153	13,0	20,3	21,9	0	0	0	-18	0	0	6	47
5	141	14,9	20,8	22,7	0	0	0	-26	0	0	5	52
6	168	16,7	21,0	22,7	0	0	0	-27	0	0	6	47
7	187	22,3	21,9	23,6	0	0	0	-38	0	0	7	50
8	144	19,3	21,4	23,3	0	0	0	-34	0	0	5	52
9	96	15,7	20,6	21,9	0	0	0	-23	0	0	3	45
10	59	11,4	20,3	21,1	0	6	0	-16	0	0	2	52
11	21	5,8	20,3	21,2	2	20	0	-6	0	0	1	50
12	14	-1,2	20,3	21,2	6	48	0	0	0	0	0	47

Ruimte 0.3 - Gang

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten- temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,3	21,5	17	27	0	-3	0	0	1	46
2	40	0,5	20,3	21,5	10	24	0	-9	0	0	1	40
3	66	6,6	20,1	21,6	5	14	0	-28	0	0	2	44
4	153	13,0	20,0	21,3	0	0	0	-60	0	0	4	42
5	141	14,9	20,2	21,7	0	0	0	-86	0	0	6	46
6	168	16,7	20,6	21,5	0	0	0	-88	0	0	6	42
7	187	22,3	21,1	22,2	0	0	0	-120	0	0	8	44
8	144	19,3	20,5	21,9	0	0	0	-109	0	0	5	46
9	96	15,7	20,1	20,8	0	2	0	-72	0	0	2	40
10	59	11,4	20,0	20,9	1	23	0	-55	0	0	1	46
11	21	5,8	20,1	21,5	5	22	0	-21	0	0	1	44
12	14	-1,2	20,3	21,5	17	30	0	-1	0	0	0	42

Ruimte 0.4 - Patchkast

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten- temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9

Ruimte 0.5 - schacht

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten- temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1

6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1

Ruimte 1.1 - Technische ruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.1 - Hoofdentree

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,1	21,7	20	523	0	-2	0	0	57	69
2	40	0,5	20,1	22,9	9	367	0	-7	0	0	129	60
3	66	6,6	20,2	22,8	5	242	0	-25	0	0	136	66
4	153	13,0	20,2	23,0	1	34	0	-57	0	0	205	63
5	141	14,9	20,2	23,2	0	14	0	-72	0	0	141	69
6	168	16,7	20,4	23,3	0	0	0	-78	0	0	147	63
7	187	22,3	22,0	24,5	0	0	0	-121	0	0	167	66
8	144	19,3	20,7	24,4	0	0	0	-107	0	0	164	69
9	96	15,7	20,2	23,1	0	5	0	-71	0	0	171	60
10	59	11,4	20,1	22,4	1	132	0	-48	0	0	134	69
11	21	5,8	20,1	22,7	7	312	0	-15	0	0	63	66
12	14	-1,2	20,1	22,1	21	538	0	-1	0	0	47	63

Ruimte A.4a - Teamkamer dicht

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,9	22,3	52	243	0	-45	0	0	18	462
2	40	0,5	20,6	22,2	31	210	0	-79	0	0	31	404
3	66	6,6	20,1	22,4	17	123	0	-192	0	0	55	450
4	153	13,0	20,0	21,6	4	27	0	-347	0	0	103	443
5	141	14,9	20,3	22,0	0	9	0	-474	0	0	117	527
6	168	16,7	20,5	21,8	0	0	0	-492	0	0	159	480
7	187	22,3	20,9	22,8	0	0	0	-653	0	0	163	492
8	144	19,3	20,3	22,8	0	1	0	-581	0	0	107	526
9	96	15,7	20,3	21,6	1	19	0	-417	0	0	70	465
10	59	11,4	19,8	21,4	3	107	0	-327	0	0	43	483
11	21	5,8	19,9	22,2	18	145	0	-151	0	0	19	449
12	14	-1,2	20,7	22,2	47	263	0	-25	0	0	14	419

Ruimte A.4a/A.5/T.1 - Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,0	22,2	50	553	0	-56	0	0	88	777
2	40	0,5	20,9	22,3	28	380	0	-103	0	0	186	674
3	66	6,6	20,9	22,5	17	161	0	-250	0	0	262	743
4	153	13,0	21,2	23,5	1	0	0	-502	0	0	462	700
5	141	14,9	21,3	23,8	0	0	0	-669	0	0	376	824
6	168	16,7	22,0	24,0	0	0	0	-701	0	0	478	742
7	187	22,3	22,7	24,8	0	0	0	-919	0	0	468	747
8	144	19,3	21,9	24,6	0	0	0	-830	0	0	407	806
9	96	15,7	21,4	23,3	0	0	0	-584	0	0	326	729
10	59	11,4	20,7	22,0	4	57	0	-419	0	0	228	787
11	21	5,8	20,7	22,3	18	258	0	-186	0	0	97	748
12	14	-1,2	20,9	22,2	46	611	0	-30	0	0	69	707

Ruimte A.6a - Spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,3	22,7	0	12	0	-13	0	0	0	46
2	40	0,5	21,2	22,7	0	10	0	-15	0	0	0	40
3	66	6,6	21,2	22,8	0	9	0	-26	0	0	0	45
4	153	13,0	21,1	22,6	0	6	0	-39	0	0	0	43
5	141	14,9	21,2	22,8	0	6	0	-55	0	0	0	52

6	168	16,7	21,0	22,6	0	3	0	-53	0	0	0	48
7	187	22,3	21,3	23,0	0	0	0	-69	0	0	0	50
8	144	19,3	21,2	23,0	0	3	0	-67	0	0	0	52
9	96	15,7	21,1	22,2	0	3	0	-47	0	0	0	45
10	59	11,4	21,0	22,2	0	8	0	-38	0	0	0	47
11	21	5,8	20,5	22,7	0	8	0	-23	0	0	0	44
12	14	-1,2	21,2	22,7	0	12	0	-11	0	0	0	42

Ruimte A.6b - Spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,2	22,6	0	19	0	-13	0	0	0	46
2	40	0,5	21,2	22,6	0	16	0	-15	0	0	0	40
3	66	6,6	21,2	22,7	0	13	0	-25	0	0	0	45
4	153	13,0	21,0	22,6	0	7	0	-39	0	0	0	43
5	141	14,9	21,1	22,7	0	6	0	-55	0	0	0	52
6	168	16,7	21,1	22,6	0	3	0	-53	0	0	0	47
7	187	22,3	21,5	23,2	0	0	0	-70	0	0	0	49
8	144	19,3	21,2	23,2	0	3	0	-68	0	0	0	52
9	96	15,7	21,1	22,2	0	4	0	-47	0	0	0	45
10	59	11,4	20,8	22,2	0	10	0	-37	0	0	0	47
11	21	5,8	20,4	22,6	0	12	0	-22	0	0	0	44
12	14	-1,2	21,2	22,6	0	18	0	-10	0	0	0	42

Ruimte A.6c - Spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,0	22,4	9	146	0	-10	0	0	16	164
2	40	0,5	20,9	23,0	6	114	0	-18	0	0	29	142
3	66	6,6	21,0	23,0	3	57	0	-42	0	0	47	156
4	153	13,0	21,0	24,8	0	3	0	-83	0	-1	105	147
5	141	14,9	21,1	25,2	0	0	0	-111	0	-11	103	170
6	168	16,7	21,9	24,3	0	0	0	-114	0	-13	117	154
7	187	22,3	22,9	24,4	0	0	0	-144	0	-56	130	158
8	144	19,3	21,9	24,5	0	0	0	-134	0	-25	102	168
9	96	15,7	21,1	23,8	0	1	0	-95	0	-2	66	150
10	59	11,4	20,8	23,2	1	33	0	-71	0	0	42	164
11	21	5,8	20,9	22,3	3	75	0	-32	0	0	15	157
12	14	-1,2	21,0	22,3	9	158	0	-5	0	0	10	149

Ruimte A.6d - Spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,1	22,2	6	1	0	-3	0	0	0	49
2	40	0,5	19,9	22,3	4	1	0	-7	0	0	1	43
3	66	6,6	19,9	22,3	2	1	0	-17	0	0	1	48
4	153	13,0	19,8	21,7	0	0	0	-33	0	0	1	47
5	141	14,9	19,8	22,3	0	0	0	-45	0	0	1	56
6	168	16,7	20,0	22,1	0	0	0	-46	0	0	1	51
7	187	22,3	20,3	22,9	0	0	0	-63	0	0	1	52
8	144	19,3	20,2	22,8	0	0	0	-60	0	0	1	54
9	96	15,7	19,9	21,7	0	0	0	-41	0	0	1	49
10	59	11,4	19,3	21,5	0	2	0	-31	0	0	1	51
11	21	5,8	19,4	22,3	2	2	0	-13	0	0	1	48
12	14	-1,2	20,0	22,2	6	1	0	-2	0	0	0	45

Ruimte A.6e - Spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,1	22,3	5	0	0	-4	0	0	0	49
2	40	0,5	20,0	22,5	3	0	0	-7	0	0	0	43
3	66	6,6	19,9	22,4	2	0	0	-18	0	0	0	48
4	153	13,0	19,8	21,7	0	0	0	-33	0	0	1	47
5	141	14,9	19,8	22,3	0	0	0	-45	0	0	1	56
6	168	16,7	20,0	22,1	0	0	0	-46	0	0	1	51
7	187	22,3	20,3	22,9	0	0	0	-63	0	0	1	52
8	144	19,3	20,2	22,8	0	0	0	-59	0	0	1	55
9	96	15,7	19,9	21,7	0	0	0	-41	0	0	1	49
10	59	11,4	19,3	21,5	0	1	0	-31	0	0	0	51
11	21	5,8	19,5	22,4	2	1	0	-14	0	0	0	47
12	14	-1,2	20,0	22,3	5	0	0	-2	0	0	0	44

Ruimte A.6g - Berging i.p.v spreekkamers

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	8
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	8
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9

6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	8
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	8
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	8

Ruimte A.7 - Administratie/concierge

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering - inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering - afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering - afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	22,0	9	35	0	-3	0	0	4	94
2	40	0,5	20,0	21,9	6	26	0	-7	0	0	7	81
3	66	6,6	20,0	22,3	3	11	0	-21	0	0	13	88
4	153	13,0	20,0	23,7	0	0	0	-46	0	0	19	83
5	141	14,9	20,4	23,9	0	0	0	-63	-1	0	19	94
6	168	16,7	21,2	24,0	0	0	0	-66	-3	0	22	85
7	187	22,3	22,0	23,9	0	0	0	-83	-24	0	23	88
8	144	19,3	21,3	23,9	0	0	0	-77	-9	0	19	93
9	96	15,7	20,6	23,8	0	0	0	-55	0	0	16	83
10	59	11,4	19,9	22,4	0	3	0	-39	0	0	11	92
11	21	5,8	19,6	22,1	3	13	0	-15	0	0	4	89
12	14	-1,2	20,0	21,9	9	32	0	-1	0	0	3	85

Ruimte A.8 - Repro 1/3

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering - inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering - afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering - afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,1	20,4	0	0	0	0	0	0	0	5
2	40	0,5	19,2	20,4	0	0	0	0	0	0	0	4
3	66	6,6	19,5	20,6	0	0	0	0	0	0	0	4
4	153	13,0	19,9	21,1	0	0	0	0	0	0	0	4
5	141	14,9	20,5	21,9	0	0	0	0	0	0	0	5
6	168	16,7	20,6	21,9	0	0	0	0	0	0	0	4
7	187	22,3	21,3	22,8	0	0	0	0	0	0	0	4
8	144	19,3	21,0	22,5	0	0	0	0	0	0	0	5
9	96	15,7	20,2	21,3	0	0	0	0	0	0	0	4
10	59	11,4	19,7	20,5	0	0	0	0	0	0	0	5
11	21	5,8	19,6	20,5	0	0	0	0	0	0	0	4
12	14	-1,2	19,3	20,4	0	0	0	0	0	0	0	4

Ruimte A.8c - Repro

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5

Ruimte A.9a - Toilet personeel

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,8	21,7	0	0	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	20,0	21,9	0	0	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	20,1	22,0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	21,1	22,9	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	21,5	23,5	0	0	0	0	0	0	0	7
6	168	16,7	22,0	23,6	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	22,8	24,4	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	22,3	24,2	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	21,8	23,2	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	20,9	22,4	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	20,3	22,0	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	19,8	21,5	0	0	0	0	0	0	0	6

Ruimte A.9b - Toilet personeel

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,9	20,3	0	0	0	0	0	0	0	4
2	40	0,5	19,0	20,3	0	0	0	0	0	0	0	3
3	66	6,6	19,4	20,5	0	0	0	0	0	0	0	4
4	153	13,0	19,9	21,1	0	0	0	0	0	0	0	4
5	141	14,9	20,5	21,9	0	0	0	0	0	0	0	4

6	168	16,7	20,6	21,9	0	0	0	0	0	0	0	4
7	187	22,3	21,3	22,8	0	0	0	0	0	0	0	4
8	144	19,3	21,0	22,4	0	0	0	0	0	0	0	4
9	96	15,7	20,2	21,2	0	0	0	0	0	0	0	3
10	59	11,4	19,7	20,5	0	0	0	0	0	0	0	4
11	21	5,8	19,5	20,5	0	0	0	0	0	0	0	4
12	14	-1,2	19,1	20,3	0	0	0	0	0	0	0	4

Ruimte A.9c - Toilet personeel

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,0	18,0	0	79	0	0	0	0	0	6
2	40	0,5	18,0	18,6	0	62	0	0	0	0	0	5
3	66	6,6	18,0	19,4	0	30	0	0	0	0	0	5
4	153	13,0	18,2	21,9	0	2	0	0	0	0	0	5
5	141	14,9	18,9	23,3	0	0	0	0	0	0	0	6
6	168	16,7	19,9	24,0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	187	22,3	22,8	25,3	0	0	0	0	0	0	0	5
8	144	19,3	20,8	24,7	0	0	0	0	0	0	0	6
9	96	15,7	19,4	22,6	0	0	0	0	0	0	0	5
10	59	11,4	18,0	20,8	0	9	0	0	0	0	0	6
11	21	5,8	18,0	18,9	0	33	0	0	0	0	0	5
12	14	-1,2	18,0	18,0	0	81	0	0	0	0	0	5

Ruimte A.10a - Sanitaire algemeen

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,4	20,6	0	0	0	0	0	0	0	10
2	40	0,5	19,5	20,7	0	0	0	0	0	0	0	8
3	66	6,6	19,8	21,0	0	0	0	0	0	0	0	9
4	153	13,0	20,2	21,7	0	0	0	0	0	0	0	9
5	141	14,9	20,5	22,6	0	0	0	0	0	0	0	10
6	168	16,7	20,8	22,9	0	0	0	0	0	0	0	9
7	187	22,3	21,7	23,8	0	0	0	0	0	0	0	9
8	144	19,3	20,9	23,5	0	0	0	0	0	0	0	10
9	96	15,7	20,4	21,9	0	0	0	0	0	0	0	8
10	59	11,4	20,0	21,1	0	0	0	0	0	0	0	10
11	21	5,8	19,8	20,7	0	0	0	0	0	0	0	9
12	14	-1,2	19,6	20,5	0	0	0	0	0	0	0	9

Ruimte A.10b - Sanitaire algemeen

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,1	20,5	0	0	0	0	0	0	0	9
2	40	0,5	19,2	20,5	0	0	0	0	0	0	0	8
3	66	6,6	19,5	20,8	0	0	0	0	0	0	0	8
4	153	13,0	20,2	21,9	0	0	0	0	0	0	0	8
5	141	14,9	20,8	22,8	0	0	0	0	0	0	0	9
6	168	16,7	21,0	22,8	0	0	0	0	0	0	0	8
7	187	22,3	22,0	23,8	0	0	0	0	0	0	0	8
8	144	19,3	21,6	23,5	0	0	0	0	0	0	0	9
9	96	15,7	20,7	22,1	0	0	0	0	0	0	0	8
10	59	11,4	19,9	21,0	0	0	0	0	0	0	0	9
11	21	5,8	19,6	20,7	0	0	0	0	0	0	0	8
12	14	-1,2	19,2	20,4	0	0	0	0	0	0	0	8

Ruimte A.11b - Miva

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,8	20,1	0	0	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	18,8	20,2	0	0	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	19,3	20,5	0	0	0	0	0	0	0	7
4	153	13,0	19,9	21,3	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	20,6	22,2	0	0	0	0	0	0	0	7
6	168	16,7	20,7	22,3	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	21,4	23,3	0	0	0	0	0	0	0	7
8	144	19,3	21,3	22,9	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	20,4	21,8	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	19,7	20,9	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	19,4	20,4	0	0	0	0	0	0	0	7
12	14	-1,2	19,0	20,0	0	0	0	0	0	0	0	6

Ruimte A.13 - Buiten toilet

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,0	18,4	0	74	0	0	0	0	0	3
2	40	0,5	18,0	19,2	0	58	0	0	0	0	0	2
3	66	6,6	18,0	20,1	0	29	0	0	0	0	0	2
4	153	13,0	18,1	22,6	0	5	0	0	0	0	0	2
5	141	14,9	19,0	23,6	0	0	0	0	0	0	0	3

6	168	16,7	19,8	24,6	0	0	0	0	0	0	0	2
7	187	22,3	22,1	25,6	0	0	0	0	0	0	0	2
8	144	19,3	20,3	25,2	0	0	0	0	0	0	0	3
9	96	15,7	18,8	23,1	0	0	0	0	0	0	0	2
10	59	11,4	18,0	21,5	0	10	0	0	0	0	0	3
11	21	5,8	18,0	19,8	0	33	0	0	0	0	0	2
12	14	-1,2	18,0	18,4	0	76	0	0	0	0	0	2

Ruimte A.14a - Werkkast

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,9	20,4	0	0	0	0	0	0	0	5
2	40	0,5	18,9	20,4	0	0	0	0	0	0	0	5
3	66	6,6	19,4	20,6	0	0	0	0	0	0	0	5
4	153	13,0	19,9	21,1	0	0	0	0	0	0	0	5
5	141	14,9	20,5	21,9	0	0	0	0	0	0	0	5
6	168	16,7	20,6	22,0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	187	22,3	21,3	22,8	0	0	0	0	0	0	0	5
8	144	19,3	21,0	22,5	0	0	0	0	0	0	0	5
9	96	15,7	20,2	21,2	0	0	0	0	0	0	0	5
10	59	11,4	19,7	20,5	0	0	0	0	0	0	0	5
11	21	5,8	19,5	20,5	0	0	0	0	0	0	0	5
12	14	-1,2	19,1	20,3	0	0	0	0	0	0	0	5

Ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1

Ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,3	22,2	0	614	0	-127	0	0	72	548
2	40	0,5	21,2	22,3	0	457	0	-159	0	0	141	472
3	66	6,6	21,2	22,5	0	334	0	-287	0	0	154	519
4	153	13,0	21,3	23,4	0	177	0	-474	0	0	275	483
5	141	14,9	21,3	23,3	0	231	0	-653	0	0	188	586
6	168	16,7	22,0	23,5	0	214	0	-658	0	0	202	531
7	187	22,3	22,6	24,4	0	245	0	-919	0	0	237	529
8	144	19,3	22,1	24,7	0	287	0	-869	0	0	216	569
9	96	15,7	21,7	23,4	0	219	0	-602	0	0	212	500
10	59	11,4	21,1	22,5	0	285	0	-462	0	0	162	539
11	21	5,8	21,1	22,5	0	372	0	-255	0	0	72	522
12	14	-1,2	21,2	22,1	0	624	0	-98	0	0	54	499

Ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,3	22,9	0	516	0	-143	0	0	144	536
2	40	0,5	21,2	23,1	0	375	0	-172	0	0	194	463
3	66	6,6	21,2	22,5	0	307	0	-292	0	0	145	517
4	153	13,0	21,1	22,9	0	168	0	-465	0	0	210	493
5	141	14,9	21,3	23,3	0	228	0	-647	0	0	154	589
6	168	16,7	21,9	23,5	0	213	0	-653	0	0	169	533
7	187	22,3	22,5	24,3	0	257	0	-907	0	0	185	536
8	144	19,3	22,0	24,7	0	290	0	-861	0	0	168	573
9	96	15,7	21,8	23,6	0	203	0	-598	0	0	188	507
10	59	11,4	21,2	22,8	0	229	0	-471	0	0	222	531
11	21	5,8	21,1	23,5	0	325	0	-264	0	0	97	515
12	14	-1,2	21,3	22,6	0	553	0	-107	0	0	80	493

Ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	22,7	0	298	0	-167	0	0	49	535
2	40	0,5	21,4	23,1	0	228	0	-195	0	0	93	462
3	66	6,6	21,3	22,9	0	180	0	-314	0	0	105	508
4	153	13,0	21,7	23,6	0	104	0	-485	0	0	203	484
5	141	14,9	21,7	23,4	0	169	0	-666	0	0	142	582

6	168	16,7	22,2	23,4	0	168	0	-666	0	0	157	527
7	187	22,3	22,6	24,4	0	240	0	-915	0	0	185	534
8	144	19,3	22,2	24,5	0	261	0	-872	0	0	161	571
9	96	15,7	22,0	23,4	0	174	0	-608	0	0	149	503
10	59	11,4	21,4	22,7	0	190	0	-476	0	0	110	535
11	21	5,8	21,2	23,2	0	203	0	-283	0	0	47	511
12	14	-1,2	21,4	22,7	0	297	0	-137	0	0	37	487

Ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,2	22,1	0	379	0	-132	0	0	96	738
2	40	0,5	21,2	22,2	0	277	0	-166	0	0	156	639
3	66	6,6	21,2	22,5	0	173	0	-300	0	0	231	697
4	153	13,0	21,8	23,8	0	35	0	-499	0	0	437	654
5	141	14,9	21,9	24,1	0	62	0	-727	0	0	388	775
6	168	16,7	22,5	24,4	0	45	0	-746	0	0	541	694
7	187	22,3	22,8	24,9	0	97	0	-1019	0	0	495	703
8	144	19,3	22,4	24,8	0	139	0	-959	0	0	412	757
9	96	15,7	22,1	23,5	0	111	0	-631	0	0	275	678
10	59	11,4	21,2	22,5	0	156	0	-468	0	0	192	727
11	21	5,8	21,1	22,4	0	227	0	-261	0	0	97	701
12	14	-1,2	21,2	22,0	0	378	0	-103	0	0	74	673

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,1	21,5	0	0	0	0	0	0	0	13
2	40	0,5	20,2	21,6	0	0	0	0	0	0	0	11
3	66	6,6	20,5	22,1	0	0	0	0	0	0	0	12
4	153	13,0	21,5	23,8	0	0	0	0	0	0	0	12
5	141	14,9	21,9	24,2	0	0	0	0	0	0	0	13
6	168	16,7	22,5	24,4	0	0	0	0	0	0	0	12
7	187	22,3	23,2	25,2	0	0	0	0	0	0	0	12
8	144	19,3	22,6	24,7	0	0	0	0	0	0	0	13
9	96	15,7	22,0	23,4	0	0	0	0	0	0	0	11
10	59	11,4	20,8	22,4	0	0	0	0	0	0	0	13
11	21	5,8	20,5	21,9	0	0	0	0	0	0	0	12
12	14	-1,2	20,2	21,4	0	0	0	0	0	0	0	12

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	21,5	0	0	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	20,1	21,6	0	0	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	20,4	22,0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	21,5	23,7	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	21,8	24,1	0	0	0	0	0	0	0	7
6	168	16,7	22,5	24,3	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	23,2	25,2	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	22,5	24,6	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	22,0	23,4	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	20,8	22,3	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	20,4	21,8	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	20,1	21,4	0	0	0	0	0	0	0	6

Ruimte B.5 - Directie kamer/IB

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,5	22,2	3	125	0	-14	0	0	13	107
2	40	0,5	20,4	22,2	2	88	0	-17	0	0	22	93
3	66	6,6	21,2	22,3	1	55	0	-35	0	0	41	102
4	153	13,0	21,3	24,3	0	22	0	-69	0	0	78	95
5	141	14,9	21,3	24,5	0	14	0	-99	0	0	82	109
6	168	16,7	22,3	24,5	0	6	0	-101	-5	0	99	98
7	187	22,3	22,9	24,6	0	1	0	-139	-27	0	108	100
8	144	19,3	22,0	24,6	0	5	0	-127	-6	0	79	108
9	96	15,7	21,3	24,1	0	11	0	-81	0	0	52	97
10	59	11,4	20,6	22,6	0	32	0	-54	0	0	31	107
11	21	5,8	19,7	22,1	0	64	0	-26	0	0	14	103
12	14	-1,2	20,7	22,2	3	115	0	-10	0	0	10	98

Ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	288	0	-180	0	0	134	523
2	40	0,5	21,4	23,8	0	213	0	-206	0	0	174	453
3	66	6,6	21,4	22,9	0	192	0	-314	0	0	127	506
4	153	13,0	21,4	23,4	0	100	0	-473	0	0	219	486
5	141	14,9	21,6	23,3	0	180	0	-656	0	0	135	583

6	168	16,7	22,0	23,3	0	187	0	-653	0	0	124	530
7	187	22,3	22,4	24,2	0	263	0	-893	0	0	142	538
8	144	19,3	22,0	24,7	0	263	0	-862	0	0	162	571
9	96	15,7	21,9	23,8	0	162	0	-602	0	0	180	502
10	59	11,4	21,4	23,2	0	163	0	-485	0	0	201	524
11	21	5,8	21,2	24,0	0	202	0	-290	0	0	87	504
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	313	0	-141	0	0	71	482

Ruimte B.7 - Berging algemeen

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	10
2	40	0,5	999,0	0,0	0	1	0	0	0	0	0	9
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	9
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10

Ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	265	0	-184	0	0	135	530
2	40	0,5	21,5	23,8	0	196	0	-207	0	0	172	458
3	66	6,6	21,4	22,9	0	180	0	-316	0	0	122	512
4	153	13,0	21,5	23,3	0	92	0	-474	0	0	203	492
5	141	14,9	21,7	23,3	0	172	0	-661	0	0	129	588
6	168	16,7	22,1	23,3	0	179	0	-661	0	0	120	534
7	187	22,3	22,5	24,2	0	266	0	-906	0	0	135	542
8	144	19,3	22,1	24,7	0	266	0	-873	0	0	152	577
9	96	15,7	22,0	23,7	0	160	0	-605	0	0	171	507
10	59	11,4	21,5	23,2	0	154	0	-486	0	0	196	530
11	21	5,8	21,2	23,9	0	193	0	-293	0	0	87	510
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	289	0	-144	0	0	73	487

Ruimte B.10 - RT ruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,7	0	140	0	-39	0	0	29	188
2	40	0,5	21,4	22,7	0	97	0	-50	0	0	57	163
3	66	6,6	21,3	22,8	0	71	0	-88	0	0	67	177
4	153	13,0	21,9	24,1	0	23	0	-142	0	0	116	167
5	141	14,9	22,0	24,6	0	41	0	-200	0	0	89	194
6	168	16,7	22,5	24,6	0	32	0	-202	0	0	112	175
7	187	22,3	23,0	25,7	0	46	0	-280	0	0	109	178
8	144	19,3	22,6	25,5	0	60	0	-265	0	0	99	190
9	96	15,7	22,3	24,3	0	44	0	-178	0	0	82	168
10	59	11,4	21,5	22,9	0	59	0	-137	0	0	63	184
11	21	5,8	21,3	22,8	0	84	0	-77	0	0	28	178
12	14	-1,2	21,3	22,5	0	142	0	-31	0	0	24	171

Ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,3	22,8	0	562	0	-139	0	0	151	537
2	40	0,5	21,3	23,0	0	411	0	-170	0	0	208	465
3	66	6,6	21,2	22,7	0	326	0	-292	0	0	186	515
4	153	13,0	21,2	23,3	0	145	0	-472	0	0	338	490
5	141	14,9	21,4	23,7	0	205	0	-661	0	0	253	586
6	168	16,7	22,0	23,7	0	194	0	-660	0	0	261	530
7	187	22,3	22,4	24,7	0	222	0	-923	0	0	292	533
8	144	19,3	22,1	25,1	0	257	0	-877	0	0	278	571
9	96	15,7	21,8	23,9	0	194	0	-603	0	0	257	502
10	59	11,4	21,2	22,9	0	240	0	-472	0	0	253	532
11	21	5,8	21,1	23,2	0	354	0	-261	0	0	104	516
12	14	-1,2	21,3	22,5	0	604	0	-105	0	0	84	494

Ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,7	0	332	0	-162	0	0	22	537
2	40	0,5	21,4	22,6	0	282	0	-184	0	0	37	467
3	66	6,6	21,4	22,8	0	214	0	-304	0	0	65	514
4	153	13,0	21,2	23,0	0	161	0	-461	0	0	118	495
5	141	14,9	21,6	23,1	0	191	0	-652	0	0	131	586

6	168	16,7	22,2	23,2	0	179	0	-658	0	0	163	530
7	187	22,3	22,5	24,1	0	256	0	-897	0	0	172	539
8	144	19,3	22,1	24,4	0	296	0	-857	0	0	123	575
9	96	15,7	21,7	23,1	0	218	0	-589	0	0	81	510
10	59	11,4	21,3	22,3	0	235	0	-461	0	0	51	541
11	21	5,8	21,2	22,6	0	228	0	-276	0	0	23	514
12	14	-1,2	21,4	22,7	0	326	0	-133	0	0	17	488

Ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,5	0	264	0	-185	0	0	135	526
2	40	0,5	21,5	23,9	0	195	0	-210	0	0	180	454
3	66	6,6	21,4	23,1	0	180	0	-319	0	0	144	506
4	153	13,0	21,5	23,7	0	84	0	-483	0	0	272	484
5	141	14,9	21,6	23,7	0	167	0	-665	0	0	167	584
6	168	16,7	22,1	23,4	0	185	0	-659	0	0	153	532
7	187	22,3	22,4	24,2	0	256	0	-904	0	0	180	539
8	144	19,3	22,1	25,0	0	253	0	-876	0	0	203	573
9	96	15,7	22,0	23,9	0	153	0	-610	0	0	211	500
10	59	11,4	21,5	23,3	0	155	0	-490	0	0	216	525
11	21	5,8	21,2	24,1	0	194	0	-293	0	0	87	507
12	14	-1,2	21,4	23,5	0	287	0	-145	0	0	72	484

Ruimte D.2d - Inclusieruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	24,3	0	109	0	-47	0	0	80	184
2	40	0,5	21,4	24,4	0	79	0	-55	0	0	89	160
3	66	6,6	21,3	23,4	0	73	0	-86	0	0	50	178
4	153	13,0	21,5	23,3	0	42	0	-135	0	0	66	169
5	141	14,9	21,7	23,8	0	58	0	-192	0	0	54	196
6	168	16,7	22,3	24,0	0	56	0	-193	0	0	58	178
7	187	22,3	22,8	24,9	0	73	0	-268	0	0	61	181
8	144	19,3	22,4	25,1	0	81	0	-257	0	0	56	193
9	96	15,7	22,1	24,0	0	52	0	-176	0	0	64	170
10	59	11,4	21,6	24,1	0	49	0	-140	0	0	92	183
11	21	5,8	21,3	24,5	0	71	0	-81	0	0	47	177
12	14	-1,2	21,3	23,9	0	123	0	-34	0	0	42	170

Ruimte D.3 - Leerplein onderbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,2	22,0	0	690	0	-121	0	0	56	719
2	40	0,5	21,1	22,0	0	530	0	-147	0	0	91	627
3	66	6,6	21,1	21,8	0	334	0	-269	0	0	143	689
4	153	13,0	21,1	22,8	0	133	0	-459	0	0	265	650
5	141	14,9	21,3	23,5	0	145	0	-681	0	0	281	769
6	168	16,7	22,2	23,8	0	123	0	-692	0	0	336	692
7	187	22,3	22,8	24,6	0	150	0	-980	0	0	359	691
8	144	19,3	22,1	24,6	0	220	0	-924	0	0	269	745
9	96	15,7	21,6	23,2	0	184	0	-608	0	0	175	668
10	59	11,4	21,1	22,3	0	268	0	-446	0	0	121	715
11	21	5,8	21,1	21,9	0	384	0	-240	0	0	51	688
12	14	-1,2	21,2	22,0	0	699	0	-92	0	0	40	656

Ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,3	21,4	0	1	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	19,3	21,5	0	1	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	19,6	21,8	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	20,8	22,9	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	21,3	23,5	0	0	0	0	0	0	0	7
6	168	16,7	21,9	23,7	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	22,9	24,4	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	22,2	24,2	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	21,5	23,1	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	20,4	22,2	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	19,9	21,7	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	19,4	21,3	0	1	0	0	0	0	0	6

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,7	21,4	0	0	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	19,9	21,4	0	0	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	19,9	22,0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	21,1	23,3	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	21,3	23,9	0	0	0	0	0	0	0	7

6	168	16,7	22,0	24,0	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	23,1	25,0	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	22,2	24,7	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	21,9	23,5	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	20,7	22,5	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	20,1	21,8	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	19,8	21,2	0	0	0	0	0	0	0	6

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,7	21,3	0	0	0	0	0	0	0	7
2	40	0,5	19,8	21,4	0	0	0	0	0	0	0	6
3	66	6,6	20,0	21,9	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	20,7	23,0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	141	14,9	21,2	23,7	0	0	0	0	0	0	0	7
6	168	16,7	22,1	23,9	0	0	0	0	0	0	0	6
7	187	22,3	23,0	24,8	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	22,2	24,5	0	0	0	0	0	0	0	7
9	96	15,7	21,4	23,3	0	0	0	0	0	0	0	6
10	59	11,4	20,4	22,4	0	0	0	0	0	0	0	7
11	21	5,8	20,1	21,8	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	19,8	21,3	0	0	0	0	0	0	0	6

Ruimte D.7a - Groepsruimte 3

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	22,7	0	328	0	-162	0	0	22	537
2	40	0,5	21,4	22,7	0	280	0	-184	0	0	36	467
3	66	6,6	21,4	22,9	0	212	0	-304	0	0	63	514
4	153	13,0	21,2	23,0	0	163	0	-461	0	0	114	495
5	141	14,9	21,6	23,1	0	194	0	-651	0	0	127	587
6	168	16,7	22,2	23,3	0	182	0	-656	0	0	160	531
7	187	22,3	22,5	24,0	0	263	0	-894	0	0	168	539
8	144	19,3	22,1	24,4	0	303	0	-855	0	0	120	575
9	96	15,7	21,7	23,1	0	220	0	-588	0	0	79	511
10	59	11,4	21,3	22,3	0	235	0	-461	0	0	50	541
11	21	5,8	21,2	22,6	0	225	0	-276	0	0	22	514
12	14	-1,2	21,4	22,7	0	323	0	-134	0	0	17	488

Ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	262	0	-184	0	0	135	529
2	40	0,5	21,5	23,8	0	192	0	-209	0	0	181	457
3	66	6,6	21,4	23,1	0	176	0	-320	0	0	151	508
4	153	13,0	21,6	23,8	0	77	0	-487	0	0	296	484
5	141	14,9	21,6	23,8	0	158	0	-670	0	0	186	586
6	168	16,7	22,1	23,6	0	177	0	-664	0	0	175	533
7	187	22,3	22,5	24,3	0	247	0	-912	0	0	207	541
8	144	19,3	22,1	25,1	0	248	0	-884	0	0	224	574
9	96	15,7	22,0	24,0	0	149	0	-614	0	0	224	501
10	59	11,4	21,5	23,3	0	151	0	-491	0	0	221	527
11	21	5,8	21,2	24,0	0	192	0	-293	0	0	88	510
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	284	0	-144	0	0	73	487

Ruimte D.7c - Groepsruimte 4

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,7	0	329	0	-162	0	0	23	540
2	40	0,5	21,4	22,6	0	280	0	-185	0	0	37	470
3	66	6,6	21,4	22,9	0	211	0	-304	0	0	64	517
4	153	13,0	21,2	22,8	0	165	0	-461	0	0	108	498
5	141	14,9	21,7	23,1	0	197	0	-653	0	0	128	589
6	168	16,7	22,2	23,2	0	189	0	-660	0	0	159	533
7	187	22,3	22,5	24,0	0	272	0	-900	0	0	168	541
8	144	19,3	22,1	24,4	0	307	0	-860	0	0	120	578
9	96	15,7	21,6	23,1	0	222	0	-590	0	0	77	513
10	59	11,4	21,3	22,4	0	232	0	-462	0	0	51	544
11	21	5,8	21,2	22,6	0	223	0	-277	0	0	23	517
12	14	-1,2	21,4	22,7	0	325	0	-134	0	0	17	491

Ruimte D.7d - Groepsruimte 5

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,7	0	325	0	-161	0	0	19	540
2	40	0,5	21,4	22,6	0	277	0	-183	0	0	32	470
3	66	6,6	21,4	22,8	0	211	0	-302	0	0	54	518
4	153	13,0	21,1	22,6	0	174	0	-457	0	0	83	500
5	141	14,9	21,6	23,2	0	217	0	-649	0	0	93	591

6	168	16,7	22,0	23,3	0	215	0	-653	0	0	103	537
7	187	22,3	22,4	23,9	0	312	0	-892	0	0	109	544
8	144	19,3	22,1	24,3	0	328	0	-858	0	0	90	578
9	96	15,7	21,6	23,1	0	228	0	-589	0	0	65	514
10	59	11,4	21,3	22,3	0	233	0	-461	0	0	44	544
11	21	5,8	21,2	22,6	0	221	0	-276	0	0	20	517
12	14	-1,2	21,4	22,7	0	318	0	-133	0	0	15	492

Ruimte D.7e - Groepsruimte 6

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	257	0	-184	0	0	130	530
2	40	0,5	21,4	23,8	0	199	0	-203	0	0	149	460
3	66	6,6	21,4	22,9	0	189	0	-309	0	0	91	515
4	153	13,0	21,2	22,8	0	140	0	-461	0	0	134	497
5	141	14,9	21,6	23,2	0	212	0	-650	0	0	98	591
6	168	16,7	22,0	23,3	0	218	0	-652	0	0	102	537
7	187	22,3	22,4	23,9	0	314	0	-892	0	0	109	544
8	144	19,3	22,1	24,3	0	317	0	-861	0	0	107	578
9	96	15,7	21,9	23,2	0	192	0	-595	0	0	122	512
10	59	11,4	21,5	23,0	0	170	0	-478	0	0	157	535
11	21	5,8	21,2	24,0	0	189	0	-292	0	0	80	510
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	278	0	-144	0	0	70	487

Ruimte D.7f - Groepsruimte 7

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	255	0	-184	0	0	133	529
2	40	0,5	21,5	23,8	0	195	0	-206	0	0	159	459
3	66	6,6	21,4	22,9	0	185	0	-311	0	0	101	514
4	153	13,0	21,2	23,0	0	128	0	-464	0	0	156	496
5	141	14,9	21,6	23,2	0	207	0	-652	0	0	105	590
6	168	16,7	22,0	23,3	0	215	0	-653	0	0	105	537
7	187	22,3	22,4	23,9	0	310	0	-893	0	0	113	544
8	144	19,3	22,1	24,4	0	308	0	-862	0	0	120	578
9	96	15,7	21,9	23,3	0	183	0	-598	0	0	138	511
10	59	11,4	21,5	23,1	0	165	0	-481	0	0	173	533
11	21	5,8	21,2	24,0	0	188	0	-293	0	0	83	510
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	277	0	-145	0	0	71	487

Ruimte D.7g - Groepsruimte extra

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	23,4	0	264	0	-184	0	0	133	529
2	40	0,5	21,5	23,8	0	197	0	-206	0	0	164	459
3	66	6,6	21,4	22,9	0	182	0	-313	0	0	111	513
4	153	13,0	21,5	23,2	0	103	0	-470	0	0	178	494
5	141	14,9	21,7	23,3	0	182	0	-658	0	0	115	589
6	168	16,7	22,0	23,2	0	185	0	-659	0	0	112	534
7	187	22,3	22,5	24,2	0	276	0	-903	0	0	122	542
8	144	19,3	22,1	24,5	0	279	0	-869	0	0	133	577
9	96	15,7	22,0	23,5	0	168	0	-602	0	0	154	509
10	59	11,4	21,4	23,1	0	158	0	-484	0	0	184	531
11	21	5,8	21,2	24,0	0	193	0	-293	0	0	85	510
12	14	-1,2	21,4	23,4	0	287	0	-144	0	0	71	487

Ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,2	22,4	0	247	0	-142	0	0	85	725
2	40	0,5	21,2	22,8	0	187	0	-170	0	0	106	629
3	66	6,6	21,2	22,5	0	146	0	-292	0	0	93	692
4	153	13,0	21,4	23,1	0	66	0	-473	0	0	188	657
5	141	14,9	21,6	23,3	0	119	0	-684	0	0	126	782
6	168	16,7	22,2	23,3	0	133	0	-686	0	0	124	708
7	187	22,3	22,6	24,0	0	236	0	-955	0	0	144	713
8	144	19,3	22,2	24,4	0	246	0	-927	0	0	147	761
9	96	15,7	21,9	23,2	0	140	0	-621	0	0	138	675
10	59	11,4	21,3	22,4	0	132	0	-468	0	0	129	719
11	21	5,8	21,1	22,7	0	170	0	-266	0	0	54	690
12	14	-1,2	21,2	22,5	0	250	0	-108	0	0	47	662

Ruimte D.8b - Leerplein bovenbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,2	22,2	0	590	0	-133	0	0	176	746
2	40	0,5	21,2	22,5	0	410	0	-168	0	0	281	646
3	66	6,6	21,2	22,8	0	230	0	-306	0	0	430	703
4	153	13,0	21,8	24,7	0	31	0	-532	0	0	812	649
5	141	14,9	22,0	25,3	0	44	0	-776	0	0	737	766

6	168	16,7	22,7	25,9	0	24	0	-817	0	0	1034	678
7	187	22,3	22,9	26,0	0	49	0	-1106	0	0	943	685
8	144	19,3	22,5	25,5	0	103	0	-1016	0	0	777	747
9	96	15,7	22,1	24,2	0	103	0	-649	0	0	508	678
10	59	11,4	21,2	22,8	0	181	0	-475	0	0	356	733
11	21	5,8	21,1	22,4	0	311	0	-258	0	0	179	710
12	14	-1,2	21,2	22,0	0	607	0	-103	0	0	134	680

Ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,9	21,3	0	0	0	0	0	0	0	13
2	40	0,5	19,9	21,6	0	0	0	0	0	0	0	11
3	66	6,6	20,3	22,2	0	0	0	0	0	0	0	12
4	153	13,0	21,6	24,3	0	0	0	0	0	0	0	12
5	141	14,9	22,0	24,8	0	0	0	0	0	0	0	13
6	168	16,7	22,6	25,2	0	0	0	0	0	0	0	12
7	187	22,3	23,4	25,8	0	0	0	0	0	0	0	12
8	144	19,3	22,7	25,2	0	0	0	0	0	0	0	13
9	96	15,7	22,0	23,7	0	0	0	0	0	0	0	11
10	59	11,4	20,8	22,5	0	0	0	0	0	0	0	13
11	21	5,8	20,4	21,8	0	0	0	0	0	0	0	12
12	14	-1,2	19,9	21,1	0	0	0	0	0	0	0	12

Ruimte D.11 - Directie kamer

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	22,3	3	266	0	-16	0	0	15	120
2	40	0,5	19,8	22,3	2	198	0	-18	0	0	26	104
3	66	6,6	21,1	22,2	1	128	0	-34	0	0	45	115
4	153	13,0	21,0	23,5	0	47	0	-62	0	0	82	109
5	141	14,9	20,9	24,3	0	28	0	-93	0	0	91	124
6	168	16,7	21,9	24,7	0	11	0	-98	-1	0	116	111
7	187	22,3	22,9	24,7	0	1	0	-141	-20	0	121	111
8	144	19,3	21,8	24,7	0	9	0	-126	-3	0	88	122
9	96	15,7	20,8	23,7	0	21	0	-76	0	0	56	110
10	59	11,4	20,3	22,2	0	72	0	-52	0	0	36	121
11	21	5,8	19,4	22,3	0	145	0	-27	0	0	16	116
12	14	-1,2	20,2	22,4	3	248	0	-12	0	0	12	109

Ruimte D.12 - Werkruimte +IB

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,1	22,2	6	219	0	-14	0	0	12	112
2	40	0,5	18,8	22,2	5	162	0	-16	0	0	20	98
3	66	6,6	20,5	22,2	1	107	0	-31	0	0	35	107
4	153	13,0	20,5	23,4	0	41	0	-57	0	0	59	102
5	141	14,9	20,6	24,1	0	24	0	-86	0	0	68	117
6	168	16,7	21,7	24,6	0	10	0	-91	0	0	89	105
7	187	22,3	22,4	24,7	0	1	0	-134	-11	0	92	106
8	144	19,3	21,3	24,7	0	8	0	-117	-2	0	65	115
9	96	15,7	20,5	23,6	0	18	0	-71	0	0	42	103
10	59	11,4	20,2	22,1	0	58	0	-48	0	0	28	113
11	21	5,8	19,1	22,2	1	120	0	-24	0	0	13	108
12	14	-1,2	19,3	22,2	6	203	0	-10	0	0	9	102

Ruimte G.1 - Entree

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,9	20,7	0	198	0	0	0	0	6	14
2	40	0,5	20,0	20,9	0	161	0	0	0	0	10	12
3	66	6,6	20,1	21,2	0	111	0	0	0	0	17	13
4	153	13,0	20,3	22,2	0	39	0	0	0	0	29	13
5	141	14,9	20,3	23,2	0	14	0	0	0	0	32	14
6	168	16,7	20,4	23,7	0	3	0	0	0	0	35	13
7	187	22,3	22,1	24,4	0	0	0	0	0	0	38	13
8	144	19,3	20,4	24,3	0	1	0	0	0	0	31	14
9	96	15,7	20,3	22,3	0	22	0	0	0	0	21	12
10	59	11,4	20,2	21,6	0	70	0	0	0	0	14	14
11	21	5,8	20,2	20,7	0	123	0	0	0	0	6	13
12	14	-1,2	20,0	20,6	0	199	0	0	0	0	5	13

Ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,0	22,4	22	136	0	-38	0	0	15	282
2	40	0,5	20,8	22,6	14	113	0	-58	0	0	27	247
3	66	6,6	20,7	22,6	9	67	0	-128	0	0	44	276
4	153	13,0	20,3	22,4	2	13	0	-224	0	0	103	271
5	141	14,9	20,7	22,7	0	11	0	-304	0	0	105	324

6	168	16,7	20,6	22,6	0	1	0	-307	0	0	123	296
7	187	22,3	21,2	23,1	0	0	0	-414	0	0	137	301
8	144	19,3	20,6	23,2	0	1	0	-370	0	0	101	323
9	96	15,7	20,6	21,8	0	21	0	-264	0	0	62	287
10	59	11,4	20,4	21,7	2	81	0	-216	0	0	38	295
11	21	5,8	20,6	22,4	9	87	0	-103	0	0	14	275
12	14	-1,2	20,9	22,4	21	151	0	-24	0	0	10	256

Ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,2	21,4	19	402	0	-4	0	0	11	142
2	40	0,5	20,3	21,6	11	327	0	-11	0	0	20	123
3	66	6,6	20,5	21,7	6	224	0	-32	0	0	30	135
4	153	13,0	20,7	22,9	1	75	0	-66	0	0	57	129
5	141	14,9	20,7	23,9	0	41	0	-89	0	0	61	149
6	168	16,7	20,7	23,9	0	9	0	-95	0	-2	74	134
7	187	22,3	22,3	23,9	0	0	0	-140	0	-29	79	134
8	144	19,3	20,7	23,9	0	3	0	-119	0	-9	59	145
9	96	15,7	20,7	23,0	0	49	0	-81	0	0	39	130
10	59	11,4	20,6	22,2	1	142	0	-61	0	0	27	141
11	21	5,8	20,6	21,3	7	249	0	-23	0	0	11	136
12	14	-1,2	20,4	21,2	20	411	0	-2	0	0	8	130

Ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,0	22,1	10	119	0	-9	0	0	8	138
2	40	0,5	20,9	22,2	6	97	0	-16	0	0	15	120
3	66	6,6	20,9	22,4	3	51	0	-38	0	0	26	132
4	153	13,0	20,9	22,8	1	10	0	-72	0	0	43	127
5	141	14,9	20,9	23,7	0	4	0	-99	0	0	47	145
6	168	16,7	21,4	23,8	0	0	0	-103	0	0	55	132
7	187	22,3	22,6	23,9	0	0	0	-141	0	-11	58	133
8	144	19,3	21,4	23,8	0	0	0	-125	0	-4	45	143
9	96	15,7	20,9	23,0	0	4	0	-85	0	0	32	128
10	59	11,4	20,7	22,0	1	35	0	-66	0	0	21	139
11	21	5,8	20,8	22,2	3	65	0	-30	0	0	9	133
12	14	-1,2	20,9	22,1	9	128	0	-5	0	0	7	126

Ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,3	21,3	19	388	0	-4	0	0	9	145
2	40	0,5	20,4	21,4	11	318	0	-11	0	0	17	126
3	66	6,6	20,6	21,5	6	215	0	-33	0	0	31	138
4	153	13,0	20,7	22,7	1	78	0	-66	0	0	53	131
5	141	14,9	20,7	23,6	0	39	0	-88	0	0	56	152
6	168	16,7	20,8	23,9	0	9	0	-94	0	-1	69	137
7	187	22,3	22,3	23,9	0	0	0	-139	0	-19	72	136
8	144	19,3	20,7	23,9	0	3	0	-118	0	-6	54	148
9	96	15,7	20,6	22,9	0	48	0	-81	0	0	38	133
10	59	11,4	20,6	22,1	1	140	0	-61	0	0	24	144
11	21	5,8	20,6	21,3	7	238	0	-23	0	0	10	138
12	14	-1,2	20,5	21,2	19	394	0	-2	0	0	7	132

Ruimte G.4 - Berging

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	12
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	12
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	12
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	11

Ruimte P.1 - Entree

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,2	20,8	6	22	0	0	0	0	0	18
2	40	0,5	20,2	20,8	4	17	0	-2	0	0	0	16
3	66	6,6	20,1	20,9	2	10	0	-6	0	0	0	17
4	153	13,0	20,1	21,1	0	1	0	-15	0	0	1	16
5	141	14,9	20,3	21,7	0	0	0	-21	0	0	1	18

6	168	16,7	20,5	21,6	0	0	0	-22	0	0	1	16
7	187	22,3	21,2	22,7	0	0	0	-33	0	0	1	17
8	144	19,3	20,8	22,5	0	0	0	-30	0	0	1	18
9	96	15,7	20,2	21,3	0	0	0	-19	0	0	1	16
10	59	11,4	19,8	20,6	0	8	0	-13	0	0	0	18
11	21	5,8	19,8	20,8	2	13	0	-4	0	0	0	17
12	14	-1,2	20,2	20,8	6	24	0	0	0	0	0	16

Ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,3	22,8	22	194	0	-55	0	0	22	392
2	40	0,5	21,1	23,1	14	160	0	-76	0	0	39	342
3	66	6,6	21,1	23,0	9	83	0	-153	0	0	62	381
4	153	13,0	20,8	23,4	1	10	0	-260	0	0	140	373
5	141	14,9	21,1	23,8	0	7	0	-353	0	0	139	444
6	168	16,7	21,1	23,7	0	0	0	-353	0	0	157	406
7	187	22,3	21,8	24,0	0	0	0	-465	0	0	175	412
8	144	19,3	21,2	24,1	0	0	0	-421	0	0	136	442
9	96	15,7	21,1	22,8	0	11	0	-302	0	0	87	395
10	59	11,4	20,8	22,4	2	78	0	-246	0	0	58	407
11	21	5,8	20,9	22,8	9	108	0	-125	0	0	20	381
12	14	-1,2	21,2	22,8	20	216	0	-39	0	0	14	356

Ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,9	21	212	0	-57	0	0	20	387
2	40	0,5	21,2	23,1	13	175	0	-77	0	0	35	338
3	66	6,6	21,1	23,0	9	95	0	-153	0	0	58	377
4	153	13,0	20,8	23,4	2	13	0	-259	0	0	132	369
5	141	14,9	21,2	23,9	0	8	0	-353	0	0	134	440
6	168	16,7	21,2	23,8	0	0	0	-354	0	0	153	402
7	187	22,3	21,8	24,0	0	0	0	-466	0	0	170	407
8	144	19,3	21,3	24,2	0	0	0	-421	0	0	130	438
9	96	15,7	21,1	22,8	0	13	0	-302	0	0	82	392
10	59	11,4	20,8	22,4	2	87	0	-246	0	0	52	403
11	21	5,8	21,0	22,8	9	120	0	-126	0	0	19	377
12	14	-1,2	21,3	22,8	19	234	0	-41	0	0	14	351

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,8	24,2	2	0	0	-64	0	0	0	149
2	40	0,5	21,3	24,3	1	0	0	-64	0	0	0	130
3	66	6,6	20,0	24,2	1	0	0	-90	-2	0	0	143
4	153	13,0	19,6	22,3	0	0	0	-110	-13	0	0	136
5	141	14,9	19,5	22,1	0	0	0	-133	-17	0	0	149
6	168	16,7	19,5	21,6	0	0	0	-126	-20	0	0	136
7	187	22,3	19,5	20,8	0	0	0	-147	-35	0	0	143
8	144	19,3	19,6	21,1	0	0	0	-141	-31	0	0	149
9	96	15,7	19,5	21,7	0	0	0	-111	-19	0	0	130
10	59	11,4	19,5	22,4	0	0	0	-112	-8	0	0	149
11	21	5,8	19,9	24,3	1	0	0	-81	0	0	0	143
12	14	-1,2	21,6	24,3	2	0	0	-54	0	0	0	136

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,6	23,9	4	0	0	-55	0	0	0	149
2	40	0,5	21,2	23,9	2	0	0	-56	0	0	0	129
3	66	6,6	19,9	23,9	1	0	0	-83	-2	0	0	142
4	153	13,0	19,6	22,1	0	0	0	-108	-12	0	1	136
5	141	14,9	19,6	22,0	0	0	0	-134	-17	0	1	149
6	168	16,7	19,6	21,6	0	0	0	-128	-20	0	1	136
7	187	22,3	19,7	21,0	0	0	0	-152	-36	0	1	142
8	144	19,3	19,6	21,2	0	0	0	-146	-32	0	1	149
9	96	15,7	19,6	21,7	0	0	0	-111	-19	0	0	129
10	59	11,4	19,6	22,2	1	0	0	-108	-7	0	0	149
11	21	5,8	19,9	24,0	1	0	0	-75	0	0	0	142
12	14	-1,2	21,4	23,9	4	0	0	-46	0	0	0	136

Ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,9	27	225	0	-83	0	0	19	516
2	40	0,5	21,2	23,1	17	187	0	-109	0	0	36	451
3	66	6,6	21,1	23,1	11	99	0	-212	0	0	59	505
4	153	13,0	20,8	23,1	2	13	0	-351	0	0	137	496
5	141	14,9	21,1	23,5	0	9	0	-477	0	0	135	592

6	168	16,7	21,1	23,3	0	0	0	-476	0	0	153	542
7	187	22,3	21,7	23,6	0	0	0	-620	0	0	171	552
8	144	19,3	21,2	23,8	0	0	0	-569	0	0	132	590
9	96	15,7	21,1	22,5	0	12	0	-412	0	0	84	526
10	59	11,4	20,8	22,2	3	96	0	-336	0	0	54	541
11	21	5,8	21,0	22,8	11	125	0	-177	0	0	19	503
12	14	-1,2	21,3	22,9	25	251	0	-61	0	0	13	468

Ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,4	22,9	27	224	0	-84	0	0	16	515
2	40	0,5	21,2	22,9	17	189	0	-109	0	0	30	451
3	66	6,6	21,1	23,0	11	99	0	-212	0	0	54	504
4	153	13,0	20,7	23,1	2	15	0	-350	0	0	130	496
5	141	14,9	21,2	23,5	0	9	0	-477	0	0	132	592
6	168	16,7	21,1	23,3	0	0	0	-477	0	0	150	542
7	187	22,3	21,7	23,6	0	0	0	-620	0	0	168	552
8	144	19,3	21,2	23,8	0	0	0	-569	0	0	129	589
9	96	15,7	21,1	22,5	0	12	0	-412	0	0	79	525
10	59	11,4	20,8	22,2	3	98	0	-336	0	0	47	540
11	21	5,8	21,0	22,8	11	123	0	-179	0	0	17	502
12	14	-1,2	21,3	22,9	25	249	0	-63	0	0	12	467

Ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	22,2	24,8	2	0	0	-94	0	0	0	234
2	40	0,5	21,7	24,9	1	0	0	-92	0	0	0	204
3	66	6,6	20,8	24,9	1	0	0	-127	-4	0	0	224
4	153	13,0	20,2	22,9	0	0	0	-153	-21	0	1	214
5	141	14,9	20,1	23,0	0	0	0	-187	-27	0	1	234
6	168	16,7	20,1	22,6	0	0	0	-176	-33	0	1	214
7	187	22,3	20,3	21,7	0	0	0	-203	-57	0	1	224
8	144	19,3	20,0	21,9	0	0	0	-198	-51	0	1	234
9	96	15,7	20,0	22,4	0	0	0	-155	-32	0	1	204
10	59	11,4	19,9	23,2	0	0	0	-157	-13	0	0	234
11	21	5,8	20,5	24,9	1	0	0	-117	0	0	0	224
12	14	-1,2	22,0	24,9	2	0	0	-81	0	0	0	214

Ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,6	23,2	25	163	0	-105	0	0	14	549
2	40	0,5	21,4	23,2	15	141	0	-128	0	0	24	481
3	66	6,6	21,3	23,3	9	71	0	-234	0	0	46	537
4	153	13,0	21,1	23,3	1	6	0	-373	0	0	112	526
5	141	14,9	21,3	23,8	0	2	0	-507	0	0	124	623
6	168	16,7	21,5	23,6	0	0	0	-508	0	0	144	569
7	187	22,3	22,0	23,9	0	0	0	-649	0	0	160	582
8	144	19,3	21,5	24,1	0	0	0	-597	0	0	117	621
9	96	15,7	21,3	22,7	0	3	0	-433	0	0	64	554
10	59	11,4	20,9	22,5	3	69	0	-354	0	0	35	576
11	21	5,8	21,1	23,2	9	89	0	-200	0	0	15	534
12	14	-1,2	21,5	23,2	23	185	0	-83	0	0	11	498

Ruimte P.8a - keuken/pantry

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,9	21,8	0	148	0	0	0	0	9	9
2	40	0,5	19,9	22,4	0	116	0	0	0	0	15	8
3	66	6,6	20,1	23,1	0	75	0	0	0	0	24	8
4	153	13,0	20,3	25,1	0	14	0	0	0	0	52	8
5	141	14,9	20,4	26,5	0	5	0	0	0	0	51	9
6	168	16,7	20,7	26,3	0	0	0	0	0	0	56	8
7	187	22,3	22,5	27,1	0	0	0	0	0	0	63	8
8	144	19,3	20,5	26,6	0	0	0	0	0	0	50	9
9	96	15,7	20,3	24,7	0	10	0	0	0	0	33	8
10	59	11,4	20,2	23,2	0	44	0	0	0	0	22	9
11	21	5,8	20,2	21,3	0	90	0	0	0	0	8	8
12	14	-1,2	20,0	21,0	0	150	0	0	0	0	6	8

Ruimte P.8b - keuken/pantry

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	21,4	0	147	0	0	0	0	8	9
2	40	0,5	20,0	22,3	0	117	0	0	0	0	13	8
3	66	6,6	20,1	22,8	0	75	0	0	0	0	22	9
4	153	13,0	20,3	24,6	0	15	0	0	0	0	49	8
5	141	14,9	20,4	26,1	0	5	0	0	0	0	48	9

6	168	16,7	20,6	25,9	0	0	0	0	0	0	55	8
7	187	22,3	22,5	26,8	0	0	0	0	0	0	61	9
8	144	19,3	20,6	26,2	0	0	0	0	0	0	47	9
9	96	15,7	20,3	24,3	0	10	0	0	0	0	30	8
10	59	11,4	20,2	22,9	0	44	0	0	0	0	20	9
11	21	5,8	20,2	21,3	0	88	0	0	0	0	7	9
12	14	-1,2	20,0	20,8	0	149	0	0	0	0	5	8

Ruimte P.9a - Sanitaire unit

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,6	22,0	0	4	0	0	0	0	0	14
2	40	0,5	20,6	22,1	0	3	0	0	0	0	0	12
3	66	6,6	20,6	22,1	0	1	0	0	0	0	0	13
4	153	13,0	20,7	22,6	0	0	0	0	0	0	0	13
5	141	14,9	21,0	23,4	0	0	0	0	0	0	0	14
6	168	16,7	21,2	23,5	0	0	0	0	0	0	0	13
7	187	22,3	22,2	24,1	0	0	0	0	0	0	0	13
8	144	19,3	21,4	23,9	0	0	0	0	0	0	0	14
9	96	15,7	20,8	22,4	0	0	0	0	0	0	0	12
10	59	11,4	20,6	21,7	0	0	0	0	0	0	0	14
11	21	5,8	20,5	22,0	0	2	0	0	0	0	0	13
12	14	-1,2	20,6	22,0	0	5	0	0	0	0	0	13

Ruimte P.9b - Sanitaire unit

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,7	22,2	0	3	0	0	0	0	0	14
2	40	0,5	20,6	22,2	0	2	0	0	0	0	0	12
3	66	6,6	20,6	22,3	0	0	0	0	0	0	0	13
4	153	13,0	20,8	22,6	0	0	0	0	0	0	0	13
5	141	14,9	21,0	23,3	0	0	0	0	0	0	0	14
6	168	16,7	21,3	23,3	0	0	0	0	0	0	0	13
7	187	22,3	22,1	23,9	0	0	0	0	0	0	0	13
8	144	19,3	21,5	23,8	0	0	0	0	0	0	0	14
9	96	15,7	20,9	22,4	0	0	0	0	0	0	0	12
10	59	11,4	20,6	21,8	0	0	0	0	0	0	0	14
11	21	5,8	20,5	22,2	0	1	0	0	0	0	0	13
12	14	-1,2	20,7	22,2	0	3	0	0	0	0	0	13

Ruimte P.10 - Wasruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,0	20,5	0	0	0	0	0	0	0	6
2	40	0,5	19,1	20,5	0	0	0	0	0	0	0	5
3	66	6,6	19,5	20,7	0	0	0	0	0	0	0	6
4	153	13,0	20,0	21,2	0	0	0	0	0	0	0	5
5	141	14,9	20,5	21,9	0	0	0	0	0	0	0	6
6	168	16,7	20,7	22,0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	187	22,3	21,3	22,7	0	0	0	0	0	0	0	6
8	144	19,3	21,0	22,4	0	0	0	0	0	0	0	6
9	96	15,7	20,2	21,2	0	0	0	0	0	0	0	5
10	59	11,4	19,7	20,6	0	0	0	0	0	0	0	6
11	21	5,8	19,6	20,6	0	0	0	0	0	0	0	6
12	14	-1,2	19,2	20,5	0	0	0	0	0	0	0	5

Ruimte P.11 - Berging

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	24
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	21
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	23
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	22
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	24
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	22
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	23
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	24
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	21
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	24
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	23
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	22

Ruimte P.12 - Slaapkamer

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	22,0	24,5	3	0	0	-83	0	0	0	240
2	40	0,5	21,6	24,6	2	0	0	-83	0	0	0	209
3	66	6,6	20,0	24,6	1	0	0	-117	-8	0	0	229
4	153	13,0	19,5	22,6	0	0	0	-133	-42	0	0	219
5	141	14,9	19,5	22,7	0	0	0	-159	-55	0	0	240

6	168	16,7	19,5	22,1	0	0	0	-147	-65	0	0	219
7	187	22,3	19,5	20,6	0	0	0	-160	-107	0	0	229
8	144	19,3	19,5	21,4	0	0	0	-159	-98	0	0	240
9	96	15,7	19,5	22,0	0	0	0	-129	-64	0	0	209
10	59	11,4	19,5	22,9	1	0	0	-142	-26	0	0	240
11	21	5,8	20,4	24,6	1	0	0	-109	0	0	0	229
12	14	-1,2	21,8	24,6	3	0	0	-71	0	0	0	219

Ruimte S2.1 - Gymzaal

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering - inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering - afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering - afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	21,0	397	5392	0	-9	0	0	356	3699
2	40	0,5	19,9	21,6	254	4021	0	-78	0	0	577	3339
3	66	6,6	20,0	21,9	150	2384	0	-431	0	0	521	3667
4	153	13,0	19,8	23,9	1	475	0	-1363	0	0	1033	3436
5	141	14,9	19,8	25,2	0	121	0	-1757	0	0	732	3778
6	168	16,7	19,8	24,7	0	11	0	-2032	0	0	845	3583
7	187	22,3	21,1	26,2	0	0	0	-3288	0	0	885	3422
8	144	19,3	20,2	25,9	0	0	0	-2740	0	0	816	3583
9	96	15,7	19,8	24,3	0	113	0	-1704	0	0	703	3612
10	59	11,4	19,9	22,2	5	911	0	-871	0	0	608	3608
11	21	5,8	20,0	21,1	151	2486	0	-223	0	0	289	3573
12	14	-1,2	20,0	20,5	481	5343	0	-3	0	0	270	3702

Ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering - inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering - afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering - afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	710
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	629
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	649
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	-5	0	0	0	573
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	-21	0	0	0	610
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	-22	0	0	0	574
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	-64	0	0	0	531
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	-52	0	0	0	559
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	-6	0	0	0	579
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	605
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	626
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	708

Ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	6	0	0	-4	0	0	2	507
2	40	0,5	999,0	0,0	5	0	0	-10	0	0	4	445
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	-29	0	0	7	439
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	-60	0	0	12	372
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	-80	0	0	13	390
6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	-85	0	0	16	361
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	-121	0	0	17	322
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	-108	0	0	13	349
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	-74	0	0	9	369
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	-49	0	0	6	397
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	-25	0	0	3	424
12	14	-1,2	999,0	0,0	5	0	0	-2	0	0	2	504

Ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,8	23,2	0	7	0	-70	0	0	0	491
2	40	0,5	19,8	23,2	0	10	0	-90	0	0	0	445
3	66	6,6	20,1	23,3	0	0	0	-171	0	0	0	491
4	153	13,0	20,7	23,1	0	0	0	-285	0	0	0	488
5	141	14,9	20,6	23,5	0	0	0	-357	0	0	0	546
6	168	16,7	20,5	23,5	0	0	0	-380	0	0	0	527
7	187	22,3	20,5	23,6	0	0	0	-497	0	0	0	540
8	144	19,3	20,4	23,5	0	0	0	-450	0	0	0	548
9	96	15,7	20,6	23,6	0	0	0	-343	0	0	0	523
10	59	11,4	20,8	23,1	0	0	0	-243	0	0	0	494
11	21	5,8	20,3	23,3	0	0	0	-147	0	0	0	473
12	14	-1,2	19,8	23,2	0	0	0	-59	0	0	0	488

Ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	21,5	24,1	0	0	0	-125	0	0	0	461
2	40	0,5	21,5	24,1	0	0	0	-135	0	0	0	420
3	66	6,6	21,7	24,2	0	0	0	-207	0	0	0	472
4	153	13,0	20,9	23,5	0	0	0	-301	0	0	0	479
5	141	14,9	20,8	23,9	0	0	0	-370	0	0	0	537

6	168	16,7	20,6	23,8	0	0	0	-388	0	0	0	522
7	187	22,3	20,6	23,5	0	0	0	-491	0	0	0	542
8	144	19,3	20,5	23,6	0	0	0	-453	0	0	0	545
9	96	15,7	20,7	24,0	0	0	0	-353	0	0	0	516
10	59	11,4	21,8	23,6	0	0	0	-265	0	0	0	482
11	21	5,8	21,8	24,1	0	0	0	-183	0	0	0	453
12	14	-1,2	21,7	24,1	0	0	0	-118	0	0	0	457

Ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,4	23,7	0	0	0	-95	0	0	0	468
2	40	0,5	20,4	23,7	0	0	0	-109	0	0	0	426
3	66	6,6	20,9	23,8	0	0	0	-184	0	0	0	475
4	153	13,0	20,7	23,3	0	0	0	-287	0	0	0	478
5	141	14,9	20,7	23,8	0	0	0	-359	0	0	0	535
6	168	16,7	20,5	23,6	0	0	0	-376	0	0	0	519
7	187	22,3	20,5	23,6	0	0	0	-489	0	0	0	533
8	144	19,3	20,3	23,6	0	0	0	-450	0	0	0	538
9	96	15,7	20,5	23,9	0	0	0	-343	0	0	0	513
10	59	11,4	21,2	23,4	0	0	0	-250	0	0	0	481
11	21	5,8	21,0	23,7	0	0	0	-163	0	0	0	455
12	14	-1,2	20,7	23,6	0	0	0	-87	0	0	0	465

Ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	20,0	23,6	0	1	0	-84	0	0	0	479
2	40	0,5	20,1	23,5	0	0	0	-101	0	0	0	434
3	66	6,6	20,7	23,7	0	0	0	-179	0	0	0	482
4	153	13,0	20,8	23,4	0	0	0	-290	0	0	0	481
5	141	14,9	20,8	23,7	0	0	0	-362	0	0	0	539
6	168	16,7	20,6	23,6	0	0	0	-381	0	0	0	522
7	187	22,3	20,6	23,7	0	0	0	-501	0	0	0	534
8	144	19,3	20,4	23,7	0	0	0	-459	0	0	0	540
9	96	15,7	20,6	23,8	0	0	0	-346	0	0	0	516
10	59	11,4	21,1	23,4	0	0	0	-248	0	0	0	487
11	21	5,8	20,8	23,6	0	0	0	-156	0	0	0	463
12	14	-1,2	20,3	23,5	0	0	0	-75	0	0	0	475

Ruimte S2.6 - Docentenruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	19,3	20,6	24	328	0	0	0	0	13	13
2	40	0,5	19,2	20,7	15	262	0	-2	0	0	18	12
3	66	6,6	19,3	20,8	9	194	0	-13	0	0	17	13
4	153	13,0	19,6	21,4	0	75	0	-41	0	0	34	12
5	141	14,9	19,7	22,2	0	57	0	-50	0	0	23	13
6	168	16,7	19,8	22,5	0	30	0	-57	0	0	23	12
7	187	22,3	19,8	23,8	0	0	0	-104	0	0	27	13
8	144	19,3	19,8	23,4	0	11	0	-83	0	0	26	13
9	96	15,7	19,7	21,7	0	44	0	-49	0	0	25	12
10	59	11,4	19,6	21,3	1	115	0	-26	0	0	23	13
11	21	5,8	19,5	20,9	9	208	0	-6	0	0	9	13
12	14	-1,2	19,4	20,1	28	327	0	0	0	0	7	12

Ruimte S2.7 - Werkkast

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	18,5	20,0	0	0	0	0	0	0	0	5
2	40	0,5	18,7	20,3	0	0	0	0	0	0	0	4
3	66	6,6	19,1	20,8	0	0	0	0	0	0	0	5
4	153	13,0	20,0	22,2	0	0	0	0	0	0	0	5
5	141	14,9	20,4	22,9	0	0	0	0	0	0	0	5
6	168	16,7	20,7	23,0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	187	22,3	22,0	24,3	0	0	0	0	0	0	0	5
8	144	19,3	21,2	24,0	0	0	0	0	0	0	0	5
9	96	15,7	20,4	22,5	0	0	0	0	0	0	0	4
10	59	11,4	19,6	21,2	0	0	0	0	0	0	0	5
11	21	5,8	19,2	20,4	0	0	0	0	0	0	0	5
12	14	-1,2	18,6	19,9	0	0	0	0	0	0	0	5

Ruimte S2.8 - Technische ruimte

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	40	0,5	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	66	6,6	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	153	13,0	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	141	14,9	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	168	16,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	187	22,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	144	19,3	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	96	15,7	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	59	11,4	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	21	5,8	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	14	-1,2	999,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte Z.1 - Werkruimte zorg

Naam maand	Zon hor. [kWh/m²]	Buiten-temp. [°C]	Temp. lucht min. [°C]	Temp. lucht max. [°C]	Warmte- levering - inblaas [1] [kWh]	Warmte- levering - afgifte 1 [kWh]	Warmte- levering - afgifte 2 [kWh]	Koude- levering inblaas [1] [kWh]	Koude- levering afgifte 1 [kWh]	Koude- levering afgifte 2 [kWh]	Warmte- last zon [kWh]	Warmte- last IWP [kWh]
1	21	-1,2	17,3	21,1	25	354	0	-1	0	0	59	128
2	40	0,5	18,1	21,1	16	237	0	-5	0	0	110	112
3	66	6,6	19,2	21,2	8	149	0	-22	0	0	116	123
4	153	13,0	19,8	23,6	1	30	0	-65	0	0	195	115
5	141	14,9	19,4	24,0	0	16	0	-86	-4	0	157	132
6	168	16,7	19,9	23,9	0	5	0	-96	-8	0	192	119
7	187	22,3	21,2	23,9	0	0	0	-141	-71	0	194	120
8	144	19,3	19,9	23,9	0	1	0	-123	-32	0	174	128
9	96	15,7	19,7	23,8	0	14	0	-83	-1	0	142	115
10	59	11,4	18,8	22,1	1	63	0	-49	0	0	116	128
11	21	5,8	17,8	21,0	9	175	0	-12	0	0	58	123
12	14	-1,2	17,7	21,2	27	331	0	-1	0	0	53	117

Jaaroverzichten per LBK**Luchtbehandeling LBK B+D 22150 m³/h**

Naam maand	Buiten-temp. [°C]	Ret. temp. [°C]	Inbl. temp. [°C]	Warmte- levering totaal [kWh]	Koude- levering totaal [kWh]	Koude- levering latent [kWh]	Dissi- patie vent. [kWh]	Vocht voor beh. [g/kg]	Vocht na beh. [g/kg]	Warmte- bev. totaal [kWh]	Warmte- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. latent [kWh]
1	-1,2	23,3	20,5	2546	0	0	7249	3,2	3,3	0	0	0	0
2	0,5	23,3	20,1	1585	0	0	6307	3,6	3,6	0	0	0	0
3	6,6	23,3	19,2	378	-200	0	6957	5,2	5,2	0	0	0	0
4	13,0	23,5	17,7	21	-4402	-126	6652	6,0	6,1	0	0	0	0
5	14,9	23,7	17,5	0	-5736	-48	8527	7,8	7,6	0	0	0	0
6	16,7	23,9	17,1	0	-7725	-754	7832	8,1	8,1	0	0	0	0
7	22,3	24,4	17,3	0	-24274	-5753	9496	10,7	10,1	0	0	0	0
8	19,3	23,9	17,1	0	-16473	-4296	9965	10,1	9,5	0	0	0	0
9	15,7	23,7	17,1	0	-8406	-2303	7230	9,2	8,9	0	0	0	0
10	11,4	23,3	17,9	6	-2535	-162	7302	7,1	7,4	0	0	0	0

11	5,8	23,3	19,4	514	0	0	6959	5,3	5,3	0	0	0	0
12	-1,2	23,3	20,7	2238	0	0	6618	3,2	3,2	0	0	0	0

Luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3/h

Naam maand	Buiten- temp. [°C]	Ret. temp. [°C]	Inbl. temp. [°C]	Warmte- levering totaal [kWh]	Koude- levering totaal [kWh]	Koude- levering latent [kWh]	Dissi- patie vent. [kWh]	Vocht voor beh. [g/kg]	Vocht na beh. [g/kg]	Warmte- bev. totaal [kWh]	Warmte- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. latent [kWh]
1	-1,2	23,1	21,4	2165	0	0	3550	3,2	3,3	0	0	0	0
2	0,5	23,0	20,8	1368	0	0	3089	3,6	3,6	0	0	0	0
3	6,6	22,8	19,5	522	-120	0	3407	5,2	5,2	0	0	0	0
4	13,0	22,7	17,7	66	-2208	-62	3258	6,0	6,1	0	0	0	0
5	14,9	23,1	17,3	1	-2962	-49	3577	7,8	7,6	0	0	0	0
6	16,7	23,2	16,8	0	-3991	-419	3269	8,1	8,2	0	0	0	0
7	22,3	23,7	16,5	0	-11784	-2862	3559	10,7	9,9	0	0	0	0
8	19,3	23,3	16,5	0	-8261	-2194	3587	10,1	9,2	0	0	0	0
9	15,7	22,7	16,8	10	-4373	-1233	3117	9,2	8,8	0	0	0	0
10	11,4	22,4	17,9	78	-1344	-120	3576	7,1	7,4	0	0	0	0
11	5,8	22,9	19,9	612	0	0	3408	5,3	5,3	0	0	0	0
12	-1,2	23,2	21,6	2020	0	0	3241	3,2	3,2	0	0	0	0

Luchtbehandeling LBK S 3950 m3/h

Naam maand	Buiten- temp. [°C]	Ret. temp. [°C]	Inbl. temp. [°C]	Warmte- levering totaal [kWh]	Koude- levering totaal [kWh]	Koude- levering latent [kWh]	Dissi- patie vent. [kWh]	Vocht voor beh. [g/kg]	Vocht na beh. [g/kg]	Warmte- bev. totaal [kWh]	Warmte- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. totaal [kWh]	Koude- levering ontv. latent [kWh]
1	-1,2	22,8	21,4	1905	0	0	873	3,2	3,3	0	0	0	0
2	0,5	22,8	20,8	1286	0	0	789	3,6	3,7	0	0	0	0
3	6,6	22,9	19,6	638	-24	0	876	5,2	5,4	0	0	0	0
4	13,0	23,5	17,5	6	-1126	-3	890	6,0	6,1	0	0	0	0
5	14,9	23,9	17,4	0	-1446	-36	1028	7,8	7,9	0	0	0	0
6	16,7	24,1	16,9	0	-1864	-38	999	8,1	8,1	0	0	0	0
7	22,3	25,0	16,6	0	-5667	-891	1263	10,7	10,2	0	0	0	0
8	19,3	24,4	16,7	0	-3876	-720	1203	10,1	9,7	0	0	0	0
9	15,7	24,0	16,9	0	-1793	-365	889	9,2	9,3	0	0	0	0
10	11,4	23,1	18,2	42	-303	-6	879	7,1	7,3	0	0	0	0
11	5,8	22,9	20,1	675	0	0	848	5,3	5,4	0	0	0	0
12	-1,2	22,8	21,7	2068	0	0	872	3,2	3,2	0	0	0	0

Invoer algemeen

Opwekking

Opwekkingsconfiguratie Onbepaald

Opwekkers

Opwekker Koude - Compressiekoelmachine

Warmte- of koudeopwekker	Koudeopwekker
Type	Compressiekoelmachine
Energiedrager	Gas
Preferente opwekker	Ja
Opgave rendement	Jaargemiddeld rendement
Rendement [-]	1,200
Thermisch vermogen [W]	892112

Opwekker Warmte - Ketel

Warmte- of koudeopwekker	Warmteopwekker
Type	Ketel
Energiedrager	Gas
Preferente opwekker	Ja
Opgave rendement	Jaargemiddeld rendement
Rendement [-]	0,950
Thermisch vermogen [W]	877784

Distributienetten

Naam

distributienet

Koelen - lage temperatuur
Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Verwarmen -lage temperatuur

Distributietype

Koude
Warmte & Koude
Warmte

Distributie

Distributienet Koelen - lage temperatuur

Stooklijn

Naam stooklijnpunt	Te dag [°C]	Ta dag [°C]	Te nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	10,0	6,0	10,0	6,0
2	10,0	6,0	10,0	6,0
3	10,0	6,0	10,0	6,0
4	10,0	6,0	10,0	6,0
5	10,0	6,0	10,0	6,0
6	10,0	6,0	10,0	6,0

Distributienet Verwarmen en koelen - 2pijps change-over

Stooklijn

Naam stooklijnpunt	Te dag [°C]	Ta dag [°C]	Te nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	-10,0	45,0	-10,0	45,0
2	0,0	45,0	0,0	45,0
3	18,0	15,0	18,0	15,0
4	18,0	15,0	18,0	15,0
5	18,0	15,0	18,0	15,0
6	18,0	15,0	18,0	15,0

Distributienet Verwarmen -lage temperatuur

Stooklijn

Naam stooklijnpunt	Te dag [°C]	Ta dag [°C]	Te nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	10,0	45,0	10,0	45,0
2	10,0	45,0	10,0	45,0
3	10,0	45,0	10,0	45,0
4	10,0	45,0	10,0	45,0
5	10,0	45,0	10,0	45,0
6	10,0	45,0	10,0	45,0

Luchtbehandeling

Luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3/h

<i>Centrale luchtbehandelingsinstallatie</i>	Aanwezig
<i>Atmosferische druk op zeeniveau voor bepaling specificaties [Pa]</i>	101264
<i>Mechanische luchttoevoer</i>	Aanwezig
<i>Opwarming door toevoerventilator [K]</i>	1,5
<i>Luchtdebiet toevoer [m³/h]</i>	22150,3
<i>Debietregeling</i>	COV (constant volume systeem)
<i>Mechanische luchtafvoer</i>	Aanwezig
<i>Opwarming door afvoerventilator [K]</i>	1,5
<i>Luchtdebiet afvoer [m³/h]</i>	22150,3
<i>Verwarmingsbatterij</i>	Aanwezig
<i>Warmwaternet</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Thermisch vermogen verwarmingsbatterij [W]</i>	57850
<i>Aanvoertemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]</i>	35,0
<i>Ingangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]</i>	14,1
<i>Uitgangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]</i>	22,0
<i>Koelbatterij</i>	Aanwezig
<i>Koudwaternet</i>	Koelen - lage temperatuur
<i>Thermisch vermogen koelbatterij [W]</i>	177200
<i>Aanvoertemperatuur water koelbatterij [°C]</i>	6,0
<i>Retourtemperatuur water koelbatterij [°C]</i>	12,0
<i>Ingangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]</i>	28,0
<i>Ingangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]</i>	60,0
<i>Uitgangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]</i>	15,0
<i>Uitgangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]</i>	97,0
<i>Adiabatische koeling</i>	Nee
<i>Warmteterugwinning</i>	Aanwezig
<i>Type warmteterugwinning</i>	Kruisstroomwarmtewisselaar
<i>Rendement warmteterugwinning [-]</i>	0,800
<i>Uitwisselend vermogen warmteterugwinning [W/K]</i>	29878
<i>Regeling bypass warmteterugwinning</i>	Inblaastemperatuur geregelde bypass
<i>Vochtterugwinning</i>	Nee
<i>Mengsectie</i>	Afwezig
<i>Luchtbevochtiger</i>	Afwezig
<i>Luchtontvochtiger</i>	Afwezig
<i>Voorwaardelijke nachtventilatie</i>	Aanwezig
<i>Regelvertrek nachtventilatie</i>	0_5 - schacht

Voorwaardelijke nachtkoeling	Aanwezig
Luchtkoeler nachtkoeling	Nee
Tbinnen waarboven nachtkoeling aan [°C]	23,0
Tbinnen waaronder nachtkoeling uit [°C]	18,0
Tbinnen - Tbuiten waarboven nachtkoeling aan [°C]	5,0
Tbuiten waaronder nachtkoeling uit [°C]	5,0
Voorwaardelijke nachtverwarming	Afwezig
Luchtdistributie	Stooklijn op buitenlucht

Stooklijn luchtdistributie

Naam stooklijnpunt	Te of Tr dag [°C]	Ta dag [°C]	Te of Tr nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	-10,0	21,0	-10,0	21,0
2	0,0	21,0	0,0	21,0
3	20,0	16,0	20,0	16,0

Luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3/h

Centrale luchtbehandelingsinstallatie	Aanwezig
Atmosferische druk op zeeniveau voor bepaling specificaties [Pa]	101264
Mechanische luchttoevoer	Aanwezig
Opwarming door toevoerventilator [K]	1,5
Luchtdebiet toevoer [m³/h]	10125,1
Debietregeling	COV (constant volume systeem)
Mechanische luchtafvoer	Aanwezig
Opwarming door afvoerventilator [K]	1,5
Luchtdebiet afvoer [m³/h]	10125,1
Verwarmingsbatterij	Aanwezig
Warmwaternet	Verwarmen -lage temperatuur
Thermisch vermogen verwarmingsbatterij [W]	32806
Aanvoertemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]	35,0
Ingangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]	13,2
Uitgangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]	23,0
Koelbatterij	Aanwezig
Koudwaternet	Koelen - lage temperatuur
Thermisch vermogen koelbatterij [W]	81198
Aanvoertemperatuur water koelbatterij [°C]	6,0
Retourtemperatuur water koelbatterij [°C]	12,0
Ingangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]	28,0
Ingangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]	60,0
Uitgangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]	15,0
Uitgangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]	97,0
Adiabatische koeling	Nee

<i>Warmteterugwinning</i>	Aanwezig
<i>Type warmteterugwinning</i>	Kruisstroomwarmtewisselaar
<i>Rendement warmteterugwinning [-]</i>	0,800
<i>Uitwisselend vermogen warmteterugwinning [W/K]</i>	13657
<i>Regeling bypass warmteterugwinning</i>	Inblaastemperatuur geregelde bypass
<i>Vochtterugwinning</i>	Nee
<i>Mengsectie</i>	Afwezig
<i>Luchtbevochtiger</i>	Afwezig
<i>Luchtontvochtiger</i>	Afwezig
<i>Voorwaardelijke nachtventilatie</i>	Aanwezig
<i>Regelvertrek nachtventilatie</i>	0_1 - Entree
<i>Voorwaardelijke nachtkoeling</i>	Aanwezig
<i>Luchtkoeler nachtkoeling</i>	Nee
<i>Tbinnen waarboven nachtkoeling aan [°C]</i>	23,0
<i>Tbinnen waaronder nachtkoeling uit [°C]</i>	18,0
<i>Tbinnen - Tbuiten waarboven nachtkoeling aan [°C]</i>	5,0
<i>Tbuiten waaronder nachtkoeling uit [°C]</i>	5,0
<i>Voorwaardelijke nachtverwarming</i>	Afwezig
<i>Luchtdistributie</i>	Stooklijn op buitenlucht

Stooklijn luchtdistributie

Naam stooklijnpunt	Te of Tr dag [°C]	Ta dag [°C]	Te of Tr nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	-10,0	22,0	-10,0	22,0
2	0,0	22,0	0,0	22,0
3	18,0	16,0	18,0	16,0

Luchtbehandeling LBK S 3950 m3/h

<i>Centrale luchtbehandelingsinstallatie</i>	Aanwezig
<i>Atmosferische druk op zeeniveau voor bepaling specificaties [Pa]</i>	101264
<i>Mechanische luchttoevoer</i>	Aanwezig
<i>Opwarming door toevoerventilator [K]</i>	0,0
<i>Luchtdebiet toevoer [m³/h]</i>	3950,0
<i>Debietregeling</i>	COV (constant volume systeem)
<i>Mechanische luchtafvoer</i>	Aanwezig
<i>Opwarming door afvoerventilator [K]</i>	1,5
<i>Luchtdebiet afvoer [m³/h]</i>	3950,0
<i>Verwarmingsbatterij</i>	Aanwezig
<i>Warmwaternet</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Thermisch vermogen verwarmingsbatterij [W]</i>	10970
<i>Aanvoertemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarmingsbatterij [°C]</i>	35,0

<i>Ingangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]</i>	14,6
<i>Uitgangstemperatuur lucht verwarmingsbatterij [°C]</i>	23,0
<i>Koelbatterij</i>	Aanwezig
<i>Koudwaternet</i>	Koelen - lage temperatuur
<i>Thermisch vermogen koelbatterij [W]</i>	31600
<i>Aanvoertemperatuur water koelbatterij [°C]</i>	6,0
<i>Retourtemperatuur water koelbatterij [°C]</i>	12,0
<i>Ingangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]</i>	28,0
<i>Ingangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]</i>	60,0
<i>Uitgangstemperatuur lucht koelbatterij [°C]</i>	15,0
<i>Uitgangsluchtvochtigheid koelbatterij [%]</i>	97,0
<i>Adiabatische koeling</i>	Nee
<i>Warmteterugwinning</i>	Aanwezig
<i>Type warmteterugwinning</i>	Kruisstroomwarmtewisselaar
<i>Rendement warmteterugwinning [-]</i>	0,800
<i>Uitwisselend vermogen warmteterugwinning [W/K]</i>	5328
<i>Regeling bypass warmteterugwinning</i>	Inblaastemperatuur geregelde bypass
<i>Vochtterugwinning</i>	Nee
<i>Mengsectie</i>	Afwezig
<i>Luchtbevochtiger</i>	Afwezig
<i>Luchtontvochtiger</i>	Afwezig
<i>Voorwaardelijke nachtventilatie</i>	Aanwezig
<i>Regelvertrek nachtventilatie</i>	S2_1 - Gymzaal
<i>Voorwaardelijke nachtkoeling</i>	Aanwezig
<i>Luchtkoeler nachtkoeling</i>	Nee
<i>Tbinnen waarboven nachtkoeling aan [°C]</i>	23,0
<i>Tbinnen waaronder nachtkoeling uit [°C]</i>	18,0
<i>Tbinnen - Tbuiten waarboven nachtkoeling aan [°C]</i>	5,0
<i>Tbuiten waaronder nachtkoeling uit [°C]</i>	5,0
<i>Voorwaardelijke nachtverwarming</i>	Afwezig
<i>Luchtdistributie</i>	Stooklijn op buitenlucht

Stooklijn luchtdistributie

Naam stooklijnpunt	Te of Tr dag [°C]	Ta dag [°C]	Te of Tr nacht [°C]	Ta nacht [°C]
1	-10,0	22,0	-10,0	22,0
2	0,0	22,0	0,0	22,0
3	20,0	16,0	20,0	16,0

PV-panelen

Afgifte per ruimte

Ruimte 0.1 - Entree

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte 0.2 - Gang

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte 0.3 - Gang

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m³_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte 0.4 - Patchkast

Regeling op	Luchttemperatuur
Lokale verwarming en/of koeling	Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m³_h

Ruimte 0.5 - schacht

Regeling op	Luchttemperatuur
Lokale verwarming en/of koeling	Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m³_h

Ruimte 1.1 - Technische ruimte

Regeling op	Luchttemperatuur
Lokale verwarming en/of koeling	Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m³_h

Ruimte A.1 - Hoofdentree

Regeling op	Comforttemperatuur
-------------	--------------------

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte A4a - Teamkamer dicht

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	2927
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte A4a/A.5/T.1 - Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0

Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0

Ruimte A6a - Spreekkamers

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	428
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0
Vermogen koeling [W]	171
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf koeling [°C]	-1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby koeling [°C]	2,0

Ruimte A6b - Spreekkamers

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	420
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0
Vermogen koeling [W]	168
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf koeling [°C]	-1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby koeling [°C]	2,0

Ruimte A6c - Spreekkamers

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	486

Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	24,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte A6d - Spreekkamers

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

Vermogen verwarming [W]	511
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	204
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	24,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte A6e - Spreekkamers

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

Vermogen verwarming [W]	512
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0

<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Vermogen koeling [W]</i>	205
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	24,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ruimte A6g - Berging i.p.v spreekkamers

<i>Regeling op</i>	Luchttemperatuur
<i>Lokale verwarming en/of koeling</i>	Afwezig

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK B+D 22150 m3_h
--	--------------------

Ruimte A.7 - Administratie/concierge

<i>Regeling op</i>	Comforttemperatuur
--------------------	--------------------

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK P+G 10225 m3_h
--	--------------------

Lokale afgifte

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	902
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Vermogen koeling [W]</i>	361
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps

	change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	24,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ruimte A8 - Repro 1/3

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte A8c - Repro

Regeling op Luchttemperatuur
Lokale verwarming en/of koeling Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Ruimte A9a - Toilet personeel

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	1276
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur

<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte A9b - Toilet personeel

<i>Regeling op</i>	Comforttemperatuur
--------------------	--------------------

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK P+G 10225 m3_h
--	--------------------

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte A9c - Toilet personeel

<i>Regeling op</i>	Luchttemperatuur
--------------------	------------------

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK B+D 22150 m3_h
--	--------------------

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	1094
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte A.10a - Sanitaire algemeen

<i>Regeling op</i>	Comforttemperatuur
--------------------	--------------------

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte A.10b - Sanitaire algemeen

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte A.11b - Miva

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0

Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte A.13 - Buiten toilet

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m³_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

Vermogen verwarming [W]	523
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte A.14a - Werkkast

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m³_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast

Regeling op Luchttemperatuur
Lokale verwarming en/of koeling Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3179
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3027
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3035
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	6398
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Radiator**

Vermogen verwarming [W]	2397
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0

<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	1240
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	18,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	18,0

Ruimte B.5 - Directie kamer/IB

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	728
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]</i>	1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]</i>	-2,0
<i>Vermogen koeling [W]</i>	437
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over

<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf koeling [°C]</i>	-1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby koeling [°C]</i>	2,0

Ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	2867
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]</i>	1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]</i>	-2,0

Ruimte B.7 - Berging algemeen

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	1983
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	15,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	15,0

Ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte B.10 - RT ruimte

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	1289
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3021
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0

<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]</i>	1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]</i>	-2,0

Ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	3021
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]</i>	1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]</i>	-2,0

Ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	3021
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]</i>	1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]</i>	-2,0

Ruimte D.2d - Inclusieruimte

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	1300
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.3 - Leerplein onderbouw

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	5638
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Radiator**

Vermogen verwarming [W]	1272
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0

Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

Vermogen verwarming [W]	1248
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

Vermogen verwarming [W]	1248
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte D.7a - Groepsruimte 3

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3021
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3177
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7c - Groepsruimte 4

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0

Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7d - Groepsruimte 5

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7e - Groepsruimte 6

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7f - Groepsruimte 7

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.7g - Groepsruimte extra

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	3176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 2-pijps fancoil-unit**

Vermogen verwarming [W]	6176
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0

Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.8b - Leerplein bovenbouw

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	6650
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0

Ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

Regeling op Luchttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Radiator

Vermogen verwarming [W]	2402
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte D.11 - Directie kamer

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	1320
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0
Vermogen koeling [W]	528
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf koeling [°C]	-1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby koeling [°C]	2,0

Ruimte D.12 - Werkruimte +IB

Regeling op ATG-klasse A/B voor betagebouw

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK B+D 22150 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	943
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf verwarming [°C]	1,0
Temperatuursetpointcorrectie standby verwarming [°C]	-2,0
Vermogen koeling [W]	377
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over

<i>Temperatuursetpointcorrectie dagbedrijf koeling [°C]</i>	-1,0
<i>Temperatuursetpointcorrectie standby koeling [°C]</i>	2,0

Ruimte G.1 - Entree

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0

Ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0

Ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0

Vermogen koeling [W]	458
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	24,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0

<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0
Afgifte via 4-pijps inductie-unit	
<i>Vermogen verwarming [W]</i>	0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Vermogen koeling [W]</i>	439
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	24,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m³_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	-99,0

<i>Vermogen koeling [W]</i>	501
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0

<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	24,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ruimte G.4 - Berging

<i>Regeling op</i>	Comforttemperatuur
--------------------	--------------------

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK P+G 10225 m3_h
--	--------------------

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	15,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	15,0

Ruimte P.1 - Entree

<i>Regeling op</i>	Comforttemperatuur
--------------------	--------------------

Centrale afgifte

<i>Centrale afgifte via luchtbehandeling</i>	LBK P+G 10225 m3_h
--	--------------------

Lokale afgifte

Afgifte via Betonkernactivering

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	30,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,5
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Vermogen koeling [W/m²]</i>	20,0
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps

change-over

Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C] 24,0*Temperatuursetpoint standby koeling [°C]* 24,0**Ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar***Regeling op* Comforttemperatuur**Centrale afgifte***Centrale afgifte via luchtbehandeling* LBK P+G 10225 m3_h**Lokale afgifte****Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)***Vermogen verwarming [W/m²]* 50,0*Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]* 35,0*Retourtemperatuur water verwarming [°C]* 30,0*Omgevingstemperatuur verwarming [°C]* 20,0*Stooklijn afgifte verwarming* Verwarmen -lage temperatuur*Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]* 20,0*Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]* 20,0**Ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar***Regeling op* Comforttemperatuur**Centrale afgifte***Centrale afgifte via luchtbehandeling* LBK P+G 10225 m3_h**Lokale afgifte****Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)***Vermogen verwarming [W/m²]* 50,0*Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]* 35,0*Retourtemperatuur water verwarming [°C]* 30,0*Omgevingstemperatuur verwarming [°C]* 20,0*Stooklijn afgifte verwarming* Verwarmen -lage temperatuur*Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]* 20,0*Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]* 20,0**Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2***Regeling op* Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	256
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	252
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over

<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0

Ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

<i>Vermogen verwarming [W/m²]</i>	50,0
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	30,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen -lage temperatuur
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	20,0

Ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	338
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0

Temperatuursetpoint standby verwarming [°C] -99,0

Ruimte P.8a - keuken/pantry

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte P.8b - keuken/pantry

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte P.9a - Sanitaire unit

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte P.9b - Sanitaire unit

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte P.10 - Wasruimte

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte P.11 - Berging

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	15,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	15,0

Ruimte P.12 - Slaapkamer

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 4-pijps inductie-unit

Vermogen verwarming [W]	0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	-99,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	-99,0
Vermogen koeling [W]	845
Aanvoertemperatuur water koeling [°C]	15,0
Retourtemperatuur water koeling [°C]	18,0
Omgevingstemperatuur koeling [°C]	25,0
Stooklijn afgifte koeling	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby koeling [°C]	999,0

Ruimte S2.1 - Gymzaal

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via 2-pijps fancoil-unit

Vermogen verwarming [W]	31943
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	45,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte

Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	15,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	15,0

Ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	15,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	15,0

Ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.6 - Docentenruimte

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK S 3950 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	20,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	20,0

Ruimte S2.7 - Werkkast

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via Bron in constructie (vloer) (type 6)**

Vermogen verwarming [W/m ²]	50,0
Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]	35,0
Retourtemperatuur water verwarming [°C]	30,0
Omgevingstemperatuur verwarming [°C]	20,0
Stooklijn afgifte verwarming	Verwarmen -lage temperatuur
Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]	18,0
Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]	18,0

Ruimte S2.8 - Technische ruimte

Regeling op Luchttemperatuur

Lokale verwarming en/of koeling Afwezig

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Ruimte Z.1 - Werkruimte zorg

Regeling op Comforttemperatuur

Centrale afgifte

Centrale afgifte via luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3_h

Lokale afgifte**Afgifte via 4-pijps inductie-unit**

<i>Vermogen verwarming [W]</i>	1529
<i>Aanvoertemperatuur water verwarming [°C]</i>	45,0
<i>Retourtemperatuur water verwarming [°C]</i>	35,0
<i>Omgevingstemperatuur verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Stooklijn afgifte verwarming</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf verwarming [°C]</i>	20,0
<i>Temperatuursetpoint standby verwarming [°C]</i>	-99,0
<i>Vermogen koeling [W]</i>	1070
<i>Aanvoertemperatuur water koeling [°C]</i>	15,0
<i>Retourtemperatuur water koeling [°C]</i>	18,0
<i>Omgevingstemperatuur koeling [°C]</i>	25,0
<i>Stooklijn afgifte koeling</i>	Verwarmen en koelen - 2pijps change-over
<i>Temperatuursetpoint dagbedrijf koeling [°C]</i>	24,0
<i>Temperatuursetpoint standby koeling [°C]</i>	999,0

Ventilatie/infiltratie

Infiltratie en natuurlijke ventilatie

#	Naam ruimte	Infiltratie bij windsnelheid	Infiltratie bij windsnelheid	Infiltratie bij windsnelheid
		0 m/s [1/h]	3 m/s [1/h]	6 m/s [1/h]
0.1	Entree	0,05	0,05	0,05
0.2	Gang	0,00	0,00	0,00
0.3	Gang	0,00	0,00	0,00
0.4	Patchkast	0,00	0,00	0,00
0.5	schacht	0,00	0,00	0,00
1.1	Technische ruimte	0,52	0,52	0,52
A.1	Hoofdentree	0,15	0,15	0,15
A.4a	Teamkamer dicht	0,20	0,20	0,20
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte	0,07	0,07	0,07
A.6a	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6b	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6c	Spreekkamers	0,19	0,19	0,19
A.6d	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6e	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6g	Berging i.p.v. spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.7	Administratie/conciërges	0,13	0,13	0,13
A.8	Repro 1/3	0,00	0,00	0,00
A.8c	Repro	0,00	0,00	0,00
A.9a	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9b	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9c	Toilet personeel	0,73	0,73	0,73
A.10a	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.10b	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.11b	Miva	0,00	0,00	0,00
A.13	Buiten toilet	0,73	0,73	0,73
A.14a	Werkkast	0,00	0,00	0,00
A.14b	Berging i.p.v. werkkast	0,00	0,00	0,00
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	0,42	0,42	0,42
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	0,33	0,33	0,33
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	0,18	0,18	0,18
B.3	Leerplein Beekdal	0,06	0,06	0,06
B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
B.5	Directie kamer/IB	0,33	0,33	0,33

B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	0,18	0,18	0,18
B.7	Berging algemeen	0,30	0,30	0,30
B.8	Multifunctionele groepsruimte	0,15	0,15	0,15
B.10	RT ruimte	0,20	0,20	0,20
D.2a	Groepsruimte 1/2	0,34	0,34	0,34
D.2b	Groepsruimte 1/2	0,15	0,15	0,15
D.2c	Groepsruimte 1/2	0,15	0,15	0,15
D.2d	Inclusieruimte	0,19	0,19	0,19
D.3	Leerplein onderbouw	0,21	0,21	0,21
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.7a	Groepsruimte 3	0,15	0,15	0,15
D.7b	Groepsruimte 3/4	0,14	0,14	0,14
D.7c	Groepsruimte 4	0,14	0,14	0,14
D.7d	Groepsruimte 5	0,14	0,14	0,14
D.7e	Groepsruimte 6	0,15	0,15	0,15
D.7f	Groepsruimte 7	0,15	0,15	0,15
D.7g	Groepsruimte extra	0,15	0,15	0,15
D.8a	Leerplein bovenbouw	0,08	0,08	0,08
D.8b	Leerplein bovenbouw	0,07	0,07	0,07
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.11	Directie kamer	0,27	0,27	0,27
D.12	Werkruimte +IB	0,40	0,40	0,40
G.1	Entree	0,49	0,49	0,49
G.2	Ontvangst/boxenruimte	0,11	0,11	0,11
G.3a	Spreekkamer GGD	0,80	0,80	0,80
G.3b	Spreekkamer GGD	0,21	0,21	0,21
G.3c	Spreekkamer GGD	0,67	0,67	0,67
G.4	Berging	0,00	0,00	0,00
P.1	Entree	0,00	0,00	0,00
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	0,15	0,15	0,15
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	0,16	0,16	0,16
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	0,15	0,15	0,15
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	0,15	0,15	0,15
P.5	Slaapkamer 2-4	0,00	0,00	0,00
P.6	Groepsruimte	0,10	0,10	0,10

	Peuteropvang 3+ /bso			
P.8a	keuken/pantry	0,62	0,62	0,62
P.8b	keuken/pantry	0,59	0,59	0,59
P.9a	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.9b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.10	Wasruimte	0,00	0,00	0,00
P.11	Berging	0,00	0,00	0,00
P.12	Slaapkamer	0,00	0,00	0,00
S2.1	Gymzaal	0,20	0,20	0,20
S2.3	Berging sportmaterialen gymzaal	0,26	0,26	0,26
S2.4	Berging tbv.speellokaal	0,59	0,59	0,59
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,20	0,20	0,20
S2.5b	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,01	0,01	0,01
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,01	0,01	0,01
S2.6	Docentenruimte	1,19	1,19	1,19
S2.7	Werkkast	0,00	0,00	0,00
S2.8	Technische ruimte	0,00	0,00	0,00
Z.1	Werkruimte zorg	0,73	0,73	0,73

Ventilatie door te openen ramen

Tijdens bedrijfsperiode

#	Naam ruimte	Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h]	Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h]	Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h]
0.1	Entree	0,00	0,00	0,00
0.2	Gang	0,00	0,00	0,00
0.3	Gang	0,00	0,00	0,00
0.4	Patchkast	0,00	0,00	0,00
0.5	schacht	0,00	0,00	0,00
1.1	Technische ruimte	0,00	0,00	0,00
A.1	Hoofdentree	0,00	0,00	0,00
A.4a	Teamkamer dicht	0,00	0,00	0,00
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookate lier/bibliotheek ruimte	0,00	0,00	0,00
A.6a	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6b	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00

A.6c	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6d	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6e	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6g	Berging i.p.v spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.7	Administratie/concie rge	0,00	0,00	0,00
A.8	Repro 1/3	0,00	0,00	0,00
A.8c	Repro	0,00	0,00	0,00
A.9a	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9b	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9c	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.10a	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.10b	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.11b	Miva	0,00	0,00	0,00
A.13	Buiten toilet	0,00	0,00	0,00
A.14a	Werkkast	0,00	0,00	0,00
A.14b	Berging i.p.v werkkast	0,00	0,00	0,00
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	0,00	0,00	0,00
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	0,00	0,00	0,00
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	0,00	0,00	0,00
B.3	Leerplein Beekdal	0,00	0,00	0,00
B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
B.5	Directie kamer/IB	0,00	0,00	0,00
B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	0,00	0,00	0,00
B.7	Berging algemeen	0,00	0,00	0,00
B.8	Multifunctionele groepsruimte	0,00	0,00	0,00
B.10	RT ruimte	0,00	0,00	0,00
D.2a	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2b	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2c	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2d	Inclusieruimte	0,00	0,00	0,00
D.3	Leerplein onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.7a	Groepsruimte 3	0,00	0,00	0,00
D.7b	Groepsruimte 3/4	0,00	0,00	0,00
D.7c	Groepsruimte 4	0,00	0,00	0,00
D.7d	Groepsruimte 5	0,00	0,00	0,00
D.7e	Groepsruimte 6	0,00	0,00	0,00
D.7f	Groepsruimte 7	0,00	0,00	0,00

D.7g	Groepsruimte extra	0,00	0,00	0,00
D.8a	Leerplein bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.8b	Leerplein bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.11	Directie kamer	0,00	0,00	0,00
D.12	Werkrimte +IB	0,00	0,00	0,00
G.1	Entree	0,00	0,00	0,00
G.2	Ontvangst/boxenruimte	0,00	0,00	0,00
G.3a	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.3b	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.3c	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.4	Berging	0,00	0,00	0,00
P.1	Entree	0,00	0,00	0,00
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	0,00	0,00	0,00
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	0,00	0,00	0,00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	0,00	0,00	0,00
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	0,00	0,00	0,00
P.5	Slaapkamer 2-4	0,00	0,00	0,00
P.6	Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso	0,00	0,00	0,00
P.8a	keuken/pantry	0,00	0,00	0,00
P.8b	keuken/pantry	0,00	0,00	0,00
P.9a	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.9b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.10	Wasruimte	0,00	0,00	0,00
P.11	Berging	0,00	0,00	0,00
P.12	Slaapkamer	0,00	0,00	0,00
S2.1	Gymzaal	0,00	0,00	0,00
S2.3	Berging sportmaterialen gymzaal	0,00	0,00	0,00
S2.4	Berging tbv.speellokaal	0,00	0,00	0,00
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5b	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00

S2.6	Docentenruimte	0,00	0,00	0,00
S2.7	Werkkast	0,00	0,00	0,00
S2.8	Technische ruimte	0,00	0,00	0,00
Z.1	Werkruimte zorg	0,00	0,00	0,00

Buiten bedrijfsperiode

#	Naam ruimte	Ventilatie bij windsnelheid 0 m/s [1/h]	Ventilatie bij windsnelheid 3 m/s [1/h]	Ventilatie bij windsnelheid 6 m/s [1/h]
0.1	Entree	0,00	0,00	0,00
0.2	Gang	0,00	0,00	0,00
0.3	Gang	0,00	0,00	0,00
0.4	Patchkast	0,00	0,00	0,00
0.5	schacht	0,00	0,00	0,00
1.1	Technische ruimte	0,00	0,00	0,00
A.1	Hoofdentree	0,00	0,00	0,00
A.4a	Teamkamer dicht	0,00	0,00	0,00
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookate lier/bibliotheek ruimte	0,00	0,00	0,00
A.6a	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6b	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6c	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6d	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6e	Spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.6g	Berging i.p.v spreekkamers	0,00	0,00	0,00
A.7	Administratie/concie rge	0,00	0,00	0,00
A.8	Repro 1/3	0,00	0,00	0,00
A.8c	Repro	0,00	0,00	0,00
A.9a	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9b	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.9c	Toilet personeel	0,00	0,00	0,00
A.10a	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.10b	Sanitaire algemeen	0,00	0,00	0,00
A.11b	Miva	0,00	0,00	0,00
A.13	Buiten toilet	0,00	0,00	0,00
A.14a	Werkkast	0,00	0,00	0,00
A.14b	Berging i.p.v werkkast	0,00	0,00	0,00
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	0,00	0,00	0,00
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	0,00	0,00	0,00
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	0,00	0,00	0,00
B.3	Leerplein Beekdal	0,00	0,00	0,00
B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00

B.4b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
B.5	Directie kamer/IB	0,00	0,00	0,00
B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	0,00	0,00	0,00
B.7	Berging algemeen	0,00	0,00	0,00
B.8	Multifunctionele groepsruimte	0,00	0,00	0,00
B.10	RT ruimte	0,00	0,00	0,00
D.2a	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2b	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2c	Groepsruimte 1/2	0,00	0,00	0,00
D.2d	Inclusieruimte	0,00	0,00	0,00
D.3	Leerplein onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0,00	0,00	0,00
D.7a	Groepsruimte 3	0,00	0,00	0,00
D.7b	Groepsruimte 3/4	0,00	0,00	0,00
D.7c	Groepsruimte 4	0,00	0,00	0,00
D.7d	Groepsruimte 5	0,00	0,00	0,00
D.7e	Groepsruimte 6	0,00	0,00	0,00
D.7f	Groepsruimte 7	0,00	0,00	0,00
D.7g	Groepsruimte extra	0,00	0,00	0,00
D.8a	Leerplein bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.8b	Leerplein bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	0,00	0,00	0,00
D.11	Directie kamer	0,00	0,00	0,00
D.12	Werkruimte +IB	0,00	0,00	0,00
G.1	Entree	0,00	0,00	0,00
G.2	Ontvangst/boxenruimte	0,00	0,00	0,00
G.3a	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.3b	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.3c	Spreekkamer GGD	0,00	0,00	0,00
G.4	Berging	0,00	0,00	0,00
P.1	Entree	0,00	0,00	0,00
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	0,00	0,00	0,00
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	0,00	0,00	0,00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.3a	Slaapkamers 0-2	0,00	0,00	0,00
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	0,00	0,00	0,00
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	0,00	0,00	0,00

P.5	Slaapkamer 2-4	0,00	0,00	0,00
P.6	Groepsruimte	0,00	0,00	0,00
	Peuteropvang 3+ /bso			
P.8a	keuken/pantry	0,00	0,00	0,00
P.8b	keuken/pantry	0,00	0,00	0,00
P.9a	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.9b	Sanitaire unit	0,00	0,00	0,00
P.10	Wasruimte	0,00	0,00	0,00
P.11	Berging	0,00	0,00	0,00
P.12	Slaapkamer	0,00	0,00	0,00
S2.1	Gymzaal	0,00	0,00	0,00
S2.3	Berging	0,00	0,00	0,00
	sportmaterialen gymzaal			
S2.4	Berging	0,00	0,00	0,00
	tbv.speellokaal			
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5b	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	0,00	0,00	0,00
S2.6	Docentenruimte	0,00	0,00	0,00
S2.7	Werkkast	0,00	0,00	0,00
S2.8	Technische ruimte	0,00	0,00	0,00
Z.1	Werkruimte zorg	0,00	0,00	0,00

Mechanische ventilatie

#	Naam ruimte	Toevoer dagbedrijf (aan) [m³/h]	Afvoer dagbedrijf (aan) [m³/h]	Toevoer nachtbedrijf (standby) [m³/h]	Afvoer nachtbedrijf (standby) [m³/h]	Toevoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h]	Afvoer voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h]
0.1	Entree	150	0	0	0	150	0
0.2	Gang	50	0	0	0	50	0
0.3	Gang	200	0	0	0	200	0
0.4	Patchkast	0	100	0	0	0	100
0.5	schacht	0	0	0	0	0	0
1.1	Technische ruimte	0	0	0	0	0	0
A.1	Hoofdentree	150	0	0	0	150	0
A.4a	Teamkamer dicht	1100	1100	0	0	1100	1100
A.4a/A.5/T.1	Teamkamer open/keuken/kookate lier/bibliotheek ruimte	1100	1100	0	0	1100	1100
A.6a	Spreekkamers	100	100	0	0	100	100

A.6b	Spreekkamers	100	100	0	0	100	100
A.6c	Spreekkamers	175	175	0	0	175	175
A.6d	Spreekkamers	100	100	0	0	100	100
A.6e	Spreekkamers	100	100	0	0	100	100
A.6g	Berging i.p.v spreekkamers	0	50	0	0	0	50
A.7	Administratie/concie rge	100	100	0	0	100	100
A.8	Repro 1/3	0	30	0	0	0	30
A.8c	Repro	0	0	0	0	0	0
A.9a	Toilet personeel	0	100	0	0	0	100
A.9b	Toilet personeel	0	30	0	0	0	30
A.9c	Toilet personeel	0	50	0	0	0	50
A.10a	Sanitaire algemeen	0	100	0	0	0	100
A.10b	Sanitaire algemeen	0	100	0	0	0	100
A.11b	Miva	0	50	0	0	0	50
A.13	Buiten toilet	0	50	0	0	0	50
A.14a	Werkkast	0	40	0	0	0	40
A.14b	Berging i.p.v werkkast	0	0	0	0	0	0
B.2a	Groepsruimte Beekdal 1/2	1100	1100	0	0	1100	1100
B.2b	Groepsruimte Beekdal 5/6	1100	1100	0	0	1100	1100
B.2c	Groepsruimte Beekdal 3/4	1100	1100	0	0	1100	1100
B.3	Leerplein Beekdal	1100	700	0	0	1100	700
B.4b	Sanitaire unit	0	200	0	0	0	200
B.4b	Sanitaire unit	0	100	0	0	0	100
B.5	Directie kamer/IB	150	150	0	0	150	150
B.6	Lokaal 7/8+inclusieruimte	1100	1100	0	0	1100	1100
B.7	Berging algemeen	0	50	0	0	0	50
B.8	Multifunctionele groepsruimte	1100	1100	0	0	1100	1100
B.10	RT ruimte	300	300	0	0	300	300
D.2a	Groepsruimte 1/2	1100	1100	0	0	1100	1100
D.2b	Groepsruimte 1/2	1100	1100	0	0	1100	1100
D.2c	Groepsruimte 1/2	1100	1100	0	0	1100	1100
D.2d	Inclusieruimte	300	300	0	0	300	300
D.3	Leerplein onderbouw	1100	850	0	0	1100	850
D.4	Sanitaire unit bovenbouw	0	100	0	0	0	100
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0	100	0	0	0	100
D.4	Sanitaire unit onderbouw	0	100	0	0	0	100
D.7a	Groepsruimte 3	1100	1100	0	0	1100	1100
D.7b	Groepsruimte 3/4	1100	1100	0	0	1100	1100
D.7c	Groepsruimte 4	1100	1100	0	0	1100	1100

D.7d	Groepsruimte 5	1100	1100	0	0	1100	1100
D.7e	Groepsruimte 6	1100	1100	0	0	1100	1100
D.7f	Groepsruimte 7	1100	1100	0	0	1100	1100
D.7g	Groepsruimte extra	1100	1100	0	0	1100	1100
D.8a	Leerplein bovenbouw	1100	900	0	0	1100	900
D.8b	Leerplein bovenbouw	1100	850	0	0	1100	850
D.9	Sanitaire unit bovenbouw	0	200	0	0	0	200
D.11	Directie kamer	150	150	0	0	150	150
D.12	Werkruimte +IB	150	150	0	0	150	150
G.1	Entree	0	0	0	0	0	0
G.2	Ontvangst/boxenruimte	650	500	0	0	650	500
G.3a	Spreekkamer GGD	175	175	0	0	175	175
G.3b	Spreekkamer GGD	175	175	0	0	175	175
G.3c	Spreekkamer GGD	175	175	0	0	175	175
G.4	Berging	0	50	0	0	0	50
P.1	Entree	50	0	0	0	50	0
P.2a	Groepsruimte 0-2 jaar	650	500	0	0	650	500
P.2b	Groepsruimte 0-2 jaar	650	500	0	0	650	500
P.3a	Slaapkamers 0-2	350	350	0	0	350	350
P.3a	Slaapkamers 0-2	350	350	0	0	350	350
P.4a	Groepsruimte 2-4 jaar	900	750	0	0	900	750
P.4b	Groepsruimte 2-4 jaar	900	750	0	0	900	750
P.5	Slaapkamer 2-4	400	400	0	0	400	400
P.6	Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso	900	900	0	0	900	900
P.8a	keuken/pantry	0	100	0	0	0	100
P.8b	keuken/pantry	0	100	0	0	0	100
P.9a	Sanitaire unit	0	200	0	0	0	200
P.9b	Sanitaire unit	0	200	0	0	0	200
P.10	Wasruimte	0	50	0	0	0	50
P.11	Berging	0	50	0	0	0	50
P.12	Slaapkamer	400	400	0	0	400	400
S2.1	Gymzaal	2200	2200	0	0	2200	2350
S2.3	Berging sportmaterialen gymzaal	0	150	0	0	150	150
S2.4	Berging tbv.speellokaal	50	0	0	0	50	0
S2.5a	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	400	400	0	0	400	400
S2.5b	Kleedruimte, incl	400	400	0	0	400	400

	wasruimte (25+15)						
S2.5c	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	400	400	0	0	400	400
S2.5d	Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)	400	400	0	0	400	400
S2.6	Docentenruimte	100	0	0	0	100	0
S2.7	Werkkast	0	50	0	0	0	50
S2.8	Technische ruimte	0	100	0	0	0	100
Z.1	Werkruimte zorg	175	175	0	0	175	175

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

Overstroom naar aangrenzende ruimten

Ruimte	Overstroom dagbedrijf (aan) [m³/h]	Overstroom nachtbedrijf (standby) [m³/h]	Overstroom Naar ruimte voorw. nachtvent. (nachtkoel. en -verw.) [m³/h]
O_1 - Entree	100	0	100 O_4 - Patchkast
O_1 - Entree	50	0	50 A_11b - Miva
O_2 - Gang	100	0	100 A_10b - Sanitaire algemeen
O_3 - Gang	40	0	40 A_14a - Werkkast
O_3 - Gang	50	0	50 P_10 - Wasruimte
O_3 - Gang	50	0	50 P_11 - Berging
A_1 - Hoofdentree	50	0	50 S2_7 - Werkkast
A_1 - Hoofdentree	100	0	100 S2_8 - Technische ruimte
B_3 - Leerplein Beekdal	200	0	200 B_4b - Sanitaire unit
B_3 - Leerplein Beekdal	100	0	100 B_4b - Sanitaire unit
B_3 - Leerplein Beekdal	50	0	50 B_7 - Berging algemeen
D_3 - Leerplein onderbouw	50	0	50 A_13 - Buiten toilet
D_3 - Leerplein onderbouw	100	0	100 D_4 - Sanitaire unit onderbouw
D_3 - Leerplein onderbouw	100	0	100 D_4 - Sanitaire unit onderbouw
D_8a - Leerplein bovenbouw	100	0	100 D_4 - Sanitaire unit bovenbouw
D_8b - Leerplein bovenbouw	200	0	200 D_9 - Sanitaire unit bovenbouw
G_1 - Entree	100	0	100 A_10a - Sanitaire algemeen
G_1 - Entree	50	0	50 G_4 - Berging
G_2 - Ontvangst_boxenruimte	150	0	150 G_1 - Entree
P_1 - Entree	50	0	50 O_2 - Gang
P_2a - Groepsruimte 0-2 jaar	50	0	50 P_8a - keuken_pantry
P_2a - Groepsruimte 0-2 jaar	100	0	100 P_9a - Sanitaire unit
P_2b - Groepsruimte 0-2 jaar	50	0	50 P_8a - keuken_pantry
P_2b - Groepsruimte 0-2 jaar	100	0	100 P_9a - Sanitaire unit
P_4a - Groepsruimte 2-4 jaar	50	0	50 P_8b - keuken_pantry
P_4a - Groepsruimte 2-4 jaar	100	0	100 P_9b - Sanitaire unit
P_4b - Groepsruimte 2-4 jaar	50	0	50 P_8b - keuken_pantry
P_4b - Groepsruimte 2-4 jaar	100	0	100 P_9b - Sanitaire unit
S2_1 - Gymzaal	150	0	0 S2_3 - Berging sportmaterialen

			gymzaal
S2_4 - Berging tbv_speellokaal	50	0	50 S2_1 - Gymzaal
S2_6 - Docentenruimte	100	0	100 S2_1 - Gymzaal
0_3 - Gang	30	0	30 A_8 - Repro 1_3
0_3 - Gang	30	0	30 A_9b - Toilet personeel
A_8c - Repro	50	0	50 A_9c - Toilet personeel
B_3 - Leerplein Beekdal	50	0	50 A_8c - Repro
D_8a - Leerplein bovenbouw	100	0	100 A_9a - Toilet personeel
D_8b - Leerplein bovenbouw	50	0	50 A_6g - Berging i_p_v spreekkamers

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

Luchtuittwisseling tussen ruimten

Ruimte	Luchtdebiet Met ruimte [m³/h]
S2_1 - Gymzaal	150 S2_3 - Berging sportmaterialen gymzaal

Bij geen bedrijf (uit) treedt er geen ventilatie op.

Interne warmtelast

Ruimte 0.1 - Entree

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte 0.2 - Gang

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte 0.3 - Gang

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte 0.4 - Patchkast

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte 0.5 - schacht

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte 1.1 - Technische ruimte**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Geen interne warmtelast verlichting opgegeven.

Ruimte A.1 - Hoofdentree**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.4a - Teamkamer dicht**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	15
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Di	0	0	0	0	0	0	0	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Do	0	0	0	0	0	0	0	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0	0	0	0	0
								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50

apparatuur [-]

[illegible]

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte A.4a/A.5/T.1 - Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	25
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0.5
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0.9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1.20

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A6a - Spreekkamers**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	2
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.6b - Spreekkamers**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	2
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A6c - Spreekkamers

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	4
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
---------------------------------------	-----

<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A6d - Spreekkamers

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	2
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Ruimte A.6e - Spreekkamers

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	2
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.8 - Repro 1/3**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.8c - Repro**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.9a - Toilet personeel

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.9b - Toilet personeel

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.9c - Toilet personeel**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.10a - Sanitaire algemeen

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.10b - Sanitaire algemeen

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.11b - Miva**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.13 - Buiten toilet

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.14a - Werkkast

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	25
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

<i>Interne warmtelast apparatuur [W]</i>	300,0
<i>Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]</i>	0,50

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50

apparatuur [-]

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	291	291	291	291	291	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	293	293	293	293	293	293	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9

Metabolisme [MET]

1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Di	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Do	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

*Verlichting**Interne warmtelast verlichting [W/m²]*

5,0

Regeling verlichting

Ruimte

Interne warmtelast latent deel verlichting [-]

0,00

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]

1,00

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]

0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.4b - Sanitaire unit*Personen*

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.5 - Directie kamer/IB

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	3
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	25
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

<i>Interne warmtelast apparatuur [W]</i>	300,0
<i>Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]</i>	0,50

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte B.7 - Berging algemeen

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0

<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

Ruimte B.10 - RT ruimte

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	6
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

<i>Interne warmtelast apparatuur [W]</i>	300,0
<i>Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]</i>	0,50

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	123	123	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50

apparatuur [-]

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	290	290	290	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9

Metabolisme [MET]

1.20

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
-----------------------------------	-------

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
---	------

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
---	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50
--	------

apparatuur [-]

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²] 5,0

Regeling verlichting Veeqpuls en daglicht

Daglicht waarbij verlichting aan [lux] 600,0

Daglicht waarbij verlichting uit [lux] 1200,0

Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
--	------

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
--	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,72
--	------

verlichting [-]

[illegible]

Va 0

Ruimte D.2d - Inclusieruimte

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen] 6
 Kledingisolatie zomer [CLO] 0,5
 Kledingisolatie winter [CLO] 0,9
 Metabolisme [MET] 1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	754	754	754	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	754	754	754	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	754	754	754	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	754	754	754	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	754	754	754	754	754	754	754	754	754	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W] 300,0
 Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] 0,00
 Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] 1,00
 Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] 0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²] 5,0
 Regeling verlichting Veegpuls en daglicht
 Daglicht waarbij verlichting aan [lux] 600,0
 Daglicht waarbij verlichting uit [lux] 1200,0
 Interne warmtelast latent deel verlichting [-] 0,00
 Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-] 1,00
 Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-] 0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.3 - Leerplein onderbouw

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Di	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Do	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Ruimte D.7a - Groepsruimte 3

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	25
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

<i>Interne warmtelast apparatuur [W]</i>	300,0
<i>Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]</i>	0,50

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	292	292	292	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50

apparatuur [-]

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.7c - Groepsruimte 4**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.7d - Groepsruimte 5

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9

Metabolisme [MET]

1,20

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
-----------------------------------	-------

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
---	------

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
---	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,50
--	------

apparatuur [-]

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²] 5,0

Regeling verlichting Veeqpuls en daglicht

Daglicht waarbij verlichting aan [lux] 600,0

Daglicht waarbij verlichting uit [lux] 1200,0

Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
--	------

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
--	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel	0,72
--	------

verlichting [-]

[illegible]

Va 0

Ruimte D.7e - Groepsruimte 6

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen] 25

Kledingisolatie zomer [CLO] 0,5

Kledingisolatie winter [CLO] 0,9

Metabolisme [MET] 1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W] 300,0

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-] 0,00

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-] 1,00

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-] 0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²] 5,0

Regeling verlichting Veegpuls en daglicht

Daglicht waarbij verlichting aan [lux] 600,0

Daglicht waarbij verlichting uit [lux] 1200,0

Interne warmtelast latent deel verlichting [-] 0,00

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
--	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72
--	------

[illegible]

Ruimte D.7f - Groepsruimte 7

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen] 25

Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
-----------------------------	-----

Kledingisolatie winter [CLO] 0,9

Metabolisme [MET]	1,20
-------------------	------

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
-----------------------------------	-------

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
---	------

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
---	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50
--	------

[illegible]

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte D.7g - Groepsruimte extra

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	25
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	300,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	308	308	308	308	308	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Di	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Do	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.8b - Leerples bovenbouw

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	25
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Di	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Do	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	652	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
--	------

<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel</i>	0,72
---	------

verlichting [-]

[illegible]

Ruimte D.11 - Directie kamer

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen] 3

Kledingisolatie zomer [CLO]	0.5
-----------------------------	-----

Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
------------------------------	-----

Metabolisme [MET]	1,20
-------------------	------

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
-----------------------------------	-------

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
---	------

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
---	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50
--	------

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte D.12 - Werkruimte +IB**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	3
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0

Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte G.1 - Entree**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	10
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
								6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
Di	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
								6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
								6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
Do	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
								6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0
								6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0

Di	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	3
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht

<i>Daglicht waarbij verlichting aan [lux]</i>	600,0
<i>Daglicht waarbij verlichting uit [lux]</i>	1200,0
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

Ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	3
<i>Kledingsisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingsisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

Personen

Interne warmtelast aantal personen [personen]	3
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte G.4 - Berging**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72
--	------

[illegible]

Ruimte P.1 - Entree

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

[illegible]

Ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	15
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	15
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Personen

Interne warmtelast personen [W]	800,0
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	0,80
Interne warmtelast latent deel personen [-]	0,40
Interne warmtelast voelbaar deel personen [-]	0,60

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Personen

<i>Interne warmtelast personen [W]</i>	800,0
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	0,80
<i>Interne warmtelast latent deel personen [-]</i>	0,40
<i>Interne warmtelast voelbaar deel personen [-]</i>	0,60

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	20
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	20
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

Personen

Interne warmtelast personen [W]	1280,0
Kledingsisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingsisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	0,80
Interne warmtelast latent deel personen [-]	0,40
Interne warmtelast voelbaar deel personen [-]	0,60

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,37

[illegible]

Ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso**Personen**

Interne warmtelast aantal personen [personen]	20
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	1,20

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Di	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Do	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ma	0	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.8a - keuken/pantry

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.8b - keuken/pantry

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.9a - Sanitaire unit**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.9b - Sanitaire unit

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.10 - Wasruimte

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.11 - Berging**Personen**

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0

Do	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte P.12 - Slaapkamer

Personen

Interne warmtelast personen [W]	1280,0
Kledingisolatie zomer [CLO]	0,5
Kledingisolatie winter [CLO]	0,9
Metabolisme [MET]	0,80
Interne warmtelast latent deel personen [-]	0,40
Interne warmtelast voelbaar deel personen [-]	0,60

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Di	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wo	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Do	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Vr	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m²]	5,0
Regeling verlichting	Ruimte
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,37

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	0	0	0	0	0

[illegible]

Ruimte S2.1 - Gymzaal

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	60
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

[illegible]

Ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

[illegible]

Ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

[illegible]

Ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

[illegible]

Ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1.20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

[illegible]

Ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

Ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	12
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

<i>Interne warmtelast verlichting [W/m²]</i>	5,0
<i>Regeling verlichting</i>	Ruimte
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

Ruimte S2.6 - Docentenruimte

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ruimte S2.7 - Werkkast

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m^2]	5,0
Regeling verlichting	Veegpuls en daglicht
Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0

<i>Daglicht waarbij verlichting uit [lux]</i>	1200,0
<i>Interne warmtelast latent deel verlichting [-]</i>	0,00
<i>Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]</i>	1,00
<i>Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]</i>	0,72

[illegible]

Ruimte S2.8 - Technische ruimte

Personen

Geen interne warmtelast personen opgegeven.

Apparatuur

Geen interne warmtelast apparatuur opgegeven.

Verlichting

Geen interne warmtelast verlichting opgegeven.

Ruimte Z.1 - Werkruimte zorg

Personen

<i>Interne warmtelast aantal personen [personen]</i>	3
<i>Kledingisolatie zomer [CLO]</i>	0,5
<i>Kledingisolatie winter [CLO]</i>	0,9
<i>Metabolisme [MET]</i>	1,20

[illegible]

Va 0

Apparatuur

Interne warmtelast apparatuur [W]	150,0
-----------------------------------	-------

Interne warmtelast latent deel apparatuur [-]	0,00
---	------

Interne warmtelast voelbaar deel apparatuur [-]	1,00
---	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel apparatuur [-]	0,50
--	------

[illegible]

Verlichting

Interne warmtelast verlichting [W/m ²]	5,0
--	-----

<i>Regeling verlichting</i>	Veegpuls en daglicht
-----------------------------	----------------------

Daglicht waarbij verlichting aan [lux]	600,0
--	-------

Daglicht waarbij verlichting uit [lux]	1200,0
--	--------

Interne warmtelast latent deel verlichting [-]	0,00
--	------

Interne warmtelast voelbaar deel verlichting [-]	1,00
--	------

Interne warmtelast convectief deel van voelbaar deel verlichting [-]	0,72
--	------

[illegible]

Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte A.14a - Werkkast

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.5 - Directie kamer/IB

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.7 - Berging algemeen

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte B.10 - RT ruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.2d - Inclusieruimte

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.3 - Leerples onderbouw

[illegible]

Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7a - Groepsruimte 3

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7c - Groepsruimte 4

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7d - Groepsruimte 5

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7e - Groepsruimte 6

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7f - Groepsruimte 7

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.7g - Groepsruimte extra

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.8b - Leerplein bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.11 - Directie kamer

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte D.12 - Werkruimte +IB

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.1 - Entree

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

[illegible]

Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte G.4 - Berging

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.1 - Entree

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.8a - keuken/pantry

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.8b - keuken/pantry

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.9a - Sanitaire unit

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.9b - Sanitaire unit

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.10 - Wasruimte

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.11 - Berging

[illegible]

Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte P.12 - Slaapkamer

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.1 - Gymzaal

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Di	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Wo	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Do	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Vr	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Di	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Wo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Do	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Vr	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.6 - Docentenruimte

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.7 - Werkkast

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte S2.8 - Technische ruimte

[illegible]

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Ruimte Z.1 - Werkruimte zorg

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Bedrijfswijze per installatie

Luchtbehandeling LBK B+D 22150 m³/h

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Luchtbehandeling LBK P+G 10225 m3/h

[illegible]

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Luchtbehandeling LBK S 3950 m3/h

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Di	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Wo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Do	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Vr	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Za	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Zo	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Fe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Va	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

0 = Uit (buiten bedrijf), 1 = Aan (dagbedrijf), 2 = Standby (nacht/weekendbedrijf).

Gebruikswijze

De gebruikswijze is een opsomming van de tijdschema's gebruik in het gebouw. Dit tijdschema wordt gebruikt voor de schakeling zonwering en de te openen ramen.

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teluren per ruimte

Ruimte 0.1 - Entree

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte 0.2 - Gang

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte 0.3 - Gang

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte 0.4 - Patchkast

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte 0.5 - schacht

[illegible]

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte 1.1 - Technische ruimte

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.1 - Hoofdentree

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.4a - Teamkamer dicht

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.4a/A.5/T.1 - Teamkamer open/keuken/kookatelier/bibliotheek ruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6a - Spreekkamers

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6b - Spreekkamers

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6c - Spreekkamers

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6d - Spreekkamers

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6e - Spreekkamers

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.6g - Berging i.p.v spreekkamers

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.7 - Administratie/concierge

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.8 - Repro 1/3

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.8c - Repro

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.9a - Toilet personeel

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.9b - Toilet personeel

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.9c - Toilet personeel

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.10a - Sanitaire algemeen

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.10b - Sanitaire algemeen

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.11b - Miva

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.13 - Buiten toilet

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.14a - Werkkast

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte A.14b - Berging i.p.v werkkast

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.2a - Groepsruimte Beekdal 1/2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.2b - Groepsruimte Beekdal 5/6

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.2c - Groepsruimte Beekdal 3/4[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.3 - Leerplein Beekdal

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.4b - Sanitaire unit

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.5 - Directie kamer/IB

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.6 - Lokaal 7/8+inclusieruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.7 - Berging algemeen

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.8 - Multifunctionele groepsruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte B.10 - RT ruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.2a - Groepsruimte 1/2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.2b - Groepsruimte 1/2

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.2c - Groepsruimte 1/2

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.2d - Inclusieruimte

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.3 - Leerplein onderbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.4 - Sanitaire unit bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.4 - Sanitaire unit onderbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7a - Groepsruimte 3

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7b - Groepsruimte 3/4

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7c - Groepsruimte 4

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7d - Groepsruimte 5

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7e - Groepsruimte 6

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7f - Groepsruimte 7

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.7g - Groepsruimte extra

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.8a - Leerplein bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.8b - Leerplein bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.9 - Sanitaire unit bovenbouw

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.11 - Directie kamer

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte D.12 - Werkruimte +IB

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.1 - Entree

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.2 - Ontvangst/boxenruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.3a - Spreekkamer GGD

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.3b - Spreekkamer GGD

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.3c - Spreekkamer GGD

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte G.4 - Berging

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.1 - Entree

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.2a - Groepsruimte 0-2 jaar

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.2b - Groepsruimte 0-2 jaar

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.3a - Slaapkamers 0-2

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.4a - Groepsruimte 2-4 jaar

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.4b - Groepsruimte 2-4 jaar

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.5 - Slaapkamer 2-4

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.6 - Groepsruimte Peuteropvang 3+ /bso

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.8a - keuken/pantry

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.8b - keuken/pantry

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.9a - Sanitaire unit

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.9b - Sanitaire unit

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.10 - Wasruimte

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.11 - Berging

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte P.12 - Slaapkamer

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.1 - Gymzaal

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.3 - Berging sportmaterialen gymzaal

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.4 - Berging tbv.speellokaal

[illegible]

Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.5a - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.5b - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.5c - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.5d - Kleedruimte, incl wasruimte (25+15)

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.6 - Docentenruimte

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.7 - Werkkast

[illegible]

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte S2.8 - Technische ruimte

[illegible]

Do	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Ruimte Z.1 - Werkruimte zorg

Uur [2]	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Ma	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Di	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Wo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Do	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Vr	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Va	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 = Geen Teluren (niet meetellen), 1 = Teluren (meetellen). Teluren worden berekend op basis van start- en einddatum van het klimaatbestand.

Overzicht van alle toegepaste constructies

Transparante constructies

Constructie 6.01 Raam - Alu, HR++ glas

Klimaatraam	Nee
Type zonwering	Geen
U-waarde glas $[W/(m^2.K)]$	1,10
U-waarde kozijn $[W/(m^2.K)]$	1,80
g-fractie [-]	0,60

Invoer	Glassysteem buiten	Glassysteem binnen	Zonwering
Type glas	Eigen waarde	---	
U-waarde $[W/(m^2.K)]$	1,10	---	
g-waarde [-]	0,60	---	
Energiedoorlating [-]	0,47	---	---
Energie-absorptie [-]	0,30	---	---
Energireflectie [-]	0,23	---	---
Lichtdoorlating (LTA) [-]	0,80	---	---
Lichtabsorptie [-]	0,08	---	---
Lichtreflectie [-]	0,12	---	---
Berekend	Zonwering op	Zonwering neer	
U-waarde $[W/(m^2.K)]$	1,100	---	
g-waarde [-]	0,600	---	
CF-waarde [-]	0,081	---	
FC-waarde [-]		---	

Constructie 6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas

Klimaatraam	Nee
Type zonwering	Geen
U-waarde glas $[W/(m^2.K)]$	3,20
U-waarde kozijn $[W/(m^2.K)]$	2,40
g-fractie [-]	0,70

Invoer	Glassysteem buiten	Glassysteem binnen	Zonwering
Type glas	Dubbelglas	---	
U-waarde $[W/(m^2.K)]$	3,20	---	
g-waarde [-]	0,70	---	
Energiedoorlating [-]	0,62	---	---
Energie-absorptie [-]	0,23	---	---
Energireflectie [-]	0,15	---	---
Lichtdoorlating (LTA) [-]	0,80	---	---
Lichtabsorptie [-]	0,06	---	---
Lichtreflectie [-]	0,14	---	---
Berekend	Zonwering op	Zonwering neer	
U-waarde $[W/(m^2.K)]$	3,200	---	

<i>g-waarde [-]</i>	0,700	---
<i>CF-waarde [-]</i>	0,043	---
<i>FC-waarde [-]</i>		---

Constructie 6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering

<i>Klimaatraam</i>	Nee
<i>Type zonwering</i>	Buiten
<i>Omschrijving zonwering</i>	Matig
<i>Schakeling</i>	Automatisch
<i>Schakelniveau dag [W/m²]</i>	250
<i>Schakelniveau nacht [W/m²]</i>	Continu open
<i>U-waarde glas [W/(m².K)]</i>	1,10
<i>U-waarde kozijn [W/(m².K)]</i>	1,80
<i>g-fractie [-]</i>	0,60

Invoer	Glassysteem buiten	Glassysteem binnen	Zonwering
<i>Type glas</i>	Eigen waarde	---	
<i>U-waarde [W/(m².K)]</i>	1,10	---	
<i>g-waarde [-]</i>	0,60	---	
<i>Energiedoorlating [-]</i>	0,47	---	0,12
<i>Energie-absorptie [-]</i>	0,30	---	0,43
<i>Energireflectie [-]</i>	0,23	---	0,45
<i>Lichtdoorlating (LTA) [-]</i>	0,80	---	0,11
<i>Lichtabsorptie [-]</i>	0,08	---	0,41
<i>Lichtreflectie [-]</i>	0,12	---	0,48
Berekend	Zonwering op	Zonwering neer	
<i>U-waarde [W/(m².K)]</i>	1,100	1,059	
<i>g-waarde [-]</i>	0,600	0,087	
<i>CF-waarde [-]</i>	0,081	0,104	
<i>FC-waarde [-]</i>		0,145	

Niet-transparante constructies

Naam constructie	Soort	Lagen?	Dikte [mm]	Rc-waarde [(m ² .K)/W]	U-wrde deur/paneel [W/(m ² .K)]	Massa Thermisch [kg/m ²] actief [3]
dakopstand (Rc=6.3)	Vlak	Ja	176	6,32	---	36 Nee
1.03 Moer - Begane grond beton (Rc=3.7)	Vlak	Ja	443	3,70	---	432 Ja
1.20 Moer - Tussen, beton met plenum	Vlak	Ja	768	0,42	---	614 Ja
2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Vlak	Ja	1296	6,31	---	482 Nee
2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Vlak	Ja	1285	6,32	---	423 Nee
2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Vlak	Ja	564	6,32	---	422 Nee
2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)	Vlak	Ja	1285	6,33	---	323 Nee
2.10 sport -dak - Plat, (Rc=6.3)	Vlak	Ja	517	6,32	---	245 Nee
2.11 Dak - Plat, beton	Vlak	Ja	1685	6,32	---	423 Nee

(Rc=6.3)

2.12 Dak - Plat, beton Vlak Ja 1685 6,33 --- 323 Nee

(Rc=6.3)

2.13 Dak - Plat, beton Vlak Ja 471 6,33 --- 322 Nee

(Rc=6.3)

3.01 Wand - Binnen, systeemwand Vlak Ja 96 1,53 --- 47 Nee

3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand Vlak Ja 142 2,85 --- 48 Nee

4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7) Vlak Ja 452 4,70 --- 237 Nee

4.07 Wand - Buiten, HSB Vlak Ja 380 4,71 --- 39 Nee

(Rc=4.7)

5.01 Deur - Buiten geïsoleerd Deur Ja 43 0,34 1,99 32 ---

(U= 2)

Opbouw van constructies

Materialen van constructie dakopstand (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	15	---	0,170	700	1880
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	134	---	0,022	30	1470
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	15	---	0,170	700	1880
Plaat - Gipsplaat	Materiaal	12	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,60	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 1.03 Vloer - Begane grond beton (Rc=3.7)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Beton - Afwerklaag	Materiaal	70	---	1,300	2000	840
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - Kanaalplaatvloer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Isolatie - EPS (polystyreen geëxpandeerd schuim)	Materiaal	123	---	0,035	15	1470

Afwerking

Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
---------------	-------------	------------------

Boven / buiten	0,00	0,90	3,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 1.20 Vloer - Tussen, beton met plenum

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Vloer -Tapijt	Materiaal	5	---	0,080	300	1470
Beton - Afwerklaag	Materiaal	50	---	1,300	2000	840
Beton - Verdicht gewapend	Materiaal	200	---	1,900	2500	840
Spouw - Horizontaal	Spouw	500	0,160	---	---	---
warmtestroom naar boven ongeventileerd						
Plaat - Gipsplaat	Materiaal	13	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,00	0,90	3,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.00 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Sedum begroeiing	Materiaal	50	---	0,300	500	840
Dak - Grind	Materiaal	50	---	0,350	1500	840
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	120	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - Kanaalplaatvloer	Materiaal	260	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal	Spouw	728	0,160	---	---	---
warmtestroom naar boven ongeventileerd						
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.06 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Sedum begroeiing	Materiaal	50	---	0,300	500	840

Dak - Grind	Materiaal	50	---	0,350	1500	840
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	121	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	776	0,160	---	---	---
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.07 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Sedum begroeiing	Materiaal	50	---	0,300	500	840
Dak - Grind	Materiaal	50	---	0,350	1500	840
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	121	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	55	0,160	---	---	---
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.09 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	128	---	0,022	30	1470

Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	869	0,160	---	---	---
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.10 sport -dak - Plat, (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	200	---	0,170	700	1880
Dak - Grind	Materiaal	50	---	0,350	1500	840
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	106	---	0,022	30	1470
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	155	0,160	---	---	---
Metaal - Staal	Materiaal	3	---	41,000	7800	480

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.11 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Sedum begroeiing	Materiaal	50	---	0,300	500	840
Dak - Grind	Materiaal	50	---	0,350	1500	840
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	121	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	1176	0,160	---	---	---

Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880
--------------------------	-----------	----	-----	-------	-----	------

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.12 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	128	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	1269	0,160	---	---	---
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 2.13 Dak - Plat, beton (Rc=6.3)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Dak - Dakleer	Materiaal	3	---	0,170	1200	1470
Isolatie - PIR (polyisocyaatschuim) (Kopie)	Materiaal	128	---	0,022	30	1470
Beton - Druklaag	Materiaal	50	---	1,800	1800	840
Beton - KanaalplaatMoer	Materiaal	200	---	2,000	1000	840
Spouw - Horizontaal warmtestroom naar boven ongeventileerd	Spouw	55	0,160	---	---	---
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	35	---	0,170	700	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,90	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 3.01 Wand - Binnen, systeemwand

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m ² .K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m ³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Plaats - Gipsplaat	Materiaal	25	---	0,230	900	840
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol)	Materiaal	46	---	0,035	35	840
Plaats - Gipsplaat	Materiaal	25	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m ²]
Boven / buiten	0,00	0,90	3,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 3.02 Scheidingwand - Binnen, systeemwand

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m ² .K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m ³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Plaats - Gipsplaat	Materiaal	25	---	0,230	900	840
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol)	Materiaal	92	---	0,035	35	840
Plaats - Gipsplaat	Materiaal	25	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m ²]
Boven / buiten	0,00	0,90	3,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 4.06 Wand - Buiten, (Rc=4.7)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m ² .K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m ³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Metselstenen - Baksteen	Materiaal	100	---	0,800	2100	840
Spouw - Vertikaal niet geventileerd	Spouw	176	0,180	---	---	---
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol)	Materiaal	149	---	0,035	35	840
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	15	---	0,170	700	1880
Plaats - Gipsplaat	Materiaal	12	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m ²]
Boven / buiten	0,60	0,90	18,00

Onder / binnen 0,60 0,90 3,00

Materialen van constructie 4.07 Wand - Buiten, HSB (Rc=4.7)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	18	---	0,170	700	1880
Spouw - Vertikaal niet geventileerd	Spouw	185	0,180	---	---	---
Isolatie - Minerale wol/vezelplaat (glaswol/steenwol)	Materiaal	150	---	0,035	35	840
Hout - Triplex/Multiplex	Materiaal	15	---	0,170	700	1880
Plaat - Gipsplaat	Materiaal	12	---	0,230	900	840

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,60	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 5.01 Deur - Buiten geisoleerd (U= 2)

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Hout - Hardhout	Materiaal	20	---	0,170	800	1880
Isolatie - PUR (polyurethaanschuim)	Materiaal	3	---	0,030	30	1470
Hout - Hardhout	Materiaal	20	---	0,170	800	1880

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,60	0,90	18,00
Onder / binnen	0,60	0,90	3,00

Materialen van constructie 6.01 Raam - Alu, HR++ glas

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m².K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Kozijn	Materiaal	66	---	0,170	800	840
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m²]
Boven / buiten	0,50	0,90	18,00

Onder / binnen 0,50 0,90 3,00

Materialen van constructie 6.02 Binnenraam - hout Dubbelglas

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m ² .K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m ³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Kozijn	Materiaal	42	---	0,170	800	840
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m ²]
Boven / buiten	0,00	0,90	3,00
Onder / binnen	0,50	0,90	3,00

Materialen van constructie 6.03 Raam - Alu, HR++ glas met zonwering

Naam constructielaag	Type	Dikte [mm]	Weerstand [(m ² .K)/W]	Lambda [W/(m.K)]	Dichtheid [kg/m ³]	Soortelijke warmte [J/(kg.K)]
Kozijn	Materiaal	66	---	0,170	800	840
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---

Afwerking

	Absorptie [-]	Emissie [-]	Convectie [W/m ²]
Boven / buiten	0,50	0,90	18,00
Onder / binnen	0,50	0,90	3,00

Adviseur



<i>Bedrijf</i>	De Installatiedesk
<i>Telefoon</i>	085 - 06 53 931
<i>Fax</i>	
<i>E-mail</i>	info@installatiedesk.nl
<i>Website</i>	www.installatiedesk.nl

Bezoekadres

<i>Straat</i>	Abe Lenstra Boulevard 58
<i>Postcode / plaats</i>	8448 JB Heerenveen
<i>Provincie</i>	
<i>Land</i>	

Contactpersoon

<i>Contactpersoon</i>	M.Mekdad
<i>Afdeling</i>	De Installatiedesk
<i>Telefoon</i>	
<i>E-mail</i>	

Toelichting

Afkorting

Inblaas [kWh] [Wh]

Uur/tijdvak

Thermisch actief

Ref.# Omschrijving

- [1] In jaar-, maand- en dagoverzichten. De warmte-/koudelevering aan de ruimte ten gevolge van de ingeblazen lucht (debiet x temperatuurverschil).
- [2] De periode tussen het gehele voorafgaande uur tot het gehele uur met het cijfer van het tijdvak, Voorbeeld: tijdvak 7 betreft 06:00 uur tot 07:00 uur.
- [3] Een thermisch actieve laag in de constructie, waarin de verwarming en/of koeling in de constructie geplaatst is. De leidingen worden in het midden van de thermische laag geplaatst.