


Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot

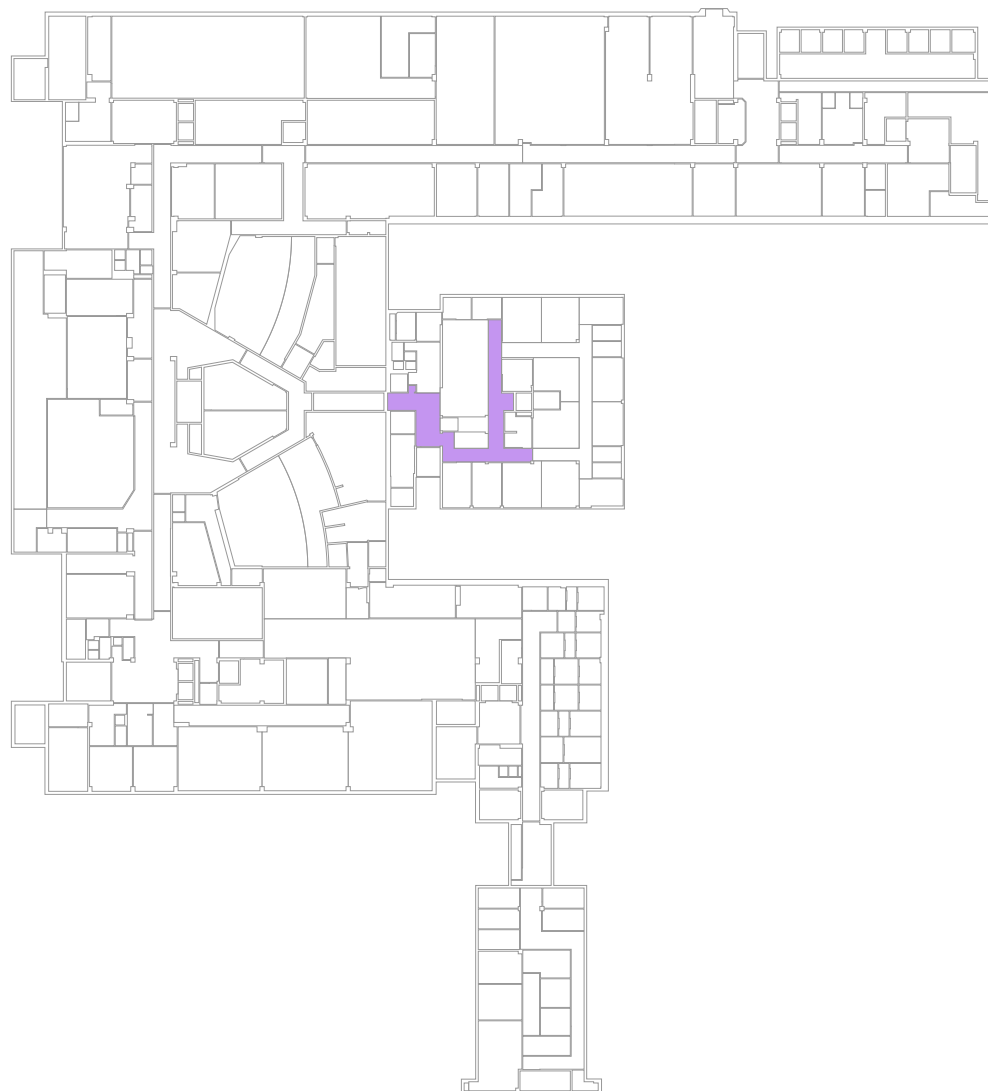

2800 Medische faculteit / -1 1e Kelder

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026		
	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 146617 MF-Fk00	71,20
	Totaal	71,20

Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot



2800 Medische faculteit / 00 Begane grond

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 146607 MF-D014a	3,78
	Koffieautomaat 146648 MF-H067	35,07
	Koffieautomaat 146783 MF-A002	68,34
	Totaal	107,19

Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot



2800 Medische faculteit / 01 01e Verdieping


Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 139852 MF-D100	48,90
	Koffieautomaat 146610 MF-B156	22,66
	Koffieautomaat 146612 MF-H165	59,56
	Totaal	131,11

Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot

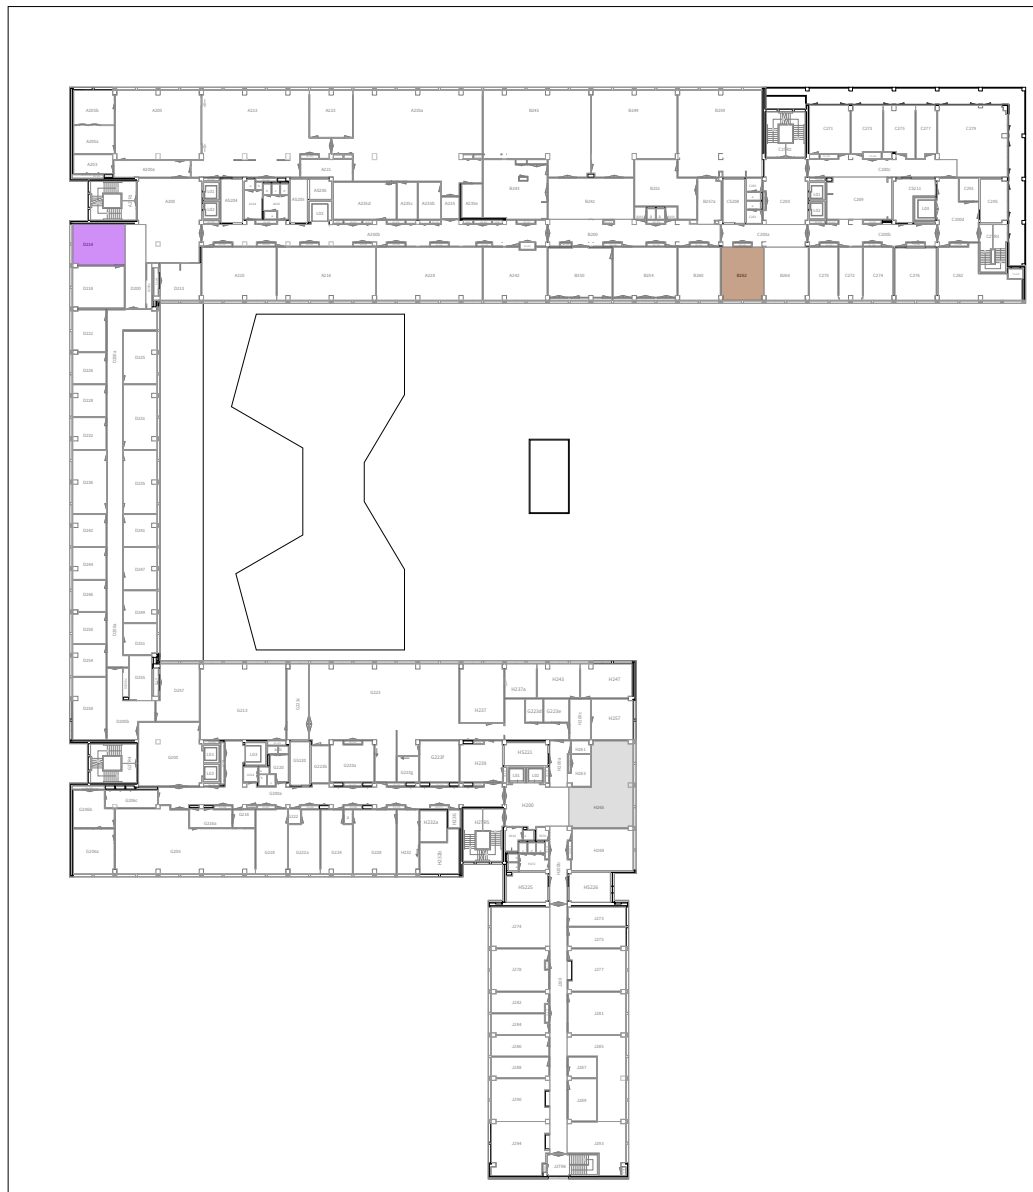


2800 Medische faculteit / 02 02e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026		
	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 146611 MF-B262	30,16
	Koffieautomaat 147983 MF-H265	60,15
	Koffieautomaat 148251 MF-D214 2 A/D	28,54
	Totaal	118,85

Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot

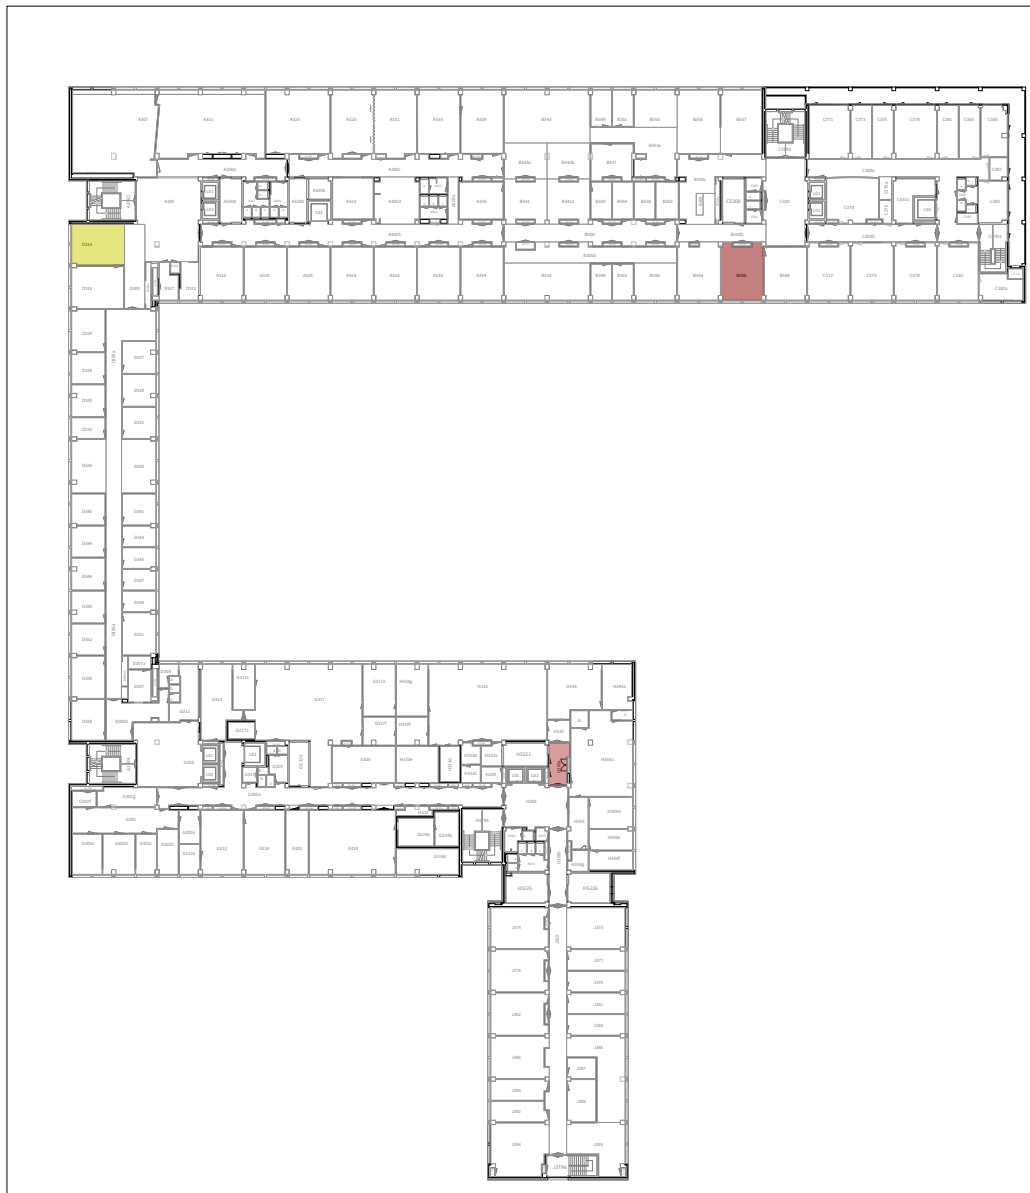

2800 Medische faculteit / 03 03e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026

Koffieautomaten	NVO(m ²)
Koffieautomaat 146613 MF-B366	31,46
Koffieautomaat 146614 bij MF-H335	10,48
Koffieautomaat 146636 MF-D314	28,77
Totaal	70,71

Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot

2800 Medische faculteit / 05 05e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026		
	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 146618 MF-B541	77,12
	Koffieautomaat 146619 MF-G528	38,35
	Totaal	115,47



Peildatum:
20-5-2026

Printdatum:
20-5-2026 14:44

Gebruiker:
Icking, M Margot

2800 Medische faculteit / 06 06e Verdieping

Vlekkenplan 'VU Koffieautomaten Peildatum': 20-5-2026		
	Koffieautomaten	NVO(m ²)
	Koffieautomaat 146621 MF-H600c, t.o. H637	10,10
	Koffieautomaat 146626 MF-B600a, t.o. B660	13,77
	Totaal	23,87

