




Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

V&G plan (inclusief de RI&E) **Verbouw/renovatie (Ontwerpfase)**

Inclusief de projectorganisatie en -informatie van opdrachtgever en uitvoerende partij

Projectnummer:	32716	Naam project:	Aanpak grootkeuken Meeuwennest te Den Helder			
Complex code:		Gebouw code:	14B03	Gebouw nummer:	R007	Adres: Complex Nieuwe Haven, Den Helder

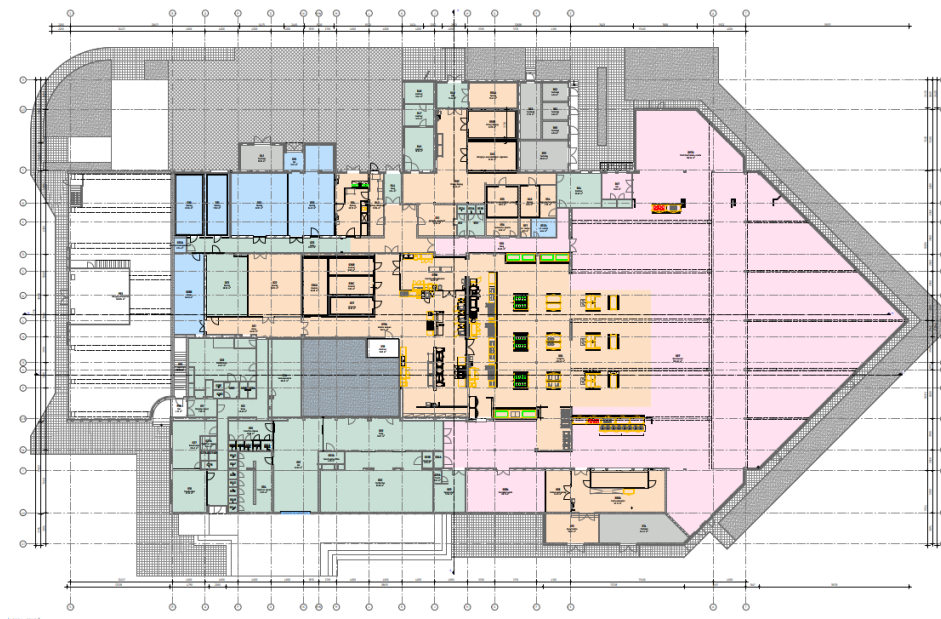

Definitiefase (deel 1)		Ontwerpfase (deel 1 en 2)		Uitvoeringsfase (deel 1, 2 en 3)	
Opgesteld door (naam, functie en bedrijf):	R. van Ruijven (Sweco Projectmanager)	Behandeld door (naam, functie en bedrijf):	R. van Ruijven (Sweco Projectmanager)	Behandeld door (naam, functie en bedrijf):	Nog niet bekend
Datum:	27-10-2025	Datum:	10-04-2026	Datum:	
Getoetst door (naam):	Robert Paimans		Robert Paimans	Getoetst door (naam):	<TM, PM, VGCO>
Functie toetser:		Functie toetser:	Adviseur Bouw	Functie toetser:	<Expert V&G RVB>
Datum:		Datum:	10-04-2026	Datum:	

Deel 1 Projectdefinitie

Omschrijving van het project (geef duidelijk aan wat de scope en de context is, denk aan werkzaamheden, omgeving, e.d.)	Verbouwing gebouw Meeuwennest om geschikt te maken voor inpassen nieuwe grootkeuken. Diverse bouwkundige renovatiewerkzaamheden (gevel, kozijnen Completen renovatie van elektrotechnische installaties en klimaatinstallatie en diverse aanpassingen aan water/rioleringsinstallaties. Opmerking: sloop en asbestsanering wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door het RVB zelf uitgevoerd en is daardoor geen onderdeel van het werk.	Dit V&G plan is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan welke documenten van toepassing zijn geweest): 240307 Meeuwennest Den Helder 2024-10-17-01 Indeling totaal- A0 + details 31-07-2025 3.4 DOK-02 Meeuwennest Den Helder 14B03 G R007 PAG78 - functioneel ontwerp 23172 PAG - #78 Meeuwennest - demarcatie scope - nota van aanvulling 24-09-2025 Werkbeschrijving sloopbestek versie 2 inclusief bijlagen 2025-07-25 NEBEST rapportages • P58610-RAP-01 Onderzoek metselwerkgevels • P58610-RAP-02 Inspectie onderzijde beganegrondvloer • P58610-RAP-03 Onderzoek lekkages kozijnen eetzaal • P58610-RAP-04 Thermografisch onderzoek eisenverzamelbestand+werken+schoon+vastgoed+defensie+buiten+CVV+renoveren 01-12-2023 Ruimteafwerkstaat_v3.2 18-07-2025 Richtlijn aansluiten Grootkeukens op bestaande installaties versie 1.0 4-12-2023 VOA 2024-0181 08-03-2024 Ruimtestaat installaties v1.4 10-07-2024 Technische Standaard PAG_v3.1_28022025 28-03-2025 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie V4.2 16-12-2021 Samenvatting Technische Eisen Rijksvastgoedbedrijf 15-02-2024 Aanvullende eisen PV installaties RVB 01-10-2020 Richtlijn Veiligheid PV-systemen op daken 05-05-2025 Standaard werkomschrijving LEDificatie 09-07-2021
Geplande datum aanvang:	Z.s.m.	Is er een V&G dossier aanwezig? ☐ Ja, dan actualiseren tijdens dit project/afstemmen op de scope.
Geplande datum oplevering:	NTB	☒ Nee, V&G dossier dient opgesteld te worden (alleen in geval van totaalrenovatie of nieuwbouw).
Geef het type opdracht aan: ☒ Functionele aanpassingen (verbouw, renovatie, restauratie, reconstructie) Geef de gebruiker/sectie aan: ☒ Defensie		Geef de project specifieke werkzaamheden aan (meerdere opties mogelijk): Geef de project specifieke werkzaamheden aan (meerdere opties mogelijk): ☐ Graafwerkzaamheden ☐ Funderingswerkzaamheden ☐ Wegenbouwwerkzaamheden ☐ Civieltechnische werkzaamheden ☐ Cultuurtechnische werkzaamheden (groen/struiken/gras)

	☐ Terreininrichting ☐ Terrein onderhoud ☒ Ruwbouwwerkzaamheden (draagconstructie, gevels, vloeren) ☒ Gevelwerkzaamheden ☐ Dakwerkzaamheden ☒ Aanpassingen hoofdconstructie ☐ Terugbrengen naar casco ☒ Inbouwpakketten ☒ Installaties (Elektra, Wtb, PV, ..) ☒ Afbouwwerkzaamheden ☐ Groenonderhoud (ook op daken en aan gevels) ☐ Asbestsanering	
Artikel 2.27 Melding Bouwwerk	Criterium	
Is het project meldingsplichtig?	>30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats en/of	Ja
	de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)	Ja
Artikel 2.30 Opstellen V&G-dossier		
V&G Dossier: vóór start project moet het V&G Dossier geraadpleegd worden en, op basis van hierboven aangegeven werkzaamheden, worden aan-gegeven of o.a. de volgende belangrijke aspecten beantwoord zijn:		NVT
Het dak en eventueel de installaties hierop, veilig bereikbaar is/zijn.		Ja
Er goedgekeurde veiligheidsvoorzieningen op het dakvlak aanwezig zijn.		NVT
De technische ruimtes veilig te betreden zijn en er veilig gewerkt kan worden.		Ja
Gevelonderhoud kan veilig uitgevoerd worden.		Ja

* = verplicht in te vullen alvorens in te dienen bij Projectenberaad.

Deel 2 – Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

1. Risicogebied: veiligheid (bereikbaarheid) omgeving

(risicogebied 1 is een apart hoofdstuk die de gehele risicomatrix behandelt, bij één “ja” geselecteerd antwoord dient men de [risicomatrix](#) via deze link in te vullen)

Toelichting:

Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals aan buitengevels, daken, wegvakken, landingsbanen en de infrastructuur maar ook werkzaamheden zoals bemalingen, funderingen en graafwerkzaamheden kunnen gevolgen hebben op de directe omgeving, de bereikbaarheid en de daarbij horende belendingen en natuur door verlagen van de waterstand. Denk aan gebruikers en bezoekers van het pand/(defensie)terrein, omstanders, verkeersdeelnemers, bomen, e.d. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in risico's zoals; vallende voorwerpen (vanaf steigers), vallende lasten (bij inzet van kranen), omvallen (van materieel), aanrijdgevaar (bij aan- en afvoer), omvallen van materialen en overlast (door opslag, overlast door stof, geluid, stremming van doorgaande wegen), verzakingen, etc.

Bronnen te raadplegen: [risicomatrix](#), [landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid \(LRBSV\)](#), [Reductie aanrijdgevaar](#), [Besluit Bouwwerken Leefomgeving Hoofdstuk 7](#), Eventueel aanstellen Veiligheidscoördinator (per 01-01-2024), Bouwveiligheidsplan op verzoek van bevoegd gezag. Situatietekening omgeving, situatietekening bodem, overzicht van gebouwen met een maatschappelijk kritische/publieke functie.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Veroorzaken de werkzaamheden onveiligheid voor de gebruikers van de publieke ruimte, directe omgeving en aangrenzende gebouwen?

1. Veiligheid omgeving en omringende bebouwing.

Is het gebied dat wordt gebruikt om veilig te kunnen bouwen/slopen (de bouwveiligheidszone*) groter dan het eigen bouwterrein, wordt er hoger gebouwd/gesloopt dan direct aanpalende bouwwerken of wordt er gebouwd/gesloopt waardoor bouwwerken of bedrijven zoals chemie, data-centrum, spoor, tram, scholen risico lopen om te worden beïnvloed door de werkzaamheden?

Ja ☐ Nee ☒

* De bouwveiligheidszone is het gedeelte van de aan het bouw- of sloopwerk grenzende gebied (zowel boven als onder de grond) waarin geen publiek aanwezig mag zijn, bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (zie artikel 7.15, tweede lid, van het Bbl)

2. Veiligheid verbouw in gebruik blijvend pand.

Heeft de bouw/verbouw/sloop inclusief tijdelijke hulpconstructies en bouwplaats inrichting invloed op de brandveiligheid, de vluchtroutes, en de opstelplaatsen voor hulpdiensten in en om het in gebruik blijvende pand?

Ja ☐ Nee ☒

Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 2: Veiligheid verbouw in gebruik blijvend gebouw/locatie.

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico's

Indien Ja, dan is het een restrisico en wordt dit in deze kolom aangegeven.

☒ **Nee;** niet van toepassing.

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase

Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aan-nemer:

1. *De publieke ruimte moet zo min mogelijk gehinderd worden en wordt op de volgende manier uitgevoerd*

3. Veiligheid buiten de bouwveiligheidszone Heeft de bouw/sloopsystematiek, het opstellen van hulpmiddelen in de bouwveiligheidszone en/of het gebruik van hijsmiddelen aan de rand van het bouwterrein invloed op de veiligheid buiten de bouwveiligheidszone? Ja ☐ Nee ☒ Indien ja dan uitwerken in Risicogebied 3:	☒ Nee; niet van toepassing.	
4. Invloed op bereikbaarheid omgeving tijdens de realisatiefase? Heeft het project invloed op loopstromen, doorstroming openbaar vervoer, hoofdverkeersroutes, parkeervoorzieningen, en/of is er sprake van complexe aan of afvoer van bouwmaterialen of is er gelijktijdigheid met andere projecten of evenementen waardoor de bereikbaarheid in het geding is? Ja ☐ Nee ☒	☒ Nee; niet van toepassing.	Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aan-nemer:
5. Schade aan belendingen of natuur Bestaat er kans op schade aan belendingen of natuur in de nabijheid van het project door bijvoorbeeld trillingen, het onttrekken van grondwater en of zettingen? Ja ☐ Nee ☒ Indien één of meer van de vragen met 'Ja' wordt beantwoord dan dient u de overige vragen in de risicomatrix te beantwoorden. Schakel vervolgens een expert V&G in of een VGCO.	☒ Nee; niet van toepassing.	Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aan-nemer:
☒ Nee; want er is geen sprake van raakvlakken met de publieke omgeving/ belendingen en natuur (alle bovenstaande vragen zijn beantwoord met nee). → Vul "niet van toepassing" in bij de 2de kolom.	☒ Nee; niet van toepassing.	

2. Risicogebied: Veiligheid verbouw in gebruik blijvend gebouw/locatie.

Toelichting:

Het gebouw/de locatie, met de daarbij horende installaties denk aan; beveiliging-, brandmeld-, MER, elektrische en werktuigkundige installaties, terreinverlichting e.d., blijven in gebruik. Dit geldt voor een gebouw/locatie waar grote bijeenkomsten, evenementen, open dagen, etc. plaatsvinden. Gebruikers en haar bezoekers, leveranciers, onderhoudsaannemers kunnen blootgesteld worden aan: lawaai, stof, vallende voorwerpen/materieel (zoals steigers, hijswerkzaamheden, heistelling e.d.), vrijkomende gevaarlijke stoffen, uitvallende installaties, plaatsen/gebruiken/verwijderen tijdelijke installaties, aantasting van de constructieve veiligheid e.d. Met de gebruiker moet eerst overlegd worden welke mogelijkheden er zijn om hinder te voorkomen, denk aan de volgende BTO-keuzes (bouwkundige, technische en organisatorische keuzen): algehele uithuizing of fasering (ook van locaties). Let op: m.b.t. installaties; er mag nooit aan onder spanning staande installaties worden gewerkt.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Blijft het gebouw/de locatie in gebruik tijdens de werkzaamheden?

☒ **Nee**

→ Vul "niet van toepassing" in bij de 2de kolom.

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerp-keuzen en benoeming restrisico's

Restrisico: Geen

☒ **Nee;** niet van toepassing.

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerpfase

De aannemer geeft in deze kolom aan:

1. Hoe hij voorkomt dat de gebruiker wordt blootgesteld aan bovengenoemde gevaren.
2. Hoe hij spanningsloos gaat werken.
3. Welke veiligheidsmaatregelen hij treft om veilig op het dak te kunnen werken aan de installaties.
4. Hoe hij veilig in de kruipruimtes gaat werken.
5. Hoe hijswerkzaamheden veilig voor de gebruikers/omgeving kunnen plaatsvinden.

3. Risicogebied: Inrichting en bereikbaarheid van de projectlocatie

Toelichting:

Op de locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd in/aan het gebouw/op het terrein, moet voldoende ruimte zijn voor een bouwplaats inrichting en altijd te bereiken zijn voor de aannemer, leveranciers en hulpdiensten. Een krappe of geen bouwplaats, onvoldoende werkruimte (bijvoorbeeld in cellen) of instabiele vloeren met onvoldoende draagkracht om materiaal en materieel op te slaan, slecht bereikbare bouwplaats, onveilig bereikbare installaties, daken en terreinverlichting, in kleine en besloten ruimtes moeten werken zoals onder vloeren, kan uiteindelijk resulteren in een aantal risico's. Zoals het buiten de bouwveiligheidszone hijsen van materialen, aanrijdgevaar, de belemmering van hulpdiensten en BHV. Bronnen te raadplegen: Plattegrond tekeningen gebouw, gespreksverslag met de interne BHV-organisatie.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en ontderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase	Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzes en benoeming restrisico's	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase
Is er te weinig ruimte voor een veilige inrichting van een bouwplaats?	Restrisico: NVT	De aannemer geeft in deze kolom aan:
☒ Nee; want ☒ de locaties zijn veilig te bereiken, ook voor de hulpdiensten ☒ het gebouw / op het terrein is voldoende ruimte in relatie tot de opdracht → Vul "n.v.t." in bij de 2de kolom.	☒ Nee; niet van toepassing.	Hoe hij, aan de hand van een tekening, de bouwplaats gaat inrichten, zodanig dat de bouwlocatie ook voor hulpdiensten te bereiken is, er geen aanrijdgevaar is en er niet buiten de bouwveiligheidszone wordt ghehen.

4. Risicogebied; Aanwezige gezondheidsschadelijke materialen en (grond)stoffen

Toelichting:

In het bestaande gebouw/kantoor/het terrein kunnen **gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen en stoffen** aanwezig zijn, zoals teerhoudende dakbedekking, asbest, schadelijke stoffen in geveerde oppervlakken, PAK, PFAS, asbest (in puinverharding) en/of andere verontreinigingen in de bodem, grondwater en oppervlaktewater. Ook kunnen werkprocessen van de gebruiker/(neven)aannemers in bijvoorbeeld spuitcabines, werkplaatsen, laboratoria of technische ruimtes risicovolle situaties veroorzaken. Het **risico** bestaat dat personen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Bronnen te raadplegen;

- In geval van graafwerkzaamheden: bodemarchieven en -onderzoeken, bodemarchieven Defensie, Vastgoedbeheer RV/cluster Ondergrond
- Bij kans op asbest (bouwjaar voor 1994): neem contact op met de Regionale Asbest Coördinator (RAC) van VB
- In geval van schilderwerkzaamheden: ON baseert zijn maatregelen altijd op het 'Beheersregime Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen'

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en ontderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase	Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzes en benoeming restrisico's	Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase
Zijn er gezondheidsschadelijke en/of verontreinigde materialen aanwezig?	Restrisico's: asbestsanering in sloopfase. Er blijft een verdenking dat er in de gevel asbest verwerkt zit dat pas zichtbaar wordt bij het eventueel verwijderen van de kozijnen (onderdeel van het werk), dit dient voorafgaand aan de uitvoering onderzocht te worden, indien hiervoor gekozen wordt	De aannemer geeft in deze kolom aan:
* Op voorhand wordt geen onderzoek verricht naar potentieel gevaarlijke stoffen in bestaande verven en coatings, omdat de resultaten niet geschikt zijn om gezondheidsrisico's te beoordelen en derhalve niet van invloed zijn op het te nemen maatregelenpakket.		- Hoe (werkwijze, werkvolgorde manier van transport, etc.) hij de verontreinigde grond gaat saneren. - Hoe hij de explosieven gaat ruimen. - Onderzoek hoe en of het aanwezige asbest gesaneerd dient te worden in relatie tot de werkzaamheden. - Hoe hij volgens het Beheersregime gaat werken.

☒ Ja; • <i>Er is asbest geconstateerd (zie inventarisatierapport 14B03 R007 AIR 20240129 AO.022615.V6). Asbest wordt gesaneerd in de sloopfase voorafgaand aan de verbouwfase.</i> • <i>Er is wel verdenking van Chroom-6 houdende verf, dit is niet geïdentificeerd.</i> → Vul "niet van toepassing." in bij de 2^{de} kolom en benoem de bewijslast waaruit dit blijkt.	☒ Ja, • <i>Asbestsanering in sloopfase. Voorafgaand aan verbouwfase dient dit te worden gevalideerd.</i> • <i>Na de sloop vrijgekomen delen welke verdacht worden van Chroom 6 houdende verf dienen te worden onderzocht.</i>	
--	---	--

5. Risicogebied: Samenlooprisico's

Toelichting:

Het kan voorkomen dat er sprake is van **samenlooprisico's** doordat er meerdere aannemers (nevenaannemers) of andere partijen zoals schoonmakers, hoveniers, glazenwassers, onderhoudsaannemer e.d. in het gebouw/op het terrein werkzaam zijn. Te denken valt aan: werkzaamheden die apart gecontracteerd worden of dat er een onderhoudsaannemer werkzaam is. Daarbij kan het zijn dat de partijen **risico's** voor elkaar vormen doordat er boven of naast elkaar gewerkt wordt, of door de inzet van hijskranen, er gevaarlijke stoffen worden gebruikt, er geluidsoverlast wordt veroorzaakt waaraan de partijen worden blootgesteld. Noot: bij bestaande gebouwen zijn samenlooprisico's altijd aan de orde.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Zijn er meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig?

☒ **Ja;** er zijn meerdere aannemers gelijktijdig aanwezig.

☐ **Nee**

→ Vul "niet van toepassing" in bij de 2^{de} kolom.

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzes en benoeming restrisico's

☒ **Ja;**
BMI (Heijmans).
Leverancier grootkeuken (Bouter)

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase

De aannemer geeft in deze kolom aan:

- *Hoe hij de V&G coördinatie uitvoeringsfase rol gaat vervullen.*
- *Hoe hij de werkzaamheden afstemt met nevenaannemers*

☐ **Nee,** niet van toepassing.

- *Cursieve teksten dienen als voorbeeld en moeten project specifiek worden gemaakt.*

Risicogebied: Werken op hoogte (dakvlakken, vides, vloeren, gevels, putten, e.d.)

Toelichting:

Het kan voorkomen dat er inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden op hoogte moeten worden verricht door de opdrachtnemer. **Voorzieningen** zoals: kooiladders, ladderbeugels, trappen, bordessen, ladders, collectieve voorziening zoals een dakopstand/permanente leuning (afhankelijk van de situatie tussen 1 m en 1,30 m conform de eisen uit het bouwbesluit art. 2.18). Genoemde voorbeelden kunnen ontbreken, niet meer gekeurd (> 1 jaar geleden) en/of ongeschikt zijn voor het beoogde doel om veilig de werklocatie te bereiken, te betreden en te werken. Wanneer voorzieningen ontbreken of niet (meer) geschikt zijn, dan resulteert dit in **risico's**, waaronder valgevaar voor personen en gevaar voor personen die eronder verblijven. Bronnen te raadplegen: V&G Dossier van het gebouw (indien aanwezig), afweegkader werken op hoogte.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Is er sprake van onvoldoende mogelijkheden om de werkzaamheden op niveauverschillen veilig te kunnen bereiken en uitvoeren?

☒ **Ja;** na raadplegen van het V&G dossier, de dak-veiligheidsinformatie en een fysieke inventarisatie van het niveau op hoogte, is gebleken dat:

- ☐ De niveauverschillen niet veilig te betreden zijn.
- ☒ Er geen veiligheidsvoorzieningen zijn.
- ☐ Er veiligheidsvoorzieningen zijn maar niet goedgekeurd (>1 jr.).

De PM/PL heeft de volgende actie(s) genomen, zoals;

- ☐ Het V&G-dossier op te vragen bij de objectenbeheerder.
- ☐ Inventariseren aan de hand van het V&G-dossier en/of een locatiebezoek.
- ☐ Dak-veiligheidsinformatie op vragen bij de contractbeheerder onderhoudscontracten
- ☐ Anders;

☐ **Nee;**
☐ Veilige toegang en veilig werken voor het beoogde gebruik is mogelijk.
☐
.....

→ Vul "niet van toepassing" in bij de 2^{de} kolom.

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico's

Restrisico's zijn aanwezig te weten:

- ☒ Het dak niveau is niet veilig te betreden van binnenuit. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een deugdelijke valbeveiliging te worden voorzien.
- ☐ De veiligheidsvoorzieningen op het dak zijn niet gekeurd en mogen niet worden gebruikt.

☐ **Nee;** niet van toepassing.

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase

De aannemer geeft in deze kolom aan:

- Hoe de niveauverschillen veilig worden betreden.
- Welke veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

- *Cursieve teksten dienen als voorbeeld en moeten project specifiek worden gemaakt.*

6. Risicogebied; Buitenruimte boven- en ondergrondse infra

Toelichting:

Kabels en leidingen kunnen zowel onder als ook boven de grond aanwezig zijn en kunnen aangelegd, omgelegd en/of verwijderd worden. Hiervoor moeten mogelijk graafwerkzaamheden worden uitgevoerd en vaak ook hijswerkzaamheden om bijvoorbeeld lichtmasten te plaatsen/aan te sluiten. Zowel door graafwerkzaamheden, "prikken" (om waterleidingen op te zoeken) als ook door hijswerkzaamheden of afstempelen van materieel, kunnen boven- en ondergrondse kabels en leidingen geraakt worden met kans op elektrocutie, schade en/of wateroverlast.

Bronnen te raadplegen: WIBON, revisietekeningen van grondgebied waar moet worden gegraven, inventarisatie aanwezigheid van hoogspannings-/lichtmasten, GIS.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Kunnen K&L geraakt worden?

- ☒ **Nee;**
- ☒ Er zijn geen ondergrondse kabels en leidingen en er wordt niet gegraven en/of er wordt boven de grond gewerkt en er zijn geen bovengrondse kabels en leidingen
 - ☐ Aannemer dient alsnog een klic-melding uit te voeren

→ Vul "niet van toepassing" in bij de 2de kolom

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico's

Restrisico: NVT

- ☒ **Nee;** niet van toepassing.

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerpfase

De aannemer geeft in deze kolom aan:

- De K&L te beschermen tegen beschadigen.
- De afspraken vast te leggen tussen de IV en de WV en in welk document dat is/wordt vastgelegd.
- Spanningsloos te kunnen werken.

*indien er wordt gegraven nabij hoogspanningskabels dan is het een bijzonder risico, zie risicogebied 8.

7. Risicogebied; Bijzondere risico's / overige risico's

In dit risicogebied kan men ook overige risico's opnemen

Toelichting: Bijlage II bij Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Nb dit is een niet-uitputtende lijst, wanneer er risicovolle werkzaamheden aan de orde zijn die niet in deze lijst staan, dan dienen deze alsnog benoemd te worden.

Definitiefase: Inventariseren gevaren en benoemen acties/BTO-keuzes en onderbouwing ten behoeve van de ontwerpfase

Is er sprake van bijzondere risico's (zie de niet-uitputtende lijst in bovenstaande toelichting) en/of overige risico's?

- ☒ **Nee;**
☒ *Want er is geen sprake van bijzondere risico's.*

→ Vul "niet van toepassing." in bij de 2^{de} kolom.

Ontwerpfase: Onderbouwing ontwerpkeuzen en benoeming restrisico's

Restrisico's: NVT

- ☒ **Nee;** niet van toepassing.

Uitvoeringsfase: Beheersmaatregelen op basis van BTO-keuzes voor de restrisico's uit de ontwerp-fase

Te nemen veiligheidsmaatregelen door de aannemer:

Deel 3: Betrokken partijen

1. Ontwerpende partij(en) namens het RVB [In te vullen door het RVB]

Postbus/Adres : [Vul in]
Postcode/Plaats : [Vul in]
Contactpersoon : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

2. V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO) namens het RVB [In te vullen door het RVB]

Naam : [Vul in]
Postbus/Adres : [Vul in]
Postcode/Plaats : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

3. Ingeschakelde V&G-deskundige namens de opdrachtnemer "[Door de opdrachtnemer van het werk in te vullen]"

Bedrijfsnaam : [Vul in]
Naam : [Vul in]
Postbus/Adres : [Vul in]
Postcode/Plaats : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

4. Uitvoerende partij(en) Hoofdaannemer "[Door de opdrachtnemer van het werk in te vullen]"

Postbus/Adres : [Vul in]
Postcode/Plaats : [Vul in]
Contactpersoon : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

5. V&G-coördinator uitvoeringsfase (VGCU) namens de aannemer "[Door de opdrachtnemer van het werk in te vullen]"

Naam : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

6. Onderaannemer(s) "[Door de opdrachtnemer van het werk in te vullen]"

Bedrijfsnaam : [Vul in]
Naam : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

7. Nevenaannemer(s) "[Door de opdrachtgever van het werk in te vullen]" *

Bedrijfsnaam : [Vul in]
Naam : [Vul in]
Telefoon : [Vul in]
E-mail : [Vul in]

* indien er sprake is van nevenaannemers. Dan dient de opdrachtgever een Overall VGCU aan te stellen wijzen en ervoor zorg dragen dat er afstemming plaats vindt tussen de VGCU(s) en VGCO(S).

Deel 4: Aanvullende informatie over V&G organisatie van de aannemer [Door de aannemer van het werk in te vullen]

Aandachtsgebied	Organisatorische maatregelen (in deze kolom geeft de aannemer aan hoe de aandachtsgebieden zijn georganiseerd)	Documenten
1. V&G-coördinatie Uitvoeringsfase		
2. Incidentenmelding, -onderzoek en -afhandeling (de RVB krijgt terstond melding van voorgevallen incidenten)		
3. BHV, in bijzonder bij projecten waar de gebruikers (deels) in het pand / terrein werkzaam blijven		
4. V&G organisatie en -communicatie binnen de projectorganisatie, onderaannemers, nevenaannemers incl. tussen de aannemer en de RVB		
5. Toezicht en werkplekinspecties		
6. Voorlichting, onderricht (bijvoorbeeld GPI) en (project) introductie		
7. De aannemer beschrijft in de volgende toprisico's in het werkproces zijn beschreven en geïmplementeerd: - Aanrijdgevaar (ook op de bouwplaats) - Vallen van hoogte - elektrocutie		