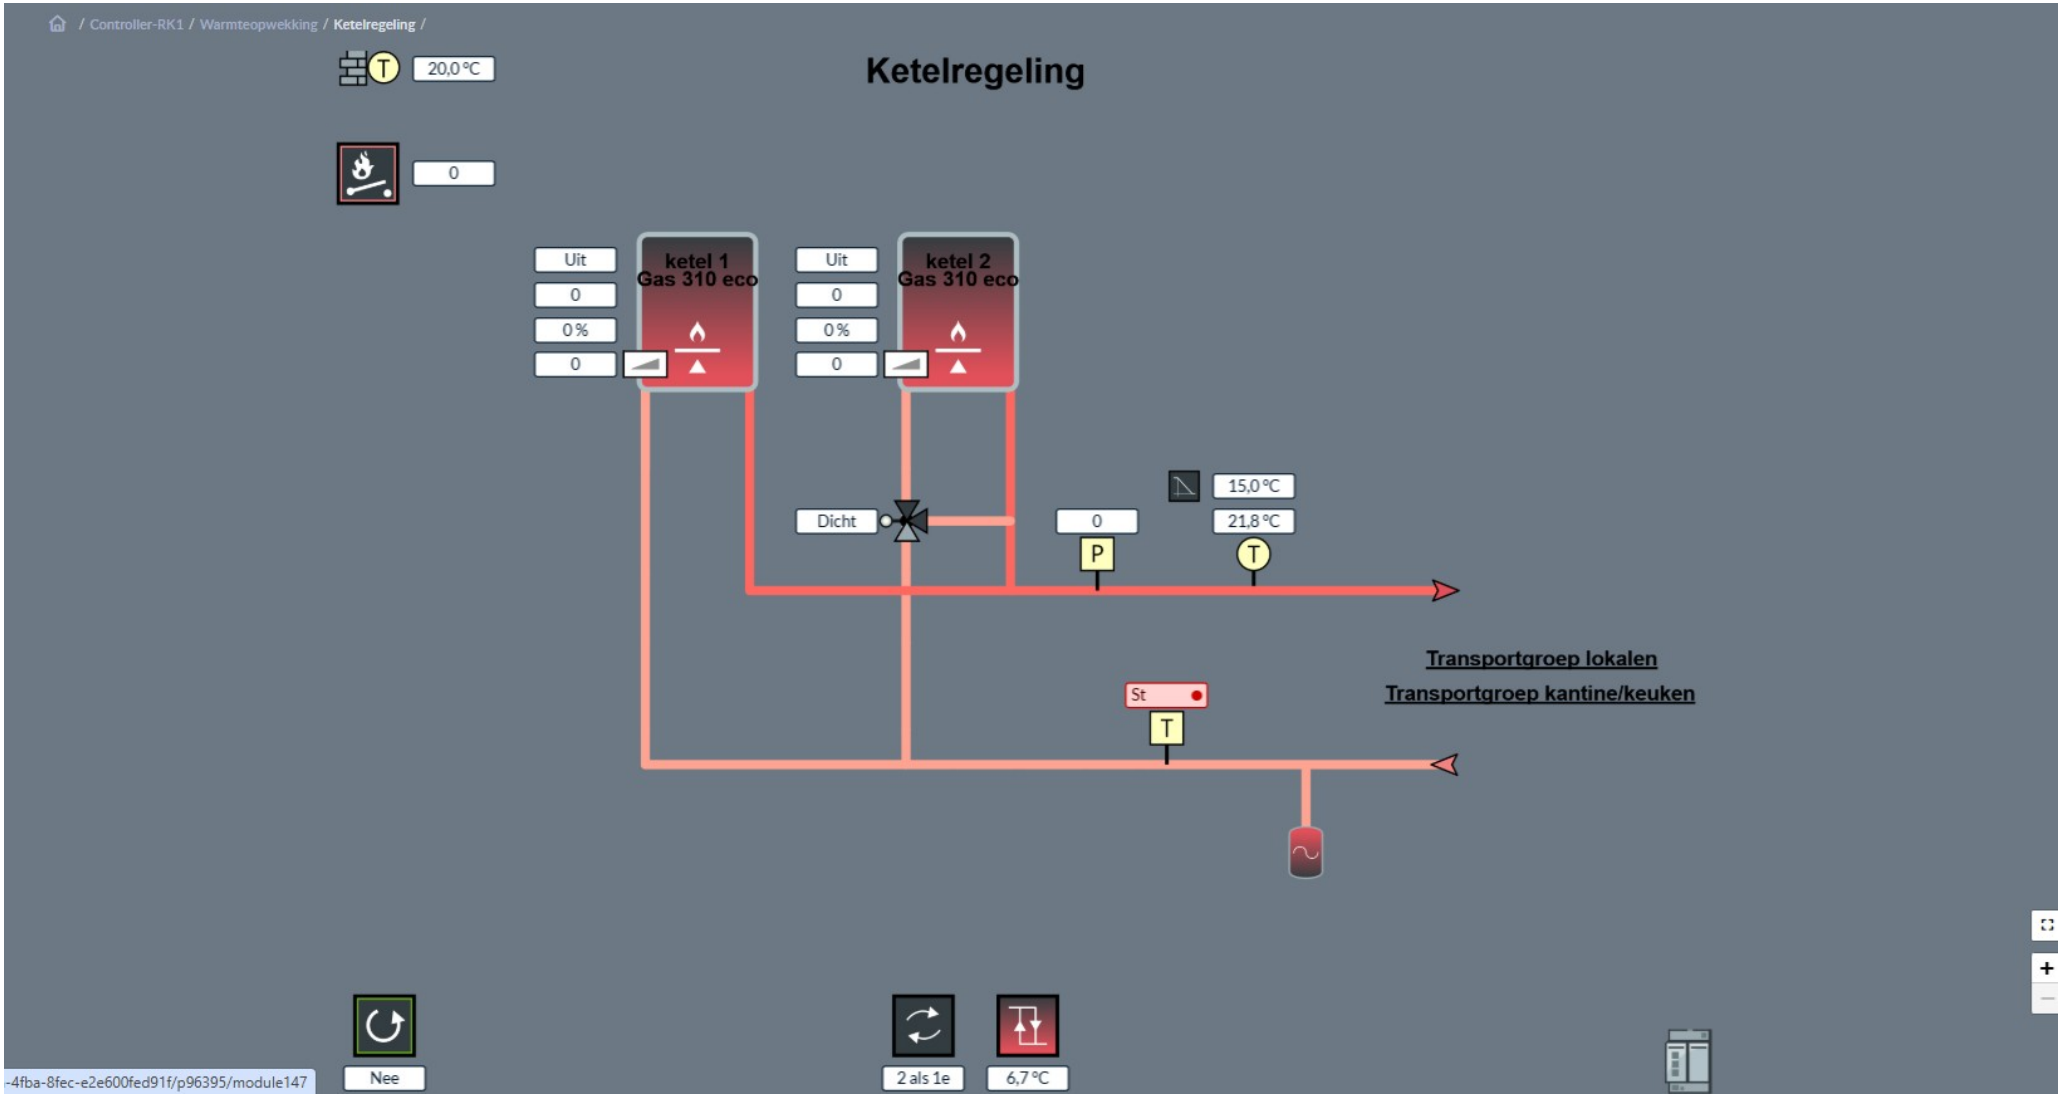

/ Controller-RK1 / Warmteopwekking / Ketelregeling /
Ketelregeling
20,0 °C
0
Uit
0
0 %
0
ketel 1
Gas 310 eco
Uit
0
0 %
0
ketel 2
Gas 310 eco
Dicht
0
P
15,0 °C
21,8 °C
T
Transportgroep lokalen
Transportgroep kantine/keuken
St
T
Nee
2 als 1e
6,7 °C
-4fba-8fec-e2e600fed91f/p96395/module147