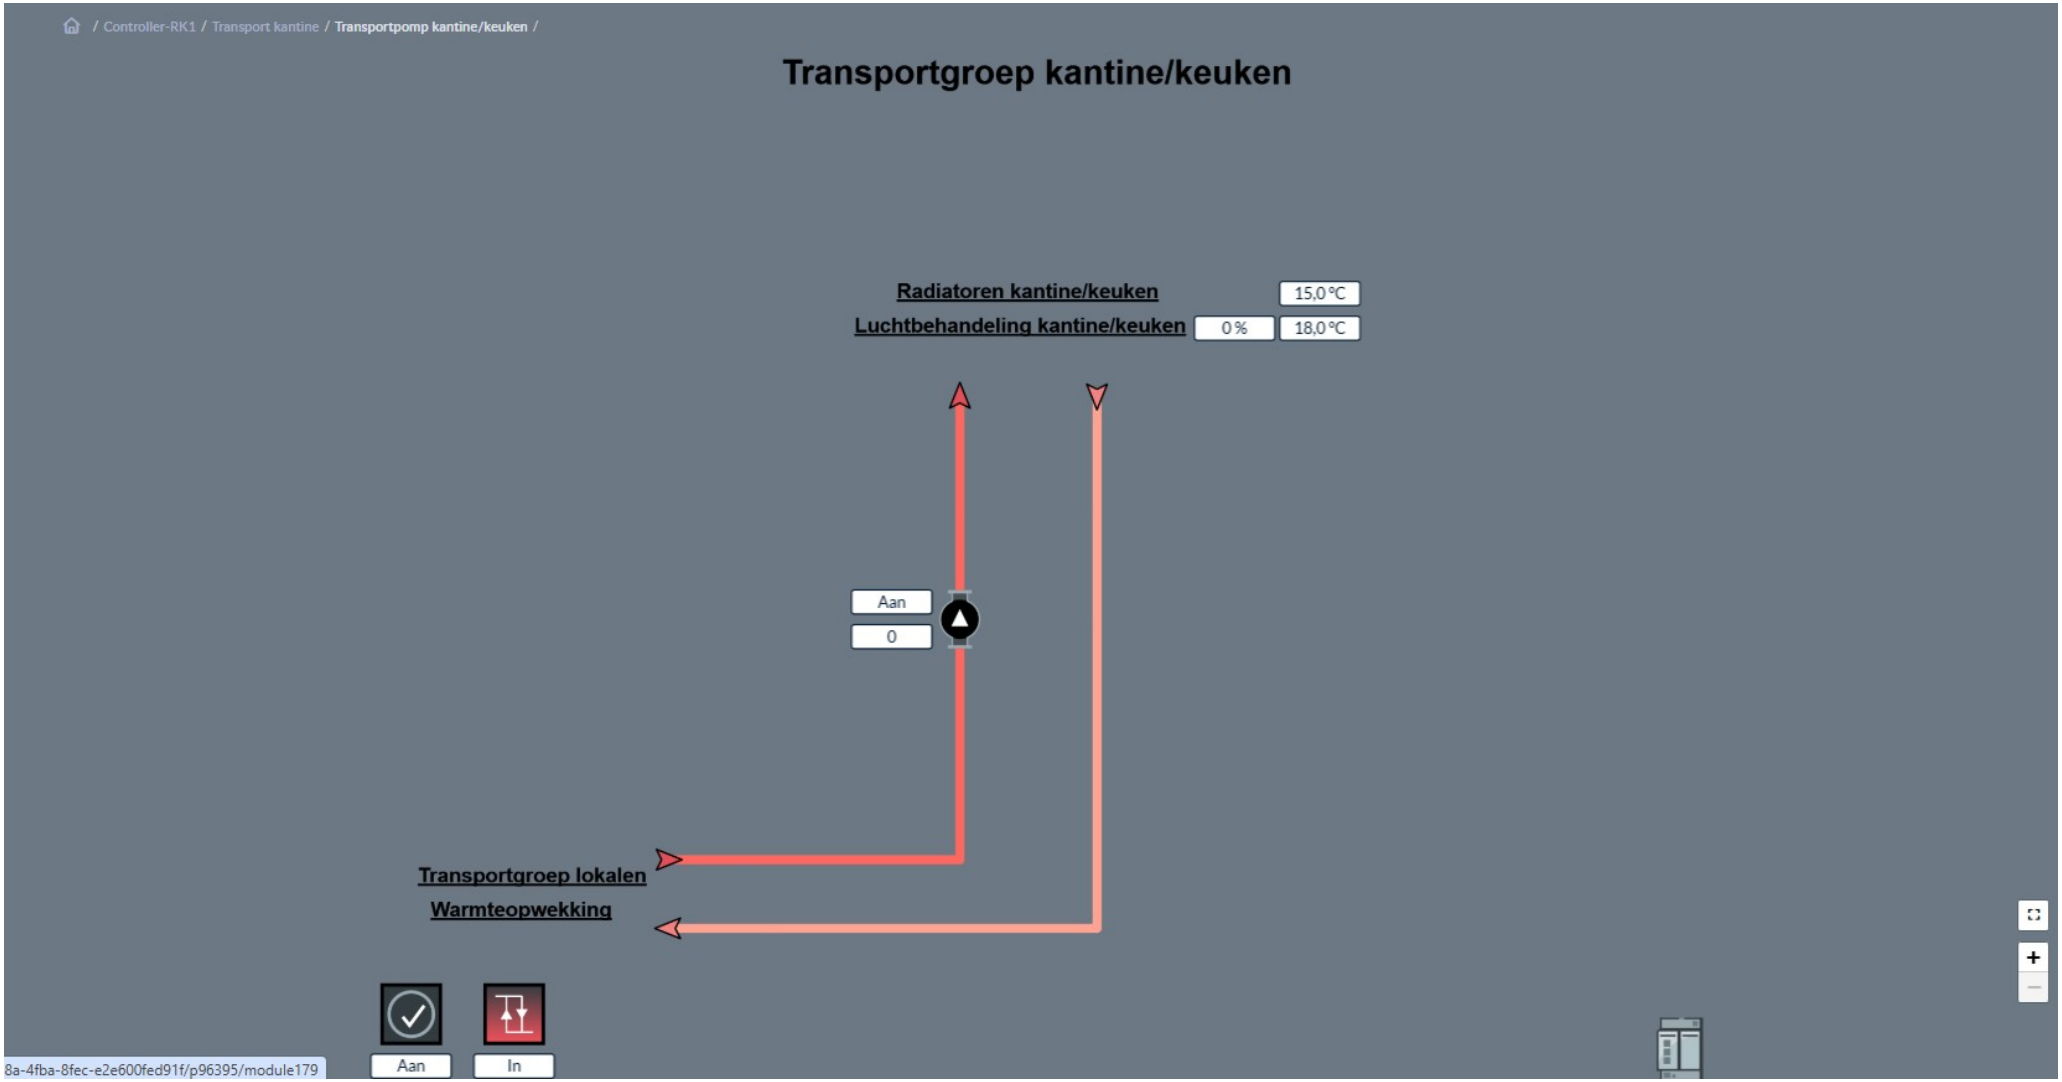

/ Controller-RK1 / Transport kantine / Transportpomp kantine/keuken /
Transportgroep kantine/keuken
Radiatoren kantine/keuken
15,0 °C
Luchtbehandeling kantine/keuken
0 %
18,0 °C
Aan
0
Transportgroep lokalen
Warmteopwekking
Aan
In
8a-4fba-8fec-e2e600fed91f/p96395/module179