Rapportage isolatieweerstand


Kastnummer : .....
Locatie : .....
Gemeente : .....
Datum uitvoering : .....
Uitgevoerd door : .....
Gebruikte meetapparatuur : .....

Aanleiding meting

- Op verzoek ☐
- Na storing ☐
- Na uitbreiding ☐
- Nieuwe installatie ☐

Alkmaar/Dijk en Waard

	OV1/N	OV2/A	CONT.	NUL	Opmerking
Groep 1	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 2	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 3	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 4	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 5	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 6	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 7	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 8	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 9	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 10	Ω	Ω	Ω	Ω	

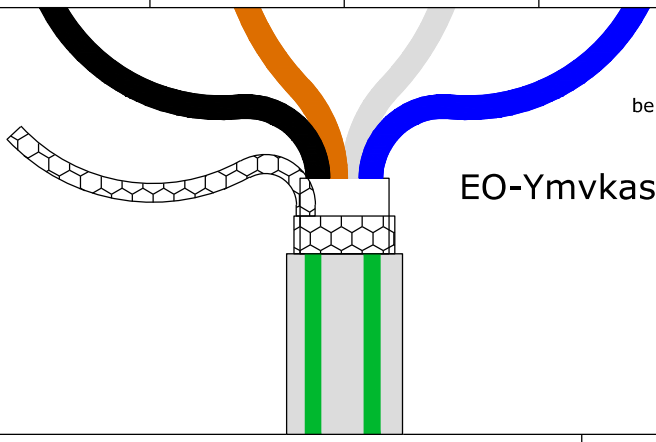

beproevingsspanning 500V DC met losgenomen belasting

EO-Ymvkash 3 of 4 aders

Meetrapport afgeven bij beheerder

Onderwerp: Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022 Meetrapport isolatieweerstand (bijlage 5)	Auteur: PDJ	Status: Concept	
	Controle: PDJ	Formaat: A4 A4	
	Datum: 06-09-2022	Schaal: n.v.t.	
DIJK EN WAARD STADSWERK072 gemeente ALKMAAR		Tekeningnummer: Bijlage 5 AVOV 2022	
		BLADEN - 3	BLAD - 1

Rapportage isolatieweerstand


Kastnummer : .....
Locatie : .....
Gemeente : .....
Datum uitvoering : .....
Uitgevoerd door : .....
Gebruikte meetapparatuur : .....

Aanleiding meting

- Op verzoek ☐
- Na storing ☐
- Na uitbreiding ☐
- Nieuwe installatie ☐

Alkmaar/Dijk en Waard

	+350V DC	COMMON	-350V DC	AARDE	Opmerking
Groep 1	Ω	Ω	Ω		
Groep 2	Ω	Ω	Ω		
Groep 3	Ω	Ω	Ω		
Groep 4	Ω	Ω	Ω		
Groep 5	Ω	Ω	Ω		
Groep 6	Ω	Ω	Ω		
Groep 7	Ω	Ω	Ω		
Groep 8	Ω	Ω	Ω		
Groep 9	Ω	Ω	Ω		
Groep 10	Ω	Ω	Ω		

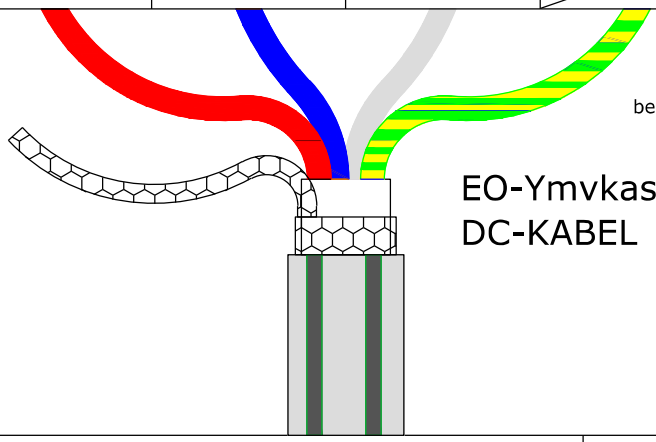

beproevingsspanning 500V DC met losgenomen belasting

EO-Ymvkash 4 aders
DC-KABEL

Meetrapport afgeven bij beheerder

Onderwerp: Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022 Meetrapport isolatieweerstand (bijlage 5)	Auteur: PDJ	Status:	Concept
	Controle: PDJ	Formaat: A4	A4
	Datum: 06-09-2022	Schaal:	n.v.t.
DIJK EN WAARD STADSWERK072 gemeente ALKMAAR		Tekeningnummer: Bijlage 5 AVOV 2022	
		BLADEN - 3	BLAD - 2

Rapportage isolatieweerstand


Kastnummer : .....
Locatie : .....
Gemeente : .....
Datum uitvoering : .....
Uitgevoerd door : .....
Gebruikte meetapparatuur : .....

Aanleiding meting

- Op verzoek ☐
- Na storing ☐
- Na uitbreiding ☐
- Nieuwe installatie ☐

Alkmaar/Dijk en Waard

	OV1/N	OV2/A	NUL	DALI 1	DALI 2	Opmerking
Groep 1	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 2	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 3	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 4	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 5	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 6	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 7	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 8	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 9	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
Groep 10	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	

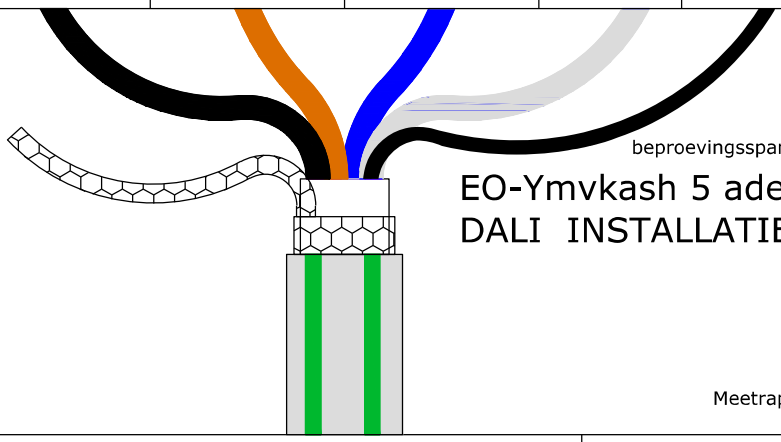

beproevingsspanning 500V DC met losgenomen belasting

EO-Ymvkash 5 aders
DALI INSTALLATIE

Meetrapport afgeven bij beheerder

Onderwerp: Algemene voorwaarden openbare verlichting 2022 Meetrapport isolatieweerstand (bijlage 5)	Auteur: PDJ	Status:	Concept
	Controle: PDJ	Formaat: A4	A4
	Datum: 06-09-2022	Schaal:	n.v.t.
DIJK EN WAARD STADSWERK072 gemeente ALKMAAR		Tekeningnummer:	Bijlage 5 AVOV 2022
		BLADEN - 3	BLAD - 3