PROTECT BRANDBEVEILIGING
Protect Brandbeveiliging Nunspeet B.V. 8072 TE Nunspeet
Telefoon: 0341 257 626 Mobiel: 06 13114137
E-mail: info@protectbrandbeveiliging.nl www.protectbrandbeveiliging.nl

kiwa gecertificeerd REOB GECERTIFICEERD REOB ONDERHOUDSBEDRIJF

Onderhoudsrapport 'POH - GVB Busgarage West Noodverlichting '

Werklijst: POH - GVB Busgarage West Noodverlichting
Interval: 1 jaar

Uitvoerdatum: 12-06-2026
Opmerkingen: Centrale is getest
Kenmerk: ROW00026656

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. (922241772)
Locatie: Busgarage West, Jan Tooropstraat, 647, Amsterdam, (GVB Exploitatie B.V.)
Contactpersoon 1: 0646212762, hr. Ploeg (Marc)
Contactpersoon 2:
Status: Afgerond

Noodverlichting

Werklijst											
Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
1	Bg	86461 - Ingang pand (2018)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'18	-		
2	Bg	86462 - Nooddeur ingang pand (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'21	-		
3	Bg	86463 - Beveiligingskantoor (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-		
4	Bg	86464 - Hal voor trap (2018)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'18	-		
5	Bg	86465 - Gang bij doorgang (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-		
6	Bg	107761 - Gang kantoren (2024)	Van Lien, Noodverlichting, PRE-1/R/LED			-	-	'24	AUT		
7	Bg	107762 - Gang kantoren 0.055 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, PRE-1/R/LED			-	-	'24	AUT		
8	Bg	86468 - Gang naar werkplaats (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-		
9	Bg	86469 - Schuifdeur magazijn (2017)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-		
10	Bg	86470 - Magazijn roldeur (2008)(5m hoog)	Van Lien, Noodverlichting, FM-1			-	-	'20	-		
11	Bg	86471 - Magazijn voor balie (2008)(5m hoog)	Van Lien, Noodverlichting, FM-1			-	-	'20	-		
12	Bg	86472 - Magazijn voor stelling (2008)(5m hoog)	Van Lien, Noodverlichting, FM-1			-	-	'20	-		
13	-1	86473 - Magazijn kelder (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1ZT/LED			-	-	'21	-		
14	-1	86474 - Magazijn kelder (2008)	Van Lien, Noodverlichting, NBN-1			-	-	'20	-		
15	-1	86475 - Magazijn kelder voor lift (2008)	Van Lien, Noodverlichting, NBN-1			-	-	'20	-		
16	-1	86476 - Magazijn kelder doorgang (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1ZT/LED			-	-	'21	-		
17	-1	86477 - Magazijn kelder nabij trap (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-		

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
18	-1	86478 - Magazijn kelder doorgang (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	!	
19	-1	86479 - Magazijn kelder deur (2002)	ETAP, K453/8N, Noodverlichting			-	-	'20	-	✗	
20	-1	86480 - Magazijn kelder gang (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
21	-1	86481 - Magazijn kelder deur (2002)	ETAP, K453/8N, Noodverlichting			-	-	'20	-	✗	
22	Bg	86482 - Ingang voorzijde kleding magazijn (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1ZT/LED			-	-	'21	-	!	💬
23	Bg	86483 - Nabij ingang voorzijde kleding magazijn (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	!	
24	Bg	91639 - 4mtr hoog Meterkast (2010)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'17	-	✗	
25	Bg	91640 - 4mtr hoog Meterkast (2010)	Kroon, Noodverlichting, Onbekend			-	-	'17	-	✗	
26	Bg	86484 - Doorgang kantine boa's (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'21	-	!	
27	Bg	86485 - Kantine boa's (2007)	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
28	Bg	86486 - Kantine boa's (2007)	Van Lien, Noodverlichting, ILN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
29	Bg	86487 - Kantine boa's kluisjes (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
30	Bg	86488 - Kantine boa's doorgang (2024)	van Lien, Armatuur, OLN-3/ZT/LED, 1W, IP40			-	-	'24	AUT	✓	
31	Bg	86490 - Gang nabij hoofdingang (2008)	Blessing, Noodverlichting, Vistral BLV 3420-AT			-	-	'20	-	✗	
32	Bg	86491 - Nabij lift hoofdingang (2003)	Etap, Noodverlichting, K822/8P			-	-	'18	-	✗	
33	Bg	107763 - Gang tegenover trap (2023)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	!	+
34	Bg	86492 - Gang nabij hoofdingang (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	!	
35	Bg	86781 - Doorgang bij keuken (2019)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'19	-	!	💬
36	Bg	86782 - Gang nabij keuken (2024)	Van Lien, Noodverlichting, PRE-1/R/LED			-	-	'24	AUT	✓	💬
37	Bg	86783 - Gang bij 0.137 (2008)	Van Lien, Noodverlichting, FM-1			-	-	'20	-	✗	
38	Bg	86784 - Gang bij 0.137 (2003)	Etap, Noodverlichting, K822/8P			-	-	'18	-	✗	💬
39	Bg	86785 - Gang bij 0.139 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'24	AUT	✓	
40	Bg	86786 - Nooddeur einde gang (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'21	-	!	
41	Bg	86787 - Hoofdingang voorzijde (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	!	
42	1	86788 - Bij lift/trap (2012)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'17	-	✗	
43	1	86789 - Heren kleedkamer (2014)	Van Lien, Noodverlichting, DIB-TL 325/140B			-	-	'19	-	✗	
44	1	86790 - Heren kleedkamer (2014)	Van Lien, Noodverlichting, DIB-TL 325/140B			-	-	'19	-	✗	
45	1	86791 - Heren kleedkamer (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'21	-	!	💬
46	1	86792 - Dames kleedkamer (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'21	-	!	💬

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
47	Bg	91637 - Gang kleedkamers (2012)(5m hoog)	Sec, Noodverlichting, Lux Design			-	-	'16	-	✗	
48	Bg	91638 - Gang kleedkamers (2012)(5m hoog)	Sec, Noodverlichting, Lux Design			-	-	'16	-	✗	
49	1	86793 - Gang boven bij washok (2014)	Van Lien, Noodverlichting, Serenga SER-ED			-	-	'19	-	✗	
50	1	86794 - Gang boven bij washok (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'21	-	⚠	
51	1	86795 - Deur grote ruimte (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'21	-	⚠	
52	1	86796 - Deur grote ruimte (2021)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'21	-	⚠	
53	1	86797 - Deur naar halletje (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
54	1	Halletje bij wc's balkon (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
55	1	86798 - Bovenaan trap (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
56	1	86799 - Gang bij 01.25 (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
57	1	86800 - Gang bij doorgang (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
58	1	86801 - Gang kantoren (2021)	Famostar, Noodverlichting, Celo CI VA-1 L			-	-	'21	AUT	✓	
59	1	86802 - Keuken (2003)	Van Lien, Noodverlichting, DVA-TL 360A			-	-	'11	-	✗	
60	1	86803 - Gang kantine (2021)	Famostar, Noodverlichting, Celo CI VA-1 L			-	-	'21	AUT	✓	
61	1	86804 - Bij schuifdeur (2015)	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	
62	1	86805 - Boven trap (2021)(6m hoog)	Famostar, Noodverlichting, Celo CI VA-1 L			-	-	'21	AUT	✓	
63	Bg	86806 - Ingang rij school bussen (2017)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'17	-	⚠	
64	Bg	86807 - Nooddeur rij school bussen (2023)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'23	AUT	✓	
65	Bg	102223 - Deur werkplaats middenbeuk (2026)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-DOW-22			-	-	'26	AUT	✓	
66	Bg	86809 - Nooddeur GVB installatieruimte (2021)	EATON, CEAG Guideled 1X811 CGLine+, Noodverlichting			-	-	'21	-	⚠	
67	Bg	86810 - Ingang GVB installatieruimte (2021)	EATON, CEAG Guideled 1X811 CGLine+, Noodverlichting			-	-	'21	-	⚠	
68	1	91810 - GVB installatieruimte (2021)	Philips, Noodverlichting, Coreline waterproof WT120C G2 LED34S			-	-	'21	-	⚠	
69	1	91811 - GVB installatieruimte (2021)	Philips, Noodverlichting, Coreline waterproof WT120C G2 LED34S			-	-	'21	-	⚠	
70	Bg	91629 - Werkplaats middenbeuk (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'07	-	✗	
71	Bg	91630 - Nooddeur werkplaats middenbeuk (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	
72	Bg	91631 - Deur schilderswerk middenbeuk (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'16	-	✗	
73	Bg	91632 - Technische GVB ruimte middenbeuk (2007)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
74	Bg	91633 - Technische GVB ruimte naar verzamelplaats 2 middenbeuk (2023)	EATON, CEAG Guideled 1X811 CGLine+, Noodverlichting			-	-	'23	AUT	✓
75	Bg	91634 - Technische GVB ruimte middenbeuk (2023)	Philips, Noodverlichting, Coreline waterproof WT120C G2 LED34S			-	-	'23	AUT	✓
76	Bg	91635 - Technische GVB ruimte middenbeuk (2023)	EATON, CEAG Guideled 1X811 CGLine+, Noodverlichting			-	-	'23	AUT	✓
77	Bg	91636 - Technische GVB ruimte middenbeuk voor trap (2017)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1ZT/LED			-	-	'17	-	⚠ 💬
78	Bg	91642 - BL34 - Voor roldeur 12 vanuit kleine werkplaats tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
79	Bg	91643 - BNW1 - Voor roldeur 10 tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
80	Bg	91644 - BNXC - Voor roldeur 8 tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
81	Bg	91645 - BNVT - Voor roldeur 6 tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
82	Bg	91646 - BNY6 - Voor roldeur 4 tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
83	Bg	91647 - BP20 - Voor roldeur 2 tegen werkplaatsen (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
84	Bg	91648 - BP2S - 2e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
85	Bg	91649 - BNVW - 2e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
86	Bg	91650 - BNVL - 2e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	-	⚠
87	Bg	91651 - BNVF - 2e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
88	Bg	91652 - BNYV - 2e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
89	Bg	91653 - BPMR - 2e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
90	Bg	91854 - BNW9 - 3e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
91	Bg	91855 - BNVG - 3e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
92	Bg	91656 - BNVM - 3e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
93	Bg	91657 - BNYH - 3e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
94	Bg	91658 - BNWD - 3e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
95	Bg	91659 - BP2W - 3e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
96	Bg	91660 - BNW4 - 3e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
97	Bg	91661 - BNVA - 4e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
98	Bg	91662 - BNW7 - 4e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
99	Bg	91663 - BNW3 - 4e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
100	Bg	91664 - BNVV - 4e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
101	Bg	91665 - BNV7 - 4e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
102	Bg	91666 - BP2V - 4e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
103	Bg	91867 - BNVX - 4e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
104	Bg	91668 - BNWH - 5e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
105	Bg	91669 - BL3L - 5e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
106	Bg	91670 - BNVZ - 5e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
107	Bg	91671 - BNWV - 5e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
108	Bg	91672 - BNYE - 5e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
109	Bg	91673 - BNV5 - 5e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
110	Bg	91674 - BNW2 - 5e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
111	Bg	91675 - BNV8 - 6e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
112	Bg	91676 - BNXA - 6e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
113	Bg	91677 - BNYZ - 6e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
114	Bg	91678 - BNYD - 6e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
115	Bg	91679 - BNV3 - 6e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
116	Bg	91680 - BP2U - 6e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
117	Bg	91681 - BNVN - 6e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
118	Bg	91682 - BP2Y - 7e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
119	Bg	91683 - BNVC - 7e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
120	Bg	91684 - BP2X - 7e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
121	Bg	91685 - BNVP - 7e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
122	Bg	91686 - BNV4 - 7e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
123	Bg	91687 - BNVD - 7e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
124	Bg	91688 - BNVH - 7e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
125	Bg	91689 - BNWG - 8e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
126	Bg	91690 - BL3H - 8e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
127	Bg	91691 - BNVB - 8e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
128	Bg	91692 - BNWV - 8e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
129	Bg	91693 - BP2T - 8e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
130	Bg	91694 - BNY2- 8e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
131	Bg	91695 - BNVK - 8e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
132	Bg	91696 - BL3G - 9e lichtlijn 1e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
133	Bg	91697 - BNWK - 9e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
134	Bg	91698 - BNYL - 9e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
135	Bg	91699 - BL3B - 9e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
136	Bg	91700 - BNW8 - 9e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
137	Bg	91701 - BNUL - 9e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
138	Bg	91702 - BL3A- 9e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
139	Bg	91703 - BNVY - 10e lichtlijn 2e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
140	Bg	91904 - BNXV - 10e lichtlijn 1e lamp (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
141	Bg	91705 - BL39 - 10e lichtlijn 3e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
142	Bg	91706 - BNUF - 10e lichtlijn 4e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
143	Bg	91707 - BL3C - 10e lichtlijn 5e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
144	Bg	91708 - BL3M - 10e lichtlijn 6e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
145	Bg	91709 - BNXU - 10e lichtlijn 7e NV (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
146	Bg	91710 - N85L - Nooddeur linker zijkant (2024)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'24	AUT	✓
147	Bg	91711 - N85M - Nooddeur rechter zijkant (2024)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'24	AUT	✓
148	Bg	91912 - BSWD - 1e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
149	Bg	91913 - BSVH - 1e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
150	Bg	91914 - BSWL - 1e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
151	Bg	91915 - BSVM - 1e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
152	Bg	91916 - BSVW - 1e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
153	Bg	91917 - BSV7 - 1e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
154	Bg	91918 - BSWS - 1e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
155	Bg	91919 - BSVR - 2e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
156	Bg	91920 - BSW5 - 2e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
157	Bg	91921 - BSW1 - 2e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
158	Bg	91922 - BSVY - 2e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
159	Bg	91923 - BSVU - 2e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
160	Bg	91924 - BNYP - 2e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
161	Bg	91925 - BNWX - 2e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
162	Bg	91926 - BSWE - 3e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
163	Bg	91927 - BSW2 - 3e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
164	Bg	91928 - BSVN - 3e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
165	Bg	91929 - BSVT - 3e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
166	Bg	91930 - BNY8 - 3e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
167	Bg	91931 - BPP6 - 3e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
168	Bg	91932 - BMTR - 3e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
169	Bg	91933 - BNXX - 4e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	-	⚠
170	Bg	91934 - BPHM - 4e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
171	Bg	91935 - BNG2 - 4e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
172	Bg	91936 - BPP8 - 4e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.
173	Bg	91937 - BNXZ - 4e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
174	Bg	91938 - BPH7 - 4e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
175	Bg	91939 - BPFF - 4e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
176	Bg	91940 - BNGK - 5e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
177	Bg	91941 - BPPA - 5e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
178	Bg	91942 - BNG4 - 5e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
179	Bg	91943 - BNXT - 5e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
180	Bg	91944 - BNG9 - 5e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
181	Bg	91945 - BNV0 - 5e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
182	Bg	91946 - BPP7 - 5e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
183	Bg	91947 - BNXW - 6e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
184	Bg	91948 - BPNW - 6e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
185	Bg	91949 - BNVE - 6e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
186	Bg	91750 - BPHA - 6e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
187	Bg	91751 - BP2P - 6e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
188	Bg	91752 - BNGG - 6e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
189	Bg	91753 - BNGH - 6e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
190	Bg	91754 - BNGD - 7e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
191	Bg	91755 - BMTW - 7e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
192	Bg	91756 - BPK0 - 7e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
193	Bg	91757 - BMTU - 7e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
194	Bg	91758 - BMTV - 7e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
195	Bg	91759 - BPH8 - 7e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
196	Bg	91760 - BMTS - 7e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
197	Bg	91761 - BNFW - 8e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
198	Bg	91762 - BPHX - 8e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
199	Bg	91763 - BPHZ - 8e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
200	Bg	91764 - BNGF - 8e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
201	Bg	91765 - BNGE - 8e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
202	Bg	91766 - BPGZ - 8e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
203	Bg	91767 - BNG1 - 8e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
204	Bg	91768 - BMTY - 9e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
205	Bg	91769 - BPH9 - 9e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
206	Bg	91770 - BPPB - 9e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
207	Bg	91771 - BPP9 - 9e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓
208	Bg	91772 - BPMS - 9e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
209	Bg	91773 - BMTT - 9e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
210	Bg	91774 - BNGB - 9e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
211	Bg	91775 - BNGC - 10e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
212	Bg	91776 - BPHN - 10e lichtlijn 2e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
213	Bg	91777 - BP2Z - 10e lichtlijn 3e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
214	Bg	91778 - BNWA - 10e lichtlijn 4e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
215	Bg	91779 - BNW6 - 10e lichtlijn 5e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
216	Bg	91780 - BNYM - 10e lichtlijn 6e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
217	Bg	91781 - BNXY - 10e lichtlijn 7e lamp V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, EVA-CLO-X/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
218	Bg	91782 - N85H - Nooddeur rechter zijkant V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
219	Bg	91783 - N85G - Nooddeur midden V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
220	Bg	91784 - N85K - Nooddeur linker zijkant V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, TA 725/HF/LED/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
221	Bg	91785 - BNA4 - Buiten nooddeur linker zijkant (2024)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
222	Bg	91786 - BNM5 - Buiten nooddeur linker zijkant V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
223	Bg	91787 - BN3K - Buiten nooddeur midden V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
224	Bg	91788 - BNJP - Buiten nooddeur rechter zijkant V2 (2024)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
225	Bg	91789 - BSAN - Buiten nooddeur rechter zijkant (2024)	Van Lien, Noodverlichting, LTA-CLO/FLX			-	-	'24	AUT	✓	
226	Bg	91790 - Kantine washal (2001)	Blessing, Noodverlichting, Vistral BLV 3020-AT			-	-	'21	-	✗	
227	Bg	91791 - Kantine washal (2001)	Famostar, Noodverlichting, FN-1			-	-	'20	-	✗	
228	Bg	91792 - hal kantine washal (2001)	Blessing, Noodverlichting, Vistral BLV 3020-AT			-	-	'21	-	✗	
229	Bg	91793 - Kleedkamer washal (2012)	Van Lien, Noodverlichting, PRE-1/LED			-	-	'21	-	✗	
230	Bg	91794 - Kleedkamer washal (2001)	Famostar, Noodverlichting, FN-1			-	-	'20	-	✗	
231	Bg	107783 - Technische ruimte Washal	Blessing, Noodverlichting, BLX 5020-i			-	-	'14	-	✗	+
232	Bg	107784 - Technische ruimte Washal	Blessing, Noodverlichting, BLX 5020-i			-	-	'14	-	✗	+
233	Bg	91795 - Ingang washal (2025)	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'25	-	✗	
234	Bg	91796 - Ingang washal (2017)	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'17	-	⚠	
235	Bg	91797 - Washal links (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	
236	Bg	91798 - Washal rechts (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	
237	Bg	91799 - Washal rechts 2e lamp (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	

Brandbeveiligings Groep
Veiligheids Training
Veiligheids Plannen
Brandwerende Voorzieningen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Armatuur	Pict.1	Pict.2	Aut.	Barcode Accu	Fjr	Onderh.	O.	
238	Bg	91800 - Washal rechts 3e lamp (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	
239	Bg	91801 - Washal rechts 4e lamp (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	
240	Bg	91802 - Washal links 2e lamp (2000)(8m hoog)	Atlantic, Noodverlichting, BLA 6425-WD-AT			-	-	'21	-	✗	
241	Bg	107763 - Werkplaats nooddeur naar magazijn	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	+
242	Bg	107764 - Werkplaats groene baan	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'24	AUT	✓	+
243	Bg	107765 - Werkplaats groene baan	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED/DZ			-	-	'24	AUT	✓	+
244	Bg	107766 - Werkplaats nooddeur groene baan	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	+
245	Bg	107767 - Werkplaats nabij nooddeur einde groene baan	Helios, Noodverlichting, HWEM/3,2/1/SA/AT/OP			-	-	'21	-	⚠	+
246	Bg	107768 - Werkplaats nooddeur einde groene baan	Van Lien, Noodverlichting, AQL 02A/1/ZT/LED			-	-	'24	AUT	✓	+
247	Bg	107769 - Werkplaats nooddeur roldeur 4	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	+
248	Bg	107770 - Werkplaats nooddeur roldeur 7	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT/LED			-	-	'24	AUT	✓	+
249	Bg	107771 - Werkplaats nooddeur roldeur 10	Van Lien, Noodverlichting, OLN-1/ZT			-	-	'17	-	✗	+
250	Bg	107772 - Werkplaats voor roldeur 12 (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
251	Bg	107773 - Werkplaats voor roldeur 12 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
252	Bg	107774 - Werkplaats voor roldeur 10 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
253	Bg	107775 - Werkplaats voor roldeur 8 (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
254	Bg	107776 - Werkplaats voor roldeur 8 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
255	Bg	107777 - Werkplaats voor roldeur 7 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
256	Bg	107778 - Werkplaats voor roldeur 5 (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
257	Bg	107779 - Werkplaats voor roldeur 5 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
258	Bg	107780 - Werkplaats voor roldeur 3 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
259	Bg	107781 - Werkplaats voor roldeur 2 achterin (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+
260	Bg	107782 - Werkplaats voor roldeur 1 (5m hoog)	Emercency fitting, Noodverlichting, AXN			-	-	'18	-	⚠	+

✓ : Onderhouden (163) ✗ : Niet gebruiksklaar (45) ⚠ : Niet onderhouden (52) 💬 : Er is een opmerking (12) + : Nieuw op deze lijst (23)

Brandbeveiligings Groep Veiligheids Training Veiligheids Plannen Brandwerende Voorzieningen

: Mat. afgevoerd (2) AUT : Jaarlijkse autonomietest (163)

Uitgevoerd onderhoud

#	Onderhoud
163 x	Jaarlijkse autonomietest

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats noodverlichting	Opmerking(en)
1	Bg	86461 - Ingang pand (2018)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram rechtsaf, draaideuren zijn geen nooddeuren.
2	Bg	86462 - Nooddeur ingang pand (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
3	Bg	86463 - Beveiligingskantoor (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
4	Bg	86464 - Hal voor trap (2018)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
5	Bg	86465 - Gang bij doorgang (2015)	Schroefdraad is dol, die zijn niet meer vervangbaar. Armatuur totaal vervangen.
6	Bg	107761 - Gang kantoren (2024)	Oud materiaal is vervangen. Reden: Vervangen door derde
7	Bg	107762 - Gang kantoren 0.055 (2024)	Oud materiaal is vervangen. Reden: Vervangen door derde
8	Bg	86468 - Gang naar werkplaats (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
9	Bg	86469 - Schuifdeur magazijn (2017)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
10	Bg	86470 - Magazijn roldeur (2008)(5m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
11	Bg	86471 - Magazijn voor balie (2008)(5m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
12	Bg	86472 - Magazijn voor stelling (2008)(5m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
13	-1	86473 - Magazijn kelder (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
14	-1	86474 - Magazijn kelder (2008)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
15	-1	86475 - Magazijn kelder voor lift (2008)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
16	-1	86476 - Magazijn kelder doorgang (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
17	-1	86477 - Magazijn kelder nabij trap (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
18	-1	86478 - Magazijn kelder doorgang (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
19	-1	86479 - Magazijn kelder deur (2002)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
20	-1	86480 - Magazijn kelder gang (2007)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
21	-1	86481 - Magazijn kelder deur (2002)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
22	Bg	86482 - Ingang voorzijde kleding magazijn (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
23	Bg	86483 - Nabij ingang voorzijde kleding magazijn (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
24	Bg	91639 - 4mtr hoog Meterkast (2010)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
25	Bg	91640 - 4mtr hoog Meterkast (2010)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
26	Bg	86484 - Doorgang kantine boa's (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
27	Bg	86485 - Kantine boa's (2007)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
28	Bg	86486 - Kantine boa's (2007)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.

Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
29	Bg	86487 - Kantine boa's kluisjes (2007)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
31	Bg	86490 - Gang nabij hoofdingang (2008)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
32	Bg	86491 - Nabij lift hoofdingang (2003)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
33	Bg	107763 - Gang tegenover trap (2023)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
34	Bg	86492 - Gang nabij hoofdingang (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
35	Bg	86781 - Doorgang bij keuken (2019)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
36	Bg	86782 - Gang nabij keuken (2024)	Opmerkingen: Renovatieplaat aanbieden
37	Bg	86783 - Gang bij 0.137 (2008)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
38	Bg	86784 - Gang bij 0.137 (2003)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen. Opmerkingen: Pictogram rechtsaf
40	Bg	86786 - Nooddeur einde gang (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
41	Bg	86787 - Hoofdingang voorzijde (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
42	1	86788 - Bij lift/trap (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
43	1	86789 - Heren kleedkamer (2014)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
44	1	86790 - Heren kleedkamer (2014)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
45	1	86791 - Heren kleedkamer (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
46	1	86792 - Dames kleedkamer (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
47	Bg	91637 - Gang kleedkamers (2012)(5m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
48	Bg	91638 - Gang kleedkamers (2012)(5m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
49	1	86793 - Gang boven bij washok (2014)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
50	1	86794 - Gang boven bij washok (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
51	1	86795 - Deur grote ruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
52	1	86796 - Deur grote ruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
53	1	86797 - Deur naar halletje (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
54	1	Halletje bij wc's balkon (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
55	1	86798 - Bovenaan trap (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
56	1	86799 - Gang bij 01.25 (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
57	1	86800 - Gang bij doorgang (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
59	1	86802 - Keuken (2003)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen.
61	1	86804 - Bij schuifdeur (2015)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
63	Bg	86806 - Ingang rij school bussen (2017)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
66	Bg	86809 - Nooddeur GVB installatieruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
67	Bg	86810 - Ingang GVB installatieruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
68	1	91810 - GVB installatieruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
69	1	91811 - GVB installatieruimte (2021)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

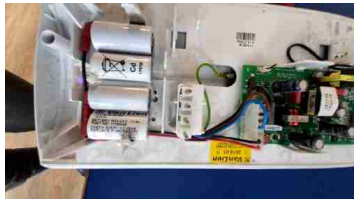
Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
70	Bg	91629 - Werkplaats middenbeuk (2007)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
71	Bg	91630 - Nooddeur werkplaats middenbeuk (2007)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
72	Bg	91631 - Deur schilderswerk middenbeuk (2007)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
73	Bg	91632 - Technische GVB ruimte middenbeuk (2007)	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
77	Bg	91636 - Technische GVB ruimte middenbeuk voor trap (2017)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen Opmerkingen: Nieuwe pictogram
86	Bg	91650 - BNVL - 2e lichtlijn 3e NV (2024)	Armatuur brand niet in de test
169	Bg	91933 - BNXX - 4e lichtlijn 1e lamp V2 (2024)	Armatuur brand niet op test centrale
226	Bg	91790 - Kantine washal (2001)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
227	Bg	91791 - Kantine washal (2001)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
228	Bg	91792 - hal kantine washal (2001)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
229	Bg	91793 - Kleedkamer washal (2012)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
230	Bg	91794 - Kleedkamer washal (2001)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
231	Bg	107783 - Technische ruimte Washal	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
232	Bg	107784 - Technische ruimte Washal	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
233	Bg	91795 - Ingang washal (2025)	Vervangen voor aql ivm ip waarde.
234	Bg	91796 - Ingang washal (2017)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
235	Bg	91797 - Washal links (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
236	Bg	91798 - Washal rechts (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur,geen garantie op werking na accu vervangen
237	Bg	91799 - Washal rechts 2e lamp (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
238	Bg	91800 - Washal rechts 3e lamp (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
239	Bg	91801 - Washal rechts 4e lamp (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
240	Bg	91802 - Washal links 2e lamp (2000)(8m hoog)	Leeftijd armatuur, geen garantie op werking na accu vervangen
241	Bg	107763 - Werkplaats nooddeur naar magazijn	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
244	Bg	107766 - Werkplaats nooddeur groene baan	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
245	Bg	107767 - Werkplaats nabij nooddeur einde groene baan	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
247	Bg	107769 - Werkplaats nooddeur roldeur 4	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
249	Bg	107771 - Werkplaats nooddeur roldeur 10	Materiaal niet of slecht leverbaar, advies moderniseren naar LED
250	Bg	107772 - Werkplaats voor roldeur 12 (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
251	Bg	107773 - Werkplaats voor roldeur 12 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
252	Bg	107774 - Werkplaats voor roldeur 10 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

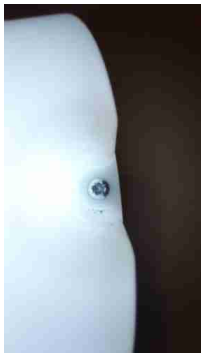
Opmerking(en)			
Nr.	**Et.**	**Omschrijving plaats noodverlichting**	**Opmerking(en)**
253	Bg	107775 - Werkplaats voor roldeur 8 (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
254	Bg	107776 - Werkplaats voor roldeur 8 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
255	Bg	107777 - Werkplaats voor roldeur 7 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
256	Bg	107778 - Werkplaats voor roldeur 5 (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
257	Bg	107779 - Werkplaats voor roldeur 5 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
258	Bg	107780 - Werkplaats voor roldeur 3 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
259	Bg	107781 - Werkplaats voor roldeur 2 achterin (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen
260	Bg	107782 - Werkplaats voor roldeur 1 (5m hoog)	Accupack heeft gebruikstermijn bereikt. Advies: Accu vervangen

Aangebrachte materialen/diensten			
Nr.	**Aantal**	**Artikelcode**	**Materiaal**
	260.00	111.0006	Controle, Noodverlichting

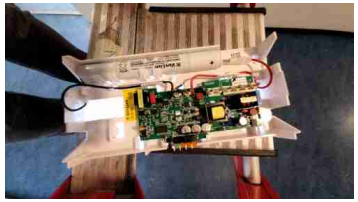
Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal noodverlichting)			
Aantal	**Artikelcode**	**Materiaal**	
260.00	111.0006	Controle, Noodverlichting	

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/3	werklijstregel #1 foto 2/3	werklijstregel #1 foto 3/3	werklijstregel #2 foto 1/1	werklijstregel #3 foto 1/3
				

werklijstregel #3 foto 2/3	werklijstregel #3 foto 3/3	werklijstregel #4 foto 1/1	werklijstregel #5 foto 1/2	werklijstregel #5 foto 2/2
				

Rapportfoto's

werklijstregel #6 foto 1/2	werklijstregel #6 foto 2/2	werklijstregel #7 foto 1/1	werklijstregel #8 foto 1/1	werklijstregel #9 foto 1/1
				

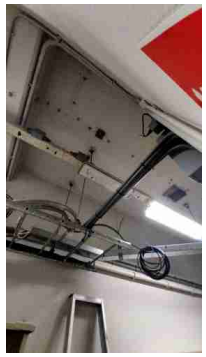
werklijstregel #10 foto 1/1	werklijstregel #11 foto 1/2	werklijstregel #11 foto 2/2	werklijstregel #12 foto 1/1	werklijstregel #13 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #14 foto 1/1	werklijstregel #15 foto 1/1	werklijstregel #16 foto 1/1	werklijstregel #17 foto 1/1	werklijstregel #18 foto 1/1
				

werklijstregel #19 foto 1/1	werklijstregel #20 foto 1/1	werklijstregel #21 foto 1/1	werklijstregel #22 foto 1/1	werklijstregel #23 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #24 foto 1/2	werklijstregel #24 foto 2/2	werklijstregel #25 foto 1/1	werklijstregel #26 foto 1/1	werklijstregel #27 foto 1/1
				

werklijstregel #28 foto 1/1	werklijstregel #29 foto 1/1	werklijstregel #30 foto 1/1	werklijstregel #31 foto 1/2	werklijstregel #31 foto 2/2
				

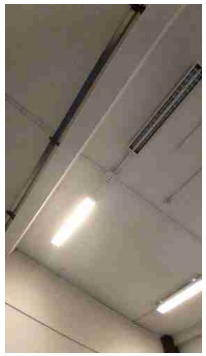
Rapportfoto's

werklijstregel #32 foto 1/2	werklijstregel #32 foto 2/2	werklijstregel #33 foto 1/1	werklijstregel #34 foto 1/1	werklijstregel #35 foto 1/1
				

werklijstregel #36 foto 1/1	werklijstregel #37 foto 1/1	werklijstregel #38 foto 1/1	werklijstregel #39 foto 1/1	werklijstregel #40 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #41 foto 1/1	werklijstregel #42 foto 1/1	werklijstregel #43 foto 1/1	werklijstregel #44 foto 1/1	werklijstregel #45 foto 1/1
				

werklijstregel #46 foto 1/1	werklijstregel #47 foto 1/1	werklijstregel #48 foto 1/1	werklijstregel #49 foto 1/1	werklijstregel #50 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #51 foto 1/1	werklijstregel #52 foto 1/1	werklijstregel #53 foto 1/1	werklijstregel #54 foto 1/1	werklijstregel #55 foto 1/1
				

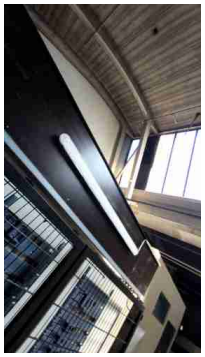
werklijstregel #56 foto 1/1	werklijstregel #57 foto 1/1	werklijstregel #58 foto 1/1	werklijstregel #59 foto 1/1	werklijstregel #60 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #61 foto 1/1	werklijstregel #62 foto 1/1	werklijstregel #63 foto 1/1	werklijstregel #64 foto 1/1	werklijstregel #65 foto 1/1
				

werklijstregel #66 foto 1/1	werklijstregel #67 foto 1/1	werklijstregel #68 foto 1/1	werklijstregel #69 foto 1/1	werklijstregel #70 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #71 foto 1/1	werklijstregel #72 foto 1/1	werklijstregel #73 foto 1/1	werklijstregel #74 foto 1/1	werklijstregel #75 foto 1/1
				

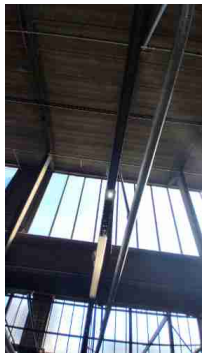
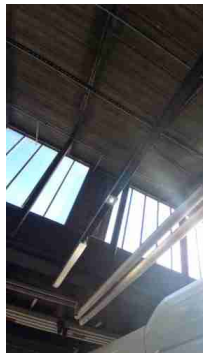
werklijstregel #76 foto 1/1	werklijstregel #77 foto 1/1	werklijstregel #78 foto 1/1	werklijstregel #79 foto 1/1	werklijstregel #80 foto 1/1
				

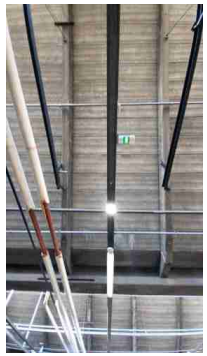
Rapportfoto's

werklijstregel #81 foto 1/1	werklijstregel #82 foto 1/1	werklijstregel #83 foto 1/1	werklijstregel #84 foto 1/1	werklijstregel #85 foto 1/1
				

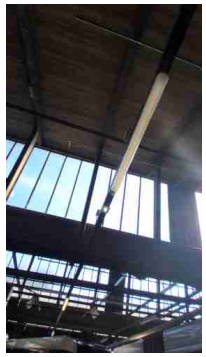
werklijstregel #86 foto 1/1	werklijstregel #87 foto 1/1	werklijstregel #88 foto 1/1	werklijstregel #89 foto 1/1	werklijstregel #91 foto 1/1
				

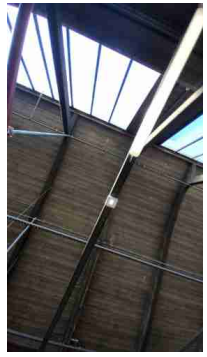
Rapportfoto's

werklijstregel #92 foto 1/1	werklijstregel #93 foto 1/1	werklijstregel #94 foto 1/1	werklijstregel #95 foto 1/1	werklijstregel #97 foto 1/1
				

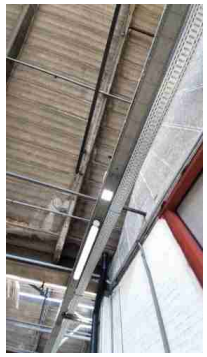
werklijstregel #98 foto 1/1	werklijstregel #99 foto 1/1	werklijstregel #100 foto 1/1	werklijstregel #101 foto 1/1	werklijstregel #102 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #107 foto 1/1	werklijstregel #114 foto 1/1	werklijstregel #115 foto 1/1	werklijstregel #120 foto 1/1	werklijstregel #121 foto 1/1
				

werklijstregel #122 foto 1/1	werklijstregel #127 foto 1/1	werklijstregel #128 foto 1/1	werklijstregel #134 foto 1/1	werklijstregel #135 foto 1/1
				

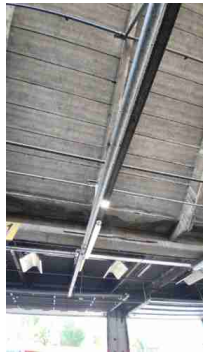
Rapportfoto's

werklijstregel #136 foto 1/1	werklijstregel #137 foto 1/1	werklijstregel #139 foto 1/1	werklijstregel #140 foto 1/1	werklijstregel #141 foto 1/1
				

werklijstregel #142 foto 1/1	werklijstregel #143 foto 1/1	werklijstregel #144 foto 1/1	werklijstregel #145 foto 1/1	werklijstregel #146 foto 1/1
				

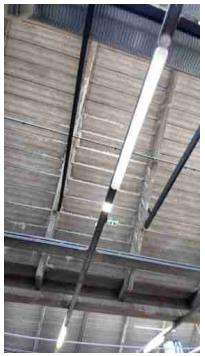
Rapportfoto's

werklijstregel #147 foto 1/1	werklijstregel #148 foto 1/1	werklijstregel #149 foto 1/1	werklijstregel #150 foto 1/1	werklijstregel #153 foto 1/1
				

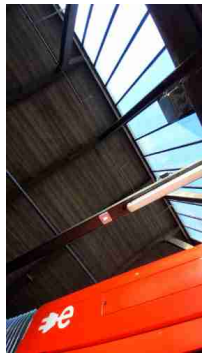
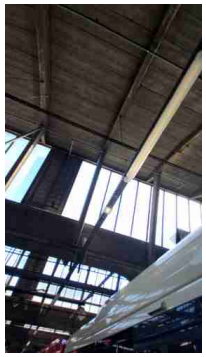
werklijstregel #154 foto 1/1	werklijstregel #155 foto 1/1	werklijstregel #156 foto 1/1	werklijstregel #157 foto 1/1	werklijstregel #162 foto 1/1
				

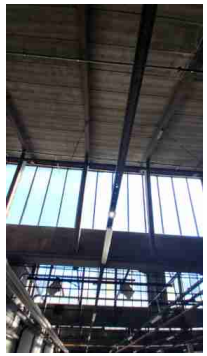
Rapportfoto's

werklijstregel #163 foto 1/1	werklijstregel #164 foto 1/1	werklijstregel #169 foto 1/1	werklijstregel #171 foto 1/1	werklijstregel #172 foto 1/1
				

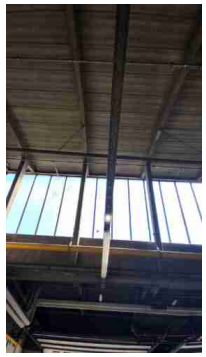
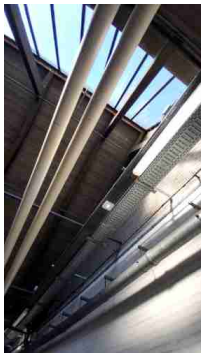
werklijstregel #173 foto 1/1	werklijstregel #174 foto 1/1	werklijstregel #177 foto 1/1	werklijstregel #178 foto 1/1	werklijstregel #179 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #185 foto 1/1	werklijstregel #192 foto 1/1	werklijstregel #193 foto 1/1	werklijstregel #194 foto 1/1	werklijstregel #199 foto 1/1
				

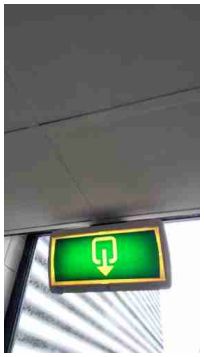
werklijstregel #200 foto 1/1	werklijstregel #206 foto 1/1	werklijstregel #207 foto 1/1	werklijstregel #208 foto 1/1	werklijstregel #209 foto 1/1
				

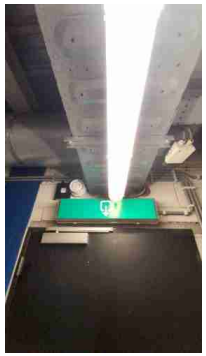
Rapportfoto's

werklijstregel #210 foto 1/1	werklijstregel #211 foto 1/1	werklijstregel #212 foto 1/1	werklijstregel #213 foto 1/1	werklijstregel #214 foto 1/1
				

werklijstregel #215 foto 1/1	werklijstregel #216 foto 1/1	werklijstregel #217 foto 1/1	werklijstregel #218 foto 1/1	werklijstregel #219 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #220 foto 1/1	werklijstregel #226 foto 1/2	werklijstregel #226 foto 2/2	werklijstregel #227 foto 1/1	werklijstregel #228 foto 1/1
				

werklijstregel #229 foto 1/1	werklijstregel #230 foto 1/1	werklijstregel #231 foto 1/1	werklijstregel #232 foto 1/1	werklijstregel #233 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #234 foto 1/1	werklijstregel #235 foto 1/1	werklijstregel #236 foto 1/1	werklijstregel #237 foto 1/1	werklijstregel #238 foto 1/1
				

werklijstregel #239 foto 1/1	werklijstregel #240 foto 1/1	werklijstregel #241 foto 1/3	werklijstregel #241 foto 2/3	werklijstregel #241 foto 3/3
				

Rapportfoto's

werklijstregel #242 foto 1/1	werklijstregel #243 foto 1/1	werklijstregel #244 foto 1/1	werklijstregel #245 foto 1/1	werklijstregel #246 foto 1/1
				

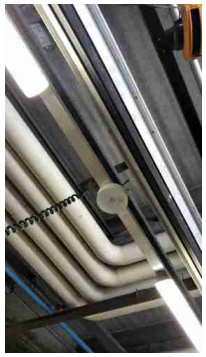
werklijstregel #247 foto 1/2	werklijstregel #247 foto 2/2	werklijstregel #248 foto 1/1	werklijstregel #249 foto 1/1	werklijstregel #250 foto 1/4
				

Rapportfoto's

werklijstregel #250 foto 2/4	werklijstregel #250 foto 3/4	werklijstregel #250 foto 4/4	werklijstregel #251 foto 1/1	werklijstregel #252 foto 1/1
				

werklijstregel #253 foto 1/1	werklijstregel #254 foto 1/1	werklijstregel #255 foto 1/1	werklijstregel #256 foto 1/1	werklijstregel #257 foto 1/1
				

Rapportfoto's

werklijstregel #258 foto 1/1	werklijstregel #259 foto 1/1	werklijstregel #260 foto 1/1		
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB

Algemene materialen

Werklijst

Nr.	Et.	Omschrijving plaats materiaal	Materiaal	Laatst O.	THT	O.	
1	Bg	91641 - GVB RUIMTE MIDDENBEUK	ABB Van Lien, ViaFlex CPS Noodverlichtingscentrale /S75B1 / IP20	22-10-24		✔	💬

✔ : Onderhouden (1) 💬 : Er is een opmerking (1)

Opmerking(en)

Nr.	Et.	Omschrijving plaats materiaal	Opmerking(en)
1	Bg	91641 - GVB RUIMTE MIDDENBEUK	Opmerkingen: Centrale is getest

Aangebrachte materialen/diensten

Nr.	Aantal	Artikelcode	Materiaal
	1.00		Noodverlichting, Centrale testen

Samenvatting aangebrachte materialen/diensten (totaal algemene materialen)

Aantal	Artikelcode	Materiaal	Korting %
1.00		Noodverlichting, Centrale testen	

Rapportfoto's

werklijstregel #1 foto 1/4	werklijstregel #1 foto 2/4	werklijstregel #1 foto 3/4	werklijstregel #1 foto 4/4	
				

Deskundige:	Marc van de Streek	Client:	GVB
		